

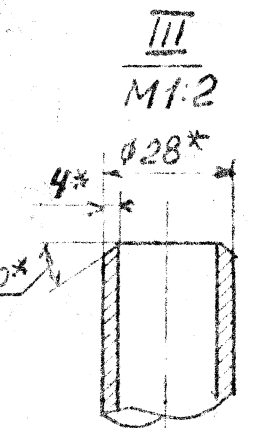
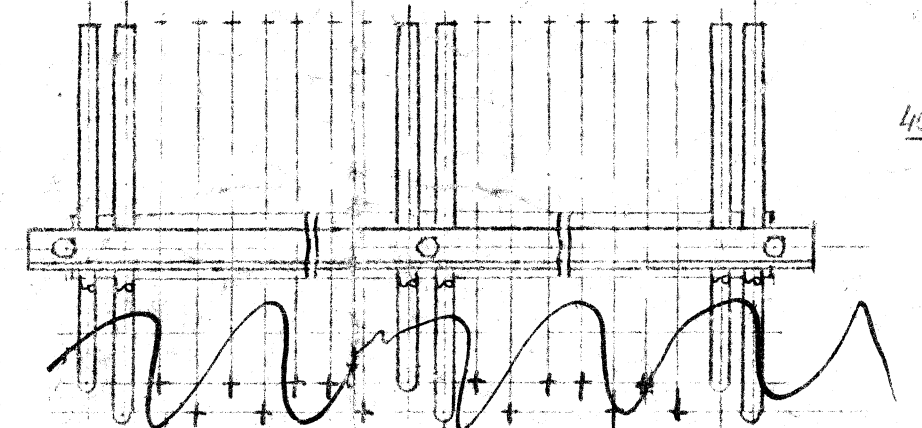
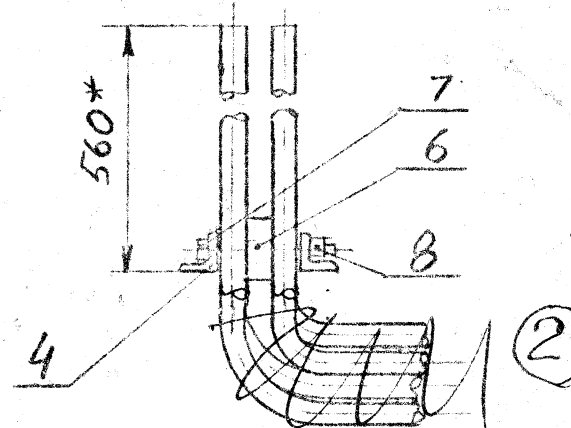
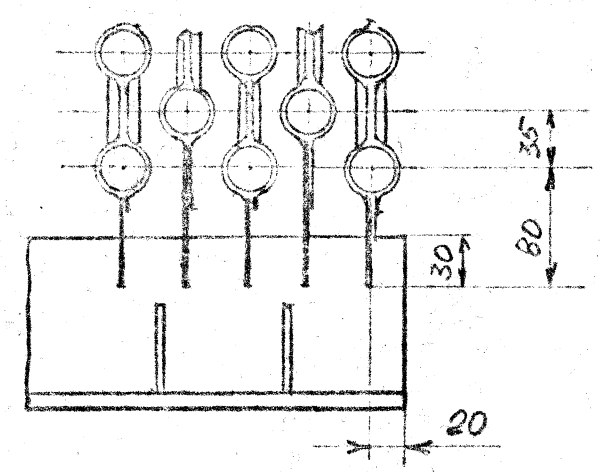
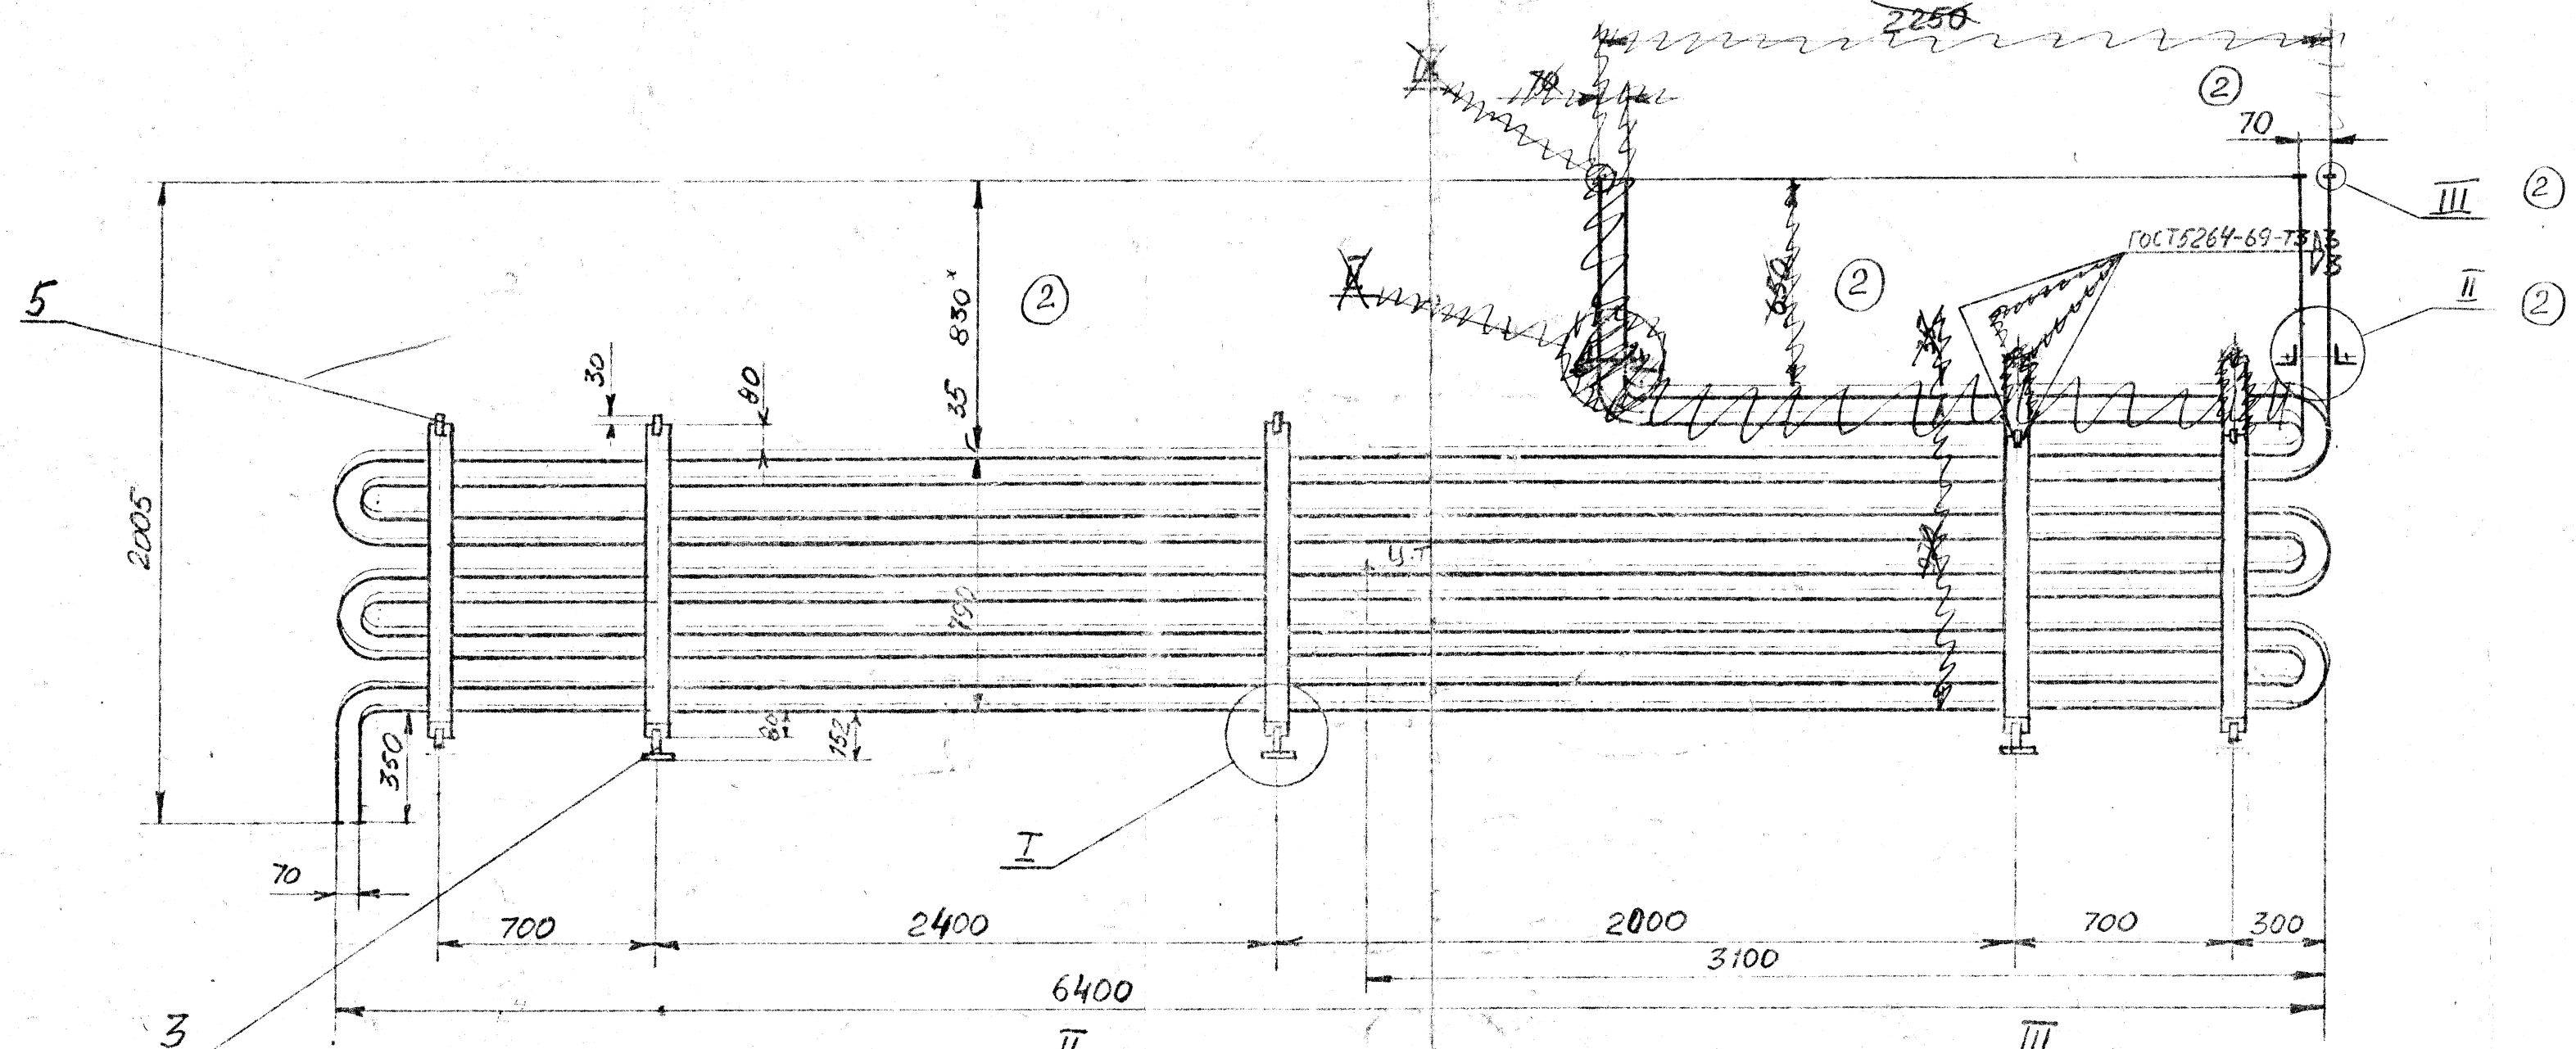
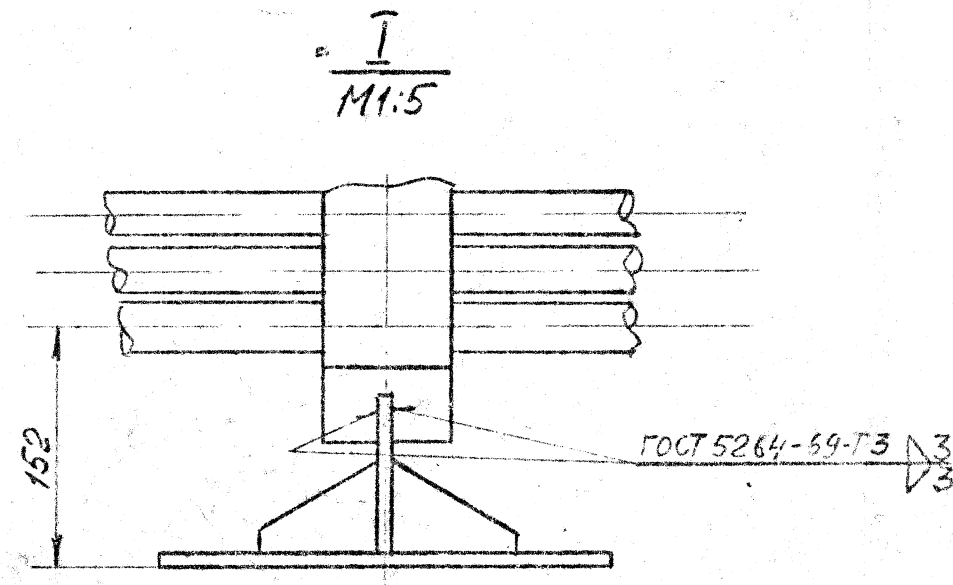
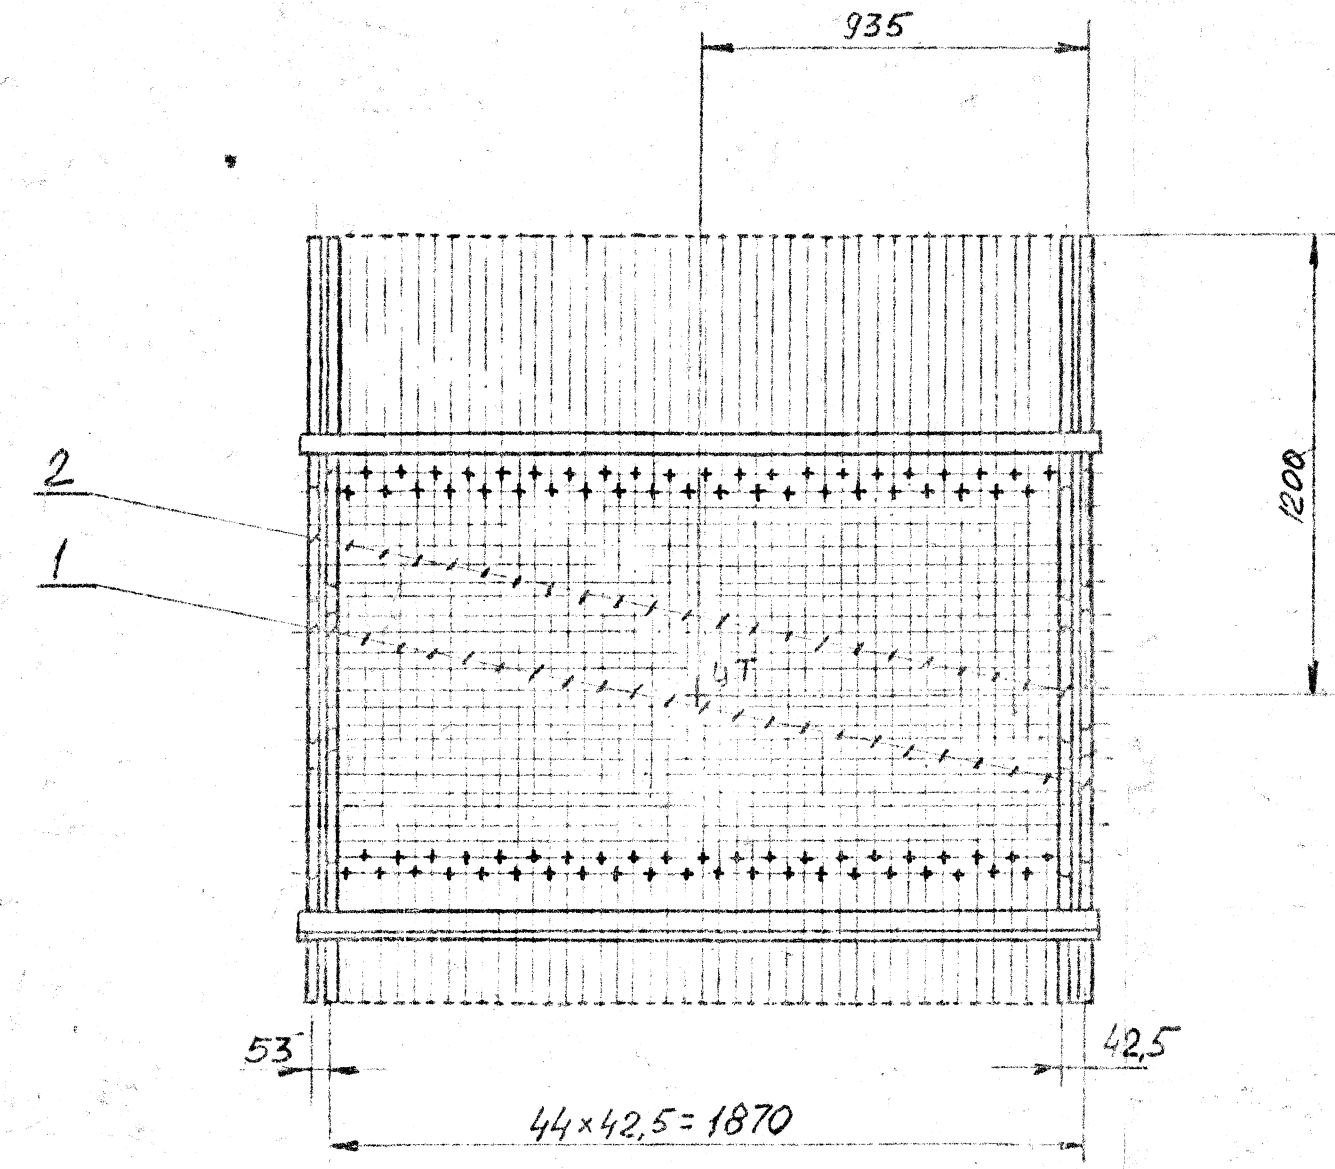


90430.08092.080680

① Маркировка листа из стали 12Х1МФ



Маркировка полосы из стали 12Х13

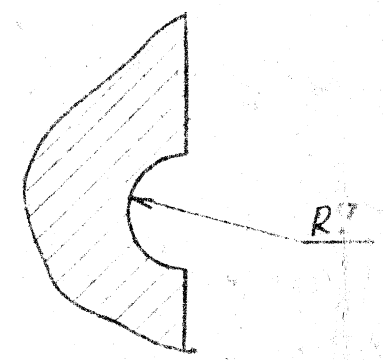

Кишиневская ТЭЦ
Утверждается производством
Директор
29 ОКТ 1977 г.

2	8	КУ 560	эф.м.	с.п.р.	1/9	08.9092.080680	591
1	1	298	Окт.	1957	Литера	Масса	Мощность
Изм. Кол.	И.докум.	И.подпись	Дата				
Разр.р.б.							
И.контр.	И.контр.						
Умб.							

БЛОК N7

28262 120
8769

Лист 1 Листов 1

фронт	зона	поз.	Обозначение	Наименование	кол-во	Примеч.
				Документация		
14			08.9092.080 СБ	Сборочный чертеж		
			Нишиновская ТЭЦ Утверждается в производстве Директор 12 01 1977 97 г.			
				Сборочные единицы		
13	1		08.2906.082	Пакет змеевиков	23	
13	2		08.2906.083	Пакет змеевиков	23	
12	3		08.3807.009-03 08.3807.009-07	Балка ТЧП + 4	3	
				Детали		
11	4		08.3206.329	Угольник	2	
64	5		08.6417.006.196.64 08.3406.960	Лист 8x60, e=1960 Лист 8x60x1960	7	Сталь пер- рованная 7%
64	6		59.854.00970.01	Брус 40x80, e=970 ГОСТ 8486-66	2	24,4 1,952

592

08.9092.080

Блок №7

Аутер	Лист	Листов
	1	2

№ п/п
 90451
 2/1875
 Подпись
 15.04.75
 15.04.75

1	2	К.И. 238	Ольга	13.5.76
ИЗМ	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработ				
Н-КОНТР.				
Утвердил				

		Стандартные изделия	
7	СТП 7801.01-35	Болт М16х150.36 ГОСТ 7798-70	3
8	СТП 7901.01-09	Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	3
		Материалы	
		Наплавленный легиро- ванный металл 1,9кг	

7 CTN 7801.01-35

ГОСТ 7798-70

8 CTN 7901.01-09

ГОСТ 5915-70

Материалы