

nr. 70208000162 din 15.02.2006

## Caracteristicile de furnizare a energiei electrice

N.L.C. 7024019Spital penitenciar 2

(numărul din registru (NLC), denumirea locului de consum, adresa poștală)

02. Vatrastr. PrunculPenitenciarulnr. 16 - Pruncul

(denumirea consumatorului, sediul, nr. din registrul Camerei de comerț)

(sediul)

- Puterea maximă permisă 150 000 W;
- Volumul de energie contractat: nelimitat;
- Energia reactivă inductivă pentru care consumatorul nu va suporta plăți adiționale corespunde factorului de putere  $\cos \varphi$  0.92 (0.92 pentru consumatorul racordat la tensiunea 0.4 kV și 0.87 la tensiunea 10 (6) kV);
- Energia reactivă capacitivă pentru care consumatorul nu va suporta plăți adiționale se reglementează prin condițiile Anexei 2 a Contractului;
- Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică III;
- Cota de participare la consum: a) Consumatorul 100 %; b) Subconsumatorul — %;
- Parametrii liniei electrice în sectorul cuprins între punctul de delimitare și locul instalării echipamentului de măsurare a energiei electrice:
  - Tensiunea nominală 0.4 kV;
  - Lungimea (L) — m;
  - Secțiunea transversală (S) — mm<sup>2</sup> (în cazul conductorului aluminiu-oțel se indică secțiunea aluminiului);
  - Tip linie —;  
(aeriană sau în cablu)
  - Tip conductor —;  
(monofilar sau multifilar; aluminiu, cupru sau oțel)
- Caracteristica echipamentului de măsurare

Tabelul nr. 1

| Transformatorul de forță.<br>Elementele echipamentului de măsurare                                       | Numărul transformatorului de forță            |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                                                                          | Nr. 1                                         | Nr. 2       | Nr. 3 |
| Puterea nominală a transformatorului de forță sau puterea sarcinei aprobate pentru utilizare (kVA), (kW) | 150 kW                                        |             |       |
| Contor de evidență a consumului energiei electrice active: Tipul                                         | ET-421L                                       |             |       |
| Nr. de fabricație                                                                                        | 7542966                                       |             |       |
| Data verificării metrologice de Stat                                                                     | 2002 II                                       |             |       |
| Tensiunea nominală (V)                                                                                   | 220/380                                       |             |       |
| Intensitatea nominală (A)                                                                                | 5                                             |             |       |
| Codul sigiliului                                                                                         | 4F00007278<br>4F00007279<br>NL 0023170 - BZUW | Solu contor |       |
| Indicație inițială                                                                                       | la zi 09981/5                                 |             |       |
| Coeficientul de calcul (dacă contorul e conectat prin transformatoare de măsură)                         | 60                                            |             |       |
| Contor de evidență a consumului energiei electrice reactive, ( ): Tipul                                  | SR44-1673M                                    |             |       |
| Nr. de fabricație                                                                                        | 106591                                        |             |       |



|                                                                                                                                                 |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| Data verificării metrologice de Stat                                                                                                            | 2003 II           |  |  |
| Tensiunea nominală (V)                                                                                                                          | 220 / 380         |  |  |
| Intensitatea nominală (A)                                                                                                                       | 5                 |  |  |
| Codul sigiliului                                                                                                                                | NL 0023170 - BZU4 |  |  |
| Indicație inițială                                                                                                                              | la zi 0777/4      |  |  |
| Coeficientul de calcul (dacă contorul e conectat prin transformatoare de măsură)                                                                | 60                |  |  |
| Contor de evidență a consumului energiei electrice reactive, ( ): Tipul                                                                         | —                 |  |  |
| Nr. de fabricație                                                                                                                               | —                 |  |  |
| Data verificării metrologice de Stat                                                                                                            | —                 |  |  |
| Tensiunea nominală (V)                                                                                                                          | —                 |  |  |
| Intensitatea nominală (A)                                                                                                                       | —                 |  |  |
| Codul sigiliului                                                                                                                                | —                 |  |  |
| Indicație inițială                                                                                                                              | —                 |  |  |
| Coeficientul de calcul (dacă contorul e conectat prin transformatoare de măsură)                                                                | —                 |  |  |
| Transformatoare de curent: Tipul                                                                                                                | T - 0,66          |  |  |
| Nr. de fabricație – faza A                                                                                                                      | —                 |  |  |
| faza B                                                                                                                                          | —                 |  |  |
| faza C                                                                                                                                          | —                 |  |  |
| Data verificării metrologice de Stat                                                                                                            | 2003 II           |  |  |
| Tensiunea nominală (kV)                                                                                                                         | 0,66              |  |  |
| Intensitatea primară nominală (A)                                                                                                               | 300               |  |  |
| Intensitatea secundară nominală (A)                                                                                                             | 5                 |  |  |
| Coeficientul de transformare ( $K_{tc}$ )                                                                                                       | 60                |  |  |
| Codul sigiliului                                                                                                                                | NL 0023170 - BZU4 |  |  |
| Transformator de tensiune: Tipul                                                                                                                | —                 |  |  |
| Nr. de fabricație                                                                                                                               | —                 |  |  |
| Data verificării metrologice de Stat                                                                                                            | —                 |  |  |
| Tensiunea primară nominală (kV)                                                                                                                 | —                 |  |  |
| Tensiunea secundară nominală (kV)                                                                                                               | —                 |  |  |
| Coeficientul de transformare ( $K_{tt}$ )                                                                                                       | —                 |  |  |
| Codul sigiliului                                                                                                                                | —                 |  |  |
| Elemente suplimentare pentru măsurarea timpului, sarcinei, factorului de putere etc. necesare la determinarea pierderilor de energie electrică: | —                 |  |  |
|                                                                                                                                                 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                 |                   |  |  |

**Note:** 1. Consumatorul se angajează să-l informeze imediat pe Furnizor în scris despre toate dereglările în funcționarea echipamentului de măsurare a energiei electrice.




| Tipul transformatorului | $S_{nom.}$ | $U_{1 nom.}$ | $U_{2 nom.}$ | $I_{1 nom.}$ | $I_{2 nom.}$ | $\Delta P_0$ | $\Delta P_{sc}$ | $I_0$       | $U_{sc}$    |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
|                         | kVA        | kV           | kV           | kA           | A            | kW           | kW              | % $I_{nom}$ | % $U_{nom}$ |
|                         |            |              |              |              |              |              |                 |             |             |
|                         |            |              |              |              |              |              |                 |             |             |
|                         |            |              |              |              |              |              |                 |             |             |
|                         |            |              |              |              |              |              |                 |             |             |


Prezenta anexă la Contractul nr. 40208000162 din 15.02.2006 de furnizare și utilizare a energiei electrice a fost întocmită la data de 19.I.2006 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Telefon pentru relații: cu Furnizorul 43-11-11, cu Consumatorul 71-54-48

Furnizorul



Consumatorul



A elaborat:

Domentean *yh. Stef*

Perju V.

*Perju V.*



Regimul de utilizare a instalațiilor de compensare a puterii reactive

N.L.C. 7024019 Spital penitenciar  
(numărul din registru (NLC), denumirea locului de consum, adresa poștală)

or. Vatra stz. Pruncul

Penitenciarul nr. 16 - Pruncul  
(denumirea consumatorului, nr. din registrul Camerei de comerț)

(asediul)

Consumatorul este obligat să respecte regimul de utilizare a instalațiilor de compensare a puterii reactive stabilit de către Furnizor care constă în următoarele:

Puterea totală a instalațiilor de compensare a puterii reactive \_\_\_\_\_ kVar

SE ADMITE supracompensarea cu generarea "energiei reactive" în rețelele Furnizorului


de la ora \_\_\_\_\_ pînă la ora \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ kVar

de la ora \_\_\_\_\_ pînă la ora \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ kVar

NU ESTE ADMISĂ supracompensarea cu generarea "energiei reactive" în rețelele Furnizorului


de la ora \_\_\_\_\_ pînă la ora \_\_\_\_\_

Furnizorul

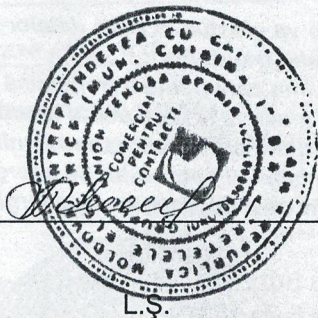

L.S.

Consumatorul



*[Signature]*



Durata de utilizare a receptoarelor electrice pentru facturare în paușal  
a consumului fraudulos de energie electricăN.L.C. 7024019 Spital penitenciar  
(numărul din registru (NLC), denumirea locului de consum, adresa poștală)02. Vatra str. PrunculPenitenciarul 12.16 - Pruncul  
(denumirea consumatorului, nr. din registrul Camerei de comerț)

(sediul)


Tabelul datelor de calcul

| Numărul locului<br>de consum<br>(NLC) | Denumirea<br>receptoarelor electrice | Puterea instalată a<br>receptoarelor, kW               | Durata de utilizare lunară, ore |                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                       |                                      |                                                        | Iarna<br>(octombrie-martie)     | Vara<br>(aprilie-septembrie) |
|                                       | De forță, de iluminare, etc.         | Egală în total cu<br>puterea permisă<br>Pm (vezi Nota) |                                 |                              |
| 7024019                               |                                      |                                                        | 500                             | 500                          |
|                                       |                                      |                                                        |                                 |                              |
|                                       |                                      |                                                        |                                 |                              |
|                                       |                                      |                                                        |                                 |                              |
|                                       |                                      |                                                        |                                 |                              |
|                                       |                                      |                                                        |                                 |                              |
|                                       |                                      |                                                        |                                 |                              |


Notă: 1. Calcularea consumului energiei electrice prin aplicarea sistemului paușal se va efectua în baza datelor din tabel și a procesului-verbal întocmit de către Furnizor la momentul depistării consumului fraudulos.

2. Valoarea Pm se determină în punctul de delimitare și corespunde puterii maxime care poate fi transmisă prin conductorul consumatorului în acest punct, dar nu poate fi mai mare decât puterea maximă la care poate funcționa contorul pentru evidența energiei electrice al consumatorului, putere care este calculată cu aplicarea tensiunii nominale în punctul unde este instalat contorul de energie activă și curentul maxim admisibil al contorului de energie activă sau curentul maxim admisibil primar al transformatoarelor de curent, în cazul în care contoarele de energie activă sunt conectate prin transformatoare de curent.

Furnizorul



Consumatorul





**Actul de delimitare  
a instalațiilor electrice ale Consumatorului față de instalația de utilizare a Subconsumatorului în baza  
dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor**

**nr. P40202006010303 din 21.01.2006**

Pentru locul de consum(NLC): 7024019

Prezentul act este întocmit de către reprezentantul I.S. „FLUS”  
(denumirea consumatorului: întreprinderii, organizației, asociației, persoană fizică, etc..., funcția, numele, prenumele)

Directorul Ion Bragă  
numit în continuare “CONSUMATOR” și reprezentantul PENITENCIARUL nr.16 -PRUNCUL

(denumirea subconsumatorului: întreprinderii, organizației, asociației, persoană fizică, etc..., funcția, numele, prenumele)

numit în continuare “SUBCONSUMATOR”, în baza: Verificării în teren a schemei electrice existente

(denumirea documentului: condiții tehnice, proiect, act de verificare, schema electrică existentă, etc...)  
privind următoarele:

**1. Obiectul: SPITAL**

(caracteristica: oficiu, bloc locativ, secție de producere, centru comercial, gheretă, etc...)

situat pe adresa: or. VATRA, str. PRUNCUL

se alimentează cu energie electrică de la: ID-0,4 kV, PT-7846 (departamental)  
(codul stației de transformare, cutiei de cablu, etc...)

**2. Punctul de delimitare:** Conform schemei (Anexa atașată) punctul de delimitare dintre instalațiile electrice ale “CONSUMATORULUI” și instalația de utilizare a “SUBCONSUMATORULUI”, în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor este stabilit la:  
contactele fixe a separatorului în ID-0,4 kV, PT-7846, spre subconsumator  
(denumirea bransamentului, numărul pilonului, etc.)



**Adresa electrică:**

**3. Parametrii urmați a fi respectați:**

Puterea maximă permisă: 150 kW kVA; Tensiunea în punctul de delimitare: 0,4 kV;

Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică a consumatorului: III


Prezentul Act a fost alcătuit în patru exemplare, unul pentru “SUBCONSUMATOR” unul pentru  
“CONSUMATOR” și două pentru “FURNIZOR”

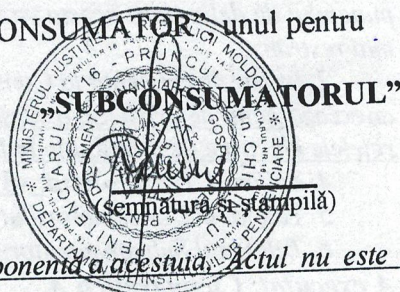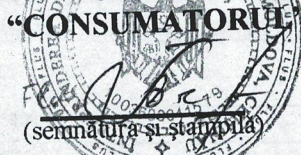

**Notă:** fără schema electrică din Anexa la Actul de delimitare, parte componentă a acestuia, Actul nu este valabil



## PENITENCIARUL nr.16 -PRUNCUL

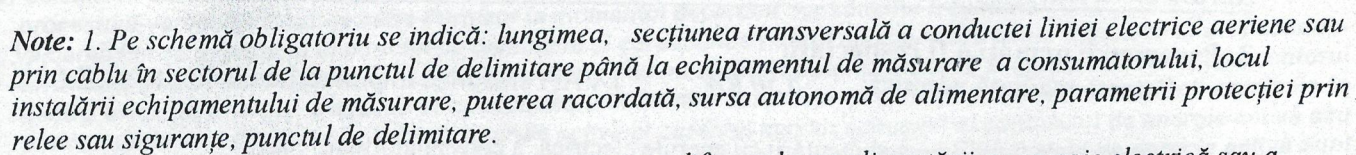

3. În caz de existență la Consumator a sursei autonome pentru alimentare cu energie electrică la prezentul Act se anexează Actul de existență a sursei autonome pentru alimentare cu energie electrică și sistemul de racordarea lor la rețelele electrice de distribuție în funcție.

5. Telefonul Consumatorului: 59-64-90 069178212

*A executat: Cicimarenco A.*



Anexa Nr. 12  
La contractul Nr. 40208000162  
Din 15.02.2006

Condiții suplimentare privind furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. "Rețelele Electrice m. Chișinău" S.A. subconsumatorilor conectați prin rețelele electrice a consumatorilor.

### 1. Obiectul anexei la contract

- 1.1. Obiectul anexei la contract este asigurarea cu energie electrică a subconsumatorului Penitenciarul nr.16 - Pruncul și reglamentele raporturilor dintre „furnizor”, „consumator” și subconsumator privind furnizarea și condițiile de consum al energiei electrice.
- 1.2. În sensul prezentei anexa la contract constituie instalațiile electrice de distribuție a consumatorului, aflate în uzul comun a consumatorului și subconsumatorului (PD,PT,PDC,CC).
- 1.3. Locul de consum al subconsumatorului îl constituie Vatra str. Pruncul - Spital situat pe adresa
- 1.4. Livrarea energiei electrice subconsumatorului de către furnizor se face în baza de contract direct încheiat între părți și numai cu acordul consumatorului.
- 1.5. Relațiile dintre consumator și subconsumator sunt reglementate de contractul pentru deservirea tehnică a rețelelor și instalațiilor electrice de distribuție, încheiat între acestea la contractul dintre furnizor și subconsumator.

### 2. Obligațiile părților.

- 2.1. În cazul când instalațiile electrice nu sunt în proprietatea ÎCS „Rețelele Electrice m. Chișinău” S.A. în calitate de „furnizor” își exercită funcțiile consumatorului, la balanța căruia se află rețelele și instalațiile electrice de distribuție.
- 2.2. Drepturile și obligațiile furnizorului sunt expuse în Regulamentul de furnizare și utilizare a energiei electrice.
- 2.3. ÎCS „Rețelele Electrice m. Chișinău” S.A. nu duc răspundere pentru fiabilitatea furnizării energiei electrice, de calitatea ei, de starea tehnică a rețelelor și instalațiilor, de aprovizionare cu energie electrică a instalațiilor subconsumatorului - răspunderea o poartă consumatorul.
- 2.4. Conform contractului pentru deservirea rețelelor și instalațiilor electrice încheiat între consumator și subconsumator - aprovizionarea cu energie electrică, deservirea rețelelor și instalațiilor de aprovizionare cu energie electrică a subconsumatorului este în obligațiunile consumatorului.
- 2.5. Drepturile și obligațiile subconsumatorului sunt aceleași ca și a consumatorului și sunt expuse în contractul încheiat între furnizor și subconsumator reglementate în Regulamentul de furnizare și utilizare a energiei electrice, inclusiv și în contractele încheiate între consumator și subconsumator.



### 3. Raspunderea partilor

3.1 Părțile vor purta răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale prevăzute de condițiile contractelor încheiate între părțile contractante în conformitate cu legislația în vigoare a R.M.

3.2 Furnizorul nu duce răspundere în cazul când consumatorul v-a sista alimentarea cu energie electrică a subconsumatorului în conformitate cu condițiile contractului încheiat între aceștea.


3.3. În cazul deconectării instalațiilor electrice a consumatorului integral de la RE Chișinău (pentru neachitări sau pentru alte cazuri reglementate în capitolul VIII a RF și UEE), automat se vor deconecta și instalațiile electrice a subconsumatorului.

3.4. În cazul rezilierii intempestive a prezentului contract din inițiativa uneia din părți, partea care și-a exprimat voința în vederea rezilierii acestuia, este obligată să avizeze în scris celelalte părți privind decizia luată, nu mai târziu de 1 lună înaintea termenului preconizat pentru reziliere sau alte modificări.

### 4. Dispoziții finale.


4.1. Prezenta anexă la contract este întocmită în trei exemplare, câte unul pentru fiecare, având aceiași forță juridică.

Organizația de furnizare

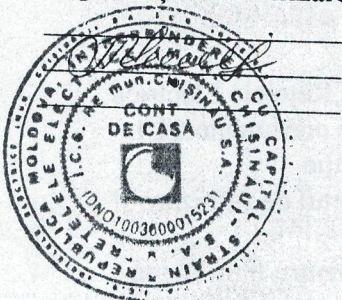

Adresele părților

Consumator

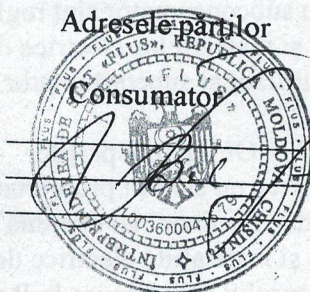

Subconsumator

