


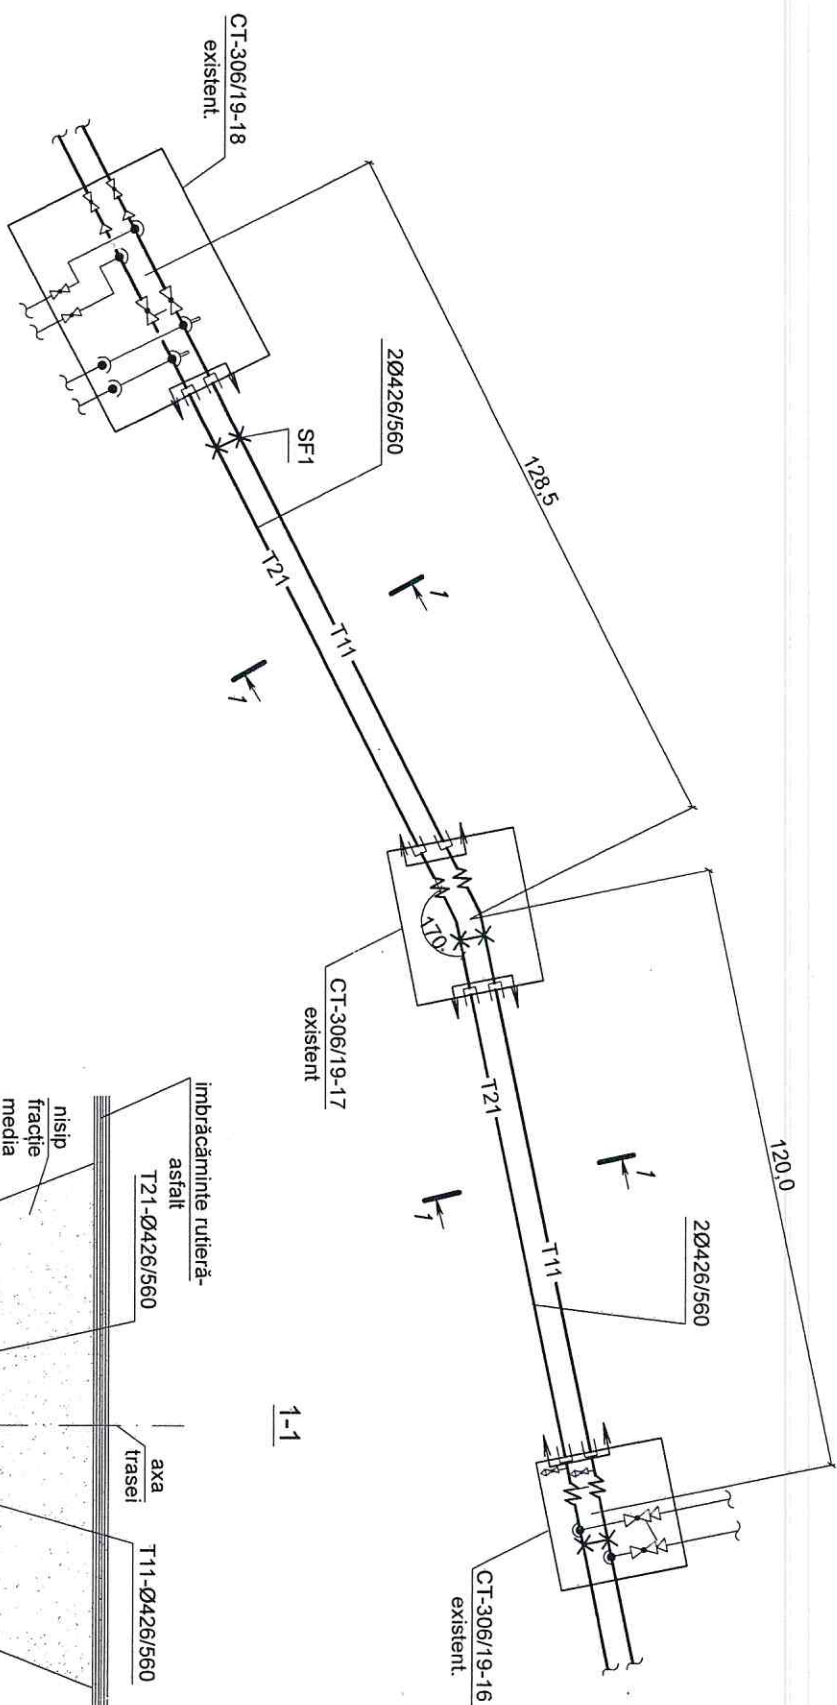

Semne convenționale

- | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|-------------------------|-----|-------------------------|
| —T11— | - Conducta tur T=95°C | —T21— | - Conducta retur T=55°C | —X— | - Armătură de închidere |
| —M— | - Compensator silfonic | — | - Manșon de capăt | — | - Suport fix |
| — | - Trecerea diametrului | — | - Hotar de proiectare | | |


Nr. de inventar	Semnătura și data	În schimb. nr. inv.

23/25-RT			
Reparația rețelelor termice DN400 de la CT-306/19-16 până la CT-306/19-18 din str. Socoleni mun. Chișinău.			
Rețele termice			
Schema rețelelor termice Secțiunea 1-1			
Faza	Coala	Colț	
PE	1		



Anexa 1.1

[illegible][illegible][illegible]



- T1 — - Conducta tur circuitul primar $T=95^{\circ}\text{C}$;
- T21 — - Conducta retur circuitul primar $T=55^{\circ}\text{C}$;
- — - Îmbinare;
- * — - Suport fix;
- E** — - Căciulă de capăt;
- — - Holar de proiectare.

[illegible]

