


08.2800.014


6330±8

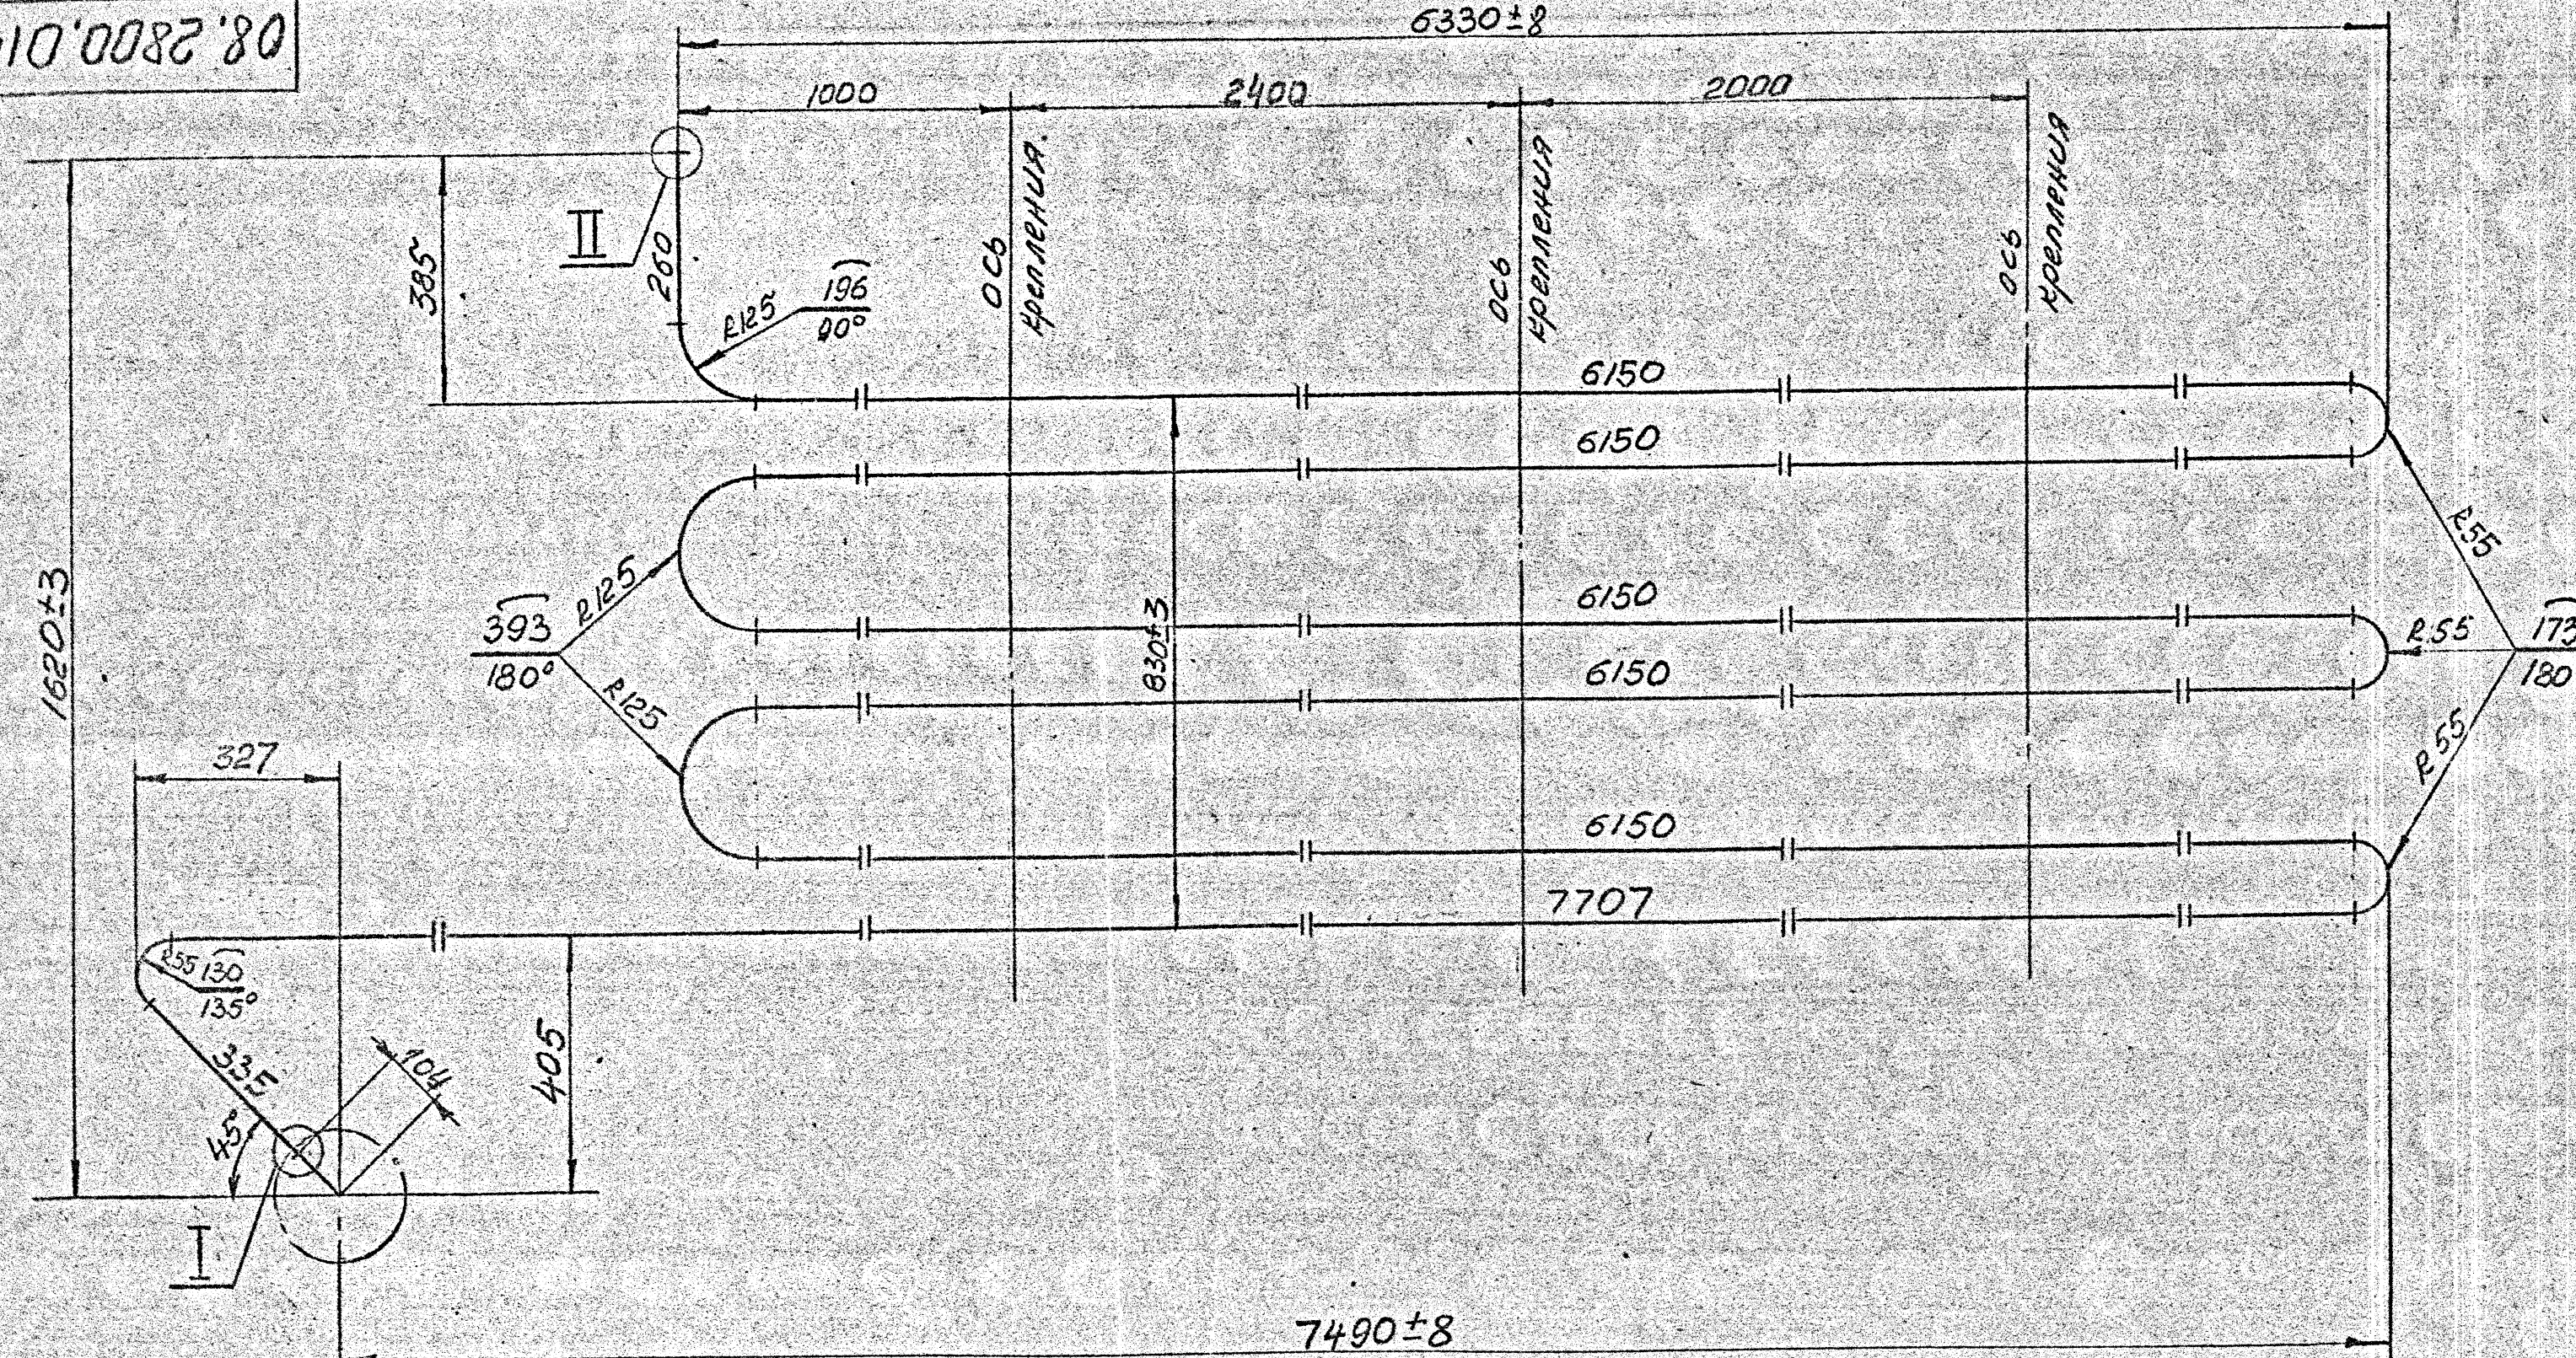


Примечания:

1. Змеевик изготовить по чертежу 2402-02-65-1
2. Гидравлическое испытание — 195 кг
3. Сварные стыки располагать на расстоянии не менее 150 мм от осей крепления

I
M 1:1



II
M 1:1

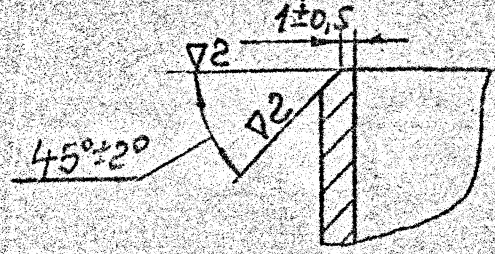

2	1	Ки 507	Иссл	20/IV-75	Змеевик φ28x4 L=40683	08.2800.014
а	1	Ки 519	Деталь	29/IX-75		
Изм. Кол. № док. Подпись Дата					Литера	9
Наз. бюро	Лиф	—	71		Лист	71-0
Суд. гр.п.	Горьдешев	—	Том			
И. конт.	Рахлина	—	Фадеев			
Провер.	Рахлина	—	Фадеев			
Вопрос	Зубарева	—	Зубарева			

ТУ-14-3-450-75
ИЗ 11-1-21-64