




Schema de conectare a plafonierelor.

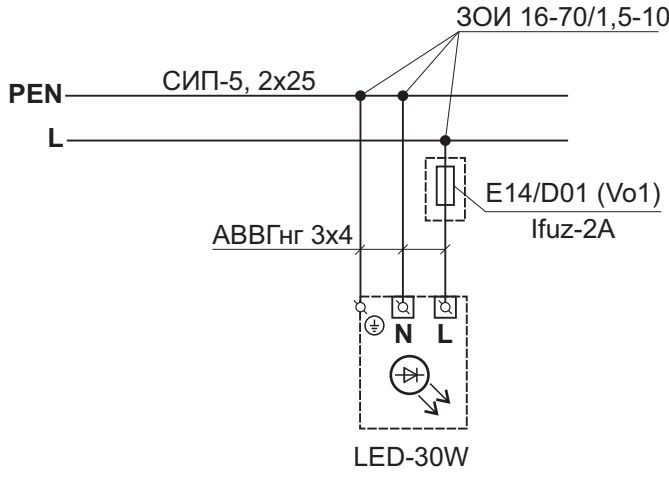


Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele inginerești.

Total conductoare СИП-5, 2x25:
fid. 1- 1323m;
Total - 1323m.

Total plafoniere:
fid. 1 - 44 unități;
Total - 44 unitati.

Modalitatea de realizare al bransamentului

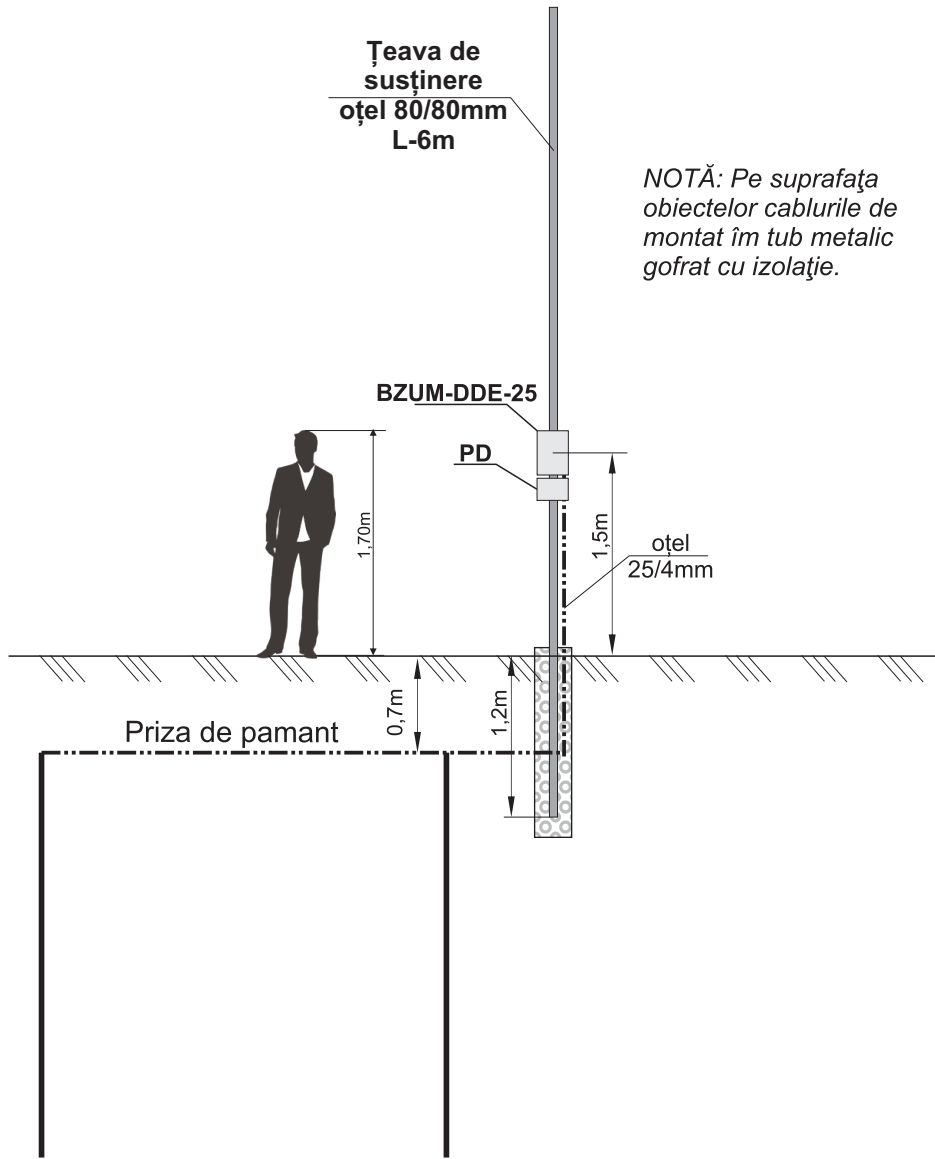

Semnificația convențională:

- Plafoniera LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat / beton armat, lemn.
- Pilon ancoră din beton armat / beton armat, lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25

						Obiect Nr. 06-02/ 2020 - AEE/IEE		
						Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 9014		
							Faza	Coala
							PE	2
								Coli
								6
ISP	Rotari V.					Plan traseu LEAI-0,22kV. M1:1000		
Executat	Rotari V.							
						SRL «RONI-PLUS» Chișinău proiectelectrotehnic@gmail.com		