

СОГЛАСОВАНО :



УТВЕРЖДАЮ :

*Гл. конструктор*  
*Б. И. ... 1975*

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
*Д. А. ...*  
29 09 1975 г.

Группа

# СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ


*Крепления обмуровки*

## СТП 3261.06

### *Арматура*

Взамен *34-2817-63*

Ресурсным кодексом по предприятию от "26 сентября 1975 г. № 170  
Срок введения в действие с "28 октября 1975 г.

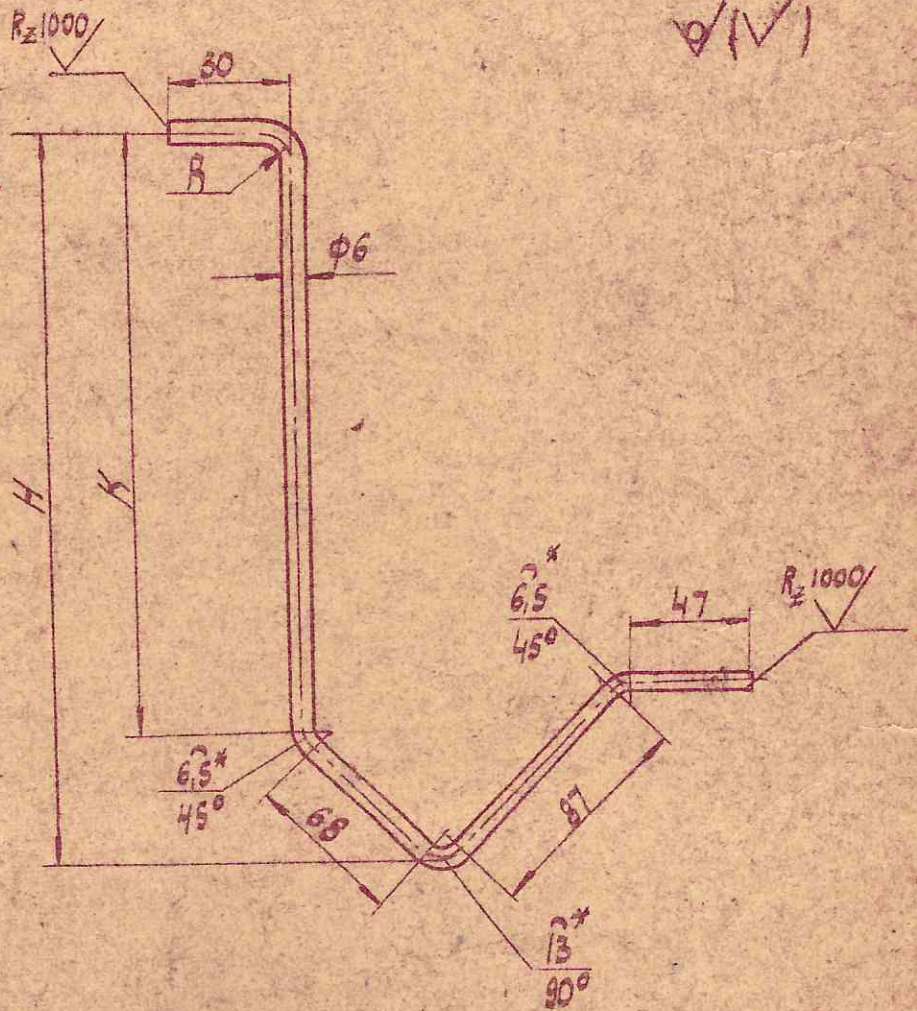

61

Подпись и дата	Исп. в дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
<i>2</i>			<i>2/4 73 1975</i>
Подпись и дата			<i>2/4 73 1975</i>
<i>055</i>			

Обозначение	Толщина обмуровки	H	K	Длина разверт- ки	Масса шт. кг.
	мм				
СТП 3261.06-01	200	230	173	430	0,095
-02	260	290	233	490	0,109
-03	220	250	193	450	0,100
-04	280	310	253	510	0,113

Пример наименования и обозначения арматуры при толщине обмуровки 200 мм.

Наименование "Арматура"

Обозначение: "СТП 3261.06-01."

1. Марку стали принимать по рабочему чертежу обмуровки
  2. Все радиусы гиббов  $R=8\text{мм}$ .
  3. Предельные отклонения - по СМд.
- \* Размеры для справок.

Нач. ОСН

Мирзаев 08.03.15  
"Мирзаев Ю.П."/

Инж. конструктор

Соколов В.Н./

Инж. конструктор

Савогинова Т.Н./

Руководитель группы

Рыженко С.Ф./

Земляничкин