

BORDEROUL DESENELOR SETULUI DE BAZA

Foaia	Denumirea	Nota
1	Date generale	
2	Caminul termic CT-14/1a	
3	Caminul termic CT-14/1a. Specificatia	
4	Buiandrugul monolit Bm1	
5	Caminul CT-14/1a. Relevu	

Lista lucrarilor, pentru care e obligatoriu
intocmirea actelor ale lucrarilor determinante:

- ### 1. Executarea olanseului

Lista lucrarilor, pentru care e obligatoriu
intocmirea actelor ale lucrarilor ascunse:

1. Armarea constructiilor monolit din beton armat
2. Betonarea constructiilor monolit din beton armat
3. Sudura constructiilor metalice

Coordonat:

Consilier al conducătorului întreprinderii

Glingean Nicolae

~~Sef SRT~~

Amorțitu Mircea

Proiectul este elaborat în conformitate cu normele și regulile în vigoare, și respecta măsurile majore prevăzute în legea privind calitatea în construcții: A—rezistența și stabilitate; B—siguranța în exploatare; C—siguranța la foc; D—igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător; E—izolație termică, hidrofuga și economie de energie; F—protecție împotriva zgomotului

Constructor principal

/A.Barbaneagra/

BORDEROUL DOCUMENTELOR DE REFERINTA SI ANEXATE

Marcarea	Denumirea	Nota
	<u>Documente de referinta</u>	
s.3.006-2м, al.1 м-80	Унифицированные камеры для тепловых сетей	
s.3.006.1-2/87, ed.6	Сборные железобетонные каналы и тоннели из	
	лотковых элементов. Лотки, плиты, балки	
s.3.900-3, ed.7	Сборные железобетонные конструкции	
	емкостных сооружений для водоснабжения и	
	канализации. Изделия для круглых колодцев	
s.ИС-01-04, ed.2	Унифицированные сборные железобетонные	
	каналы. Сборные железобетонные элементы	
ГОСТ13634-99	Люки чугунные для смотровых колодцев	


1. Proiectul de executie este elaborat in baza planului de reparatii pe anul 2024
2. Placile de acoperire si inelele intrarilor in camin de montat pe un strat din mortar de ciment marca 50
3. Articolele metalice de vopsit de 3 ori cu vopsea XB-125 (TV 6-27-87-98) pe grund XC 010 (ГОСТ 9355-81)
4. Protectia anticorodiva de executat conform capitolului CP E.04.03-2005 "Protectia anticorrosiva a constructiilor si instalatiilor"
5. Montarea constructiilor de executat conform cerintelor capitolului СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства и приемки работ" si seriei 3.006-2м "Унифицированные камеры для тепловых сетей".
6. Betonarea constructiilor de executat conform cerintelor NCM F.02.03-2005 "Executarea, controlul calitatii si receptia lucrarilor din beton si beton armat monolit"
7. Toate lucrarile de executat strict conform cerintelor capitolului NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii"
8. Dimensiunile marcate cu semnul "*" de precizat la fata locului

CP certificat: Seria 2019 - P Nr.0340 din 13.09.2019


02/24-C

modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Reparatia caminului termic CT-14/1a din bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 64			
DIRECTOR		RAZLOVAN			01.24				
GENERAL									
Inginer-Sef		Buruiană				Retele termice	Faza	Plansa	Planse
Sef SDG		Virlan			"		PE	1	5
Sefa SPIOM		Bugaian			"				
Sef adj. SPIOM		Helbeti			"	Date generale	"Termoelectrica" S.A.		
Sef ScP		Ghersun			"				
Inginer		Barbanegra			"				

Planul caminului CT-14/1a

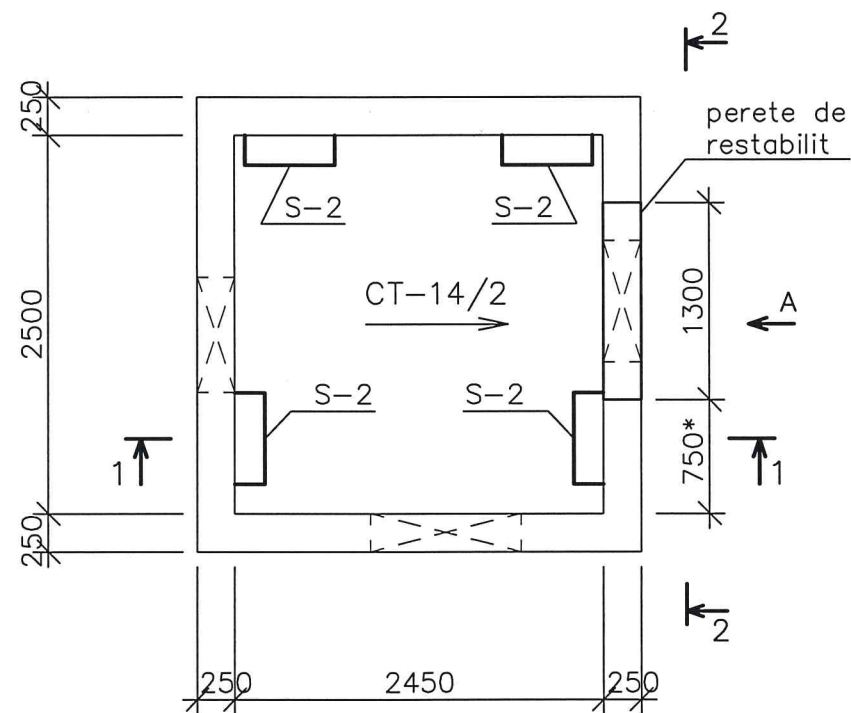

Schema amplasarii acoperirii

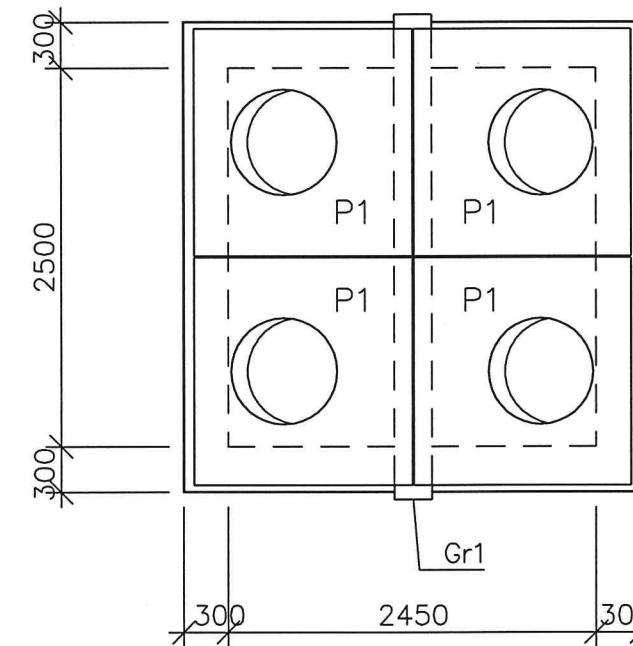


1. Drept cota 0,000 e primit nivelul fetei de jos a placilor de acoperire a caminului termic
2. Bordura la intersectia inelelor cu placa planseului de executat din beton B7,5 (volumul este adaugat in specificatie)
3. Acoperirea caminului din exterior de trecut de 2 ori cu bitum fierbinte pe sapa din mortar de ciment, cu grosimea minima a sapei de 10mm (sapa cu panta in doua directii 2%)

						02/24-C		
						Reparatia caminului termic CT-14/1a din bd. Stefan cel Mare si Sfant, 64		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Rețele termice	Faza	Plansa
							PE	2
Inginer		Barbaneagra			01.24	Caminul termic CT-14/1a		"Termoelectrica" S.A.

Ⓐ

Poz.	Schita
2	The diagram shows a rectangular area. The left vertical side is labeled 190. The top horizontal side is labeled 330. A dashed vertical line extends from the top right corner of the rectangle down to the bottom horizontal line. The total width of the bottom horizontal line, from the left edge to the dashed line, is labeled 530.

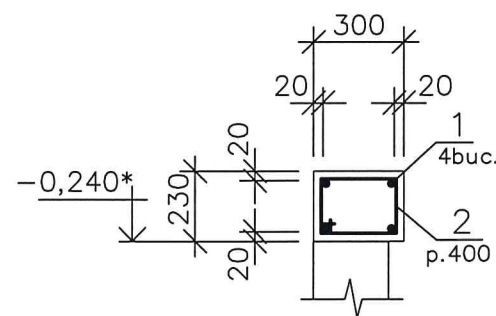

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
Bm1	plansa 4	Buiandrug Bm1	1		
S-2	s.3.006-2M,al.1M-80,f.108	Scara Л-2	4	24,5	scurtata
Gr1	s.ИC-01-04, ed.2	Grinda Б1	1	1000	
P1	s.3.006.1-2.87, ed.6	Placa П02	4	550	
Is1	la fel	Inel de sprijin КЦ01	4	50	
Тр1	ГОСТ 3634-99	Люк С (Б125)-ТС.1-60	2		
1	plansa data	A-III-10,ГОСТ5781-82	50	0,62	M.lineari
2	la fel	A-I-6, ГОСТ5781-82,L=1050	32	0,24	
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B7,5	0,77		M3
		Beton clasa B15	0,15		

02/24-C

Reparatia caminului termic CT-14/1a din
bd. Stefan cel Mare si Sfant, 64

Retele termice

Faza	Plansa	Planse
PE	3	

Caminul termic CT-14/1a.
Specificatia


"Termoelectrica" S.A.

<i>modif.</i>	<i>sect.</i>	<i>Plansa</i>	<i>Nr.doc.</i>	<i>Semnăt</i>	<i>data</i>
---------------	--------------	---------------	----------------	---------------	-------------

Inqiner

	<i>Barbaneagra</i>
--	--------------------

01.24	
-------	--

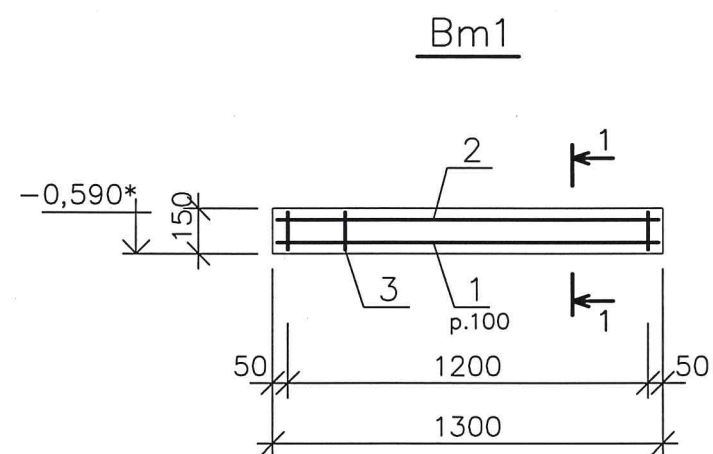


Specificatia buiandrugului Bm1

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	A-III-12,ГОСТ5781-82,L=1280	2	1,14	
2	la fel	A-III-10,ГОСТ5781-82,L=1280	2	0,79	
3	la fel	A-I-6, ГОСТ5781-82,L=830	13	0,19	
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B15	0,06		M3

Borderoul elementelor

Poz.	Schita
3	

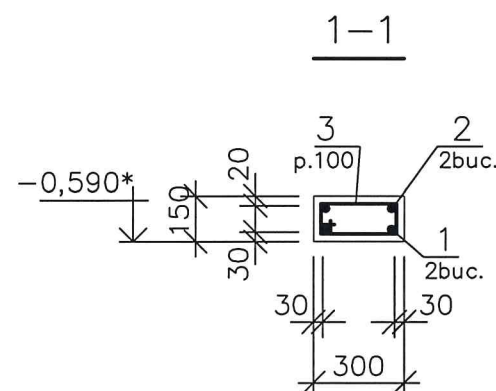


Borderoul consumului de metal la un element, kg


Element de marca	Articole armatura								De tot
	Clasa armaturii								
	A—I			A—III					
	ГОСТ 5781—82								
	ø6		Total	ø10	ø12			Total	
Bm1	2,47		2,47	1,58	2,28			3,86	6,33

						02/24-C		
						Reparatia caminului termic CT-14/1a din bd. Stefan cel Mare si Sfant, 64		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice	Faza	Planse
							PE	4
Inginer		Barbaneagra			01.24	Buiandrugul monolit Bm1	"Termoelectrica" S.A.	


Caminul CT-14/1a
(Relevu)

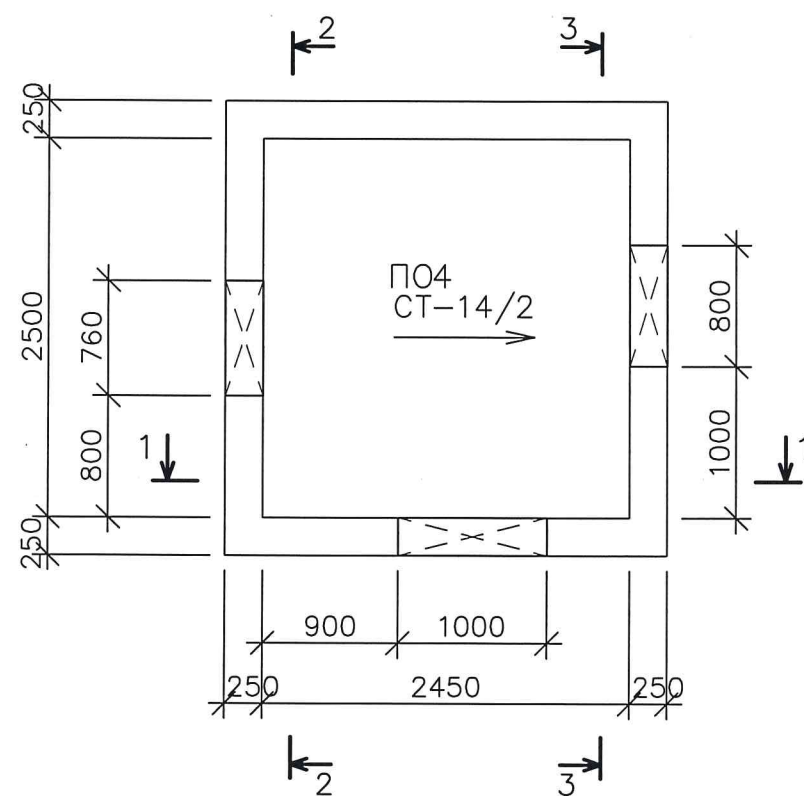


1-1

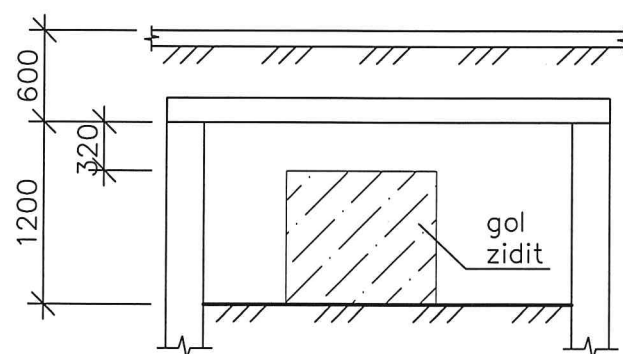

2-2

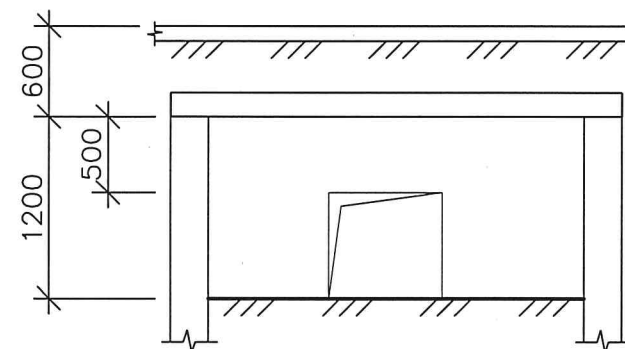

3-3

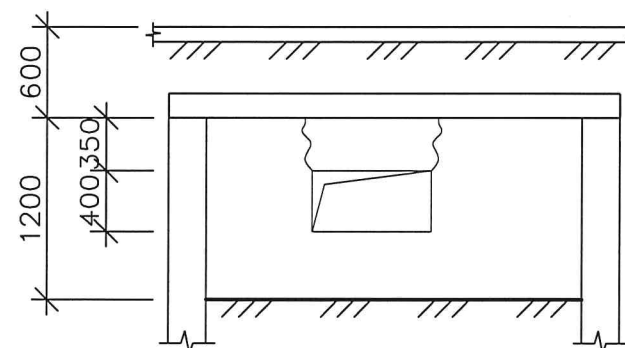

						02/24-C		
						Reparatia caminului termic CT-14/1a din bd. Stefan cel Mare si Sfant, 64		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice	Faza	Plansa
							PE	5
						Caminul CT-14/1a. Relevu		
						"Termoelectrica" S.A.		