


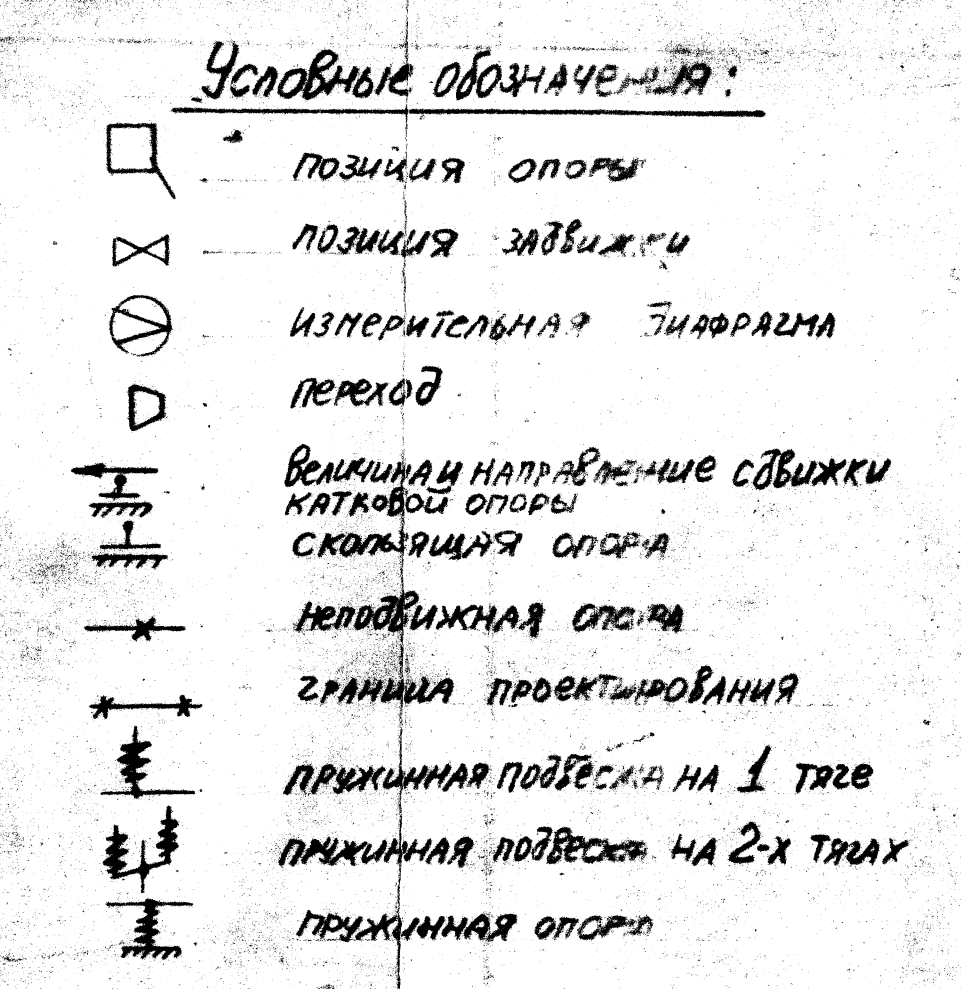

Нагрузки и моменты на неподвижные опоры в 2-м состоянии							
№ п/п	Нагрузки в кг			Моменты в кг			Всего
	P_x	P_y	P_z	M_x	M_y	M_z	
6	5319	340	-92	1368	54	811	
32	43	997	470	-1835	117	-13	
41	-367	476	-803	-4582	-427	2019	
52	-1	235	72	-74	-114	-6	

Нагрузки и моменты на неподвижные опоры в холост. состоянии							
6	825	409	417	-3750	5713	-1746	
32	-14	837	-111	-1168	-74	-601	
41	162	-1085	275	-3090	472	-764	
52	1	224	-42	19	68	-218	

Основные указания по регулировке пружин.

1. Перед подгонкой захоргов в замыкающем стыке пружины отрегулировать до Н предвар. Составить формуляр.
2. После выдоения "холодной" растяжки и заварки замыкающего стыка принять вес на временные опоры, наложить изоляцию
3. Отрегулировать пружины до Нм
4. В горячем состоянии приварить Нр

Примечания:

1. Рабочие чертежи опор и подвесок см. черт. № 10748-7
2. Монтажно-сборочный чертеж № 10743-7 л. 1
3. Перечень опор и подвесок черт. № 10723-7 л. 2
4. При монтаже катков опор выполнять смещение опоры относительно опорной конструкции в сторону, противоположную тепловому удлинению на величину, равную 50% тепловое перемещение точки крепления троса. На схеме указаны направление и величина смещения опоры.
5. Перемещения тросов взяты из расчета тросов на самокомпенсацию, который производится машинной без учета холодных растяжек.
6. Изменения в табл. касаются к стержням и пружинам и высоты пружин внес. рис. 2, т.м. 1567211 3/4 1/2006/18.15.389.

