


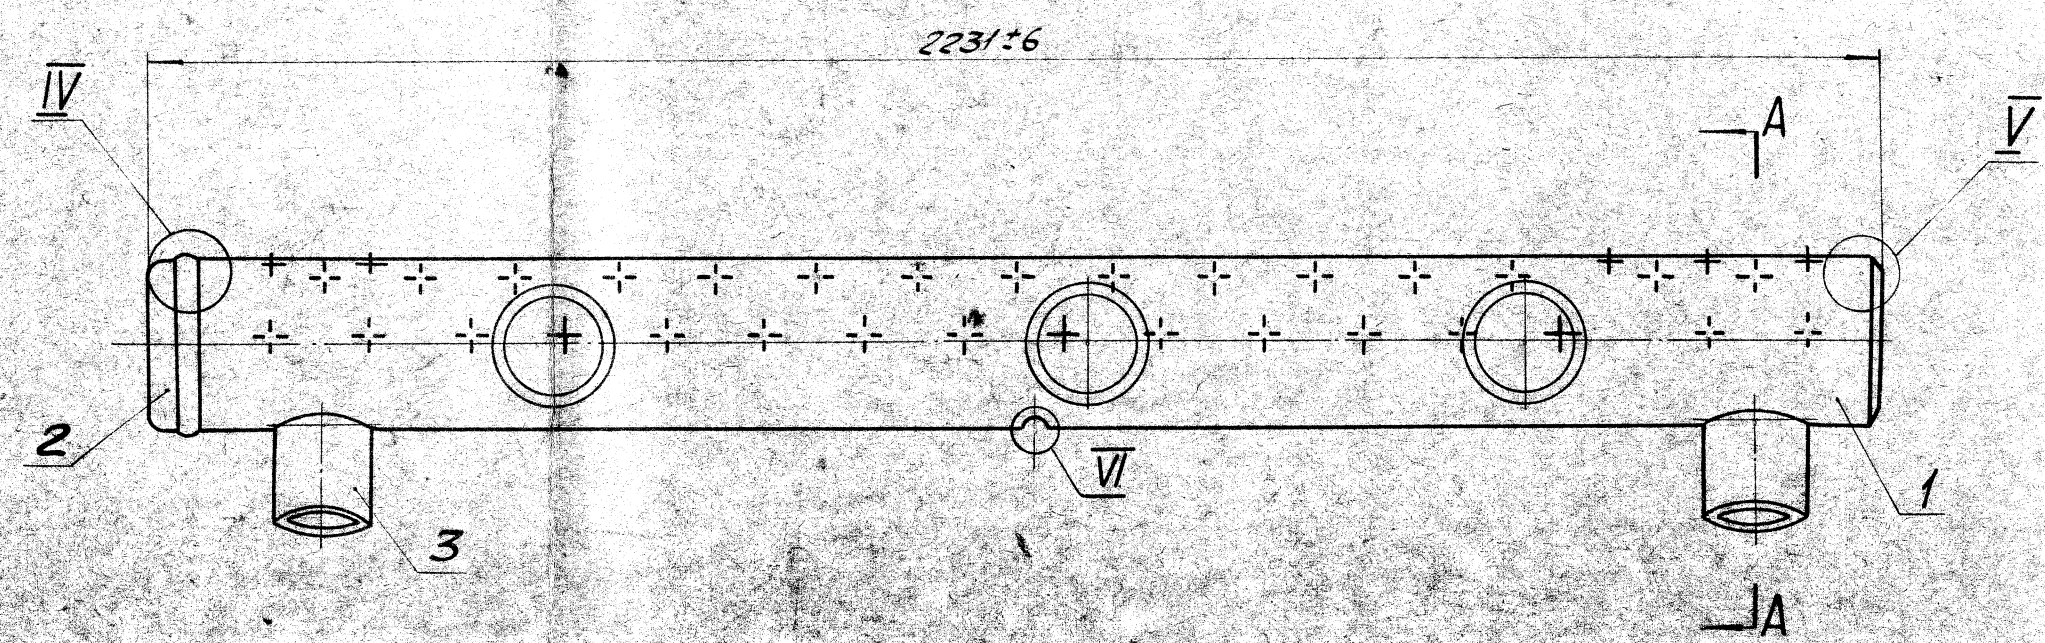
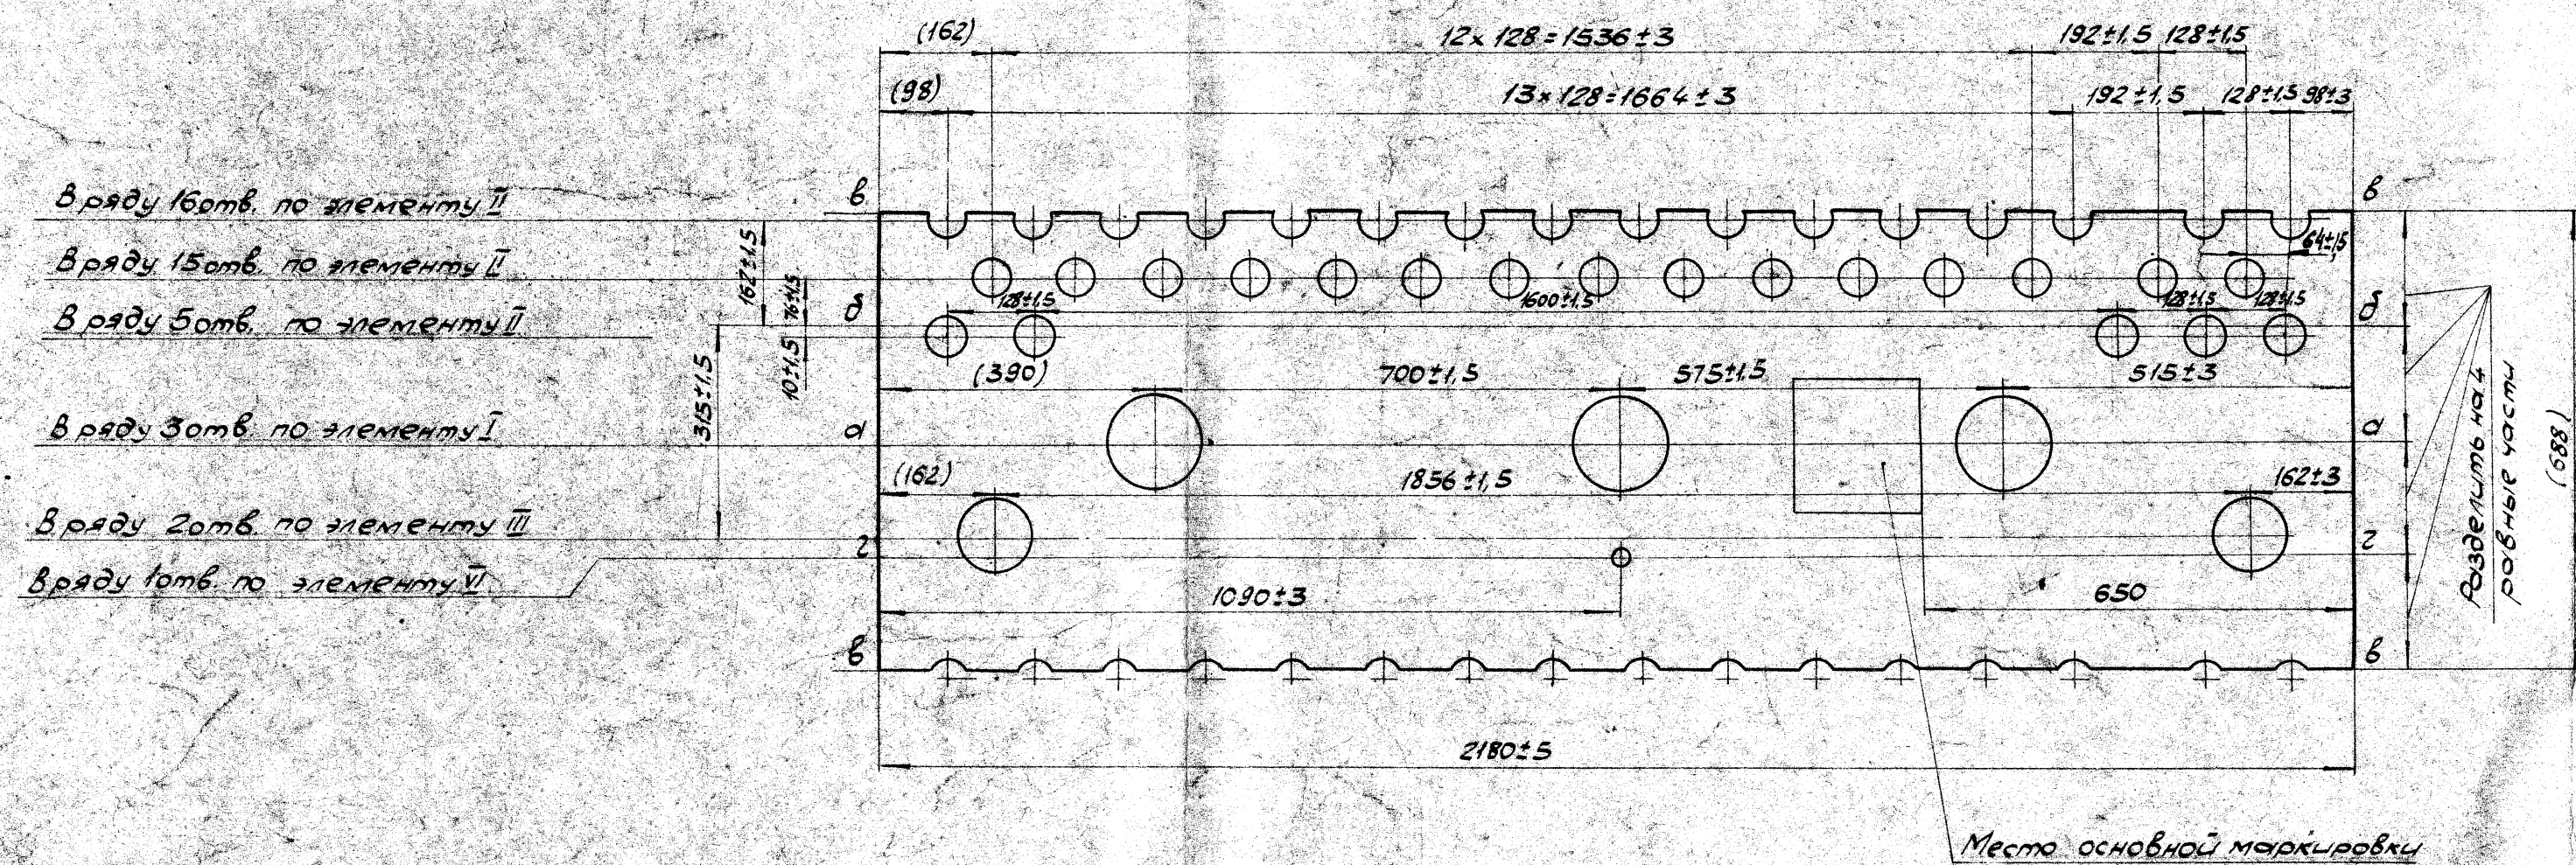
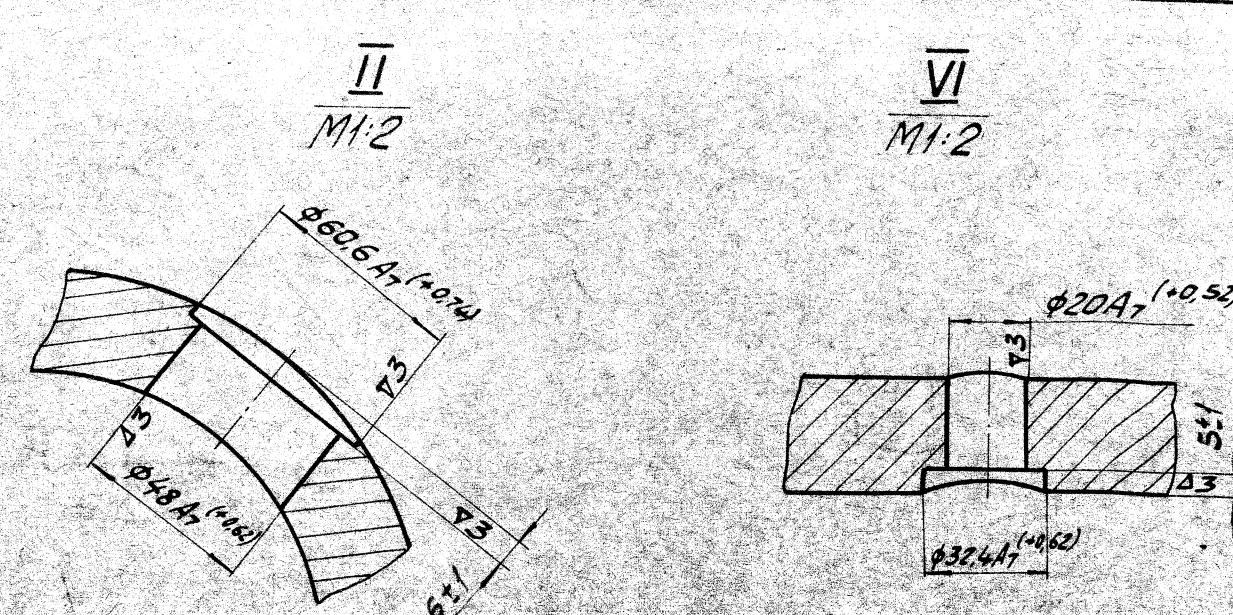
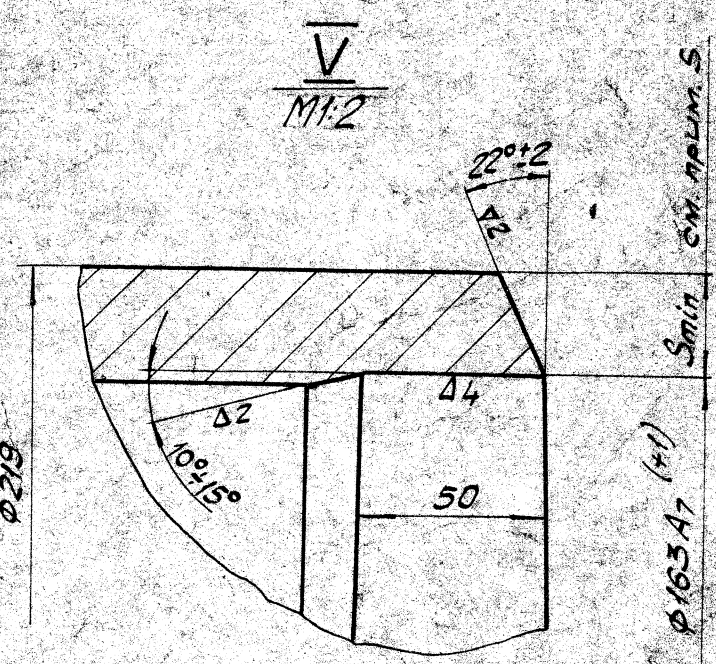
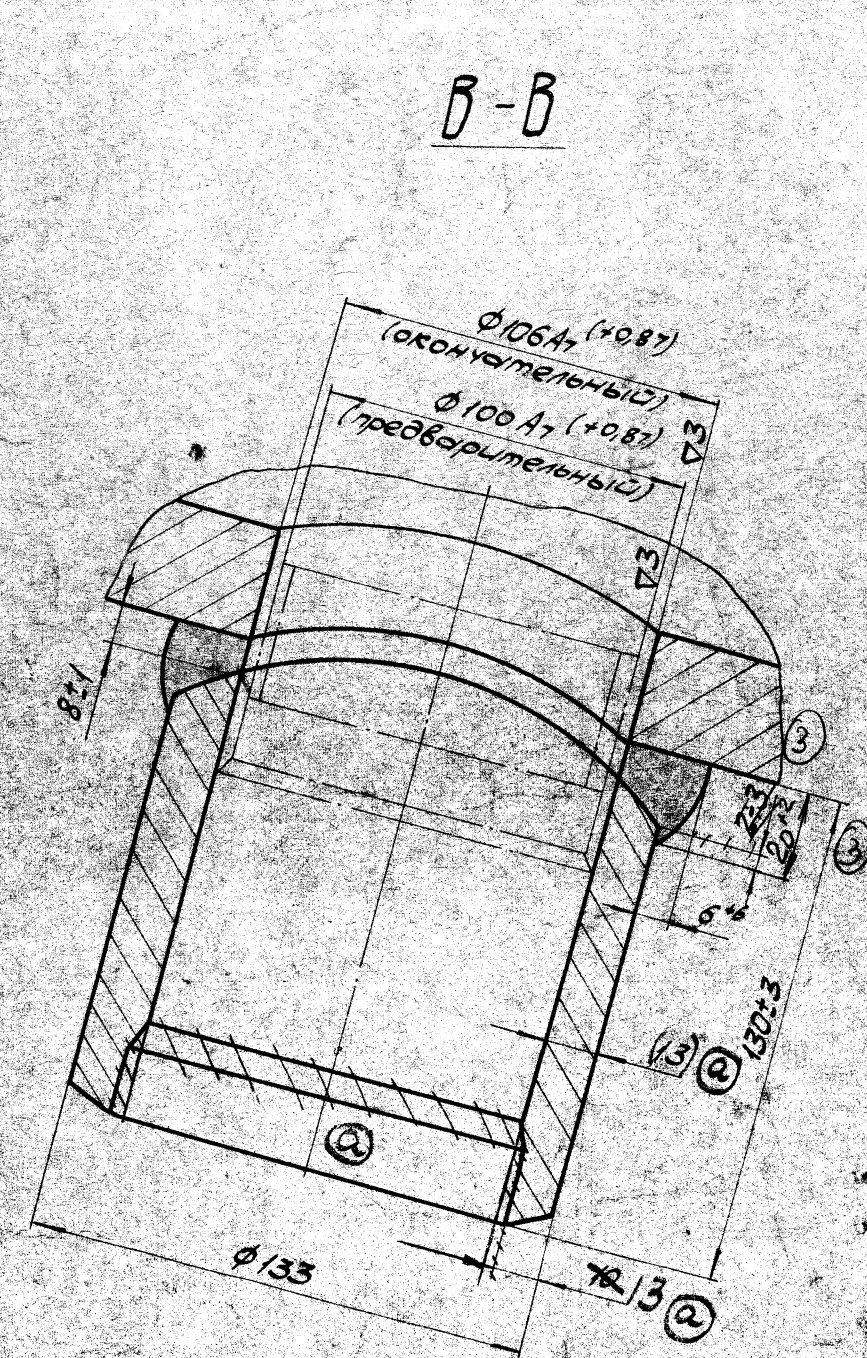
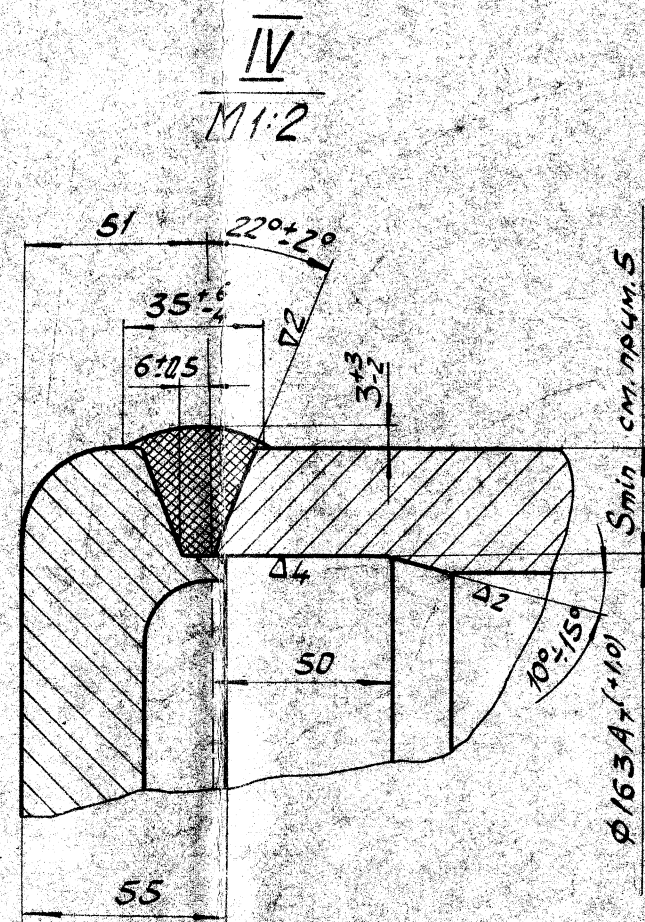


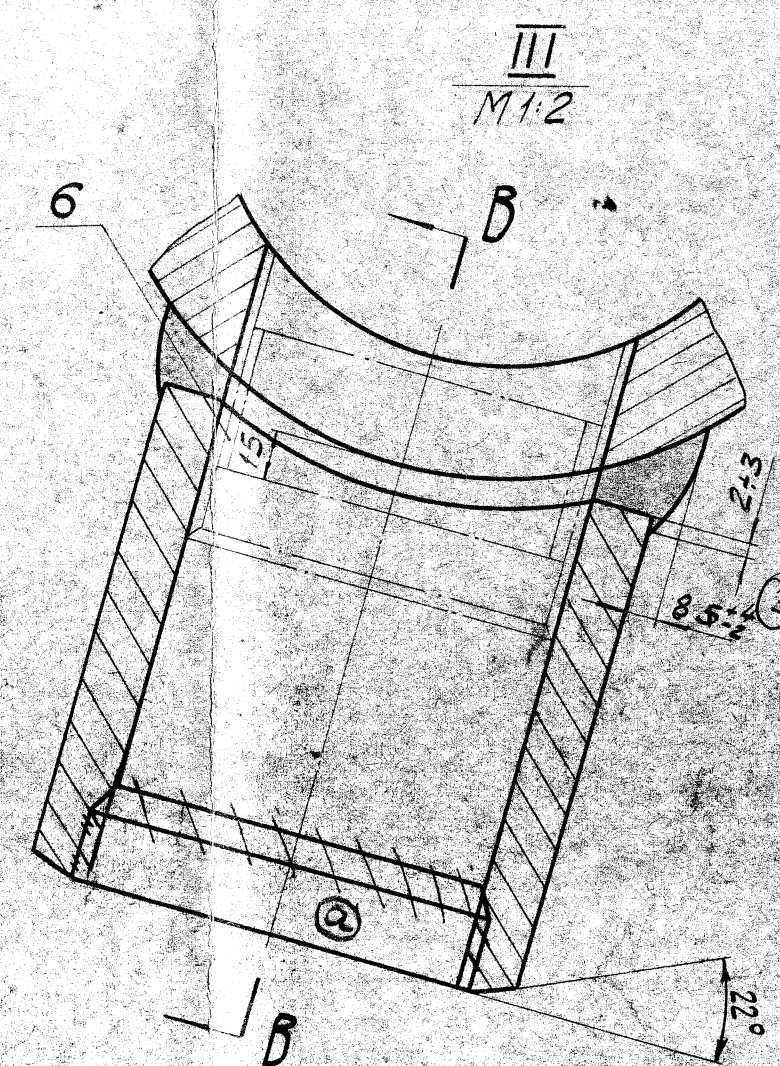

Развёртка по наружной поверхности

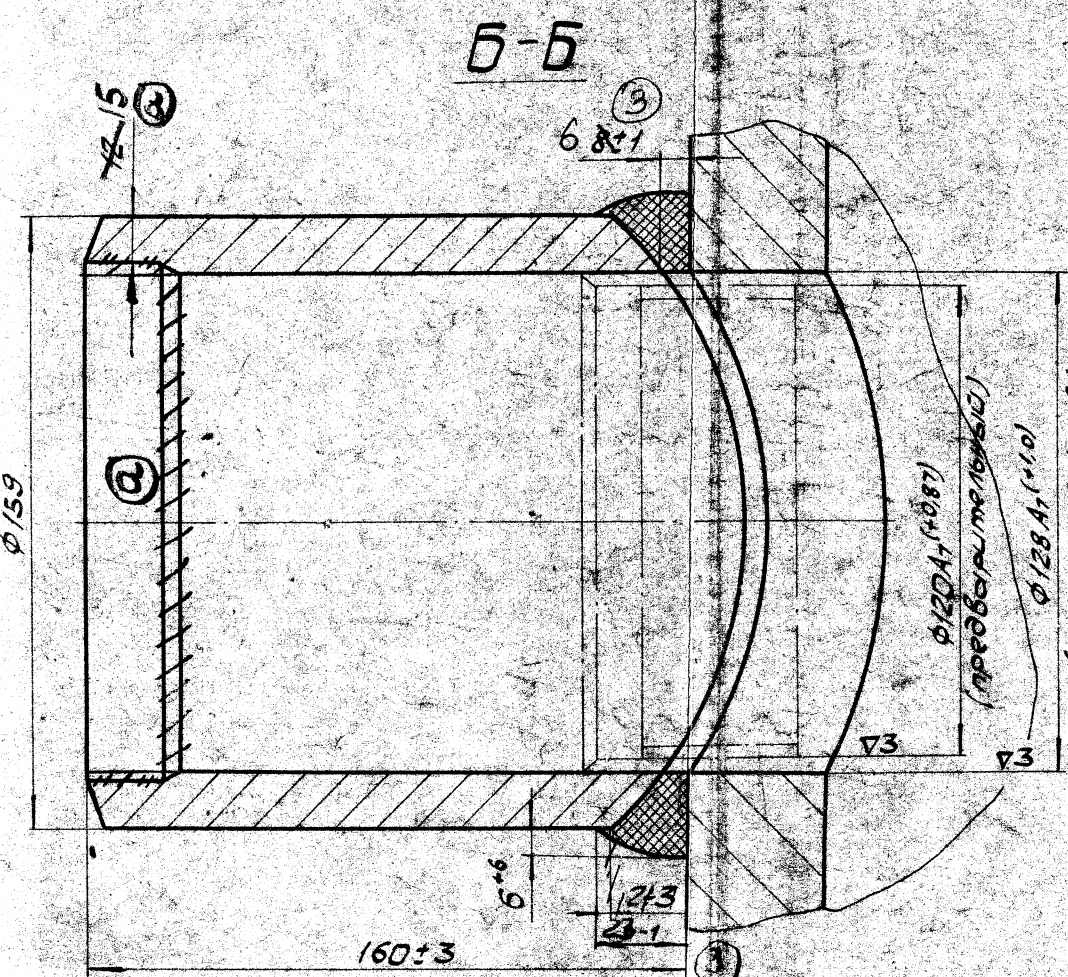

Место основной маркировки

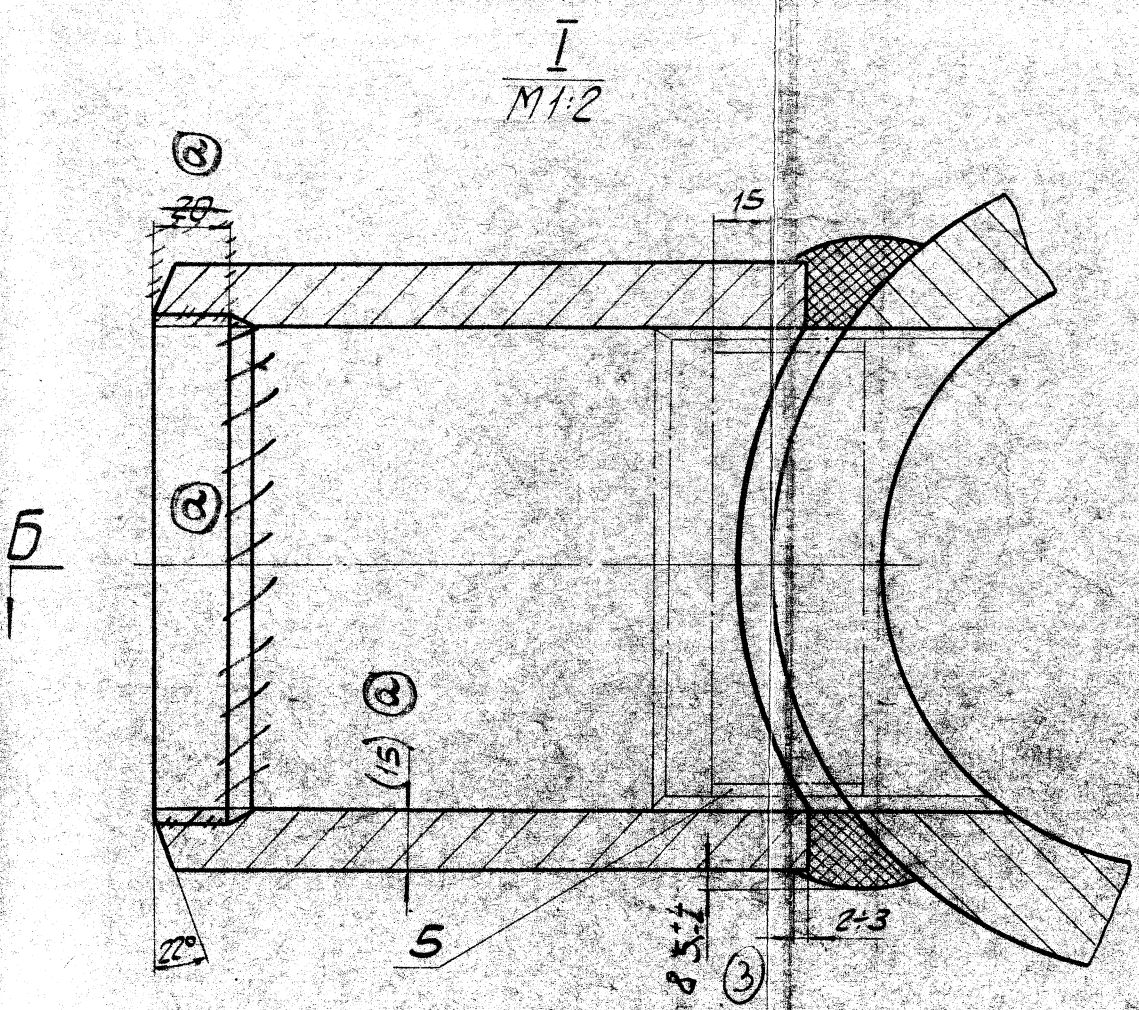

3. Коллектор изготовить по ~~мету 2402-02-65~~ ^{ост. 24.030.40-74} в доп. 1, 2.
2. Гидравлическое испытание - 195 кгс/см^2 .
3. Максимальная расчётная $t^\circ = 343^\circ$.
4. Рабочее давление - 158 кгс/см^2 .
5. Минимально-допустимая толщина стенки $S_{\text{min}} = 26,4 \text{ мм}$. 26,6 мм

Вес наплавленного углеродистого металла $\approx 4,4 \text{ кг}$

③	6	СТП 3612.04-19 100342846-65	Колбуно 100	2	0,334	10	0,668	
③	5	СТП 3612.04-29 120342846-65	Колбуно 120	3	0,405	10	1,215	
③ ②	4	СТП 121816-21 57342844-70	Штуцер 157К-159х15	3	8,9	20	26,7	
③ ②	3	СТП 121816-21 57342844-70	Штуцер 157К-133х13	2	5,3	20	10,6	
②	2	СТП 1504.01-18 25534264-78	Домышко 219х28	1	10,8	20	10,8	
③	1	081877.031	Труба 219х30; 2-2180	1	294	202111.3-16085 107444-4-21-57	294	6/4
Поз.		Обозначен.	Наименование	Кол.	Вес	Материал	Общ. Вес	Примеч.

9/1

Коллектор 219x30

081807.029

Задний экран

ГГКБ

Степанов

ИПРОВОДКА КУЗНЕЦОВА ОБЩЕСТВО