



ATENȚIE!
 Pozare în comun cu LEA-10kV
 De îndeplinit lucrări cu
 precauție sporită.


Total conductoare СИП-5, 2x25 PT-104:
 fid. 2- 564m;
 Total - 564m.

Total corp. ilum. 30W:
 fid. 2 - 14 unități;
 Total - 14unitati.

Semnificația convențională:

- Corp ilum. LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat.
- Pilon ancoră din beton armat.
- Pilon intermediar din lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25

Schema de conectare a corpurilor de iluminat

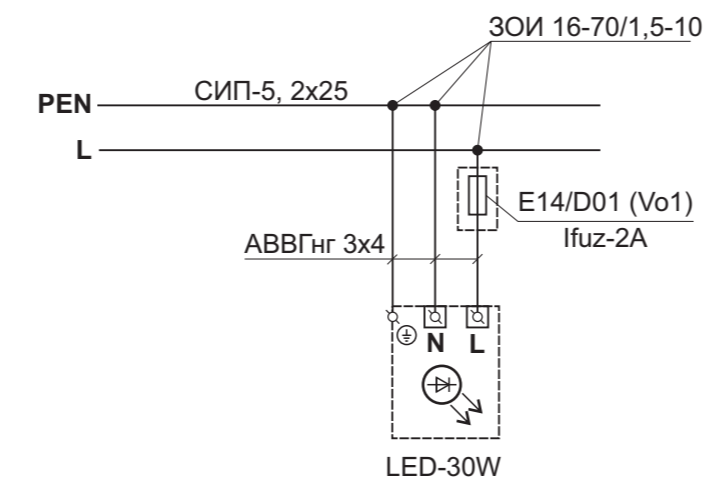

Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele inginerești.

				Obiect Nr. 03 - 104 / 2020 - AEE/IEE			
				Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, c. Mîrzești			
Mod	Lit	N.docum	Semn	Data	Faza	Coala	Coli
					PE	3	6
ISP		Rotari V.			Plan traseu LEAI-0,22kV. PT-104		SRL «RONI-PLUS» Chișinău proiectelectrotehnic@gmail.com
Executat		Rotari V.					