

232560 PANEHTИHA ДАЕУР.



**RECONSTRUCȚIA CANTINEI EXISTENTE ÎN
CAFENEA-CULINARIE, CANTINA ȘI CONSTRUCȚIA
CAZANGERIEI INDIVIDUALE PENTRU
Î.S. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU"**

Ob. nr. 15105-1

COMPARTIMENTE

ÎV, AC, TH, RE, AOB, RES, CC


CHIȘINĂU 2005

Таблица вентиляционного оборудования

Обозначение сист.	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор			Электродвигатель		
			L, м³/час	P, па	П, об/мин	Тип	N, кВт	п, об/мин
П1	Горячий цех	SIV-7	6980	1000	1600	3ф, 50гц	3.15	1600
П2	Столовая	KT70-40	3200	800	1295	3ф, 50гц	3.62	1295
П3	Конференц-зал	KT70-40	2600	820	1295	3ф, 50гц	3.62	1295
В1	Столовая	KT70-40	2600	770	1295	3ф, 50гц	3.62	1295
В2	Производ. Цеха	Кт 70-40	1700	430	1280		1.36	1280
В3	Санузлы, гард.	Кт50-30-4	650	330	1270	3ф, 50гц	0.8	1270
В4	Мойка кафе	KV200L	400	2				

Таблица теплопотерь и воздухообменов по помещениям

№ пом.	Наименование помещения	t _в , °C	F _в , M ²	V, M ³	Теплопотери, Вт	Кратность воздухообмена		Воздухообмен, M ³ /час	Система	
						При-ток	Вы-ток		При-ток	Вы-ток
План на отм. 0,000										

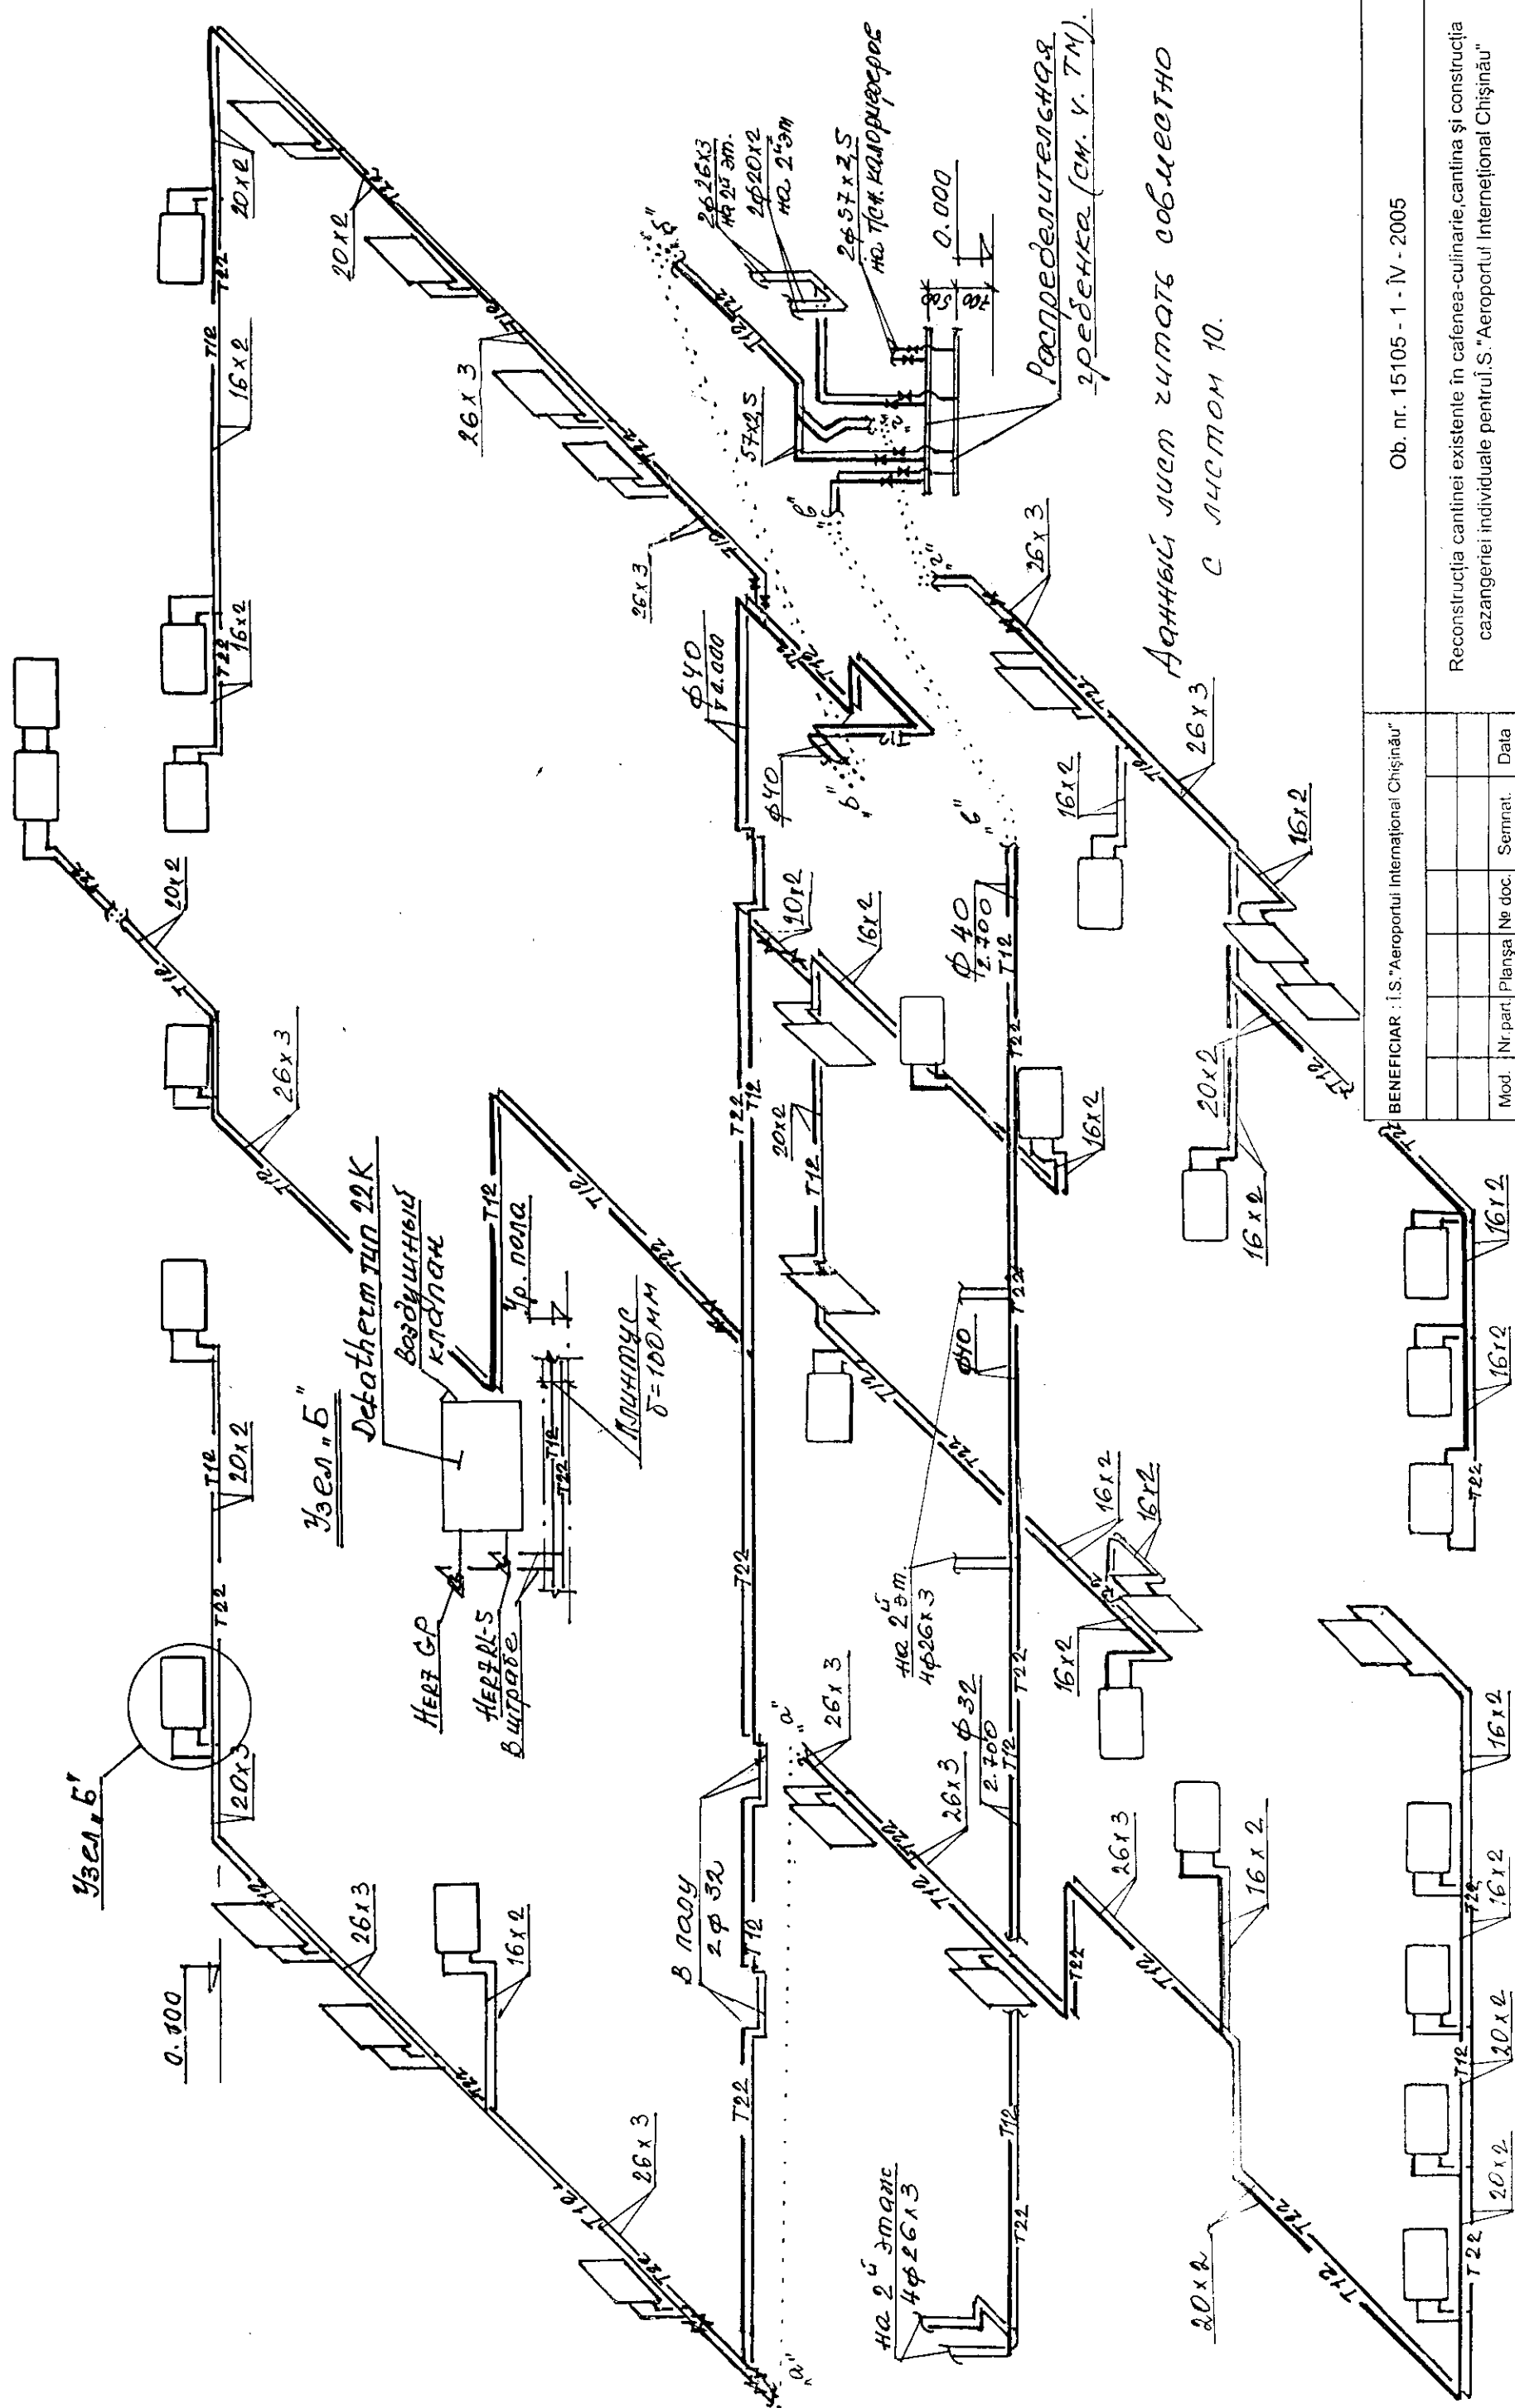



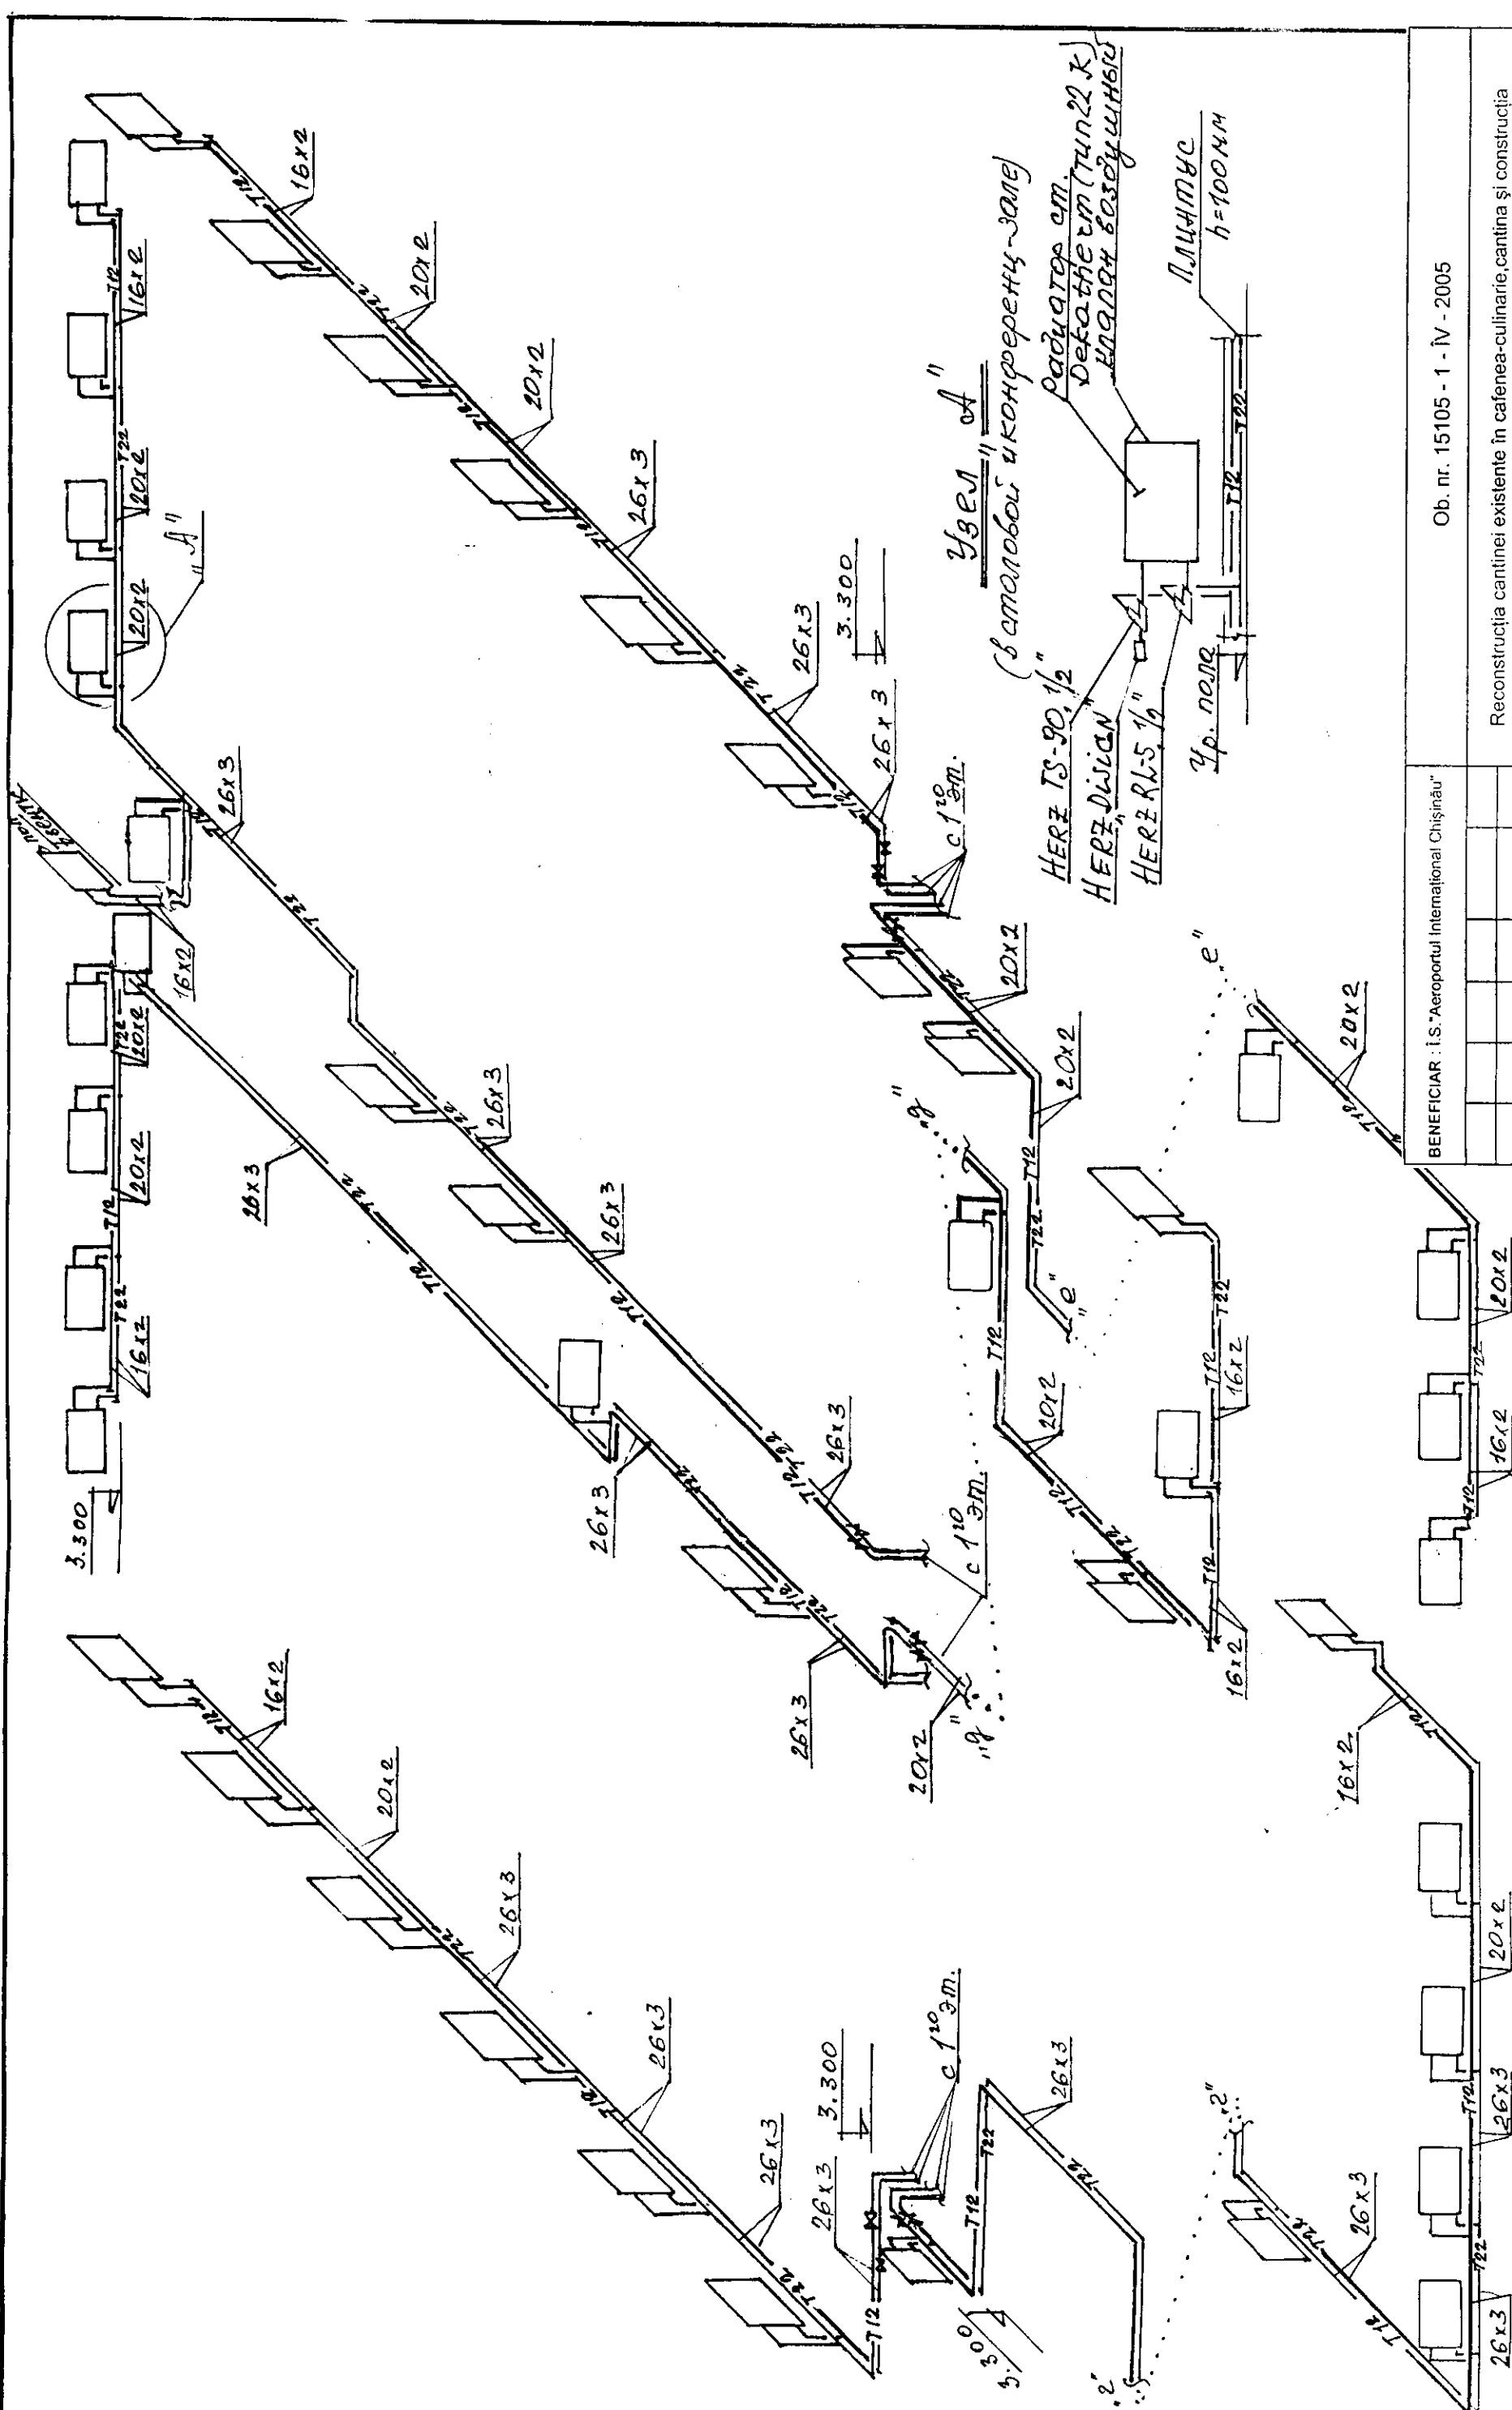


Схема теплоснабжения caloriferов

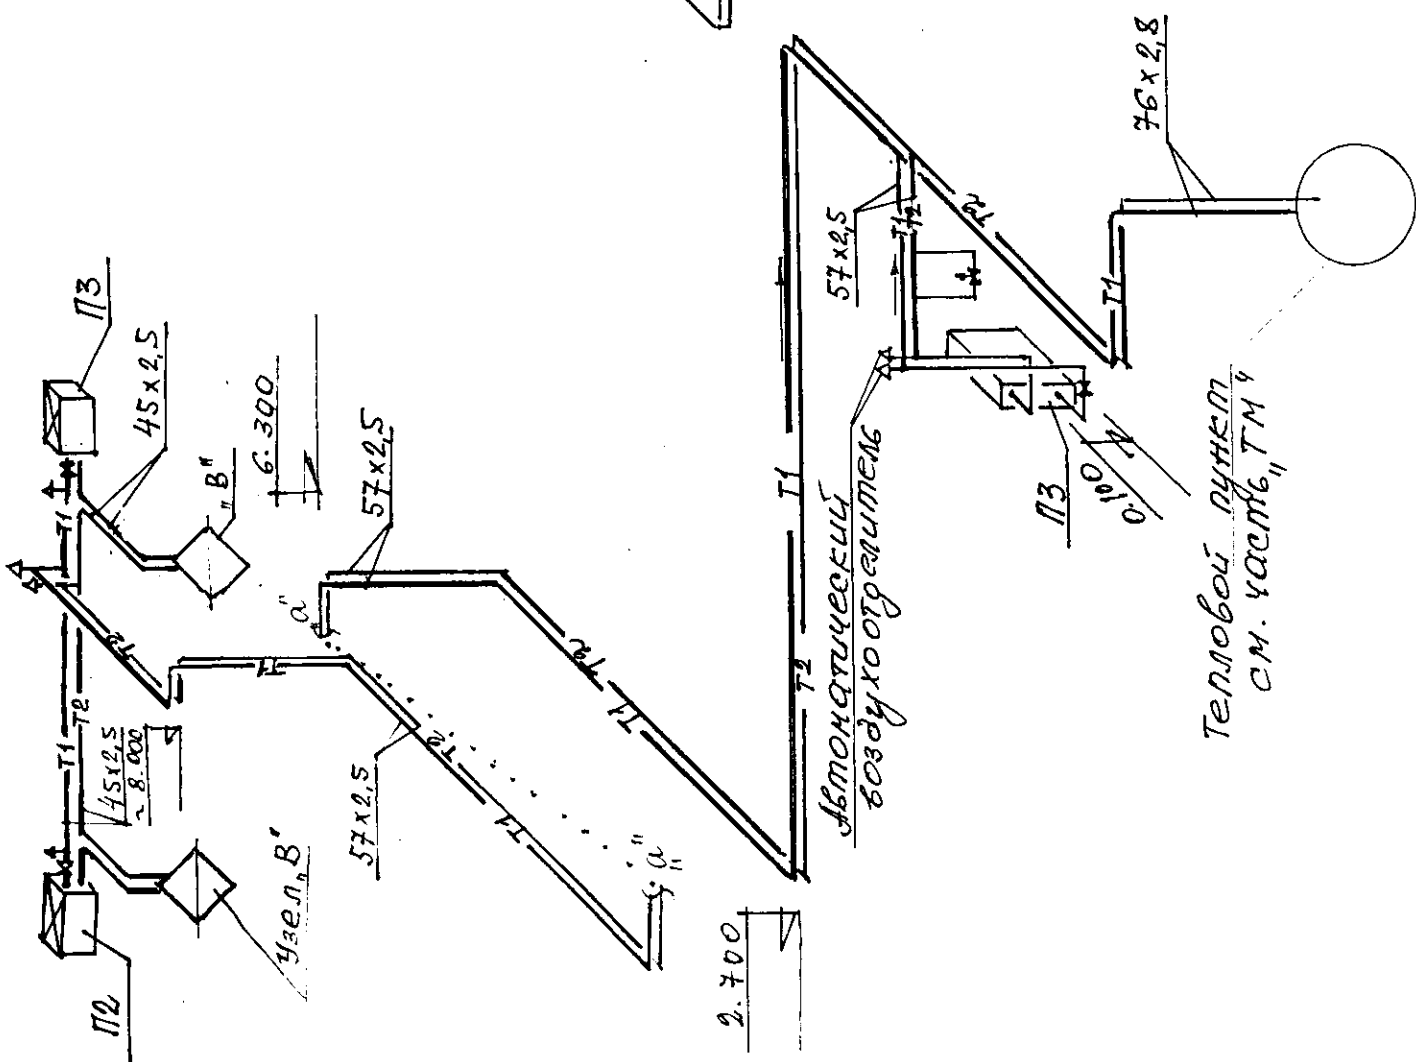


Схему системы френжот от фанкойлов в конференц-зале выполнить по аналогии со столовой.

Схема френжот фанкойлов (столовая)

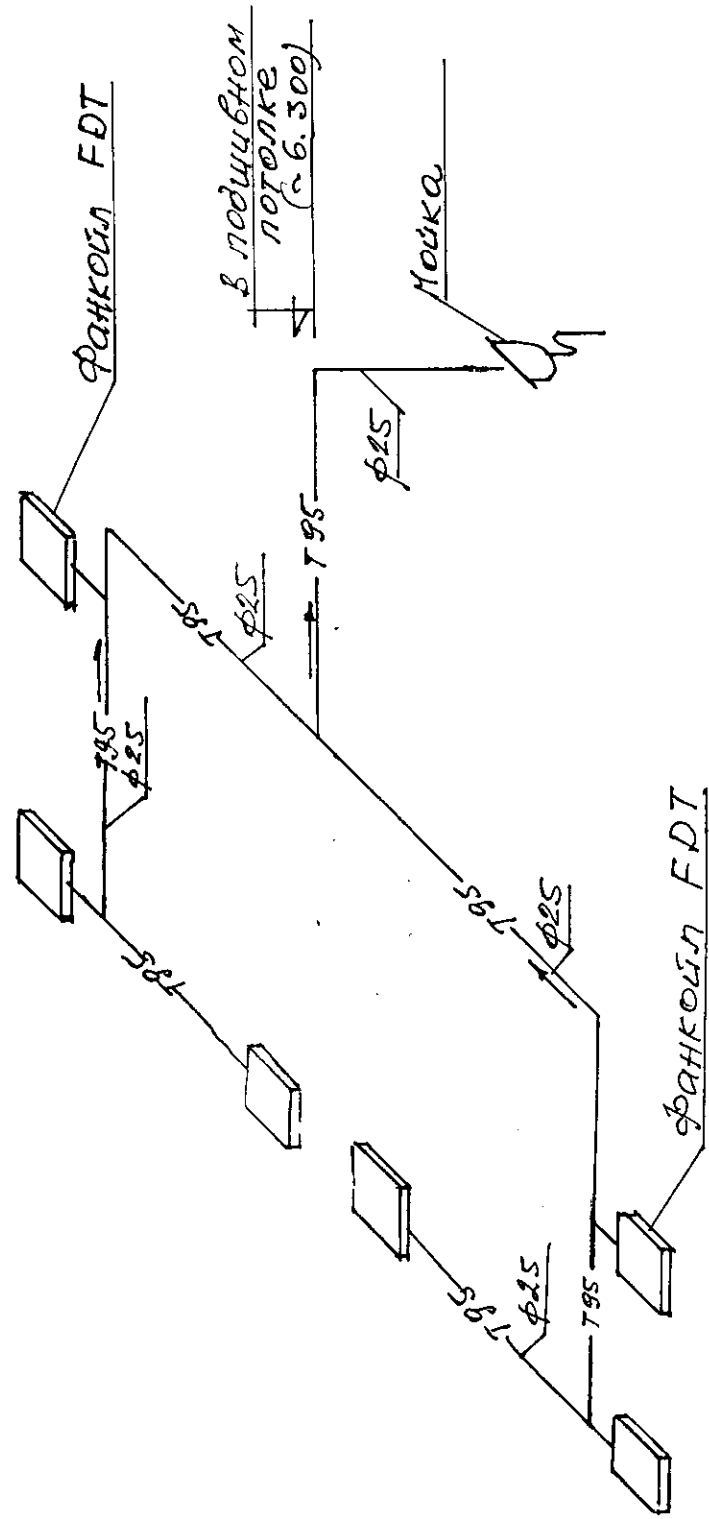

ПЗ

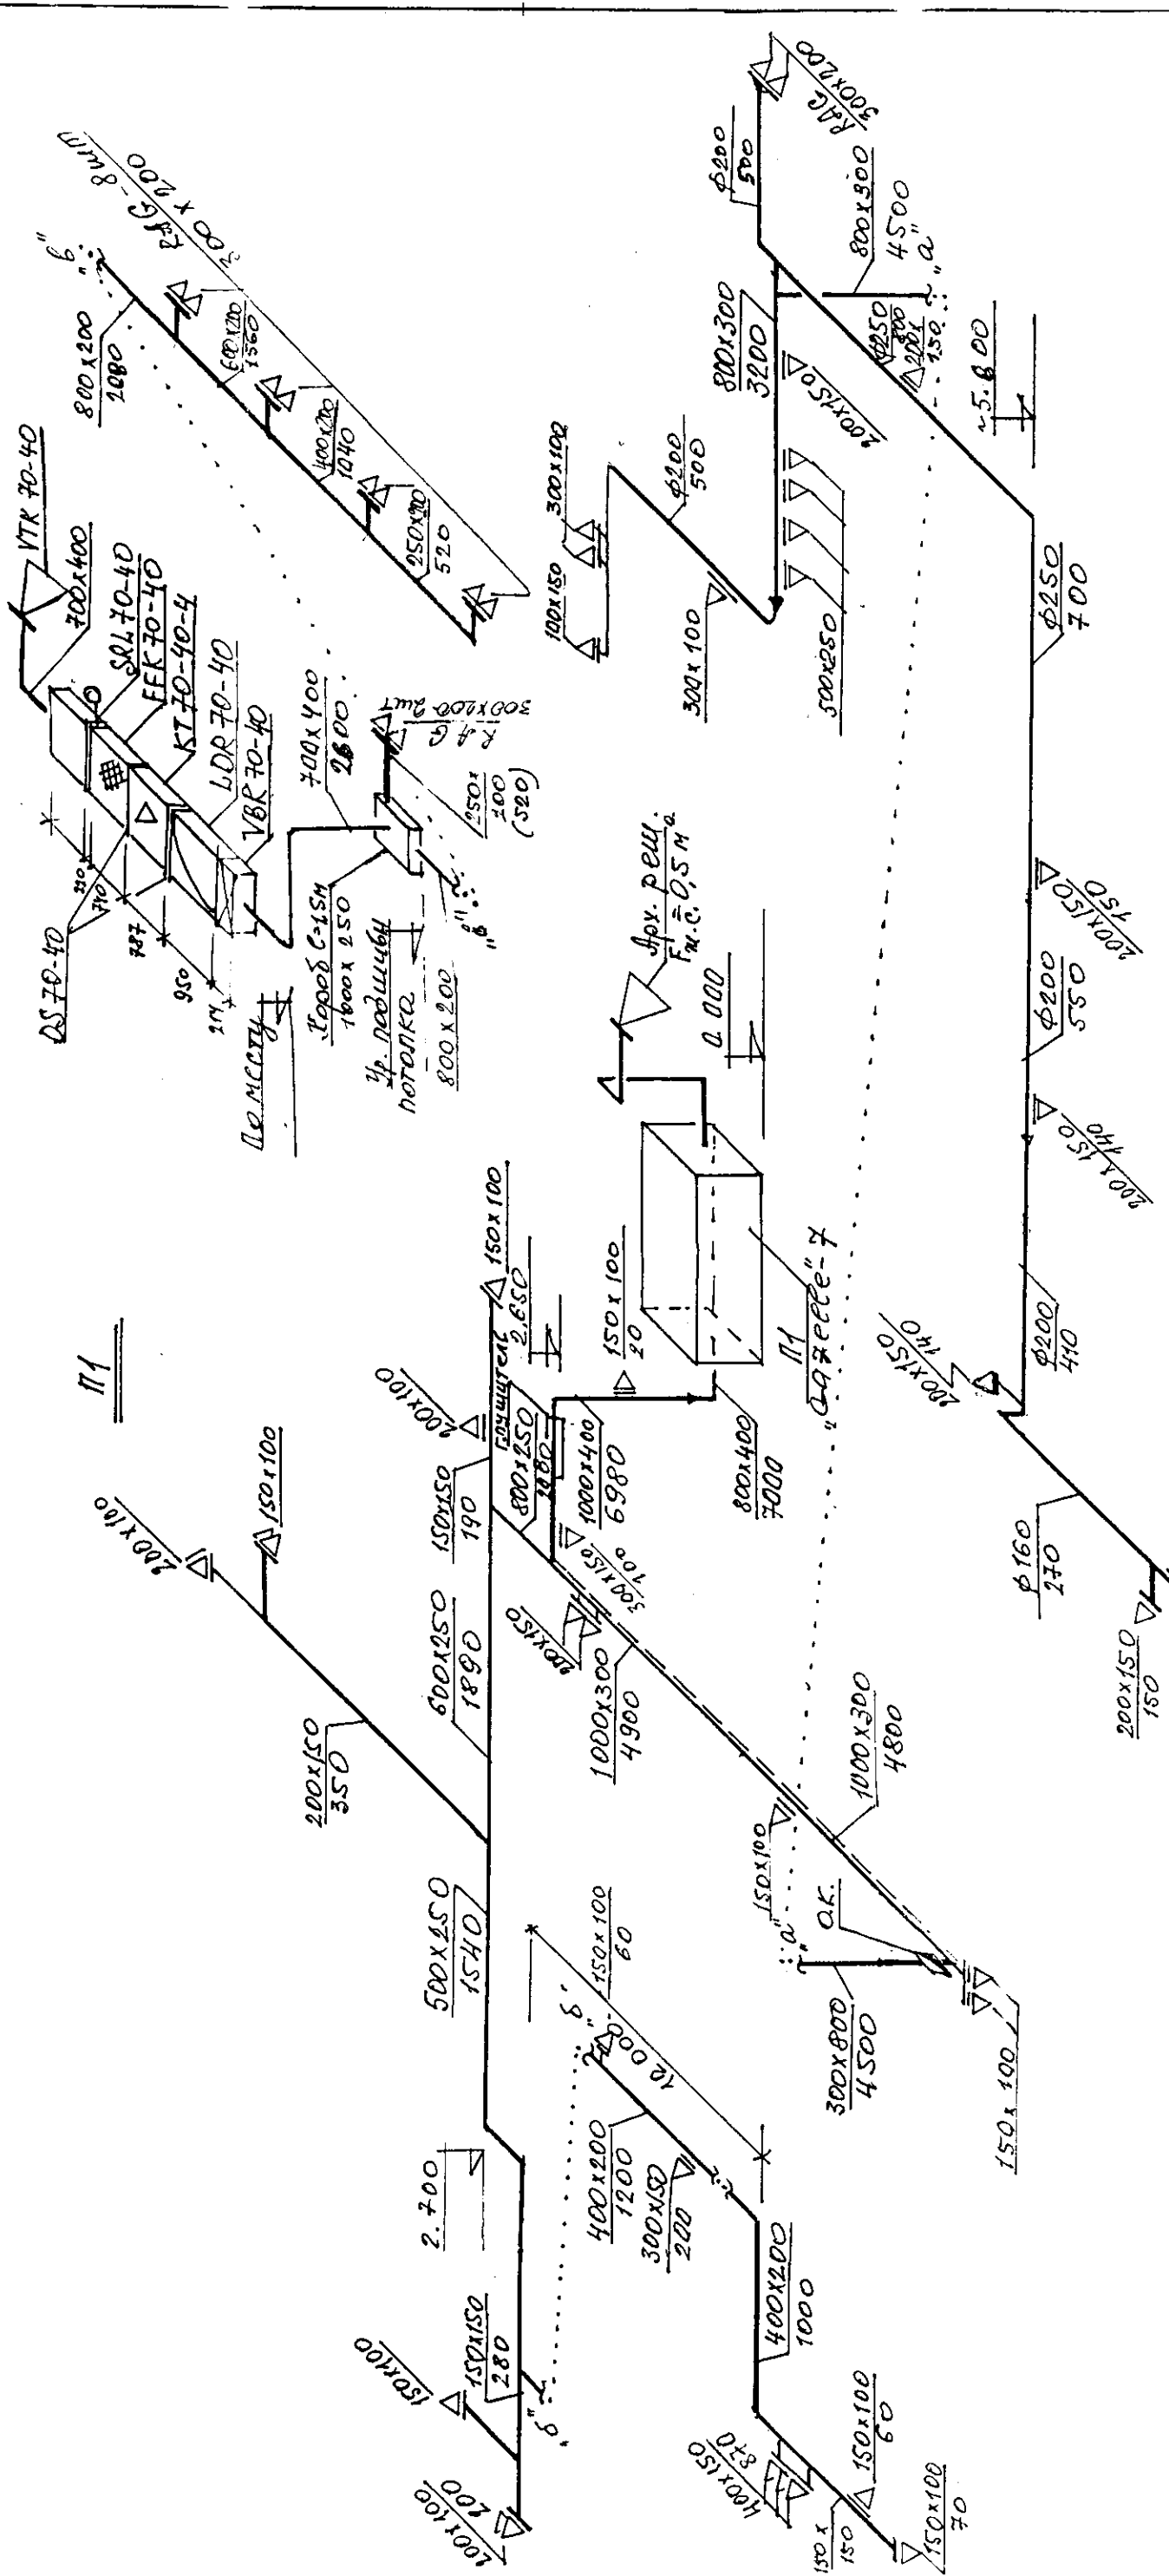

П2

