

Tabelul parametrilor căminelor conductelor de apă

Nr.căminului pe plan	Marca căminului după condițiile solului	Diam. conduct. mm		Nr. schemei ansamblului de montaj,mm	Diametrul cămin., D,mm	Adâncimea totală a căminului după profil,H, mm	Înălțimea pășii de lucru,H,mm	Nr. schemei de montare	Înălțimea orificiului cu placa de planșeu,H,mm	Volumul de beton pe suport, m³	Consumul de materiale																						
		Dy	dy								Fund	Partea lucrativă												Placă de planșeu				Orificiu		Scara	Consum.de metale pt. consolidarea căminului, kg		
												Elemente prefabricate din beton armat. Seria 3.900-3, editare (7) 61																					
												КЛД-10	КЛД-15	КЛД-20	КЛД-10-3	КЛД-10-6	КЛД-10-9a	КЛД-10-9	КЛД-15-6a	КЛД-15-9	КЛД-15-9a	КЛД-20-6	КЛД-20-6a	КЛД-20-9	КЛД-20-9a	КЛП1-10-1	КЛП1-10-2	КЛП1-15-1	КЛП1-15-2			КЛП3-15-1	КЛП3-15-2
1					1000	1900	1500		400	0.09	1			1	1									1			2	т	C-3	34.88			
2					1000	1900	1500		400	0.09	1			1	1									1			2	т	C-3	34.88			
3					1000	1900	1500		400	0.09	1			1	1									1			2	т	C-3	34.88			
4					1000	1900	1500		400	0.09	1			1	1									1			2	т	C-3	34.88			
5					1000	1900	1500		400	0.09	1			1	1									1			2	т	C-3	34.88			
6					1000	1900	1500		400	0.09	1			1	1									1			2	т	C-3	34.88			
7					1000	1900	1500		400	0.09	1			1	1									1			2	т	C-3	34.88			

[illegible]

Tabelul căminelor de vizitare

Nr. căminului pe plan	Marca căminului după condițiile solului	Marca căminului	Parametrii căminelor					Consumul de metale																				Zidăria de cărămidă	Tipul capacului	Scara	Consum.de metale pt. consolidarea căminului, kg		
			Adâncimea totală a căminului după profil,H, mm	Diametrul cămin., D,mm	Adâncimea rigolei, hr,mm	Înălțimea părții de lucru,H,mm	Înălțimea orificiului cu placa de planșeu,H,mm	Fund		Partea lucrativă				Placă de planșeu				Orificiu															
								Volumul de beton pentru rigolă, m³	KLД-10	KLД-15	KLД-20	KLД-10-3	KLД-10-9	KLД-15-6	KLД-15-9	KLДП1-10-1	KLДП1-10-2	KLДП1-15-1	KLДП1-15-2	KLДП3-15-1	KLДП3-15-2	KLДП1-20-1	KLДП1-20-2	KLДП2-20-1	KLДП2-20-2	KLДО-1	KLД-7-3					KLД-10-3	KLД-10-9
C1																																	
1	I		1600	1000	200	900	700	0.36	1				1			1									1	1		1	T	C1-01	19.04		
2	I		3340	1500	200	1800	1540	0.36		1					2		1								1	1		1	T	C1-04	26.96		
3	I		2350	1000	200	1500	850	0.36	1			2	1			1									1	1		4	T	C1-03	26.96		
4	I		2120	1000	200	1500	620	0.36	1			2	1			1									1	1			T	C1-03	26.96		
5	I		1740	1000	200	900	880	0.36	1				1			1									1	1		4	T	C1-01	19.04		
6	I		1580	1000	200	900	680	0.36	1				1			1									1	1		1	T	C1-01	19.04		
7	I		1250	1000	200	600	650	0.48	1			2				1									1	1		2	T	C1-01	19.04		
8	I		1000	1000	200	600	400	0.36	1			2				1									1			2	T	C1-01	19.04		
9	I		3070	1500	200	1800	1450	0.48		1					2		1								1	1	2	2	T	C1-04	26.96		
10	I		3140	1500	200	1800	1270	0.48		1					2		1								1	1	2		T	C1-04	26.96		
11	I		1160	1000	200	600	560	0.36	1			2				1									1			2	T	C1-01	19.04		
12	I		2430	1000	200	1800	630	0.36	1				2			1									1	1		4	T	C1-04	26.96		
13	I		2090	1000	200	1200	890	0.36	1			1	1			1									1	1		4	T	C1-02	26.96		
14	I		2320	1000	200	1500	820	0.36	1			2	1			1									1	1		4	T	C1-03	26.96		

Verificator de proiecte 0107
Iacovlev Serghei
Domeniile C.1
Nr. de înregistrare a avizului 0060-01-25
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

15823 - 0 - REAC

Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA"
în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni

Rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

Faza
PE

Planșa
11

Planșe

Sp. princ.

N. Dobinda

05.25

Tabelul căminelor C1

DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII

Secțiune a-a

Общие указания

Насосная станция предназначена для подъема бытовых сточных вод с целью уменьшения глубины заложения очистных сооружений. Насосная станция состоит из приемного резервуара с находящимся в нем погружным насосом.

В насосной станции установлен фекальный насос.



Здание насосной станции выполняется из сборных ж/б колец Д=1500мм по серии 3.900-3 вып.7. Стыки колец ниже подводящего коллектора оклеиваются полосами из стеклоткани на битумной мастике с наружной и внутренней стороны. Внутренняя сторона приемного резервуара покрывается 2-х слойной обмазочной битумной гидроизоляцией. Для спуска в насосную станцию заложить ходовые скобы.

Насос предусмотрен с поплавковым выключателем и работает в автоматическом режиме.

Характеристика насоса

№	Tip pompa	Nr.		Q,m3/h	H, m	Putere	Tensiune	Notă
		lucr.	rezerv			P ₁		
1	Pompă submersibilă	1		0-3,0	8-6.9	0.6 kW	1x230V	

- 1 - Pompa submersibilă - 1 unit.
2 - Furtun cu presiune D=40m - 5m
3 - Lanț din oțel - 5m
4 - Suport de fund - 1 unit.

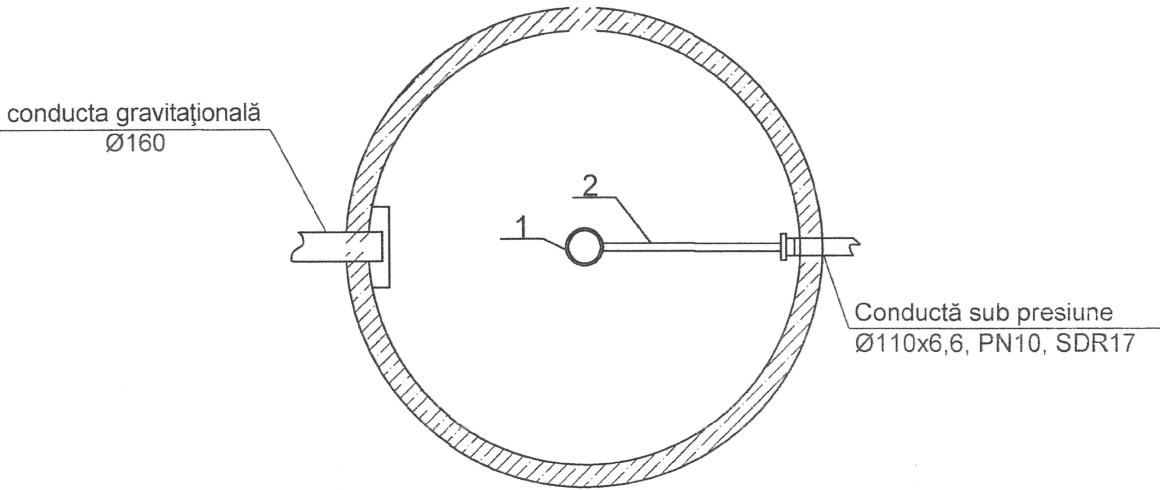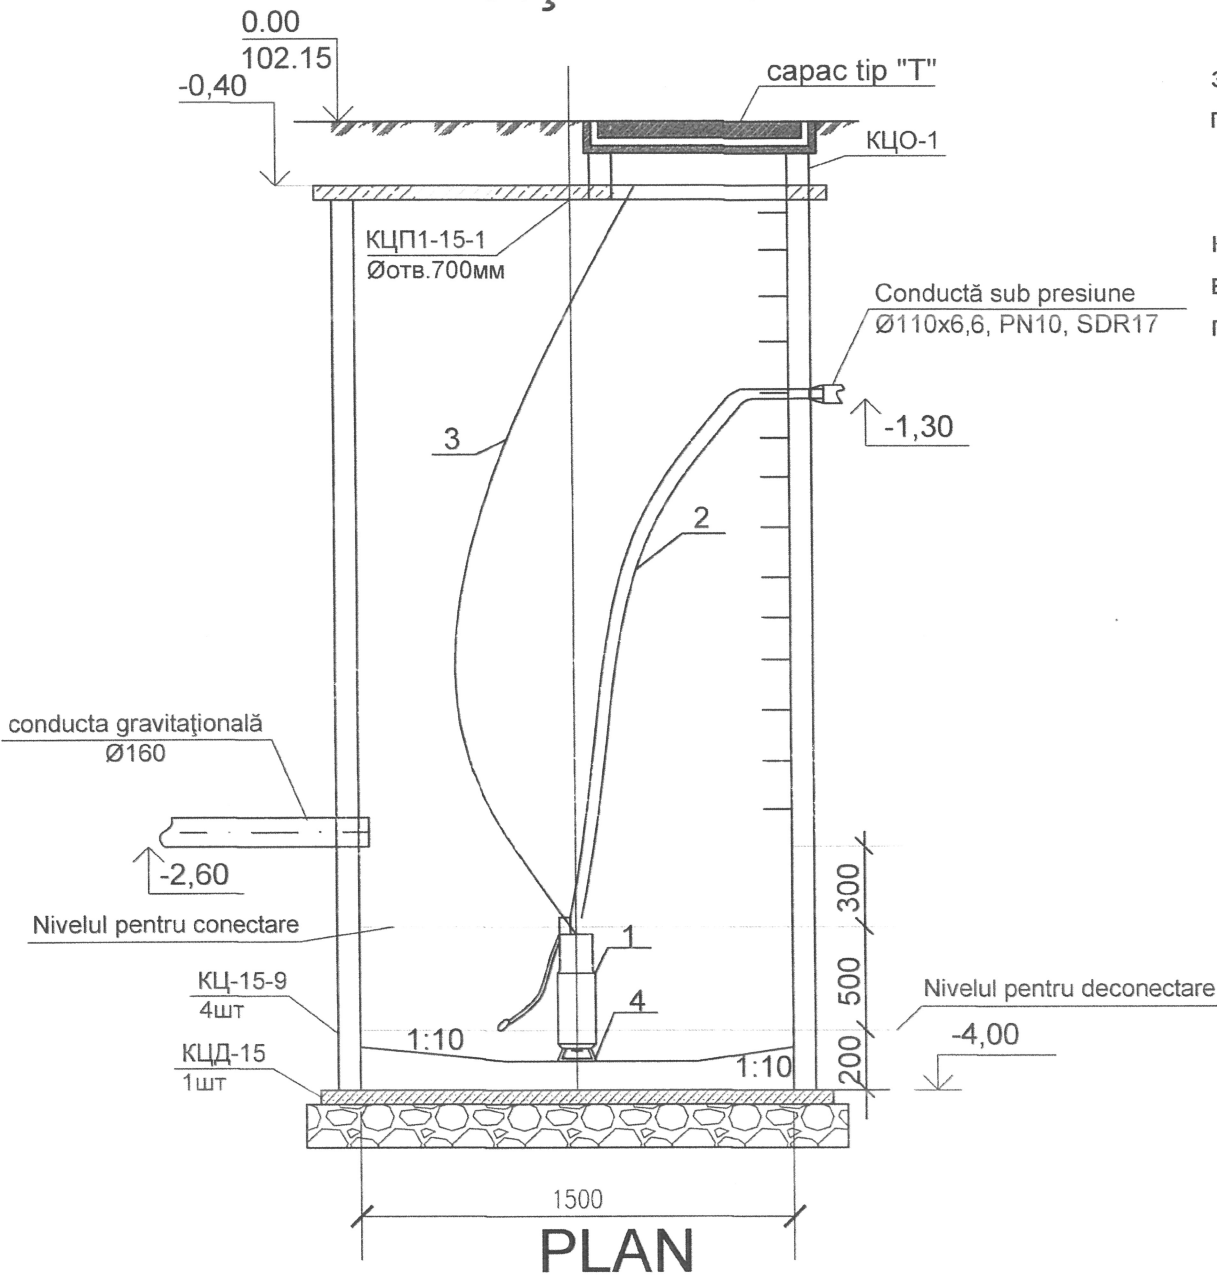

						15823 - 0 - REAC		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
						Rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.	Faza	Planșa
							PE	12
						Stație de pompare		

Specificația utilajului									
Poz.	Denumirea și caracteristicile tehnice	Tip, marca desemnarea documentelor	Cod de echipament, produs, material	Producător	Unitate de măsură	Cant.	Greutate, kg	Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Sistema A1								
1	Cămin din b/a vezi planșa 11				buc	9			
2	Vană din fontă cu pana cauciucata D=50mm				buc	1			
3	Teu egal PE 100 DN63				buc	1			
4	Reducție din PE DN63x50				buc	1			
5	Reducție din PE DN63x32				buc	1			
6	Piesă de branșare DN63x32				buc	1			
7	Piesă de branșare DN50x25				buc	6			
8	Robinet apă cu sferă și levier de acționare DN32				buc	8			
9	Robinet apă cu sferă și levier de acționare DN25				buc	8			
10	Robinet apă cu sferă și levier de acționare DN20				buc	4			
11	Clapetă de sens DN32				buc	1			
12	Țeavă apă din polietilenă PE 100 SDR 17 PN 10 DN110				m	47,0			
13	Țeavă apă din polietilenă PE 100 SDR 17 PN 10 DN63				m	162,5			
14	Țeavă apă din polietilenă PE 100 SDR 17 PN 10 DN50				m	127,0			
15	Țeavă apă din polietilenă PE 100 SDR 17 PN 10 DN32				m	45,5			
Notă: 1. Este permisă înlocuirea echipamentelor și materialelor specificate în proiect cu altele similare, fără a deteriora caracteristicile tehnice ale acestora. 2. Numărul de accesorii fasoane este de 30% din lungimea conductei proiectate.					15823 - 0 - RAC.SU				
					Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni				
					Rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.		Faza	Planșa	Planșe
							PE	1	3
					Sp. princ.		N. Dobinda		05.25
					Specificația utilajului.		DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII		

[illegible]

[illegible]