



Plan echipament de iluminat la cota. 0,000. Scara 1:50

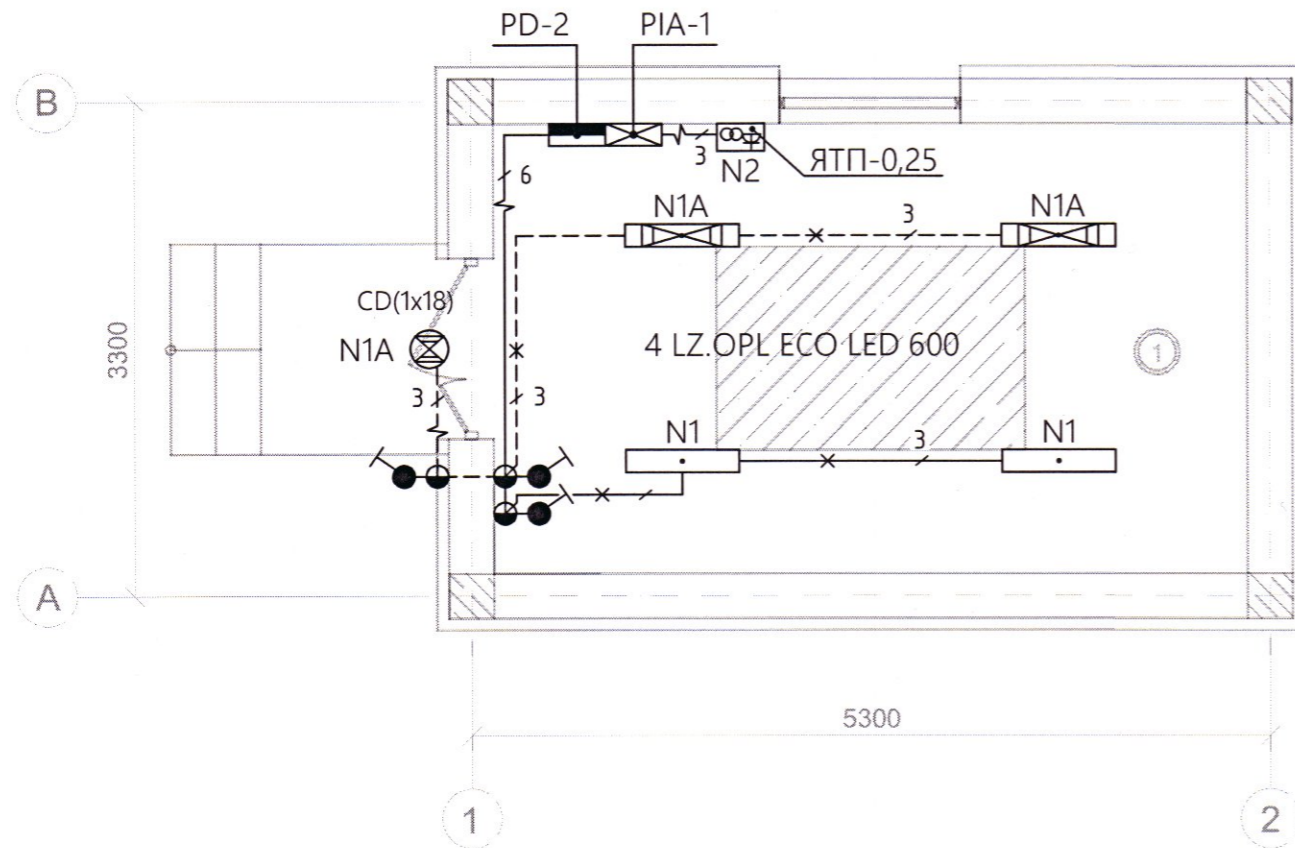

Plan echipament de forță la cota. 0,000. Scara 1:50

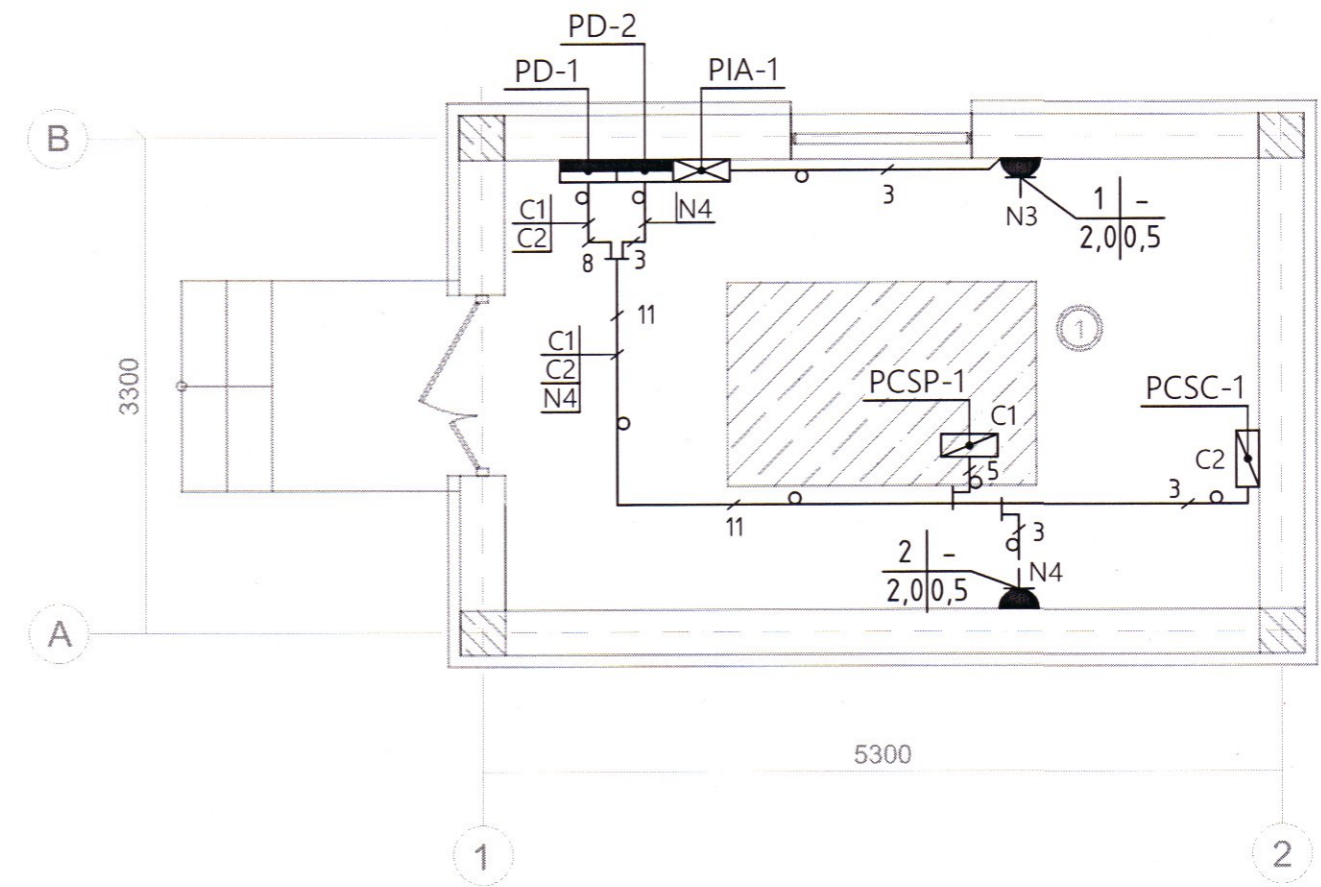

**NOTĂ:**

1. Înălțimea de montaj a întrerupătoarelor este de 0,9m de la cota pardoselei finite.
2. Distribuția circuitelor iluminatului de avarie se vor face cu cabluri pozate în țevi U-PVC în șanțuri sub tencuiala pereților.
3. Distanțele de prindere a țevelor U-PVC trebuie să fie la maxim 1,5m pe verticală și 1,2m pe orizontală.
4. Poziția exactă a corpurilor de iluminat se va concretiza cu planurile din arhitectură.
5. Înainte de achiziție a corpurilor de iluminat se va consulta arhitectul sau beneficiarul.
6. În cazul alegerii altor corpuri de iluminat altfel decât cele descrise în proiect se va respecta gradul de protecție și valoarea fluxului luminos conform cerințelor.
7. Înălțimea de montaj a panourilor de distribuție se va face astfel încât mijlocul panoului să fie la înălțimea de 1,5m.
8. Distribuția circuitelor de forță se va realiza cu cabluri pozate în țevi U-PVC montate în stratul de beton a pardoselei a etajului dat, în șanțuri sub tencuiala pereților.
9. Înaintea începerii lucrărilor de montaj, se va concretiza poziția exactă a echipamentelor electrice, cu specialiștii compartimentelor adiacente a proiectului dat.

Borderoul încăperilor

Nr.	Denumirea	Suprafata, m <sup>2</sup>	Categoria încăperii după pericolul de explozie și incendiu
1	Stația de pompare	15,0	D

Verificator de proiecte 094  
**Bugaevski Veaceslav**  
 Domeniile C.4,5,6a  
 Nr. de înregistrare a avizului  
 Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

68/15.12.2021 - AEES/REAE/IEI/EEF

Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni.

Mod.	Nr.par	Coala	Nº doc.	Semn.	Data.	Faza	Coala	Coli
						Stația de pompare. (Alimentarea cu energie electrică 10/0,4kV)	PE	10
Sp. princ. el.		Biber V.			04.22	Plan echipament de iluminat și forță la cota. 0,000. Scara 1:100	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022	
Elaborat		Biber V.			04.22			

in locul N inv.	
Semnătura, data	
N inv. original	