104

Ц

Монолитный бетонный фундамент

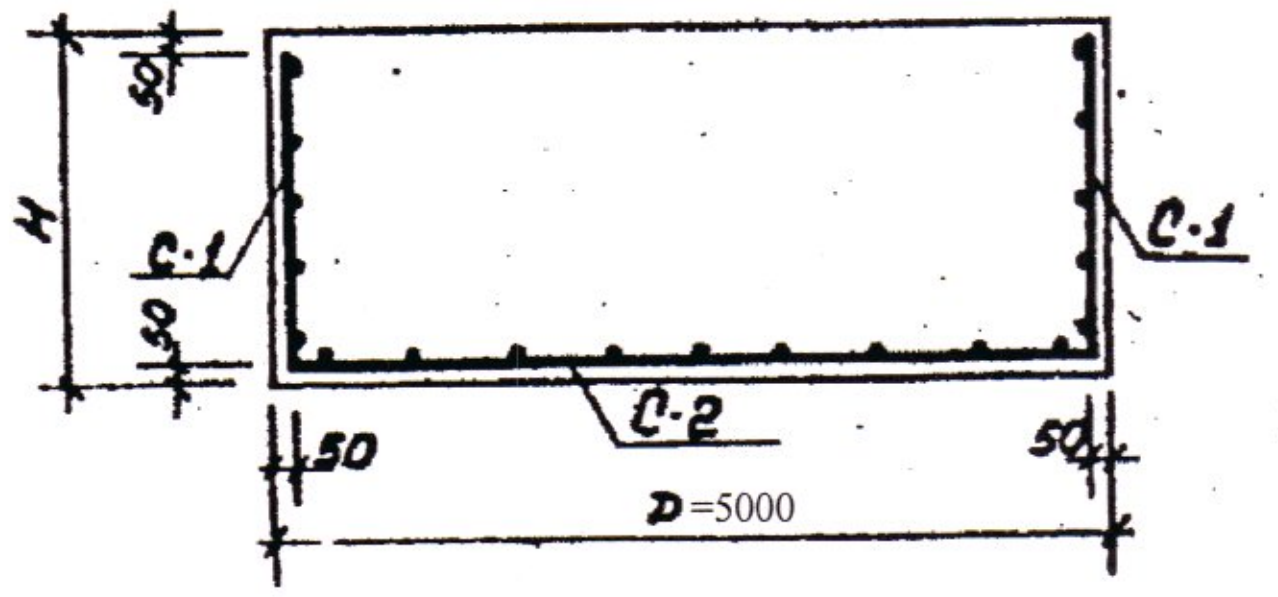

С-1

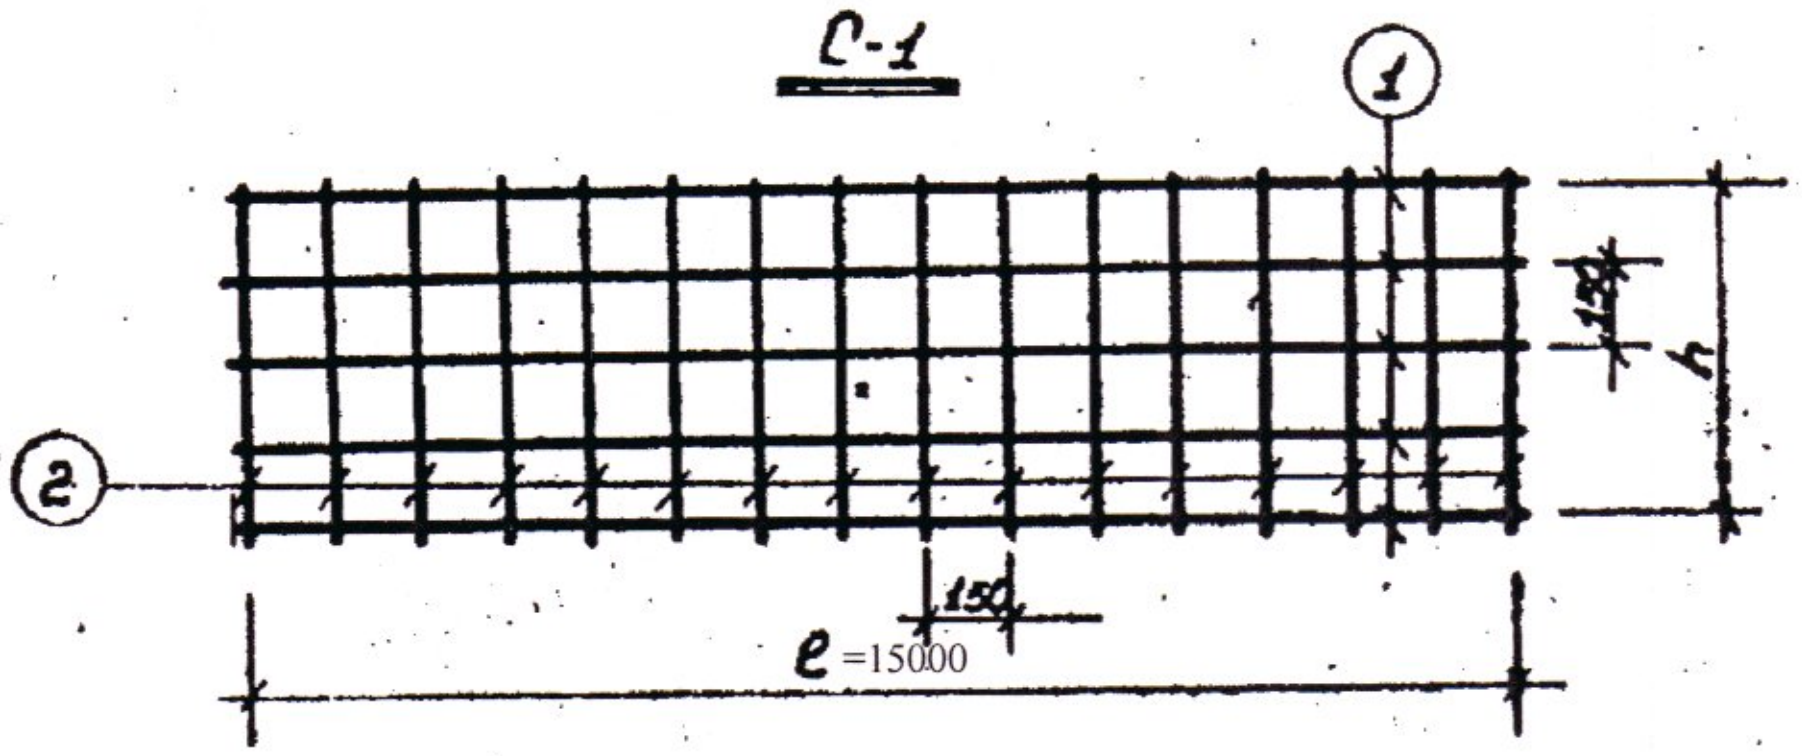

С-2

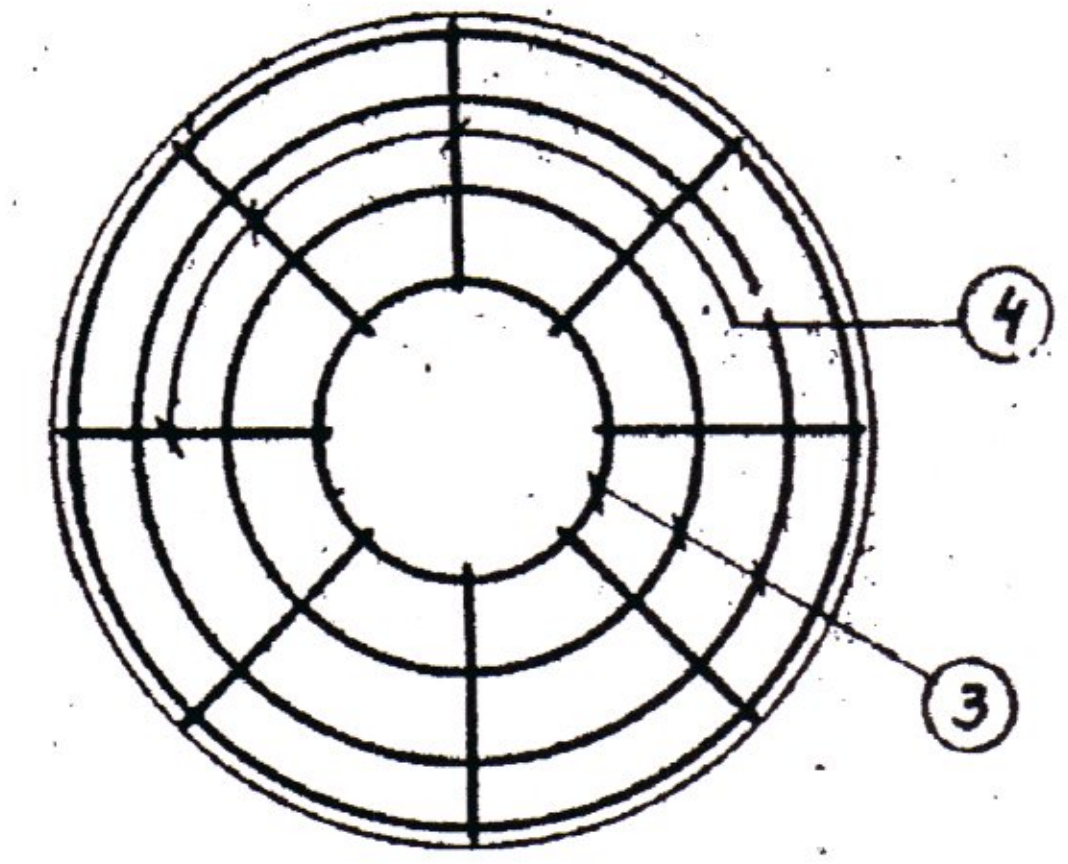

Арматура опорного кольца

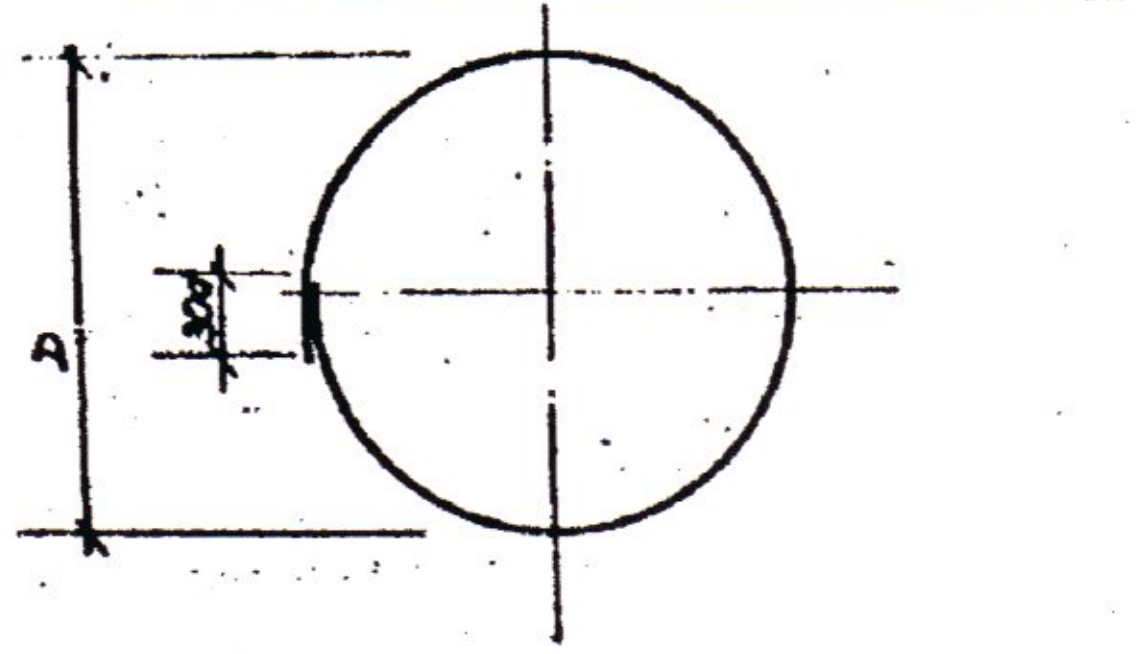

Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

Емкость	Бальность	Ф-та м	Высота ф-там	Сетки	N поз	Эскиз	Ф мм или м	Длина мм	К-во шт.	Общ. длина м	Выборка стали кг: Ф или сеч. мм	Общ. длина м	Вес кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V:15м³ Dк:1220мм Hк:12м	7-8	3.2	1	С-1	1	10100	6AI	10100	6	60.6	6AI	120.9	26.8
					2	900	6AI	900	67	60.3	10AII	108.22	66.90
				С-2	3	ф300 ÷ ф2900	10AII	—	12	60.0	Итого:		93.70
					4	1420	10AII	1420	34	48.28			
	9	3.6	1	С-1	1	11300	6AI	11300	6	67.8	6AI	135.3	30.0
					2	900	6AI	900	75	67.5	10AII	150.7	93.0
				С-2	3	ф300 ÷ ф3300	10AII	—	14	79.1	Итого:		123.0
					4	1620	10AII	1620	38	61.56			
V:25м³ Dк:1220мм Hк:12м	7-8	3.2	1	См. выше V:15м³ бальность 7-8 Итого:									93.70
	9	4.0	1	С-1	1	12500	6AI	12500	6	75.0	6AI	149.7	33.20
					2	900	6AI	900	83	74.7	10AII	183.86	113.50
				С-2		ф300 ÷ ф3900	10AII	—	16	105.6	Итого:		146.70
						1820	10AII	1820	43	78.26			
V:25м³ Dк:1220мм Hк:15м	7-8	3.5	1.25	С-1	1	11000	6AI	1100	7	77.0	6AI	161.0	35.70
					2	1150	6AI	1150	73	84.0	10AII	126.74	78.15
				С-2	3	ф300 ÷ ф3400	10AII	—	14	8134	Итого:		113.85
					4	1620	10AII	1620	36	45.4			
	9	4.2	1.25	С-1	1	13200	6AI	13200	7	92.4	6AI	193.6	42.98
					2	11500	6AI	1150	88	101.2	10AII	202.0	124.5
				С-2	3	ф300 ÷ ф1100	10AII	—	17	117.47	Итого:		167.48
					4	1920	10AII	1920	44	84.5			
V:50м³ Dк:1220м³ Hк:15м	7-8	4.5	1.5	С-1	1	14200	6AI	14200	9	127.8	6AI	259.4	57.60
					2	1400	6AI	1400	94	131.6	10AII	223.28	137.60
				С-2	3	ф300 ÷ ф4400	10AII	—	17	125.5	Итого:		105.20
					4	2080	10AII	2080	47	97.76			
	9	5.0	1.5	С-1		15000	6AI	15000	9	135.0	6AI	275.0	61.1
						1400	6AI	1400	100	140.0	10AII	272.0	168.0
				С-2		ф300 ÷ ф4900	10AII	—	19	155.0	Итого:		229.1
						2330	10AII	2330	50	116.5			
Dк:1220мм	7-8	5.0	1.5	С-1	1	15000	12AII	15000	9	135.0	6AI	140.0	31.1
					2	1400	6AI	1400	100	140.0	12AII	407.0	362.0
				С-2	3	ф300 ÷ ф4900	12AII	—	19	155.0	Итого:		393.1
					4	2330	12AII	2330	50	116.5			
V:50м³ Hк:18м	9	5.5	1.5	С-1	1	17300	[illegible]	17300	9	155.7	6AI	162.4	36.1
					2	1400	6AI	1400	[illegible]	162.4	12AII	468.0	416.0
				С-2	3	ф300 ÷ ф5400	12AII	—	2.1	188.0	Итого:		452.1
					4	2080	12AII	2080	[illegible]	124.8			
V:50м³ Dк:2000мм Hк:18м	7-8	5.5	1.5	С-1	1	17300	14AII	17300	9	155.7	6AI	162.4	36.05
					2	1400	6AI	1400	116	162.4	14AII	468.5	568.0
				С-2	3	ф300 ÷ ф5400	14AII	—	21	188.0	Итого:		604.05
					4	2080	14AII	2080	60	124.8			
	9	6.0	1.5	С-1	1	18800	14AII	18800	9	169.2	6AI	182.0	40.4
					2	1400	6AI	1400	130	182.0	14AII	528.4	650.0
				С-2	3	ф300 ÷ ф5900	14AII	—	23	224.0	Итого:		690.4
					4	2080	14AII	2080	65	135.2			
V:160м³ Dк:3020мм Hк:25м	7-8	8.0	2.0	С-1	1	25000	16AII	25000	12	300.0	6AI	323.0	71.7
					2	1900	6AI	1900	170	323.0	16AII	928.4	1468.0
				С-2	3	ф300 ÷ ф7900	16AII	—	25	322.0	Итого:		1539.7
					4	3830	16AII	3830	80	306.4			
	9	9	2.0	С-1	1	28200	16AII	28200	12	338.4	6AI	361.0	80.1
					2	1900	6AII	1900	190	361.0	16AII	959.6	1518.0
				С-2	3	ф300 ÷ ф8900	16AII	—	30	434.0	Итого:		1598.1
					4	2080	18AII	2080	90	187.2			

Спецификация стали на одну закладную деталь

Марка детали	N поз	Эскиз	Длина мм	К-во шт	Вес кг: 1 поз.	Всех поз	Детали	Примечание
ЗД-1 8 шт	1	Ф 18AII	650	8	1.60	10.40	32.32	—
	2	— 200×16	475	1	11.92	11.02		—

Примечание

1. Данный лист смотри совместно с листом АС-3.

Adaptat
68/15.12.2021 - "C" - 1 - C

Spec.prin.	Tuluc E.		
Efectuat	Lucașenco N.		

TULUC ELENA
Nr.0035

Verificator de proiecte 099
Gavrilin Evgheni
Domeniile B.1,2,7
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 pînă la 22.12.2026

Coala 11

Проект... смет. инт...
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ
г. Душанбе

Нач. отдела		Жуков А.Ф.	Проверил	Л. Оборот.	Боротова
Гл. инж. пр.		Ягофаров Ш.			
Рук. группы		Ким Г.И.			
Ст. инженер	Л. Оборот.	Оборотова Л.			
Проектиров.		Масленникова	Копировала	Взгуцина	Зайцикова

1975 г	Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления емкостью 15, 25, 50 м³ высотой опоры 12, 15, 18 м	Железобетонный фундаментный башмак. Спецификация и выборка арматуры. Спецификация стали на закладную деталь.	Типовой проект 901-5-30с	Альбом I	Лист АС-4