


08.2800.123

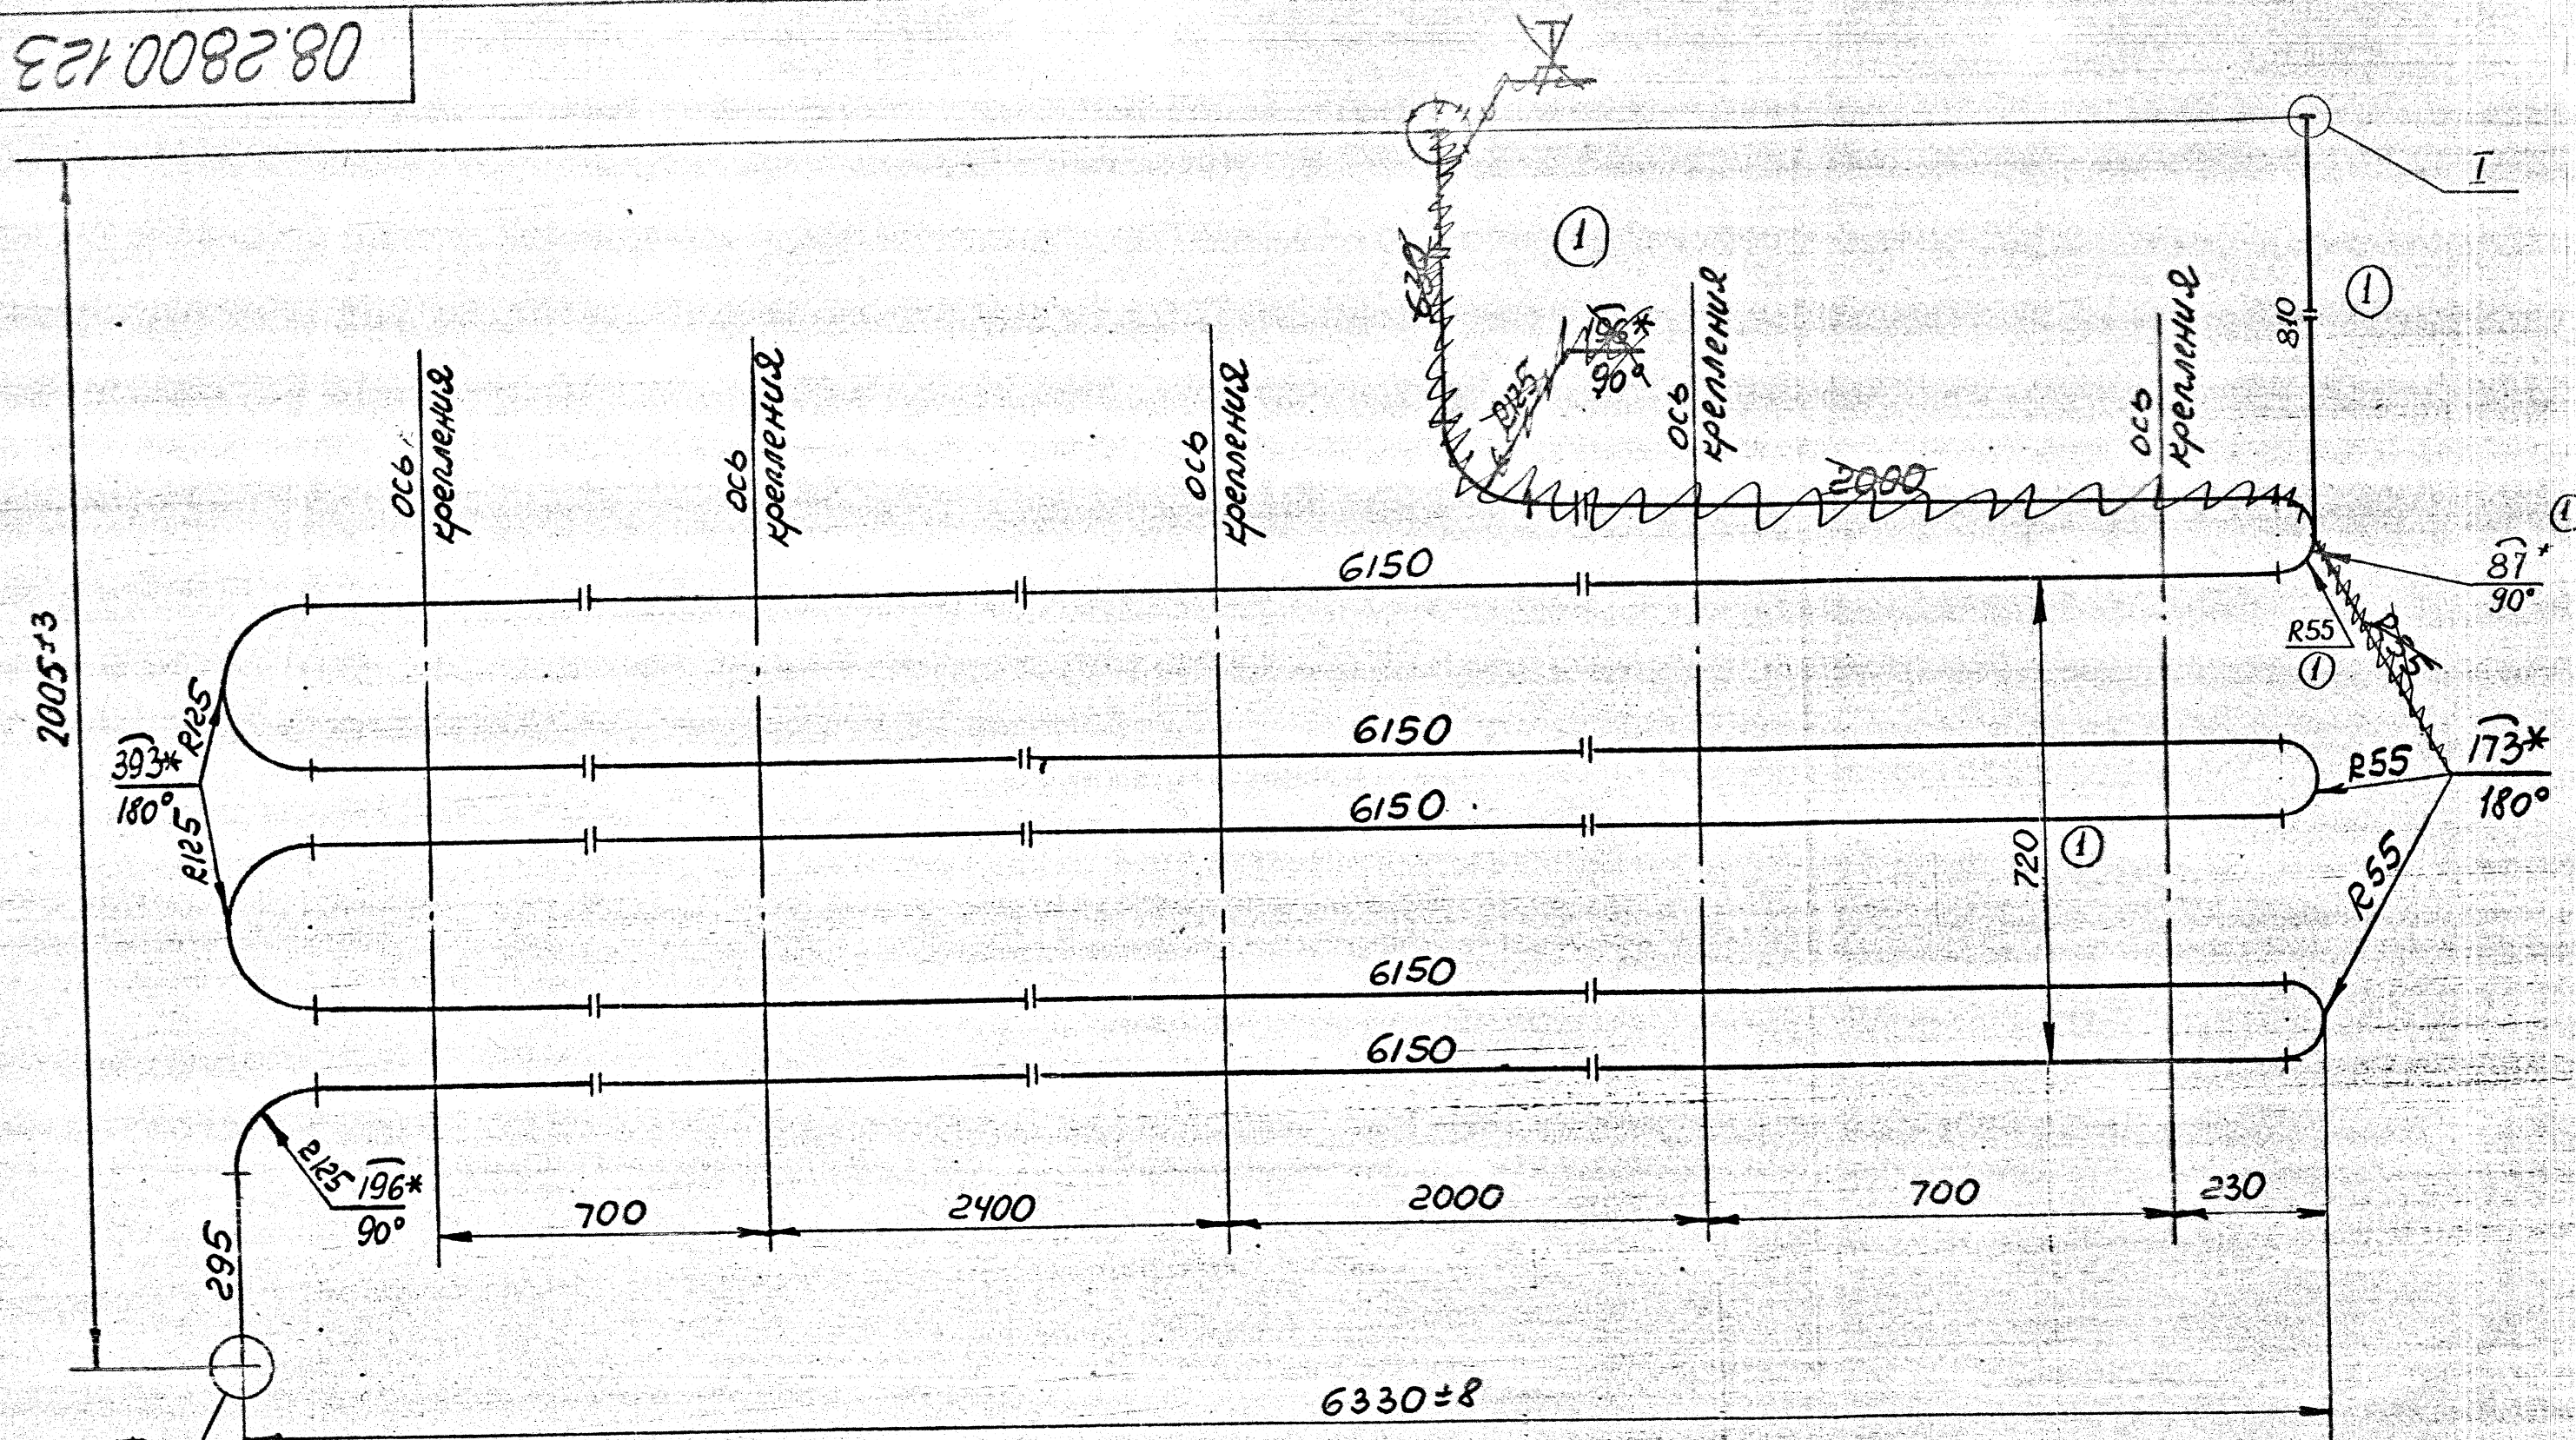

1. Змеевик изготовить по ОСТ 24.030.40-74
2. Гидравлическое испытание - 195 кгс/см²

Ш.Б. №проект. Подпись и дата. Ш.Б. №проект. Подпись и дата. Ш.Б. №проект. Подпись и дата.

08.2800.123			
2	1	КУ 507	Ш.Б. 30.11.80
1	7	КУ 560	Ш.Б. 5.11.76
Ш.Б. Кол.	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Власенко	Ф.	14.11.75
Т.КОНТР.			
Рис. 2-ух.	БАНЬКО	Ф.	
Н.КОНТ.	Лыкова	Ш.Б.	
Ум.В.	Л.Ф.	Ш.Б.	
Змеевик			Ш.Б.
① 28x4			
① 33270			
C=35372			
ТУ 14-3-480-75			①
МРТУ 14-4-21-67			