



Plan secțiuni și noduri.


Pozarea cablului 0,4kV în tranșee.

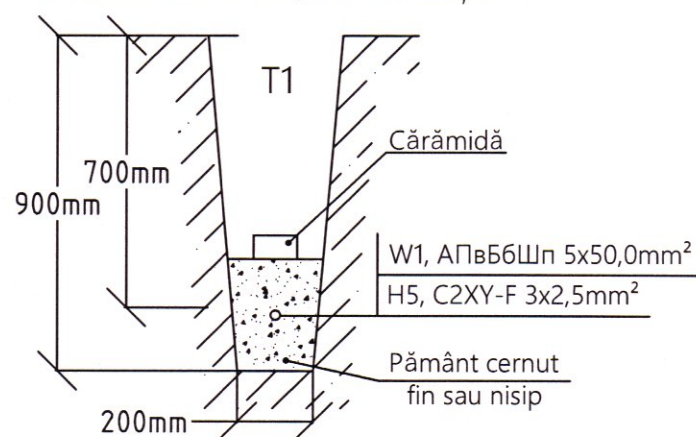


Pozarea a 2 cabluri 0,4kV în tranșee.

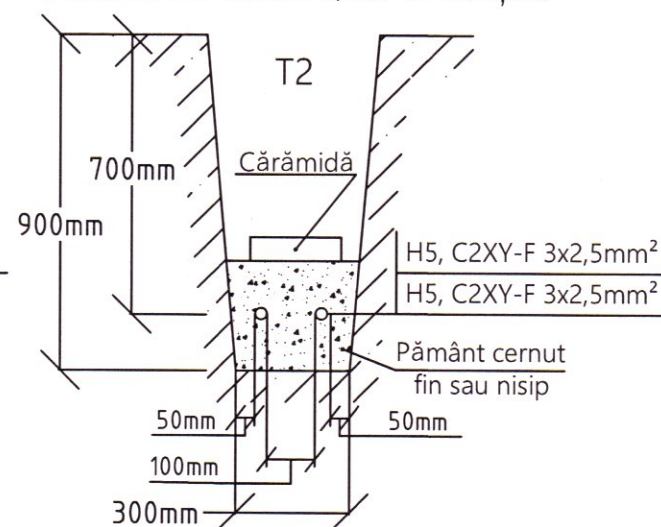

Pozarea a 3 cabluri 0,4kV în tranșee.

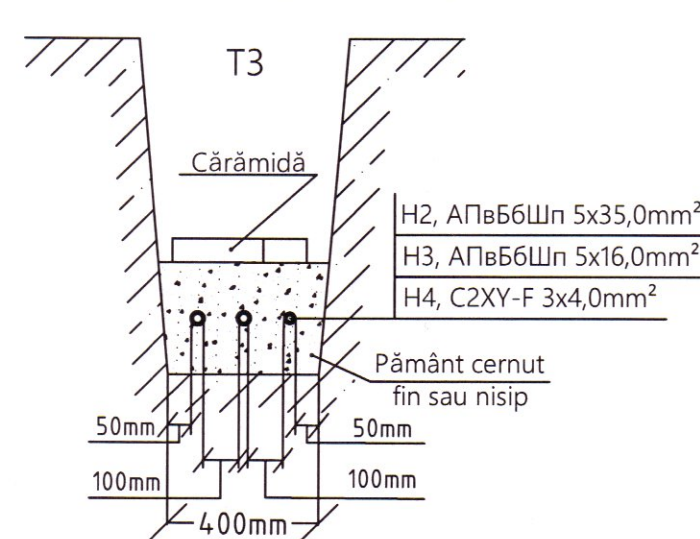

Pozarea a 4 cabluri 0,4kV în tranșee.

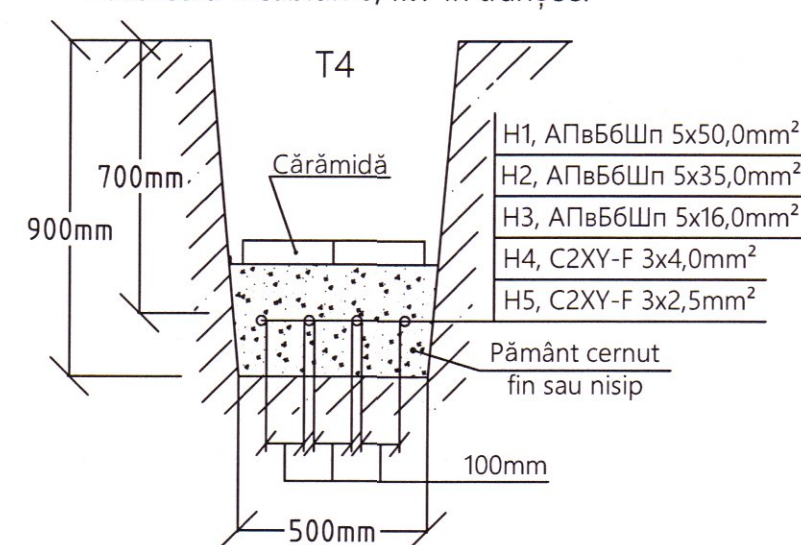


Borderoul lucrărilor de construcții și montaj p/u LEC-0,4kV.

Nº	Denumirea lucrărilor	un. de măsură	canti-tatea.
1.	Tranșee de cablu T1	m	34
2.	Tranșee de cablu T2	m	5
3.	Tranșee de cablu T3	m	3
4.	Tranșee de cablu T4	m	2
5.	Intersecție cu țeava de apă (proiectată)	buc.	1
6.	Țeavă din polietilen PE Ø160mm	m	-
7.	Țeavă din polietilen PE Ø75mm	m	-
8.	Țeavă din polietilen PE Ø40mm	m	12
9.	Volumul lucrărilor de săpătură a tranșeei	m³	9,45
10.	Volumul lucrărilor de umplere a tranșeei	m³	6,3
11.	Suprafața de refacere a asfaltului	m²	-
12.	Suprafața de refacere a betonului	m²	-

Borderoul materialelor de construcții p/u LEC-0,4kV.

Nº	Denumirea lucrărilor	un. de măsură	canti-tatea.
1.	Cărămidă plină	buc	250
2.	Pământ cernut fin sau nisip	m³	3,15


Curba cu raza de îndoire a cablului

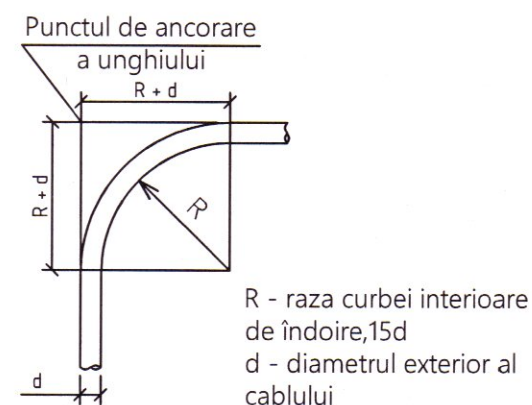

Raza curbei interioare de îndoire cablurilor APB56Шn, C2XY-F

dφ, cablului, mm	Secțiunea cablului, mm²	Diametrul curbei interioare de îndoire, mm
35,6	5x50,0	534,0
34,8	5x35,0	522,0
25,3	5x16,0	380,0
11,3	3x4,0	170,0
10,4	3x2,5	160,0

Schema 1, Schema prizei de pământ a containerului "AKSA" model APD66C și postului de transformare. Scara 1:100.

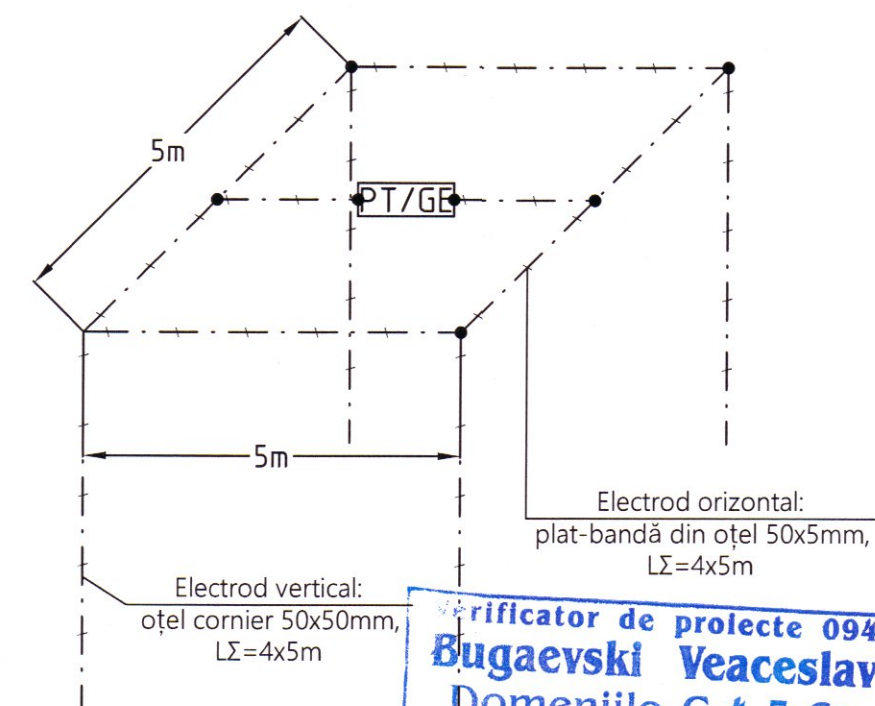

Proiectant de proiecte 094
Bugaevski Veaceslav
Domeniile C.4,5,6a
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

68/15.12.2021 - AEES/REAE/IEI/EEF

Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni.

Stația de pompare.
(Alimentarea cu energie electrică 10/0,4kV)

Faza	Coala	Coli
PE	9	

Plan secțiuni și noduri.

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2022

Mod.	Nr.par	Coala	Nº doc.	Semn.	Data.
Sp. princ. el.	Biber V.				04.22
Elaborat	Biber V.				04.22

N inv. original

Semnătura, data

în loc N inv.