
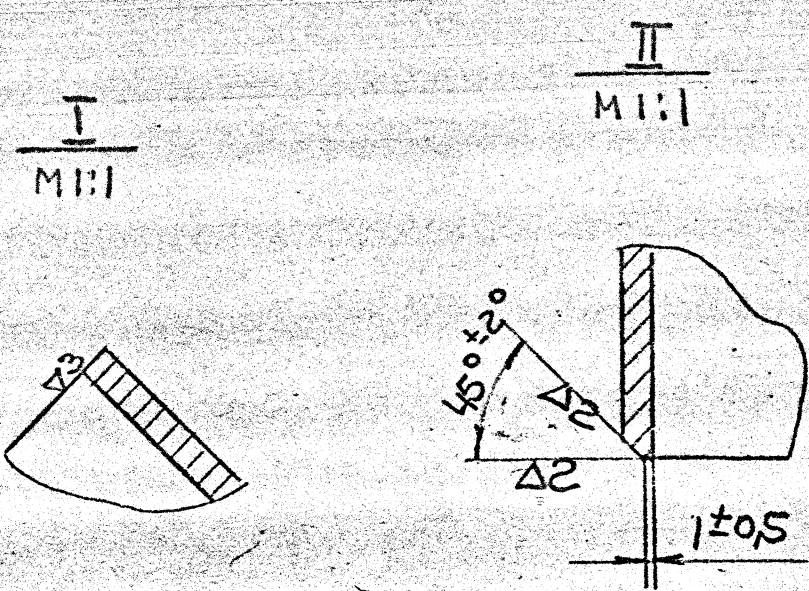


08.2800.030

08.2800.030

Имя, И.подпись, Подпись, Дата, Имя, И.подпись, Подпись, Дата

003

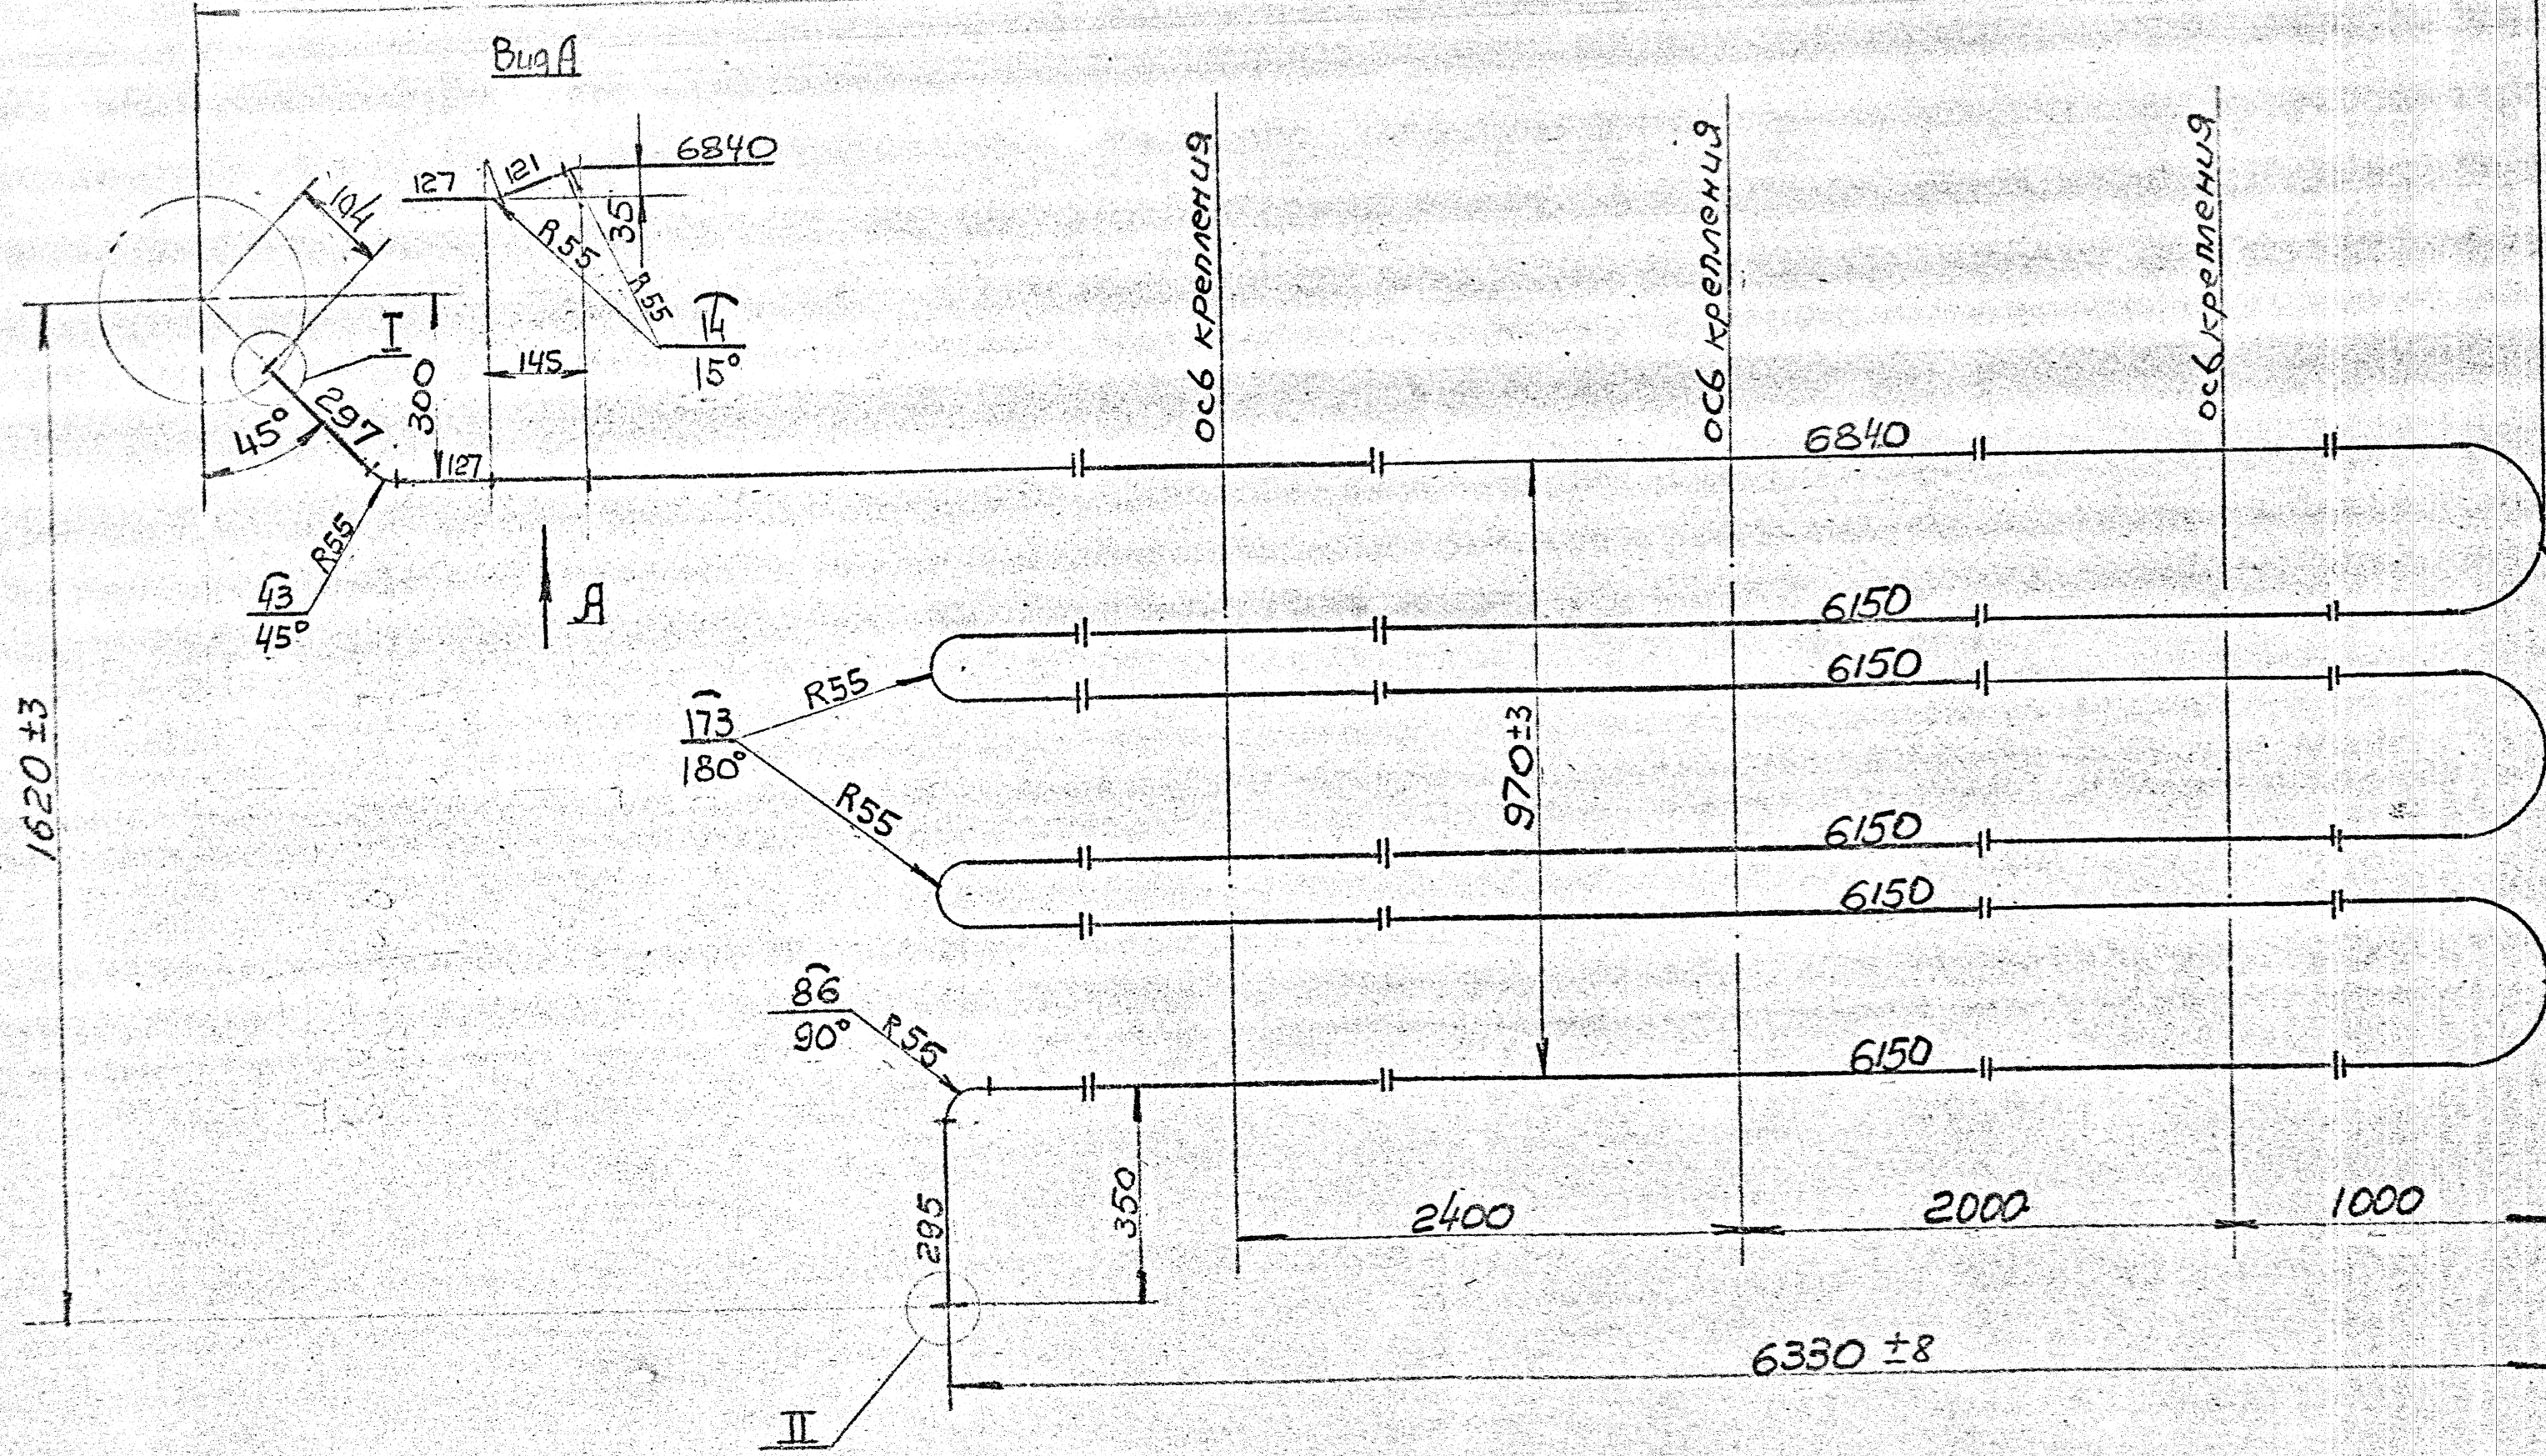

- Примечания:**
- Змеевик изготовить по МП и дополнению 1, 2
 - Гидравлическое испытание
 - Сварные стыки располагать на расстоянии не менее 150 мм от креплений

2	1	И. 507	И. 507	30.12.80	Змеевик	0
2	1	И. 507	И. 507	30.12.80		
ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	
ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	
ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	
ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	
ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	
ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	
ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	
ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	ИЗМ.	КОЛ.	

ТУ 14-320-75
МРТУ 14-320-75