

Actul de delimitare nr. 1
a instalațiilor electrice ale Furnizorului față de instalația de utilizare a Consumatorului în baza dreptului de
proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor

Pentru locul de consum(NLC): 1374521


1. Obiectul: IMSP Spitalul Raional Strășeni, situat pe adresa mun. Strășeni, str. Toma Ciorbă 11/1 se alimentează cu energie electrică de la: PT-230 fid 2, ID-04 kV.

2. Punctul de delimitare: Conform schemei (Anexa atașată) punctul de delimitare dintre instalațiile electrice ale “FURNIZORULUI” și instalația de utilizare a “CONSUMATORULUI”, în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor este stabilit la: Contactele de conexiune în aval a cablurilor la întrerupătoarele cu pârghie din ID-0.4 kV Pt -230. Adresa electrică: PD-150 fid.6, PT-230 J Fid.2,

3. Parametrii urmași a fi respectați: Puterea maximă permisă: 260,0 Kw. Tensiunea în punctul de delimitare: 380V. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică a consumatorului: 3 (trei).

Anexa la Actul de delimitare: Schema monofilară de alimentare cu energie electrică a Consumatorului.

PT Nr 230, T-2, fiderul 1, ID-04 kV

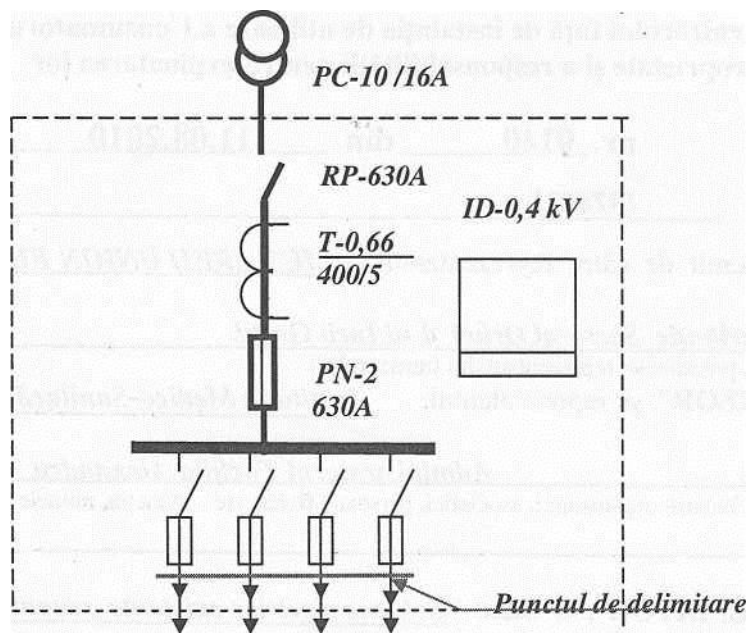

T-2/400kVA

Contor activ: ET421Hz
N 7624209
U (V) 220/380
I (A)/5
Ind. 22825

Actul de delimitare nr. 2
a instalațiilor electrice ale Furnizorului față de instalația de utilizare a Consumatorului în baza
dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor


Pentru locul de consum(NLC): 1374522

1. Obiectul: Sectia Consultativă, situat pe adresa: mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 30, se alimentează cu energie electrică de la: ID-0.4kV, PT-560, fid.-8.

2. Punctul de delimitare: Conform schemei (Anexa atașată) punctul de delimitare dintre instalațiile electrice ale "FURNIZORULUI" și instalația de utilizare a "CONSUMATORULUI", în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor este stabilit la: Contactele de conexiune a cablului la întreruptor cu pârghie în aval fid.-8, PT-560. Adresa electrică: PDC-150, F-3, PT-560J, fid.-8.

3. Parametrii urmați a fi respectați: Puterea maximă permisă 20 kW. Tensiunea în punctul de delimitare: 380 V. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică a consumatorului 3 (trei).

Anexa la Actul de delimitare: Schema monofilară de alimentare cu energie electrică a Consumatorului.

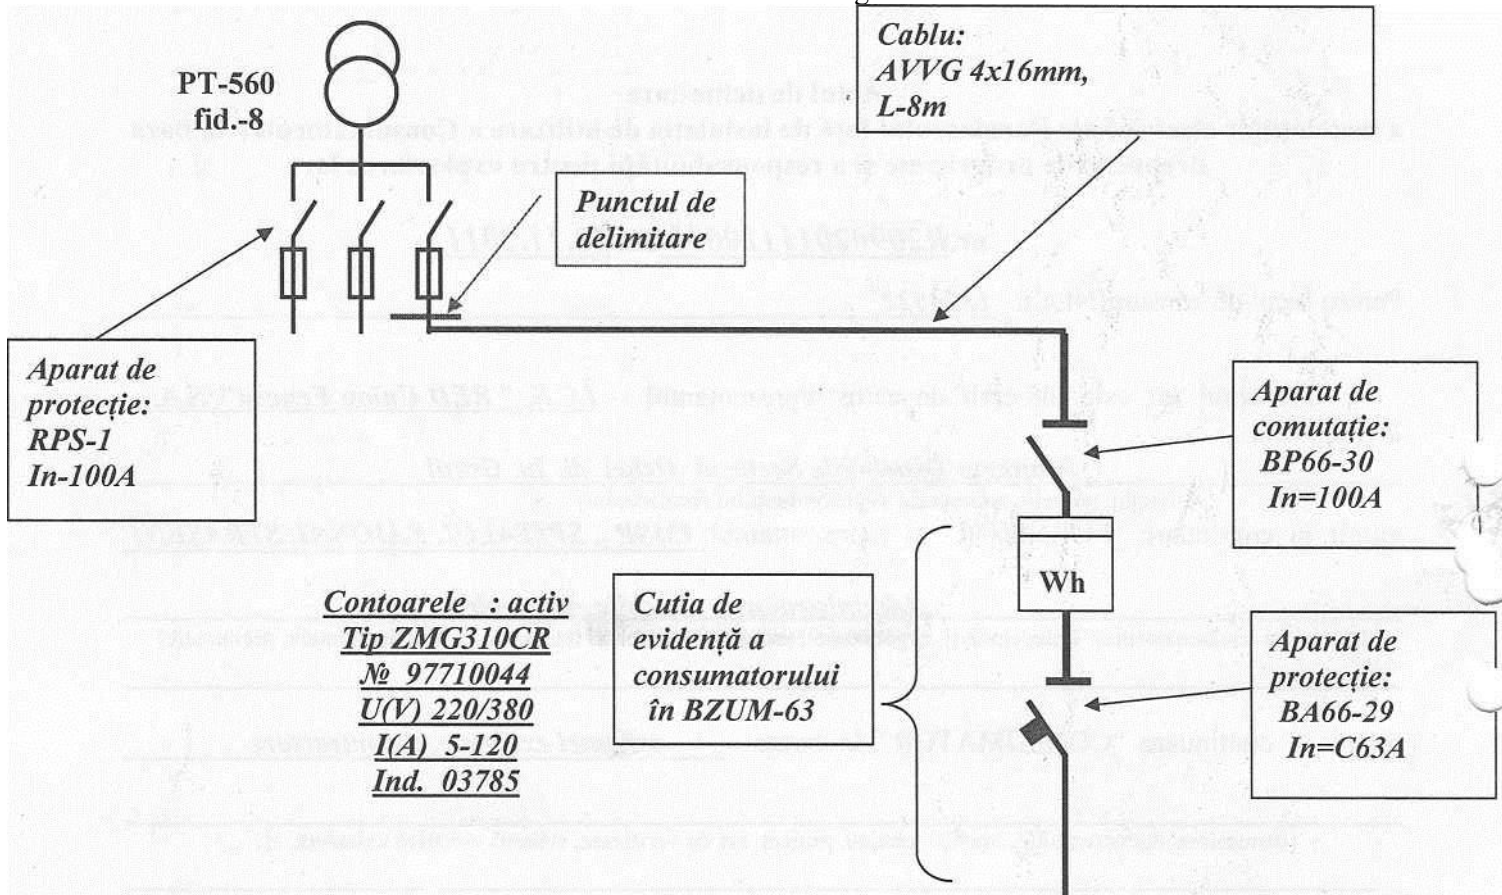

Actul de delimitare nr. 3

a instalațiilor electrice ale Furnizorului față de instalația de utilizare a Consumatorului în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor

Pentru locul de consum(NLC): 1374524

1. **Obiectul:** Sectia de Îngrijiri Cronice, situat pe adresa mun. Strășeni, s. Cojușna, str. Lomtadze Revaz, 7, se alimentează cu energie electrică de la: LEA-10 kV fid. 13, SE -Cojușna-35/10kV, pilonul 31/1, PT-519 fid.1.

2. **Punctul de delimitare:** Conform schemei (Anexa atașată) punctul de delimitare dintre instalațiile electrice ale "FURNIZORULUI" și instalația de utilizare a "CONSUMATORULUI", în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor este stabilit la: Contactele de conexiune la conductorii LEA-10kV pilonul 31/1, fid-13, SE Cojușna-35/10 kV spre PT-519J. Adresa electrică: PDC-151, fid-13 PT-519J,fid-1.

3. **Parametrii urmați a fi respectați:** Puterea maximă permisă: 140.0 kW;Tensiunea în punctul de delimitare: 10000 V. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică a consumatorului: 3(trei)

Anexa la Actul de delimitare: Schema monofilară de alimentare cu energie

SE Cojușna-35/10kV, fid 13 pilonul 31

