


1-9999

Место марки.
ровки

1300

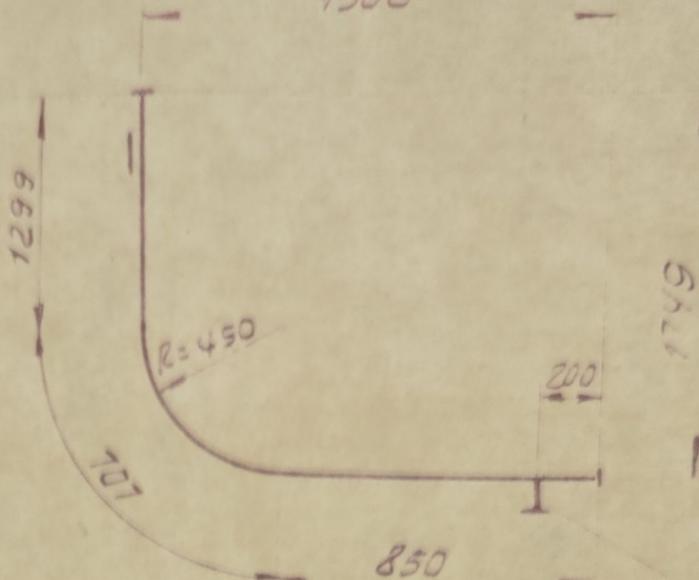

Отв ф 19 для штуцера 080ст 24.462.01

1. Концы труб обработать по ОСТ 24.030.05* Тр. 6
2. Технические требования по ОСТ 24.03.004
3. Монтажно-оборочный чертеж см. № 5546-Т

Кишиневская ТЭЦ
Утверждается в производстве
Директор
05 МАЯ 1975 197 г.


Параметры: 230/230

| № поз. | Гост нормаль чертеж | Наименование | к-во | Материал | | Вес в кг. | | Прим. |
|--------|------------------------|--|------|------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
| | | | | Марка | гост | ЕЗ. | Общ. | |
| | по наст. черт. | Отвод крутоизогнутый 325x24 850x1299x2856 | 1 | ст 15гс | МРТУ 14.4.21 67 | 543,67 | 543,67 | |

| Кишиневская ТЭЦ-2 | | | | 5565-Т | | |
|-------------------|-----------|--------|-------|------------------------------------|--|--------|
| Изм. | № докум. | Подп. | Дата | Тр-ды Рр ≥ 22 кг/см ² | Заглв. лист | 5510-Т |
| Рук.пр. | Заровная | В.Зол. | | Котел № 1 турбина № 1 | станд пр. | раб. |
| Пров. | Шелчова | Н.Ш. | | | отдел/сект./ | ТМО-1 |
| Инж. | Аштаменко | И.И. | 11.15 | Тр-д питательной воды 230/230°С | Масштаб | 1:1 |
| | | | | Деталь поз. 40 | Шифр | Листов |
| | | | | | ТЭЦ СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Львовское отд. | |

5566-Т

Отв. ф 8.5 для штуцера от ост 24.462.01

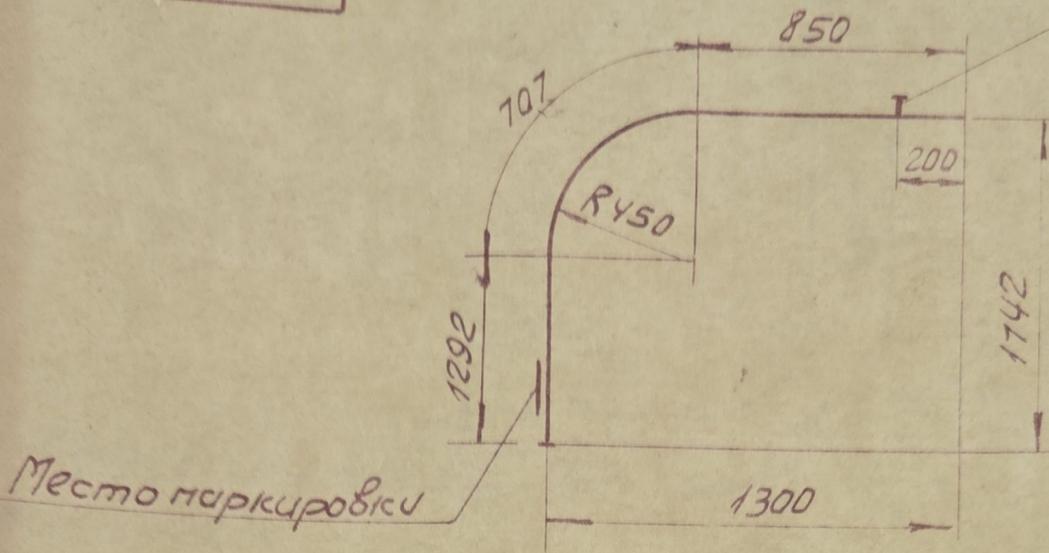

1. Концы труб обработать по ост 24.030.05* Тр.Б
2. Технические требования по ост 24.03.004
3. Монтажно-сборочный чертеж сч. № 5546-Т


Кишиневская ТЭЦ
 Утверждается в производство
 05 МАЯ 1975 г.

Параметры: 230/230

| № поз. | Гост нормаль чертеж по наст. чертежу | Наименование | К-во | Материал | | Вес кг. | | Прим. |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|------|----------|------------|---------|-------|-------|
| | | | | Марка | Гост | Ев. | Общ. | |
| | | Отвод крутоизогнутый 325x24 | | ст | МРТУ | | | |
| | | 850x1292x2849 | 1 | 15Гс | 14.4.21 67 | 54234 | 54234 | |

| Изм. | Лист | № докуп. | Подп. | Дата | Кишиневская ТЭЦ-2 | 5566-Т |
|------|------|----------|-------|------|---|---|
| | | | | | Тр-ды Рр Z 22 кг/см ² Котел №1 турбина №1 | Загл. л. сч 5510-Т Стедия проек раб. отдел (сектор) тгп-1 |
| | | | | | Тр-д питательной воды 230/230°С деталь поз. 42 | Лист б/м лист Шифр лист |
| | | | | | | ТЭЦ СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Львовское отд |

1-1955

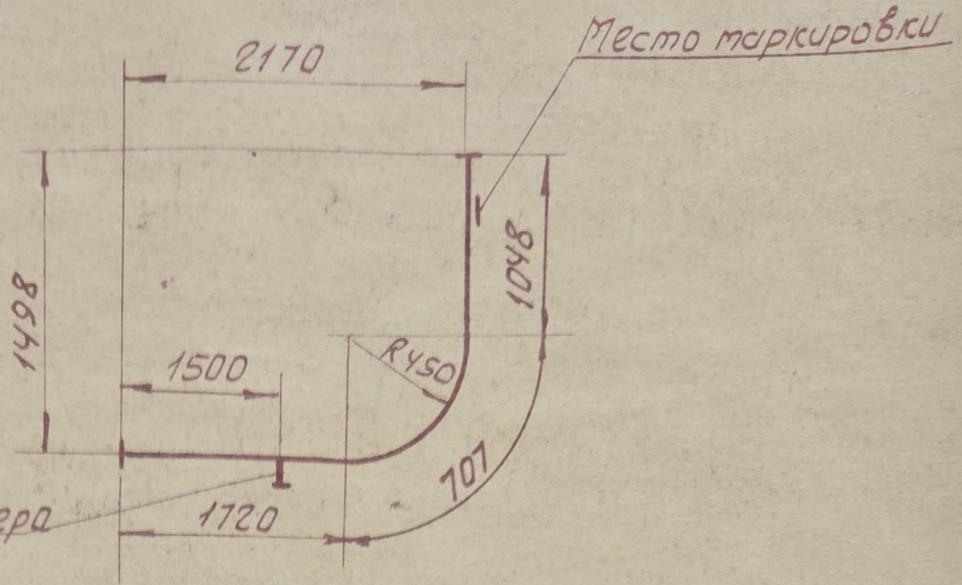

Отв. ф 19 для штуцера

0800Т 24.462.01

1. Концы труб обработать по 00Т 24.030.05* Тр.6
2. Технические требования по ост 24.03.004
3. Монтажно-сборочный чертеж см. № 5546-Т

Кишиневская ТЭЦ
 Утверждается в производство
 Директор
 05 МАЯ 1975 197 г.

Параметры: 230/230

| ИИ поз. | ГОСТ нормаль Чертеж | Наименование | к-во | Материал | | Вес в кг. | | Прим. |
|------------|---------------------------|---|------|------------|----------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | Марка | ГОСТ | ед. | общ. | |
| | по наст. чертежу | Отвод крутоизогнутый 325x24 1720x1048x3475 | 1 | ст 15ГС | МРТУ 14.421 67 | ед. | общ. | |
| | | | | | | 661.5 | 661.5 | |

| Кишиневская ТЭЦ-2 | | | | 5567-Т | | | |
|-------------------|------|-----------|-------|--------|----------------------------------|--|--------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Тр-ды Рр 7 22 кг/см ² | Заглав. лист | 5510-Т |
| Рук. гр. | | Зеровная | ВЗ | | котел №1 турбина №1 | Стандия пр. | раб. |
| Проб. | | Шипилова | ИИ | | | Отдел/сект./ | ТМО-1 |
| СНЖ | | Аштаненко | ВЗ | III.75 | Тр-д питательной воды | Масштаб | б/м |
| | | | | | 230/230°С | Шифр | Листов |
| | | | | | Деталь 45 | | |
| | | | | | | МЭП СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Львовское отд. | |