


Schema hidraulică.
De la CA-26 până la CA-57

Q=3.84 l/s
l=763 m
Ø90 mm
V=0.92 m/s
1000l=14.4
h=11.0 ± 10%
= 12.00 m.

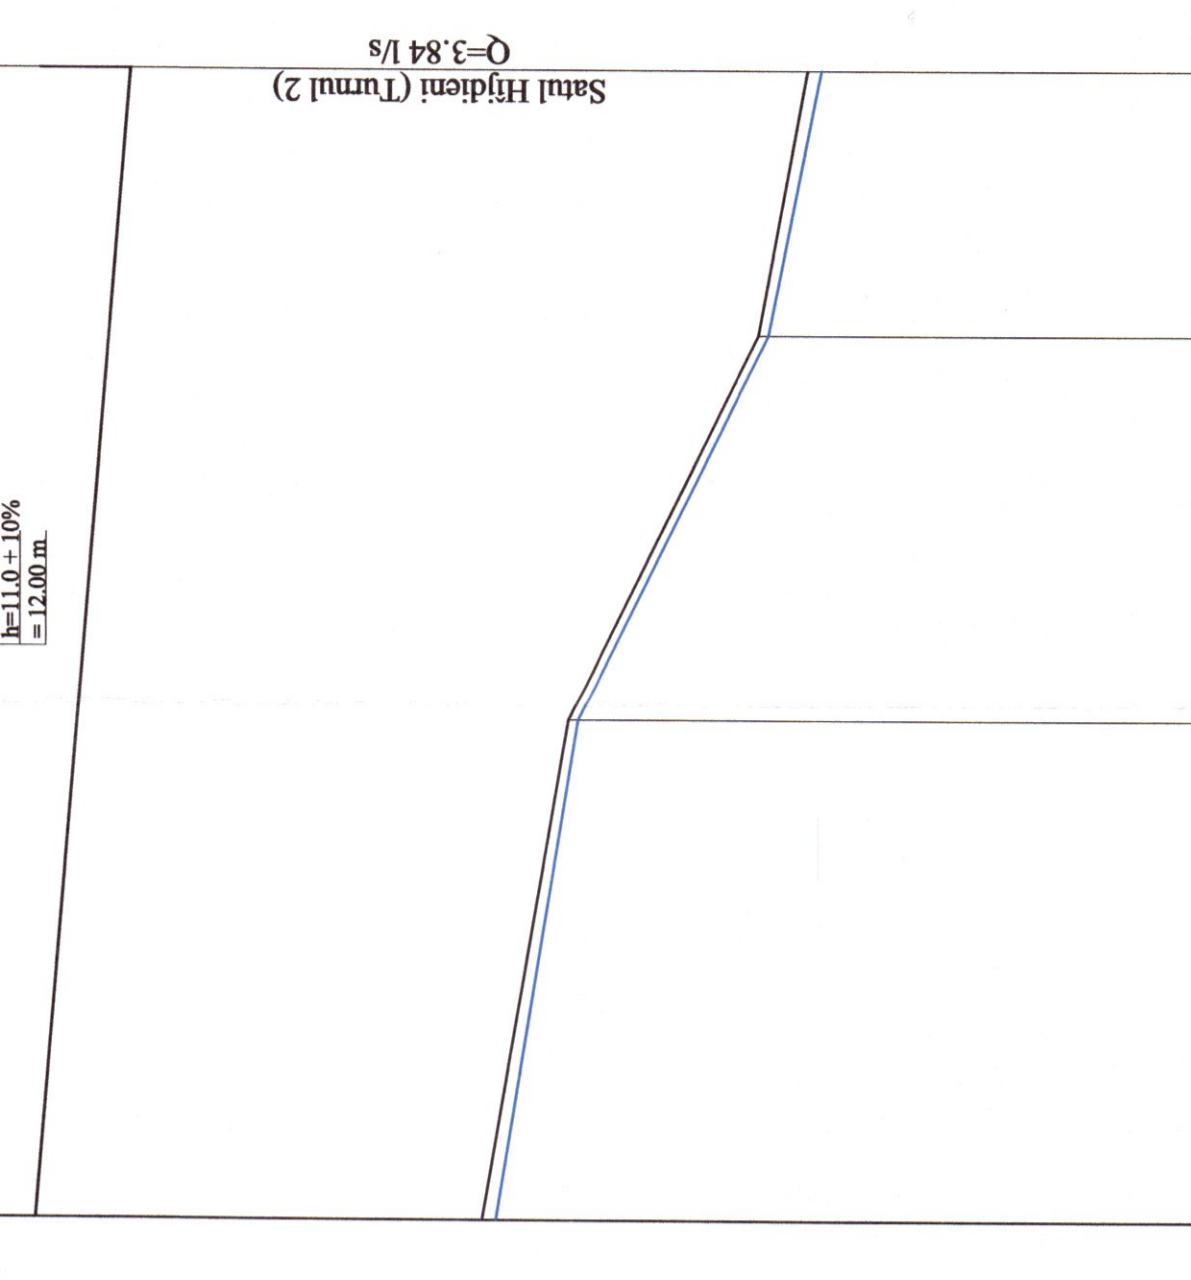

175.30	164.70	139.70	132.80
Ø90 PE100, PN16, SDR11			
59.10	236.20	177.10	134.60
86.00	227.00	141.00	176.00
89.60	224.20	134.60	176.00
CA-37	Ung. 120	Ung. 125	CA-55

Q=3.85 l/s
l=1270 m
Ø90 mm
V=0.92 m/s
1000l=14.4
h=18.3 ± 10%
= 20.00 m.



155.30	143.70	126.00	106.20	108.40	110.80	118.80
Ø90 PE100, PN16, SDR11						
97.10	254.20	157.10	108.00	209.00	217.00	257.00
107.50	252.50	145.00	137.00	241.70	238.20	234.20
113.60	234.20	120.60	245.00	109.80	112.30	120.60
CA-55	Ung. 103	Ung. 109	CA-54	Ung. 114	Ung. 118	CA-55

Q=1.77 l/s
l=1196 m
Ø75 mm
V=0.61 m/s
1000l=8.67
h=10.6 ± 10%
= 12.00 m.



152.80	146.20	137.10	128.80	119.20
Ø75 PE100, PN16, SDR11				
108.10	262.70	154.60	130.10	121.00
112.90	260.40	147.50	254.70	120.70
124.60	254.70	130.10	251.30	120.70
129.70	250.70	121.00	251.30	121.00
CA-26	p. 124	p. 126	p. 128	CA-52

SV 1:1 000
SO 1:5 000

80.000

Nr. de inv. orig. _____
Data și semnătura _____
În schimb, nr. de inv. _____

Verificator de proiecte 039
Erhan Maria
Domeniile CI
Nr. de înregistrare a avizului 16/12.04.22
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025



REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Glodeni		68/15.12.2021 - AE	
Mod. Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnătura
Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni		Faza	Coala
Rețele exterioare de apă		PE	124
Spec. prin: V. Virlan		"ACAN PROJECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022	
Efectuat: A. Lungu		De la CA-26 până la CA-57	
Schema hidraulică		De la CA-26 până la CA-57	