

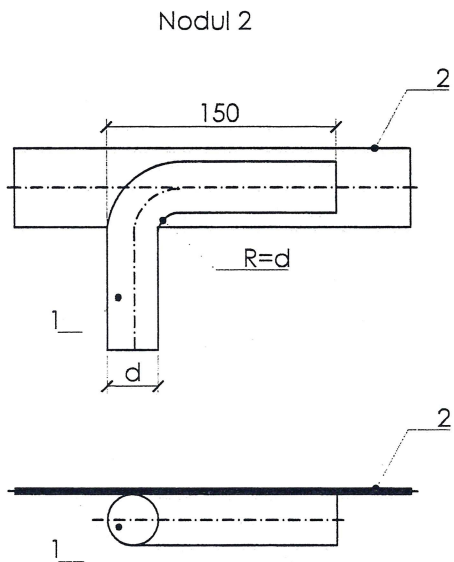
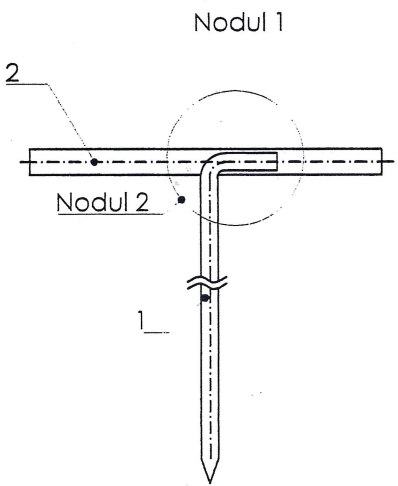


Nr.	Denumire	Un de masura	Cantitatea	Nota
1	Electrod vertical - otel rotund D16mm, L=3.0m	m	3	
2	Electrod orizontal - otel plat 40x4mm	m	12	

1. Conectarea electrodului vertical cu electrod orizontal de efectuat prin sudura.
2. Sudati cu o suprapunere, sudati pe ambele parti, acoperiti sudura cu vopsea anticorozivă.
3. Conectarea electrodului orizontal cu panoul de evidenta de efectuat prin suruburi.
4. Conectarea cu suruburi trebuie să fie accesibilă pentru inspectie si acoperită cu compus anticoroziv.
Trebuie de luat măsuri de precautie împotriva slăbirii conexiunii.
5. Dispozitivul de împământare trebuie realizat în conformitate cu NAIE (capitolul 1.7). Rezistența la împământare $\leq 30 \text{ Ohm}$.
6. Dacă după instalarea dispozitivului de împământare, valoarea rezistentei sale va fi mai mare de 30 Ohm - ar trebui să montati electrozi suplimentari si să aduceti rezistența la normal (R nu mai mult de 30 Ohm).

					2021/10-55-REAE						
					"Constructie agricola" I.S."STATISTICA" s.Plpo r-nul.Donduseni						
Mod.	Nr.sec.	Coala	Nr.doc	semnatura	Data	Faza	Plansa	Planse			
Sp.princip.		Ghevco S.			10.21	PE	6				
Elaborat		Ghevco S.			10.21						
						Retelele electrice 10/0,4 kV					
									Schema prizei de legare la pamint		

Schema prizei de legare la pamint a panoului de evidenta

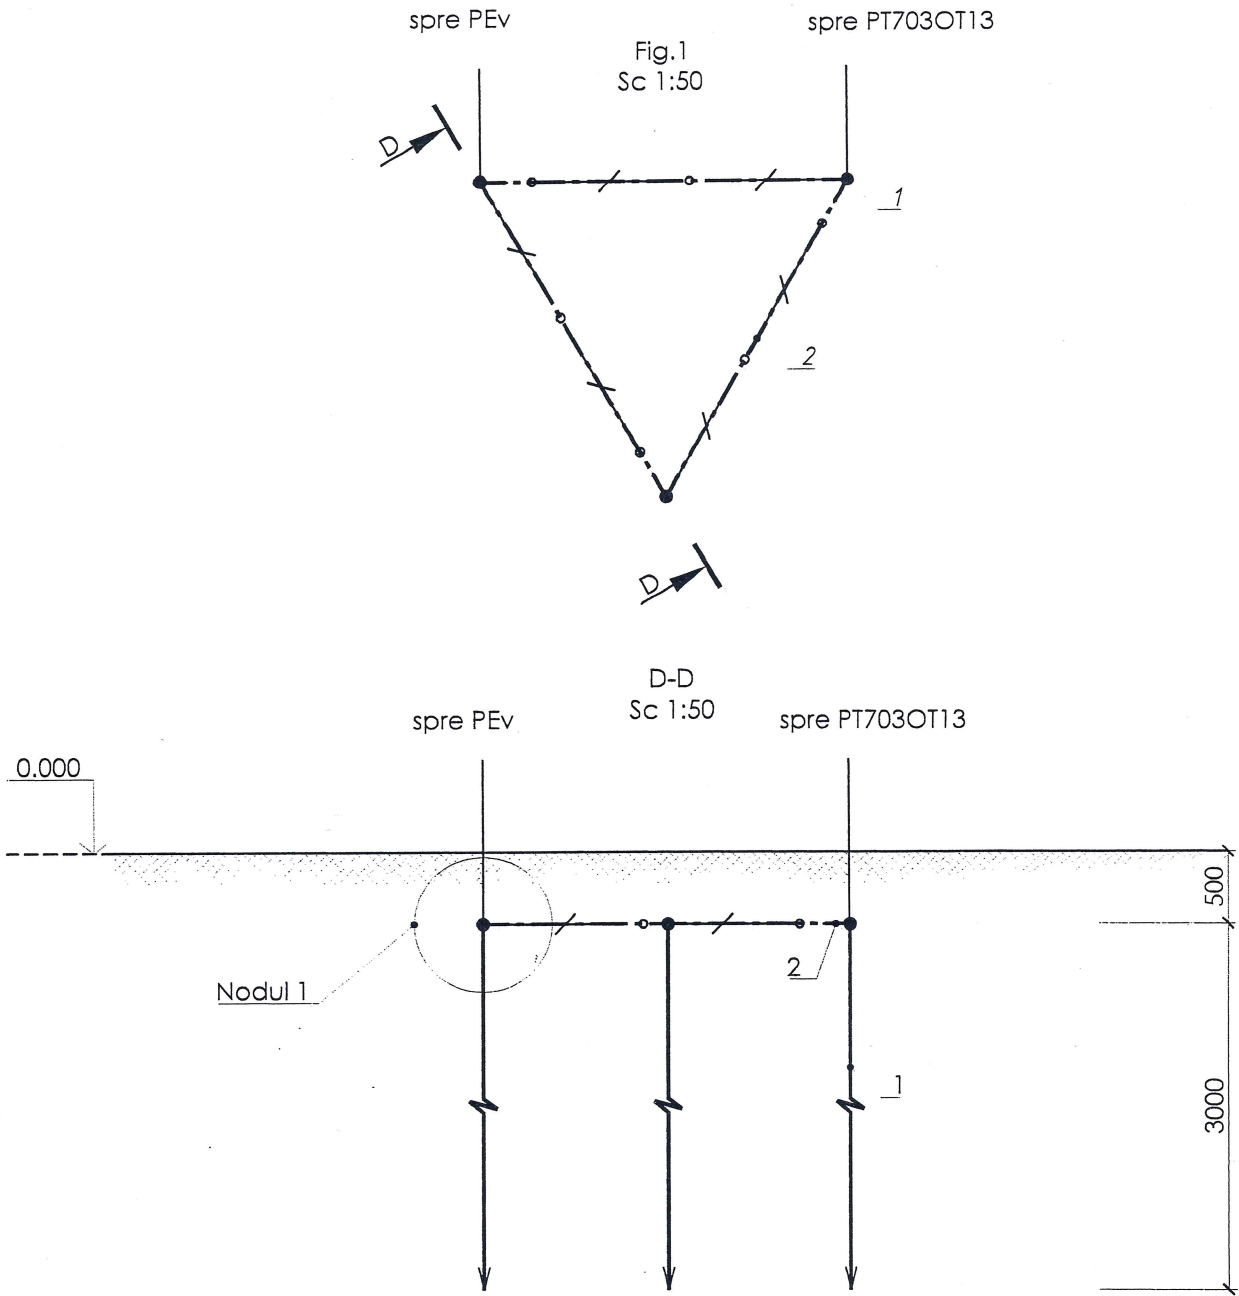

№ inv. orig.	Semn. data	În schimb. №

Pozitia Позиция	Denumirea si caracteristica tehnica. Название и техническая характеристика	Tip, marca. Incepnarea documentului s chestionarului. Тип, марка.
1	2	3
	1. Panouri, dulapuri, dispozitive:	
1.1	Panou de evidenta dotat cu:	PEv: DDE3 tip 6.2 (250A
	Intrerupator separator, In=250A, 3P	BP32-35
	Transformator de curent 200/5, cl. 0.5	TTI-A
	Contor electric trifazat 5(10)A, 3x230/400V	ZMG405
	Intrerupator automat 3P, In=160A	VA88-35*
	2. Echipament :	
2.1	Transformator de putere Sn=100kVA, Un=10/0.4kV	TMG 100/10/0,4 Y/Zh-1
2.2	Siguranta fuzibilia	ПКТ-101-10-20-31,5
2.3	Limitator de supratensiune 10kV	OPN-10 Y1
	3. Cablu, terminale:	
3.1	Cabluri din aluminiu, cu izolare compusa din PVC, cu manta exterioara din	
	compus PVC, sectiunea 4x95mm2	AVVGng
3.2	Mănuș termcontractabilă	4TPI 120/150
3.3	Papuc din aluminiu	A95
	4. Tevi, tuburi, canal metalic:	
4.1	Furtun metalic izolat	D65 mm
	5. Metal:	
5.1	Electrod vertical: otel rotund ГОСТ 8509-86	D16, L=3.0
5.2	Electrod orizontal: banda de otel	40x4

Codul utilajului, articolului, materialului Код оборудования, артикула, материалов	Fabrica producatoare Завод-изготовитель	U.M. Ед.изм.	C-tea К-во	Masa u., kg Масса, кг.	Note Примечание
4	5	6	7	8	9
		buc	1		PEv
		buc	1		
		buc	3		
		buc	1		
		buc	1		
		buc	1		
		buc	3		
		buc	3		
		m	11		
		buc	4		
		buc	16		
		m	2		
		buc	3		
		m	12		

2022/01-01-REAE.SU

Mod.	Nrsec.	Coala	Nedoc	Semnatura	Data
Sp.princip.	Ghevco S.				01.22
Elaborat	Ghevco S.				01.22

Faza	Plansa	Planse
PE	1	1

Specificatia utilajului si echipamentului