

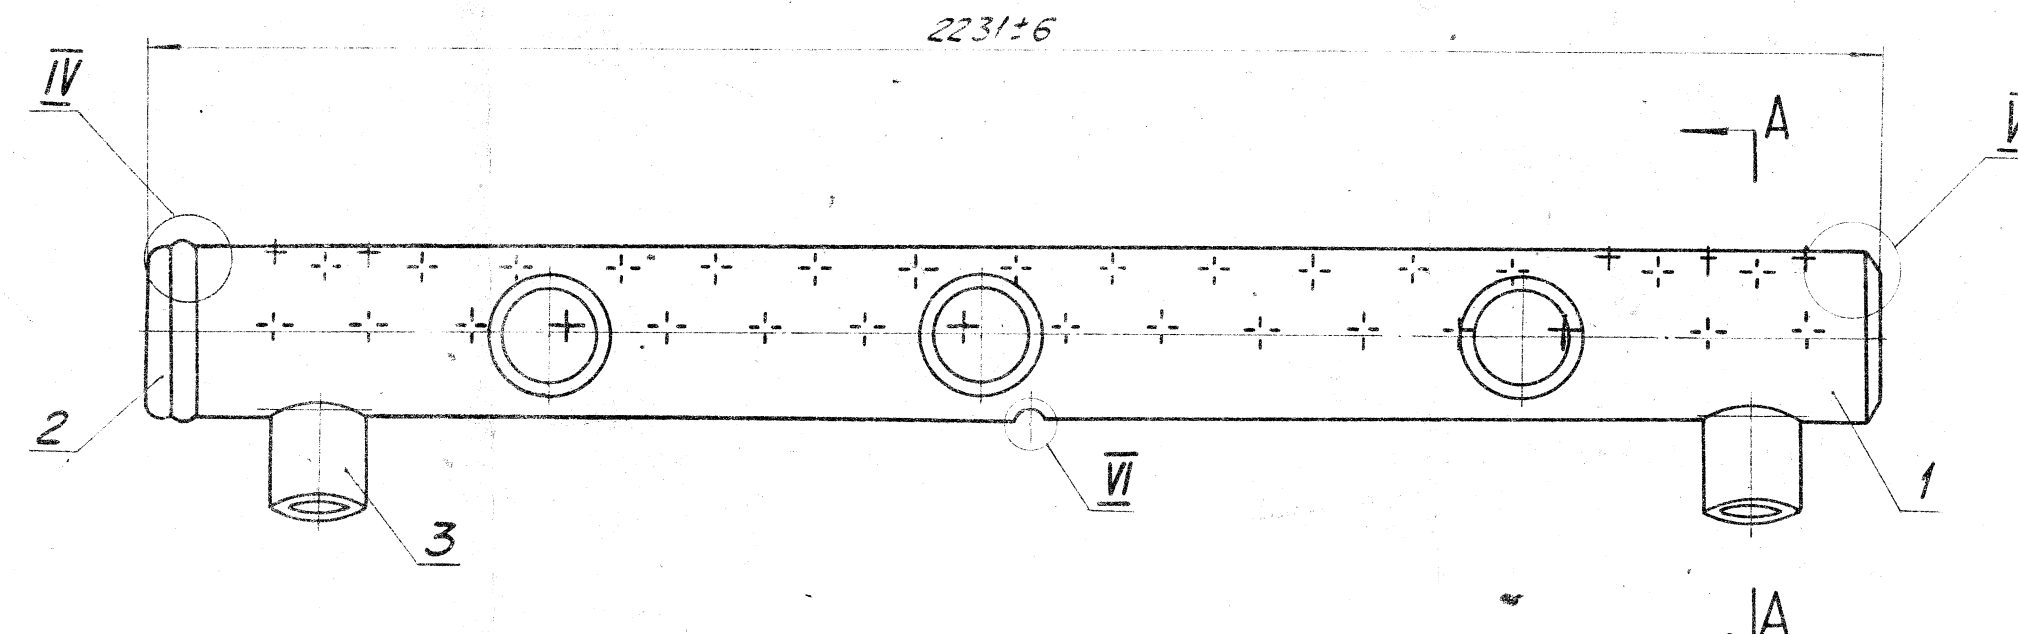
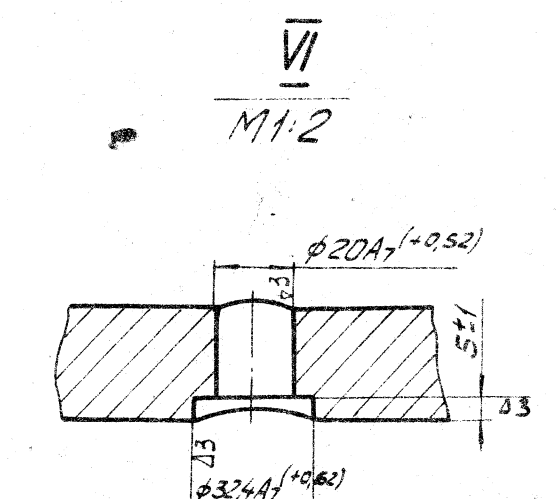
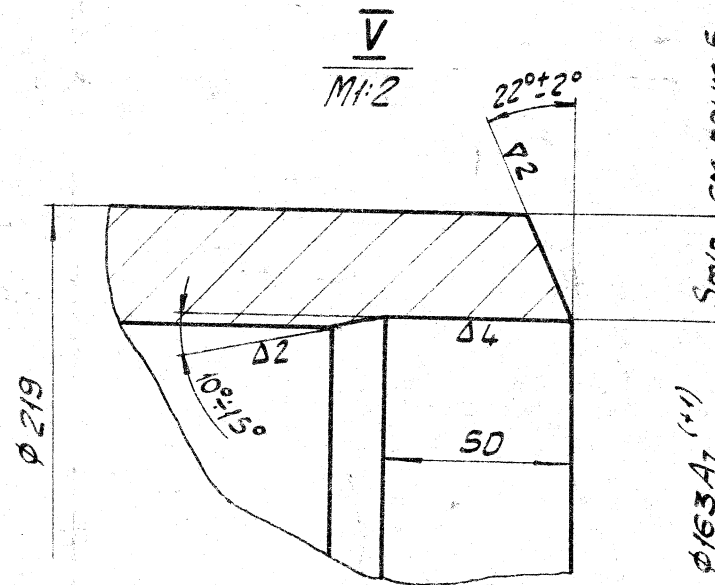


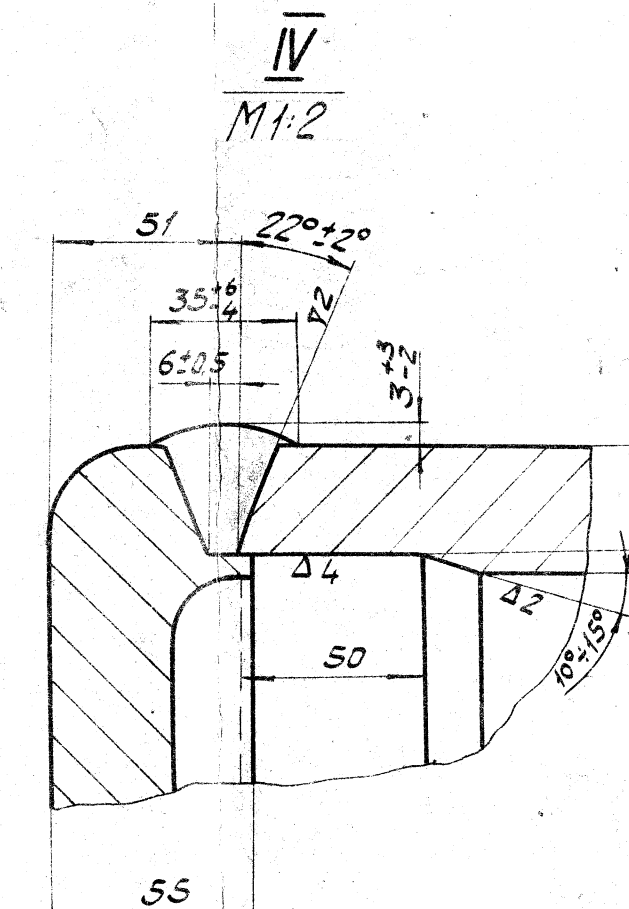

Развертка по наружной поверхности

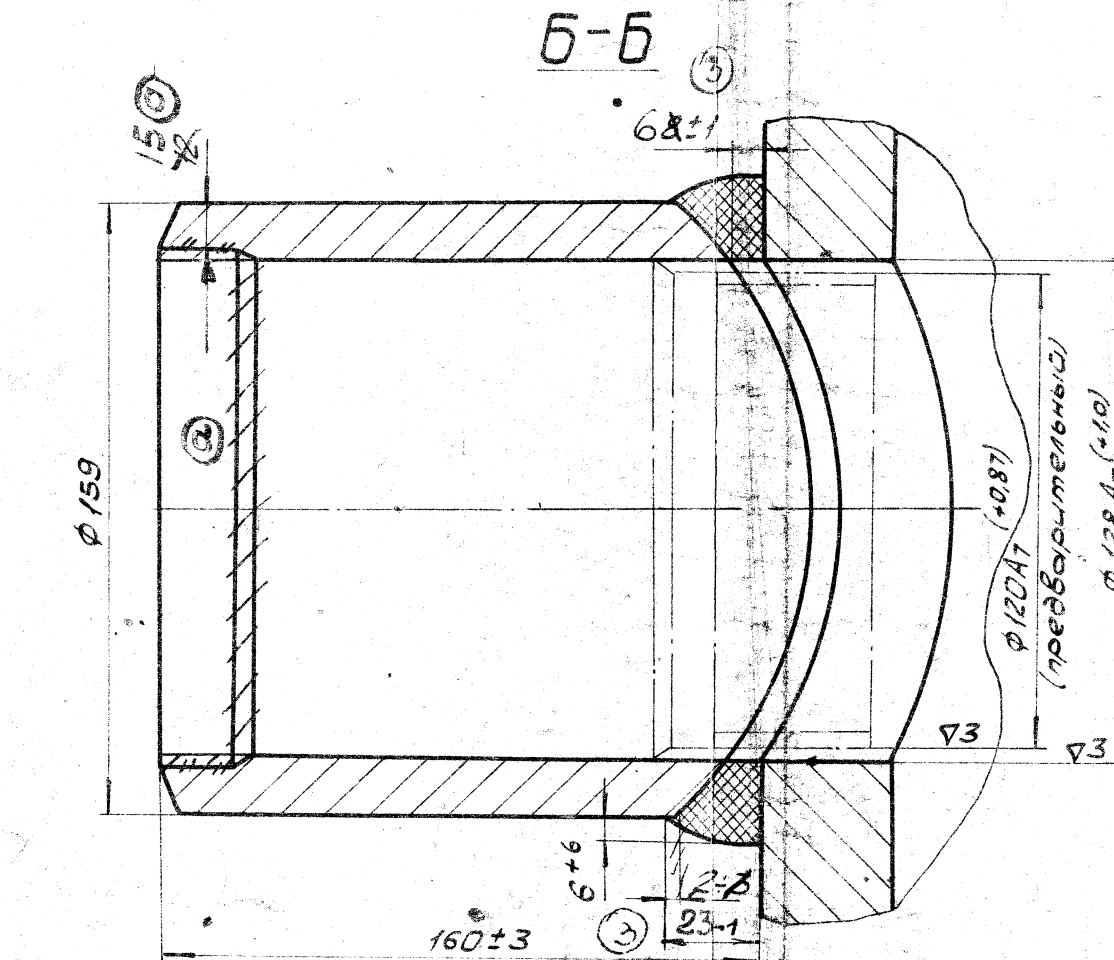

- ③ 1. Коллектор изготовить по ~~ост. 24.030.40-74~~
~~нр 42402-02-65 и долт. 2.~~
2. Гидравлическое испытание - 195 кгс/см^2
3. Максимальная расчетная $t^\circ = 343^\circ$
4. Рабочее давление - 158 кгс/см^2
5. Минимально-допустимая толщина стенки
 $S_{\text{min}} = 26,4 \text{ мм}$ 26,6 мм @

№	Обозначен	Наименование	Кол.	Вес	Материал	Общ. вес
1	081877.030	Труба 219х30, с=2180	1	294	ст 3пс	294
2	081504.04.У8	Доннышко 219х28 ф-163	1	10,8	ст 3пс	10,8
3	081284.4.70	Штуцер 1/2" 133х13	2	5,2	ст 3пс	10,2
4	081217.14.71	Штуцер 1/2" 159х15	3	8,9	ст 3пс	26,7
5	0813612.04.29	Кольцо 120	3	0,405	ст 3пс	1,215
6	0813612.04.19	Кольцо 100	2	0,334	ст 3пс	0,668
7	081877.030	Труба 219х30, с=2180	1	294	ст 3пс	294

3	16	КУ 353	Исх. № 380	8/1	
2		КУ 350	Исх. № 381		
2	11	КУ 145	Исх. № 372		
Изм.	кол.	№ докум.	Подп.	Дата	
вед. кон. Зотова Зинаида					08180702
Н. контр.	Варфоломеев				Литера
Пров.	Варфоломеев				Вес
Контр.	Варфоломеев				348
Задний экран					Лист 1
					Лист 2
					Знакомство