



CET-Nord SA

APROB

Director General al întreprinderii
SA „CET-Nord”

Marian BRÎNZA

„10” 06 2023

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Echipamente electrice pentru montarea panoului de comandă la distanță a fiderelor 10 kV

Entitatea contractantă: CET-Nord SA, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul achiziției

Montarea panoului de comandă la distanță a fiderelor 10 kV.

3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Bunurile cu specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt prezentate în tabelul de mai jos:


Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	Cablu de control (flexibil)	m	700	Anexa nr.1
2.	Cleme	buc.	300	Anexa nr.2
3.	Pini terminali	buc.	300	Anexa nr.2
4.	DIN suport de cleme	buc.	2	Anexa nr.2
5.	Comutator cu came	buc.	40	Anexa nr.3
6.	Lampă electrică de semnalizare de tip LED (cu protejare de interferențe) culoarea verde	buc.	40	Anexa nr.4
7.	Lampă electrică de semnalizare de tip LED (cu protejare de interferențe) culoarea roșie	buc.	40	Anexa nr.4

4. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

Se admit în cazul respectării condițiilor tehnice indicate în anexe.

5. Mostre

Pentru pozițiile Nr. 5, Nr.6 și Nr.7 e necesar de a prezenta mostre.

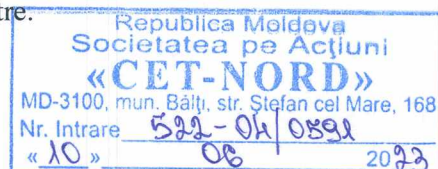

6. Condiții de ambalare, marcare și transport

Până la predarea bunurilor către beneficiar, asigurarea transportării va fi în sarcina furnizorului. Bunurile trebuie să fie ambalate astfel încât să li se asigure o protecție adecvată în timpul transportării. Acolo unde este cazul, bunurile vor fi marcate încât să se poată stabili tipul. Articolele deteriorate în timpul transportării vor fi reparate/înlocuite din contul furnizorului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei. Criteriile de calificare și de selecție

Documente standart din anunțul de participare.

8. Termenii și condițiile de livrare, documente însoțitoare

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 60 zile. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;
- certificat de calitate / conformitate;
- certificat de garanție;
- pașaport tehnic, după caz.

9. Garanții

- Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.
- Termenul de garanție conform garanției oferite de uzina producătoare.

10. Relații de contact: Manager (șef/) aprovizionare, SA - Grigore ROȘCA
tel: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Șef secție în industria prelucrătoare
(electrică)

Data 07.06.23



Veaceslav DEADICOV

COORDONAT

Director Tehnic al întreprinderii
Manager (șef/) aprovizionare, SA



Igor SAVIN


Grigore ROȘCA

Caracteristicile tehnice necesare a cablului de control (flexibil):

Curent electric nominal	Nu mai puțin de 5 A
Secțiunea	5x1,5 mm ²
Categoria de flexibilitate	5
Izolația	PVC
Lungimea	700 m


Caracteristicile tehnice necesare:

Curent electric nominal	Nu mai puțin de 5 A
Secțiunea clemă	4 mm ²
Secțiunea pinului terminal	1,5 mm ²
Lungime DIN suport de clemă	1 m

Caracteristicile tehnice necesare a comutatoarelor cu came:

Curent electric nominal	Nu mai puțin de 5 A
Diagrama pozițiilor de comutare	
Dimensiuni, mm	A - 48 B - 43 C_{max} - 4 D1 - 5 D2 - 15-19 E - 36 G - 6,3

Anexa nr.4Caracteristicile tehnice necesare a lămpilor electrice de semnalizare de tip LED:

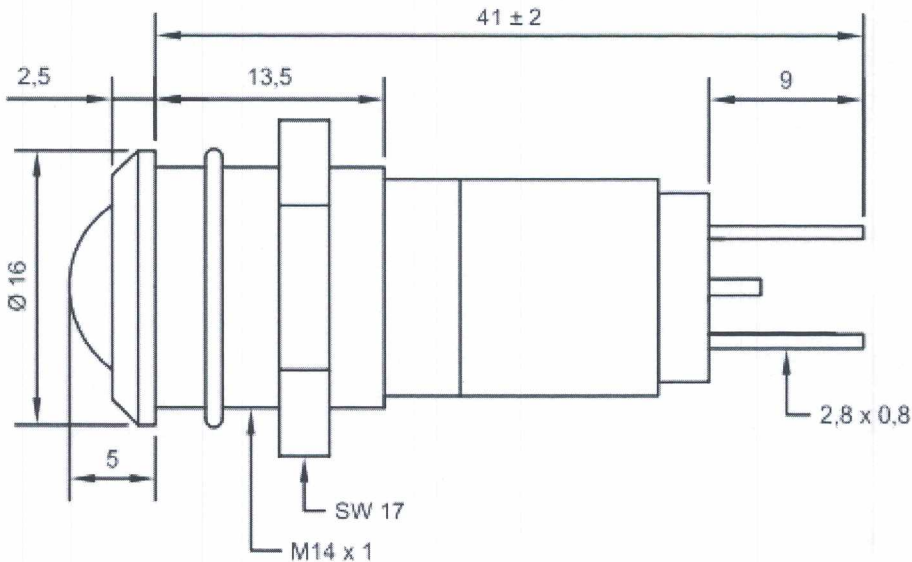Tensiunea de alimentare	220 V (DC)
Tensiunea de aprindere	Nu mai puțin de 140 V
Consum de curent electric	Nu mai puțin de 50-60 mA
Tip de iluminare	LED
Culoarea iluminării	40 unități de culoare Roșie 40 unități de culoare Verde
Dimensiuni, mm	
Rezistente la interferențe - 15% din Tensiune nominală	