



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Direcția Situații Excepționale Orhei

MD-3505, or.Orhei, str. Eliberării 172 A . fax 0(235)23840. 0(235)20295
e-mail: dseorhei@mail.ru, pagina-web: www.dse.md.



S.R.L. „C.M. Doctor”
mun. Orhei, str. M. Eminescu,10

Direcția Situații Excepționale Orhei din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, în calitate de organ de administrare publică în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor, conform art. 3 al Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, a examinat cererea Dvs. nr. 55 din 18.12.2018 cu privire la efectuarea auditului de securitate la incendiu a obiectivului „Centrul de reabilitare medicală” din mun. Orhei, str. M. Eminescu,10 și în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Vă informează.

La data de 21.12.2018, de către serviciul de salvatori și pompieri din cadrul direcției s-a efectuat auditul de securitate la incendiu a obiectivului menționat privind corespunderea la cerințele normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, în rezultatul căreia s-a constatat următoarele.

Obiectivul reprezintă o construcție cu 3 nivele cu gradul de rezistență la foc III (trei) și suprafața la sol de 792,7 m². Construcția este asigurată cu mijloace primare stingere a incendiilor (stingătoare de tip OP-4 și OP-5), sistem automat de semnalizare și avertizare a incendiilor, apeduct interior de incendiu cu 10 robinete, dotate cu furtunuri și țevi de refulare. Este amplasată la o distanță de 1,5 km de la unitatea de salvatori și pompieri Orhei.

Obiectivul este asigurat cu surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor exterioare prin amplasarea la apeductul orașănesc a 2 hidranți de incendiu.

Reieșind din cele expuse, Direcția Situații Excepționale Orhei constată corespunderea obiectivului „Centrul de reabilitare medicală” din mun. Orhei, str. M. Eminescu, 10 din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor.

Șef Direcție,
colonel al s/i



Dumitru ALBU

Ex. Iu. Singereanu
tel.079604271



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor

Act de control

nr. 300 din 12.05.16
(registru intern, data efectuării controlului)

Reprezentantul organului de control Inspector superior SAÎ maior al s/s Druță Vladimir
(funcția, numele, prenumele colaboratorului organului SSMCI care efectuează controlul)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267 din 09.11.1994 și Legii nr. 131 din 08.06.2012, a efectuat controlul tehnic de specialitate de tip inopinat (planificat / inopinat / comun / complex)

la SA „Elcom” or. Orhei, str. M. Eminescu, 10
(denumirea completă (numele) a persoanei supuse controlului, adresa obiectivului)

În comun cu director Crudu Marina
(funcția, numele, prenumele reprezentantului obiectivului)

În baza deciziei de control nr. 43 din 05.05.16
(nr. actului) (data emiterii)

și a delegației de control nr. 43 din 05.05.16
(nr. actului) (data emiterii)

În timpul controlului au fost verificate Acțiunea conducerii și factorilor de decizie orientate spre asigurarea apărării împotriva incendiilor, prezenta ordinilor și instrucțiunilor ce reglementează organizarea lucrului în acest domeniu; cunoașterea de către lucrători a cerințelor regulilor de AÎ; verificarea teritoriului, clădirilor, edificiilor, inclusiv, cele în stadiu de construcție, reconstrucție și reutilare tehnică; organizarea și activitatea formațiunilor binevoale de pompieri etc.

În rezultatul controlului s-a constatat nu s-a constatat

prin ce se încalcă RT, DSE.1.01.2005 P. NCME 03.03-2003.
(referință expresă la prevederile actelor legislative și normative pe care le-a înfățișat persoana supusă controlului)
NCME 03.02-2001 LEGEA 267 din 09.11. 1994 art.7.11.

Se anexează:


În timpul controlului au fost întocmite procesele-verbale _____
(se indică numărul procesului-verbal, data)

Controlul a fost efectuat în perioada _____
(date privind durata controlului)


Prezentul act a fost întocmit în două exemplare a câte _____ file din care:

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia

Inspector superior SAÎ maior al s/s Druță Vladimir
(funcția, numele, prenumele colaboratorului organului SSMCI)

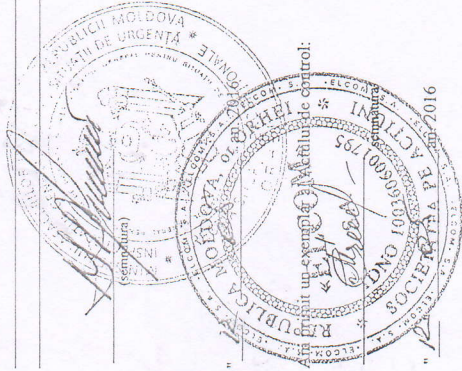

Director Crudu Marina
(funcția, numele, prenumele persoanei supuse controlului)



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor

Delegație de control

Nr. 443 din 05.05.16
(registru intern, data efectuării controlului)

Reprezentantul organului de control Sef adj. Direcție SE Orhei, loc.colonel al s/s Iu. Sîngereanu
(numele complet și funcția persoanei care emite delegația)

în conformitate cu prevederile Legii nr. 267 din 09.11.1994 și Legii nr. 131 din 08.06.2012, a efectua
controlul tehnic de specialitate de tip inopinat

La SA „Elcom” or. Orhei, str. M. Eminescu,10 (planificat / inopinat / comun / complex)
(denumirea completă (numele) a persoanei supuse controlului, adresa obiectivului)

în baza deciziei de control nr. 443 din 05.05.16
(nr. actului) (data emiterii)


A delega Inspector superior SAÎI maior al s/s Drută Vladimir
(numele complet și funcția colaboratorului organului SSMCI)



Sef adj. Direcție SE Orhei, loc.colonel al s/s Iu. Sîngereanu
(numele complet și funcția persoanei care emite delegația)

"05" mai an. 2016

Am primit în exemplar al Delegației de control:

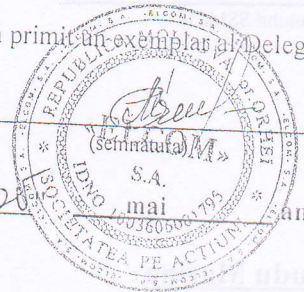

Director Crudu Marina
(funcția, numele, prenumele persoanei supuse controlului)

"05" mai an. 2016



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor

Decizie de control

Nr. 143 din 05.05.16
(registru intern, data)

Se supune controlului: SA „Elcom” or. Orhei, str. M. Eminescu, 10
(denumirea completă (numele) a persoanei supuse controlului, adresa obiectivului)

Director Crudu Marina

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267 din 09.11.1994 și Legii nr. 131 din 08.06.2012, a efectua controlul tehnic de specialitate de tip:

inopinat

(planificat / inopinat / comun / complex)

Scopul controlului: Testarea stării de apărare împotriva incendiilor și acordarea ajutorului practic pentru a minimaliza riscul de producere a incendiilor.

Temeiul efectuării controlului (în cazul controalelor inopinate) cerere nr. 194, nr. 195 din 04.05.2016

Aspecte ce urmează a fi examinate în cadrul controlului: Acțiunea conducerii și factorilor de decizie orientate spre asigurarea apărării împotriva incendiilor, prezența ordinilor și instrucțiunilor ce reglementează organizarea lucrului în acest domeniu; cunoașterea de către lucrători a cerințelor regulilor de AII; verificarea teritoriului, clădirilor, edificiilor, inclusiv, cele în stadiu de construcție, reconstrucție și reutilare tehnică; organizarea și activitatea formațiunilor binevoale de pompieri etc.

Reprezentantul organului de control Inspector superior SAII maior al s/s Druță Vladimir
(funcția, numele, prenumele colaboratorului organului SSMCI)

Termenul de efectuare a controlului 05.05.16
(date privind durata controlului)


Sef adj. Direcție SE Orhei, loc.colonel al s/s Iu. Sîngereanu
(funcția, numele, prenumele conducătorului organului SSMCI)

an. 2016

Am primit un exemplar al Deciziei de control:


Director Crudu Marina
(funcția, numele, prenumele persoanei supuse controlului)

an. 2016

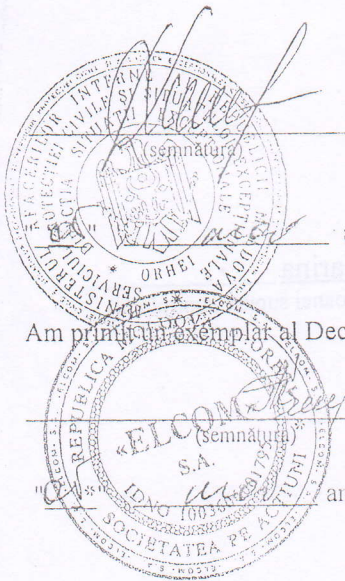



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUĂȚILOR EXCEPȚIONALE
SUPRAVECHEREA DE STAT A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR

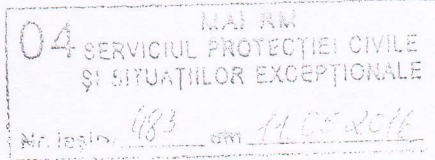

SA "Elcom"

AVIZ

06 mai 2016

nr. 112/1


Ca urmare a cererii înregistrate la nr. 194 din 04 mai 2016 în baza prevederilor Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 „Privind licențierea unor genuri de activitate”, se avizează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor funcționarea:

Complex de reabilitarea medicală SA "ELCOM" str. M. Eminescu, 10

1. Genul de activitate prestări servicii.
2. Numărul de nivele 3
3. Suprafața totală (suprafața unui nivel, volumul, m²) : S- 792.7m² ; V-7400 m³
4. Categoria de producere „-”
5. Spațiile de siguranță sunt
6. Apeduct interior de incendiu (nr.hidranșilor) RI-10 buc
7. Surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (hidranți, rezervoare, etc.)
apeduct orășaneșe HI-1buc., obiect-HI- 2 buc.
8. Instalații automate de semnalizare; stingere a incendiilor; de protecție împotriva fumului
sistema automată de semnalizare în caz de incendiu
9. Sistemul de încălzire autonomă
10. Distanța până la unitatea de pompieri 1,6 km

Deținătorul autorizației este obligat să respecte prevederile Reglementărilor tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.

Șef adjunct Direcție SE Orhei
loc.colonel sal s/s



Iu. SÎNGEREANU

Ex. V.Druță
Tel. 20487