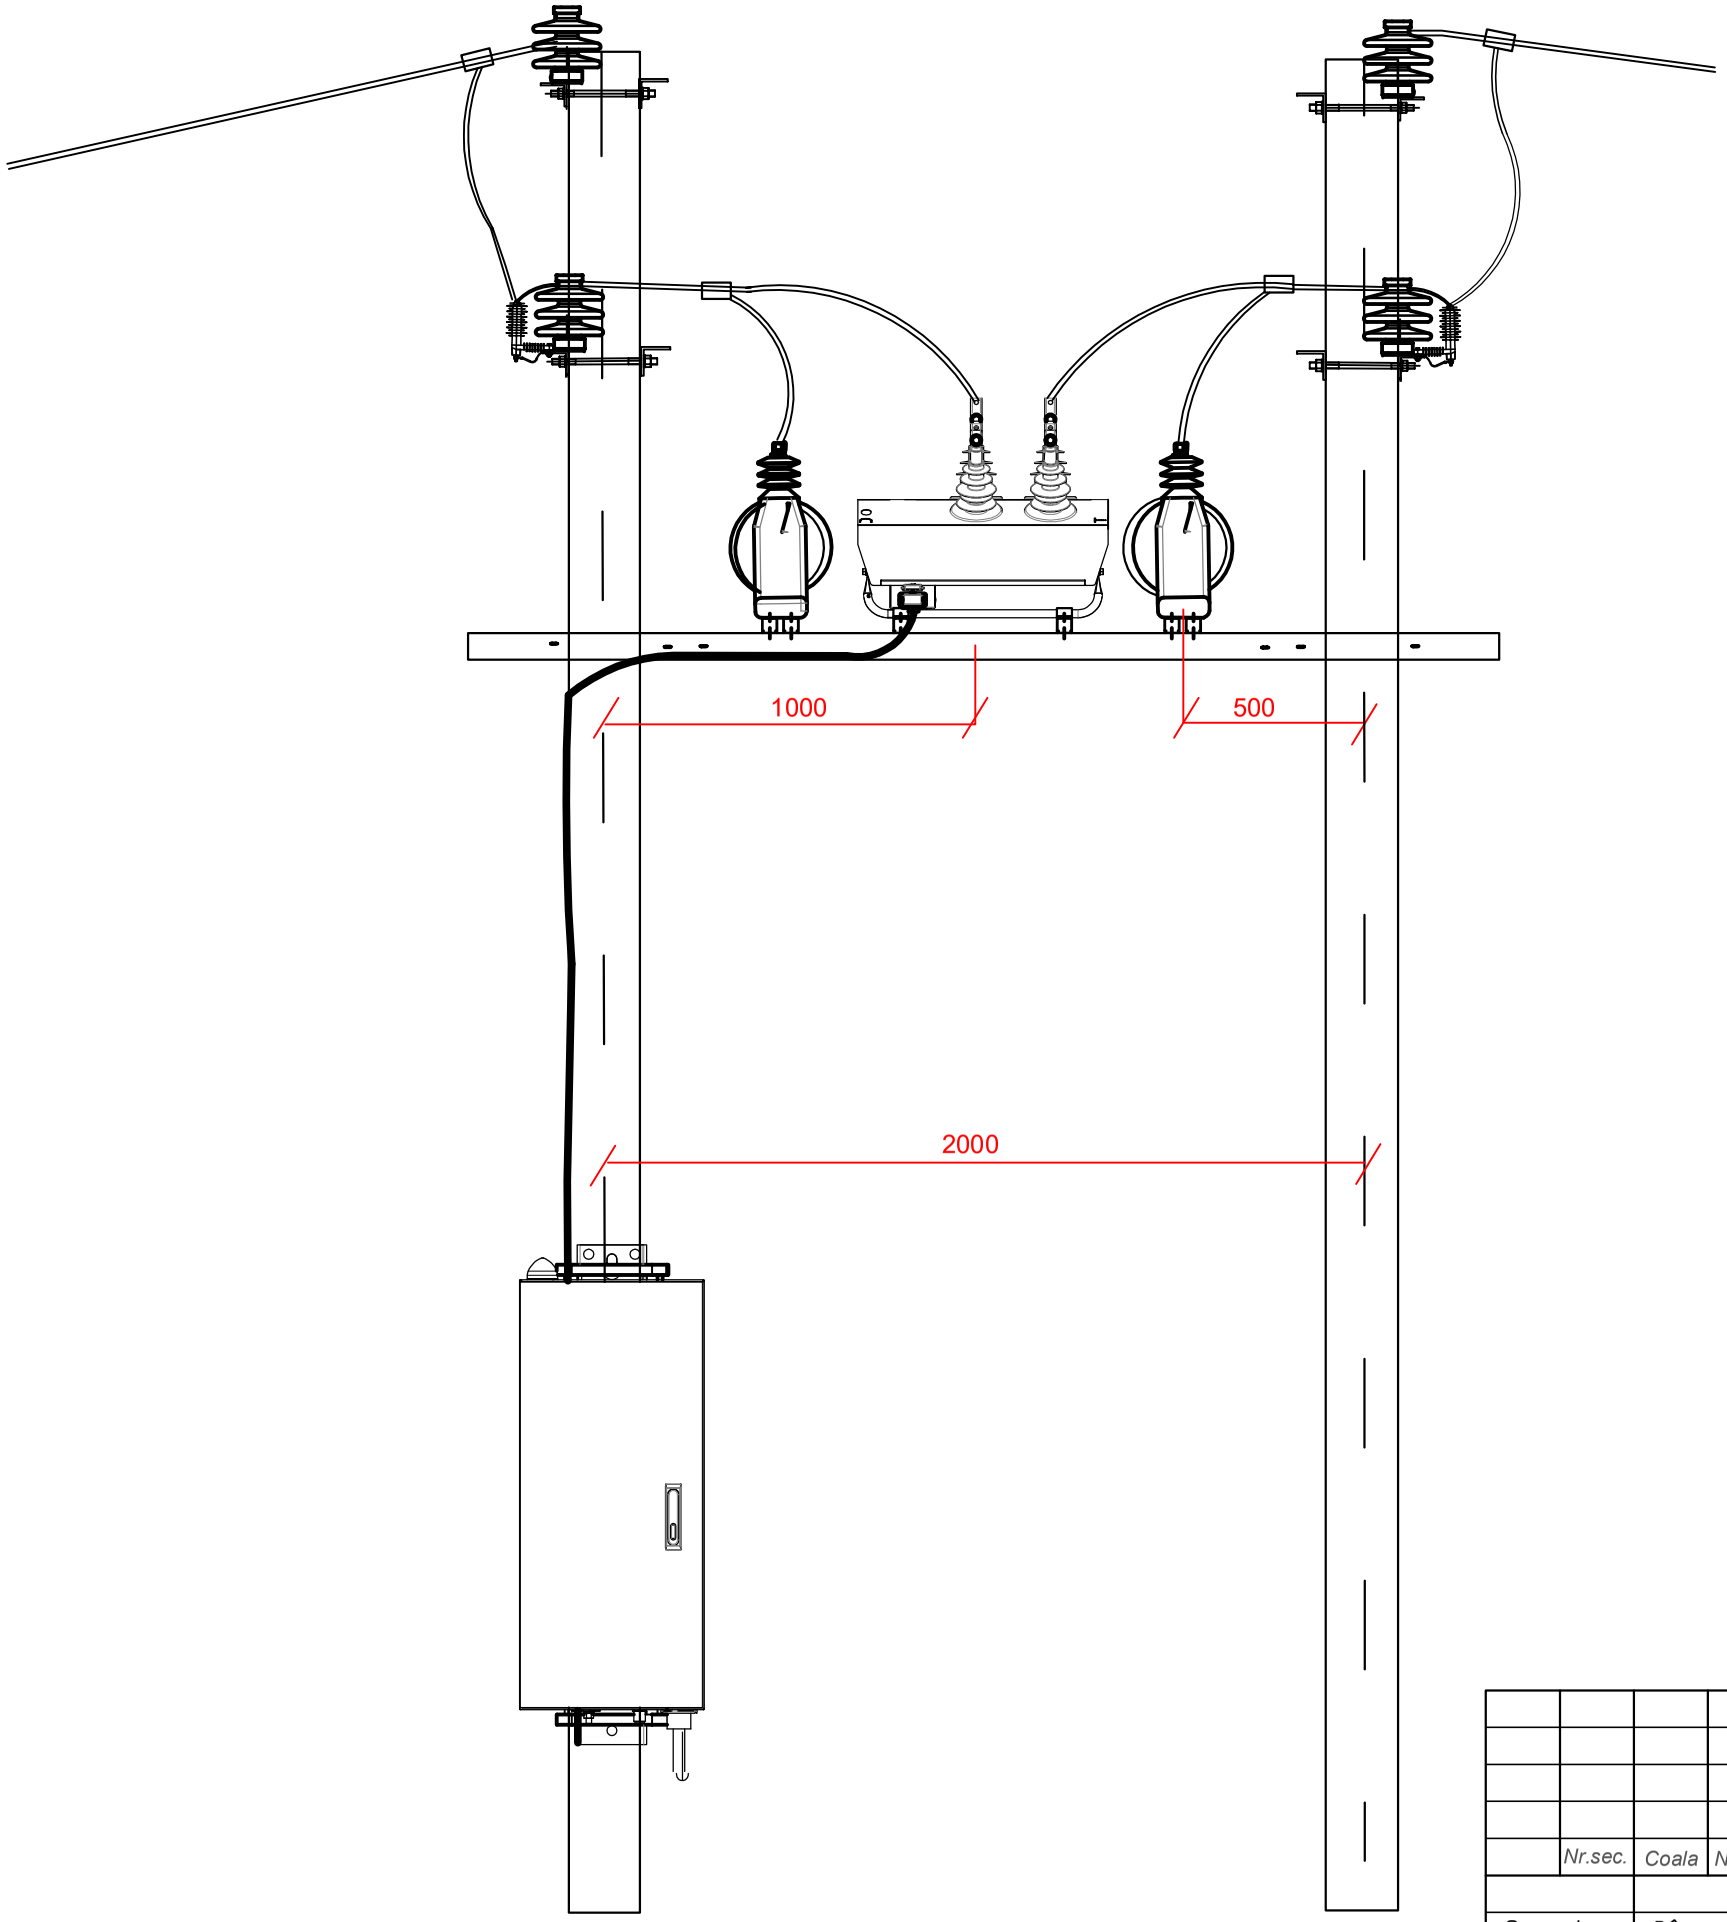

Digitally signed by Habed Gheorghe
Date: 2026.02.27 20:38:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

						69-CM
						Automatic Circuit 3-phase Recloser rated at 15.5 kV equipped with RC-10 control cubicle OSM 15-16-800-310
	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data	
Sp. princ.		Bîrsan V.			03.18	Faza: PE; Plansa: 4; Planse: 11
Verificat		Noga L.			03.18	
Elaborat		Codreanu I.			03.18	pilon de capăt pentru separatorul-fuzibil Концевая опора для предохранителя-разъединителя
						"ABSOLUT ENERGIE" SRL

Nr. de inv. orig.	Data și semnătura	Nr. de inv. schimb.