

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1626941765734
	Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipament de refrigerare,an.2021

NR.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (cu TVA)	Preț unitar (fara TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42513 200-7	Lotul 1: Cameră frigorifică								
1		Cameră frigorifică	Buc	1	277 884	231 570	231 570	277 884	40-50 zile	
2		Utilaj frigorific	Buc	1						
3		Montarea utilajului frigorific	Buc	1						
							231 570	277 884		

Numele, Prenumele: **Voinovan Octavian** În calitate de: **Inginer**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1626941765734
	Achiziționarea echipament de refrigerare,an.2021

COD CPV	NR.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42513 200-7		Lotul I : Cameră frigorifică						
	1	Cameră frigorifică	Polair	Rusia	Polair	Cameră frigorifică modulară cu 3 secții de temperatură medie Volum camerei: 29-30m ³ Dimensiuni exterior: 5260x2560x2200 mm Temperatura de păstrare +2...+4°C Tipul izolației: spumă poliuretanică, 80 mm Placarea panourilor: oțel cu acoperire polimerică Iluminare: E27 IP40 230V Numărul de uși frigorifice: 3, cu dimensiunile 800x1850H Rafturi modulare:3 (construcție robustă din aluminiu anodizat și plastic armat)	Cameră frigorifică modulară cu 3 secții de temperatură medie Volum camerei: 29-30m ³ Dimensiuni exterior: 5260x2560x2200 mm Temperatura de păstrare +2...+4°C Tipul izolației: spumă poliuretanică, 80 mm Placarea panourilor: oțel cu acoperire polimerică Iluminare: E27 IP40 230V Numărul de uși frigorifice: 3, cu dimensiunile 800x1850H Rafturi modulare:3 (construcție robustă din aluminiu anodizat și plastic armat)	
	2	Utilaj frigorific	ZXDE-030-TFD-454 /	Germania / Italia	Copeland / ECO	Agregat carcasat silentios : Agent de răcire R507a Capacitatea de refrigerare To/Tk= - 8/+35°C: 5 kW	Agregat carcasat silentios : Agent de răcire R507a Capacitatea de refrigerare To/Tk= - 8/+35°C: 5 kW	

			ECO EVS 101			Consumul de energie: 2,45kW Tensiune de alimentare: 220-250V Frecvența 50Hz Nr. de faze : 3 Dimensiuni: 950x840x446 mm. Aparat de răcire a aerului: 3 Consum de aer: 580 m ³ /h Lungimea jetului de aer: 5m Numărul de ventilatoare: 2x Ø 200 Puterea ventilatoarelor: 106W Dezghețare electrică: 650W Dimensiuni: 433x611x120 mm	Consumul de energie: 2,45kW Tensiune de alimentare: 220-250V Frecvența 50Hz Nr. de faze : 3 Dimensiuni: 950x840x446 mm. Aparat de răcire a aerului: 3 Consum de aer: 580 m ³ /h Lungimea jetului de aer: 5m Numărul de ventilatoare: 2x Ø 200 Puterea ventilatoarelor: 106W Dezghețare electrică: 650W Dimensiuni: 433x611x120 mm	
	3	Montarea utilajului frigorific				Montarea agregatului pe carcasă metalică. Montarea aparatului de racire(refrigerator) Conectarea, sudarea fittingurilor de circulație a freonului Încărcarea sistemului de răcire cu freon R507a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare Montarea și conectarea poanoului de control Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.) Materiale de montare: țeava de cupru până la 40 metri, izolația conductei până la 20 metri, elementele de automatizare.	Montarea agregatului pe carcasă metalică. Montarea aparatului de racire(refrigerator) Conectarea, sudarea fittingurilor de circulație a freonului Încărcarea sistemului de răcire cu freon R507a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare Montarea și conectarea poanoului de control Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.) Materiale de montare: țeava de cupru până la 40 metri, izolația conductei până la 20 metri, elementele de automatizare.	

Numele, Prenumele: **Voinovan Octavian** În calitate de: **Inginer**
 Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**



FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141
e-mail:director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2021/030/00412 din 29.07.2021

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"

adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 11

Cu privire la procedura de atribuire a contractului „Echipament de refrigerare, an. 2021” noi, subsemnații „FinComBank” S.A., Sucursala nr.3, cu adresa juridică în mun. Chişinău, bd. Dacia 20, la cererea „**DINA-COCIUG**” SRL (Ofertant), ne obligăm față de „**IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"**” (Investitor) să plătim suma de **2340, 00** (două mii trei sute patruzeci lei moldovenești 00 bani), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa Investitorul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) ofertantul „DINA-COCIUG” SRL își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „DINA-COCIUG” SRL nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „DINA-COCIUG” SRL a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări în perioada de valabilitate a ofertei;
- d) ofertantul „DINA-COCIUG” SRL nu acceptă rectificările, corectările erorilor aritmetice;
- e) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție nu este transmisibilă și este emisă doar în favoarea „IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"”

Garanția este valabilă de la data de 30 iulie 2021 până la data de 18 septembrie 2021, inclusiv și expiră în mod automat dacă solicitarea de efectuare a plății nu ne parvine în această perioadă. Garanția bancară își pierde valabilitatea în cazul în care va fi restituită la bancă prezenta scrisoare de garanție în original.

Parafată de „FinComBank” S.A., Sucursala nr.3 în ziua de 29 iulie 2021.

Director al Sucursalei nr. 3

Ex. Vateo Ghennadii
Tel (022) 50-68-83



Fiodorova Iulia

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2112955 / 995 din 29.07.2021
№ OT

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. DINA-COCIUG S.R.L.	1002600032981
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dacia bd. nr.38 bl.7	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 13.08.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DGACM

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **T.Pototchi/82-34-26**
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnătura/Подпись

Nina Ghenciu

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 29.07.2021 ora 11:23:08
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (93 859,05)



FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141
e-mail: director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2020/030/00333 din 03/06/20

DINA-COCIUG SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau , cod FTMDMD2X853 , confirmă
că **DINA-COCIUG SRL**, cod fiscal **1002600032981** , se deserveşte în cadrul Băncii şi este
titularul conturilor curente:

Nr. 222470300001588 (MDL) - Cod IBAN MD95FT222470300001588498

Nr. 222470300001588/978 (EUR) - Cod IBAN MD36FT222470300001588978

Nr. 222470300001588/840 (USD) - Cod IBAN MD76FT222470300001588840

Nr. 222470300001588/643 (RUB) - Cod IBAN MD60FT222470300001588643

Nr. 222440300001604 (MDL) - Cod IBAN MD87FT222440300001604498

Certificatul este eliberat pentru participare la tender.



Director


Contabil-şef

Barancean I.

Marian M.

Ex: Vatco Ghennadii

Tel: (022)-56-75-31

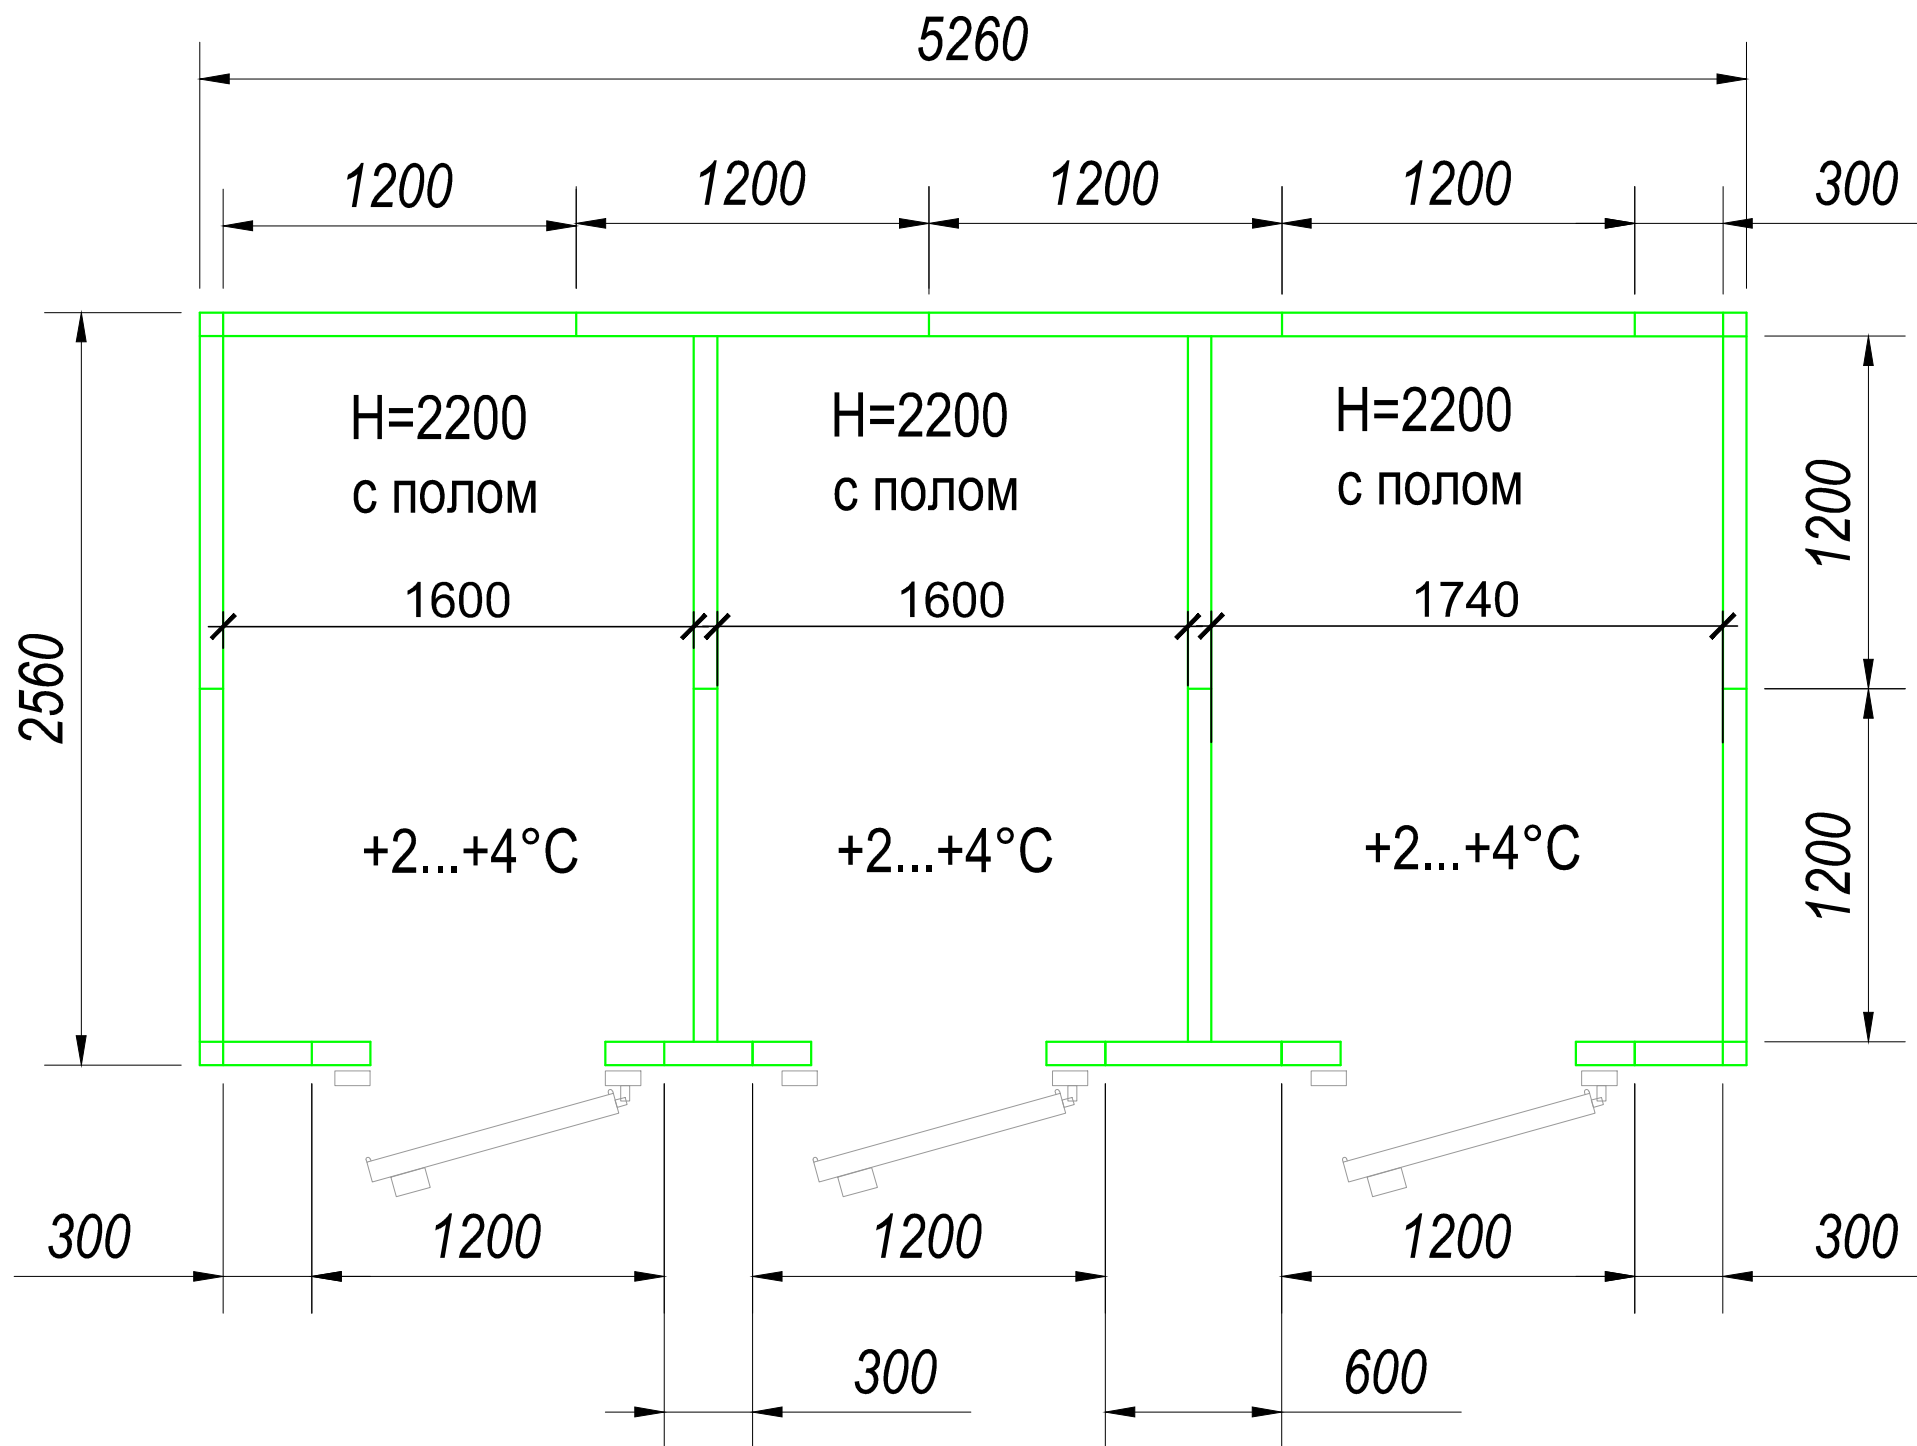


User : Voinovan Mircea

Selection Unit cooler
29.07.2021

Capacity	[kW]	0.9		
Inlet air temperature	[°C]	2.0	Evaporating temperature	[°C] -6.0
DT	[Δ°C]	8.0	Refrigerant *	R507A
Minimum number of units in room		0		
Heat exchanger	Aluminium fin		Casing	Standard
Fan motor feed	Standard		Type of fan motor	AC motors
Defrost	Absent			

Selected model: 1 x EVS 101

Capacity	[kW]	0.87	Margin	[%] -3.7
DT	[Δ°C]	8.3	Tot. air flow	[m³/h] 580.0

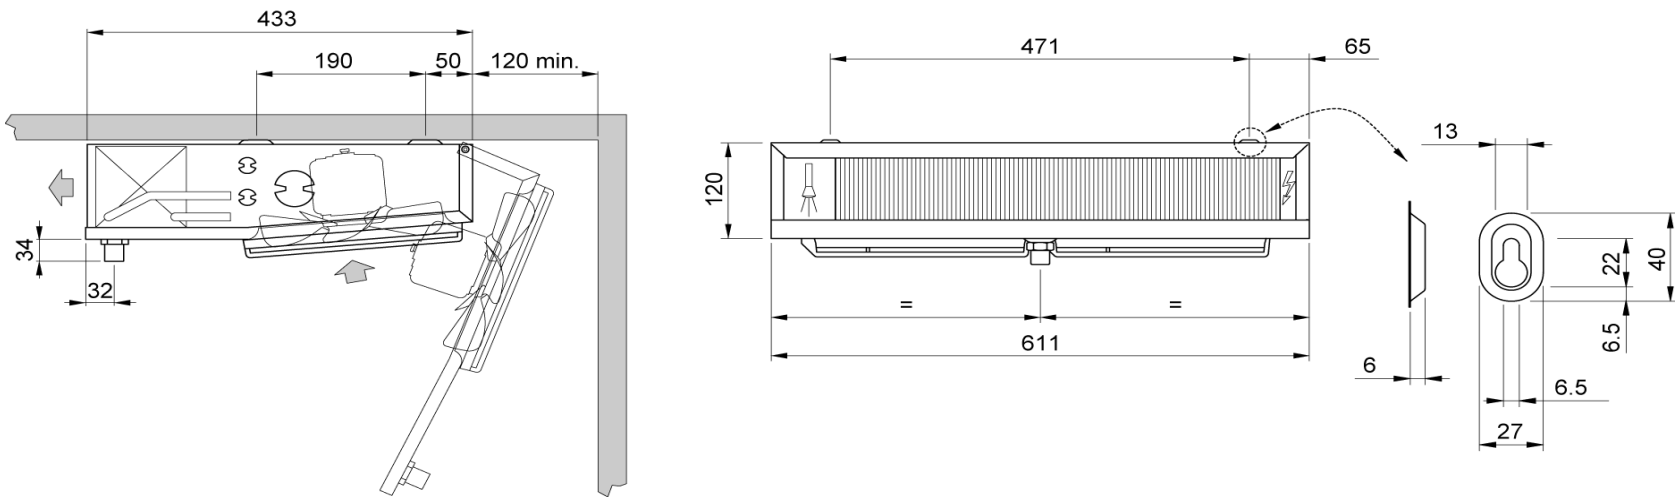

Weight	kg	6.700	PED Category		Cat I
			Design pressure PS	[bar]	30
Internal surface	m²	0.32	External surface	m²	2.80
Inlet connection		10 mm	Output connection		10 mm
Total circuit capacity	dm³	0.5	Fin spacing	mm	3.5 / 7
Drain connection		1/2" GAS			
Fan Motors	n.	2	Diameter	mm	200
Air flow	m³/h	580	Air throw	m	5.0
Feed	V	230/1/50-60	Rotation speed	rpm	1300
Fan Motor	A	0.70	Absorbed power	W	106
Tot. Pres.S.Lev. 10 m.	dB(A)	35			

* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements

We shall not be liable for the performance and the quality of sold products, if fitted or connected fan motor speed regulation or control systems are different from the ones proposed or installed by us.

Heat exchanger

Aluminium fin

Casing

Standard

Fan motor feed

Standard

Type of fan motor

AC motors

Defrost

Absent



* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements
We shall not be liable for the performance and the quality of sold products, if fitted or connected fan motor speed regulation or control systems are different from the ones proposed or installed by us.



Select 8

Copeland[™]
brand products



EMERSON[™]



Отчет по проекту

ХЛАДАГЕНТ	R404A Точка росы
Сторона выс. давления:	
Темп. конденсации, °C	46,20
Давление конденсации абс., bar	21,04
Точка росы, °C	46,20
насыщ. пар, °C	45,90
Энтальпия насыщенного пара, kJ/kg	381,00
Уд. объем насыщенного пара, dm ³ /kg	8,20
Темп. жидкости, °C	0,00
Энтальпия жидкости, kJ/kg	-1,00
Сторона низк. давления:	
Темп. кипения, °C	-6,00
Давление кипения абс., bar	4,97
Точка росы, °C	-6,00
насыщ. пар, °C	-6,60
Для пара при, °C	4,00
Уд. объем, dm ³ /kg	42,10
Энтальпия, kJ/kg	372,00
Рабочие условия:	
Темп. кипения, °C	-6,00
Перегрев всас. газа, K	10,00
Окр. темп., °C	35,00
Выбранный агрегат	ZXDE-030E-TFD

**ХАР.-КИ В ВЫБРАННОМ РЕЖИМЕ
ZXDE-030E-TFD Данные в 50 Hz**

Холодопроизводительность, kW	5,45
Общее электропотребление, kW	2,50
Холод. коэфф-т	2,18
Ток при 400 V, A	4,41
Массовый расход, g/s	53,50
Теплопроиз-сть, kW	7,71
Темп. конденсации, °C	46,20
Переохлаждение, K	0,00

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ АГРЕГАТА

Конденсатор/Тип вентилятора	ZX030E/60 W
Монт.база (диам.отв.), мм	580 x 388 (12)
Кол-во вентиляторов	1
Расход воздуха, куб.м/с	0,81
Общ. потр. мощн. вент.-ров, Вт	116
Высота, мм	840
Глубина/ширина, мм	1035/446
Диам. всас.патрубка,	3/4
Диам.жидк. линии,	1/2
Тип всас. трубопровода	Cu Tube
Выс.давление маном., бар	28,8
Емкость ресивера, л	4,1
Низк.давление маном., бар	21
Вес нетто, кг	79
звук.давление на 10 м (ср.темп.), Дб	39
Условия замера звука (СТ: кипение / конденсация / всасывание при частоте / скорости)	-10,0/45,0/20,0 °C at 50 Hz

ЭЛЕКТР. ХАР-КИ АГРЕГАТА (380-420 V / 3~ / 50 Hz)




Макс. рабочий ток компр., A	6,7
Ток компр. при закл. роторе, A	40

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

Подогреватель картера	Внешн. 70Вт
Впрыск жидкости	Вентиль DTC
Маслоотделитель	ALCO OSH-404
Смотровое стекло	ALCO MIA 012
Контактор компрессора	18 A
Предохранитель цепи упр-я	S7-904-5355-0
ВД выключатель	ALCO PS3 WF4
Контроллер	Emerson XCM25D
Фильтр-осушитель	ALCO ADK Plus
Токовое реле	10 A

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДОПОЛН. ЗАКАЗ

Настраиваемое реле низкого давления	Реле Alco PS1-A3A
-------------------------------------	-------------------

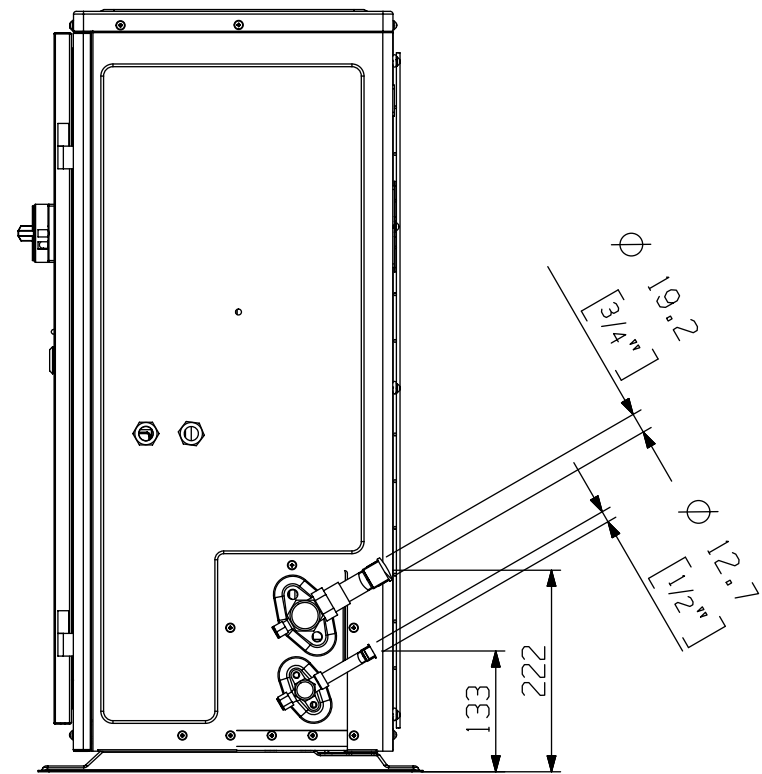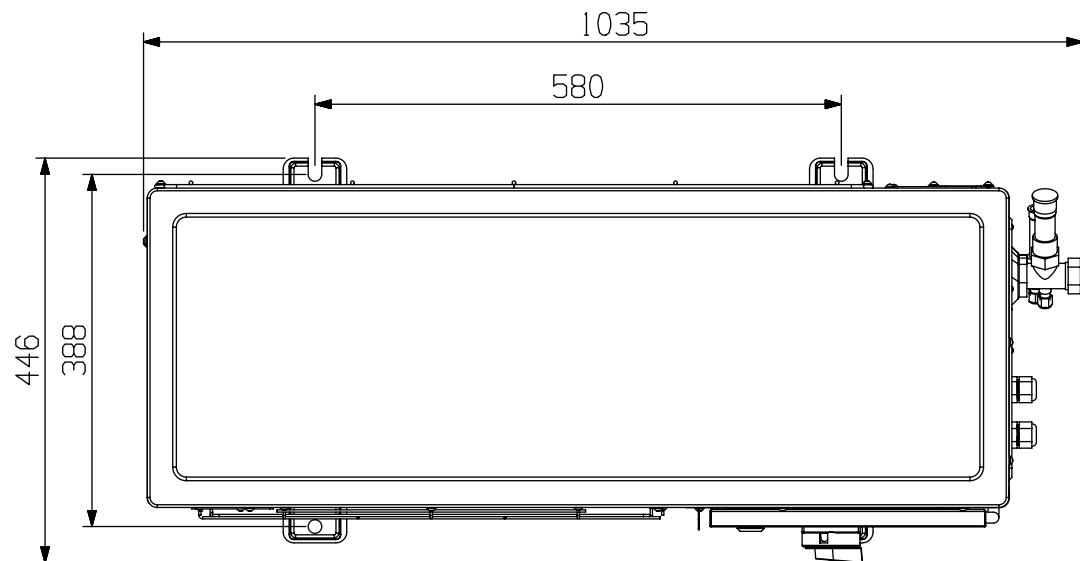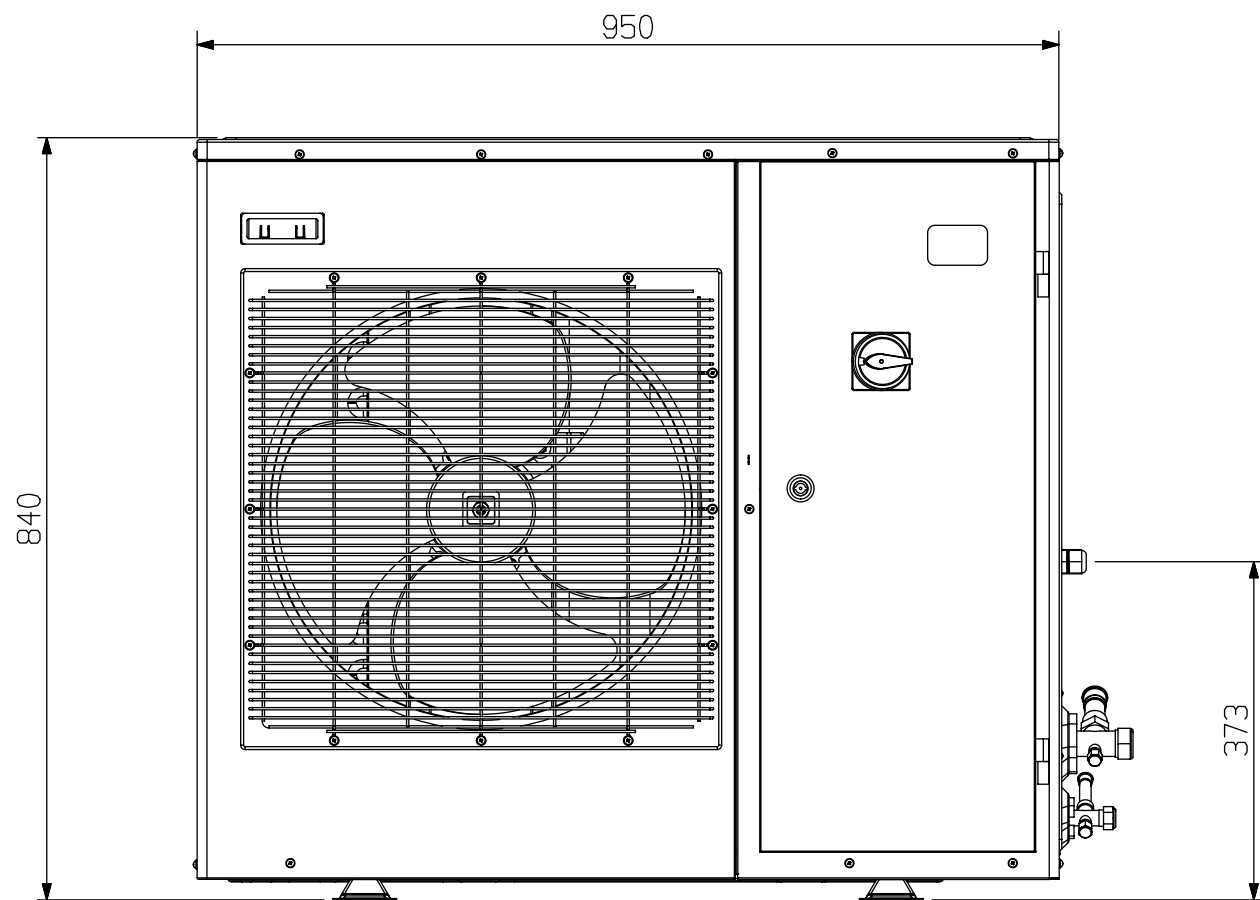

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare under our sole responsibility that the following products ZX family :

ZXLE-018*	ZXLE-023*	ZXLE-028*				
ZXLE-020*	ZXLE-025*	ZXLE-030*	ZXLE-040*	ZXLE-050*	ZXLE-060*	ZXLE-075*
ZXME-013*	ZXME-015*	ZXME-018*				
ZXME-020*	ZXME-025*	ZXME-030*	ZXME-040*	ZXME-050*	ZXME-060*	ZXME-075*
ZXMY-020*	ZXMY-030*	ZXMY-040*	ZXMY-050*	ZXMY-060*		
ZXDE-030*	ZXDE-040*	ZXDE-050*	ZXDE-060*	ZXDE-075*		
ZXDY-030*	ZXDY-040*	ZXDY-050*	ZXDY-060*			
ZXDI-040*	ZXDI-050*	ZXDI-060*	ZXDI-075*			

* followed by the motor code and BoM product variation

comply with the basic requirements of following **EU Directives**:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU**

Above listed electrical equipment comply with the basic requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Applied harmonized standards:

EN60335-1: 2012 Household and similar electrical appliances – Safety.
Part 1: General requirements.

EN60335-2-40: 2003 Household and similar electrical appliances – Safety.
Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners
and dehumidifiers

Other standards:

IEC 60335-2-40: 2018-01 Household and similar electrical appliances – Safety.
Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-
conditioners and dehumidifiers

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Above listed pressure equipment is classified in category 1 under Article 13 of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED). Provided that the products are used in accordance with our instructions and with the refrigerants they are released for.

Fluid Group 2 according to PED ¹⁾	Fluid Group 1 according to PED ¹⁾
Conformity assessment: Category I – Modul A (Internal production control)	Conformity assessment: Category II – Modul A2 (Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals)
Not applicable	Certificate of conformity: 10.767.713
Not applicable	Notified body: TÜV SÜD Czech s.r.o Nr. 1017 Novohradska 994 142 21 Prague 4 Czech Republic

1) for the full list of refrigerants see the Application Guideline

Applied harmonized standards:

EN 378-2: 2016 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

- ***Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU***

Above listed equipment complies with the basic requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

Applied harmonized standards:

EN 55011: 2009 Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

EN 55014-1: 2006 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission

EN 55014-2: 1997 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family standard

EN 61000-6-2: 2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

EN 61000-6-3: 2007 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments

- **Ecodesign Directive 2009/125/EC**

We declare that the above listed products are compliant with basic requirements of the Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of October 21st, 2009.

Compliance with this regulation has been verified following the requirements in the Annex V 1a of the EU regulation (EU) 2015/1095 for implementing of the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

Detailed product information required in tables 4 and 5 of the regulations are available for individual products with permitted refrigerant fluids in Copeland Selection Software v.8, which is freely available on the website www.emersonclimate.eu.

To incorporate these ‘partly completed machinery’ into a machine the Declaration of Incorporation according to the Machinery Directive has to be observed.

- **RoHS 2011/65/EU, (EU) 2015/863**

We declare that the above listed products and their associated spare parts and accessories are compliant with the requirements of the Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of June 8th, 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) and the addition of the phthalates as Commission Delegated Directive (EU) 2015/863.

Compliance with this regulation has been verified via internal design controls, supplier declarations and/or analytical test data per the date of this declaration.

Signed for and on behalf of Emerson Climate Technologies GmbH:



Matthew Irons (Vice-President Engineering)
Emerson Commercial & Residential Solutions
Aachen, June 1, 2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество «Полаир-Недвижимость»
ОГРН: 1107746440251

Место нахождения: 425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, д.1
Адрес места осуществления деятельности: 425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, д.1
Телефон: (8362) 23-25-06, адрес электронной почты: reception@sovital.ru

в лице генерального директора Кукушкина Сергея Александровича

заявляет, что камеры холодильные сборные для предприятий торговли и общественного питания типов КХН..., КХН...Ст, КХН...СД, КХН...У с внутренним объемом от 1,47 м³ до неограниченного.

изготовитель: Акционерное общество «Полаир-Недвижимость»

Место нахождения: 425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, д.1
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, д.1
ТУ 28.25.13-010-66486978 -2020 (ТУ 107-2007 ИТВН 695111.000) «Камеры холодильные сборные», код ТН ВЭД ЕАЭС 841891000, серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №S2-073-20 от 01.10.2020 Испытательного центра Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ME46), технических условий ТУ 28.25.13-010-66486978 -2020 (ТУ 107-2007 ИТВН 695111.000), обоснований безопасности КХ 200-000 ОБ (КХ 100-000 ОБ), руководств по эксплуатации на изделия, перечня стандартов. Схема декларирования 3д.

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (см. Приложение №1 на одном листе).
Условия хранения по группе 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы - 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.10.2025 включительно

(подпись)



Кукушкин Сергей Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.99935/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.10.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1


К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.99935/20

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов:

ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-89. Частные требования к торговому холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания»,

ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия»

ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования."

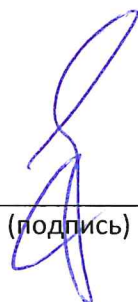
(подпись)



Кукушкин Сергей Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

**Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(РОССТАНДАРТ)**

**Межрегиональная система добровольной сертификации
Зарегистрирована в едином реестре Рег № РОСС RU.31141.04ЖЛШ0**

**Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента
ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА»
Россия, 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33, тел. (843) 204-22-22
№ RA.RU.13ФК80**

№ 00345

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 2. СМК сертифицирована с ноября 2017

**Выдан Акционерному обществу «Полаир-Недвижимость»
425000, РМЭ, г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1**

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

**система менеджмента качества применительно к
разработке, производству и сбыту медицинских изделий**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016)

Разъяснения, касающиеся области сертификации СМК, могут быть получены путем консультаций с
АО «Полаир-Недвижимость»

Регистрационный № РОСС RU.MP СДС.02.СМК0465

Дата регистрации 22.11.2020

Срок действия до 22.11.2023

Руководитель органа по сертификации

Д.Р.Сагдеева

Руководитель аудиторской группы

Т.Г. Аблатыпов



Учетный номер № **02465**

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "DINA-COCIUG" SRL
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600032981

Data înregistrării

21.08.2003

Data eliberării

09.02.2006

Dragomir Ala, registrator de stat

Functia, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura



MD 0048978



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 14524 din 27.07.2021

Denumirea completă: **Societatea Comercială «DINA-COCIUG» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «DINA-COCIUG» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600032981.**

Data înregistrării de stat: **21.08.2003.**

Sediul: **MD-2062, bd. Dacia, 38/7, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **creată în rezultatul reorganizării prin transformare a Î.I. «DINA-COCIUG» (Nr.102031771 din 25.11.1993), cu drept de succesor.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 2 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 5 Instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de răcire și ventilare, cu excepția celor pentru uz casnic;**
- 6 Publicitate;**
- 7 Alte activități de editare;**
- 8 Instalarea, repararea și întreținerea mașinilor de utilizare generală;**
- 9 Utilarea clădirilor;**
- 10 Fabricarea echipamentelor industriale de răcire și de ventilare;**
- 11 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 12 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
- 13 Fabricarea altor mașini cu destinație specială;**
- 14 Instalarea, repararea și întreținerea altor mașini cu destinație specială.**

Capitalul social: **2500000 lei.**

Administrator: COCIUG MIHAIL, IDNP 0962111890012,

Asociați:

1. COCIUG MIHAIL, IDNP 0962111890012

cota 1250000.00 lei, ce constituie 50 %

2. POSTOLACHI VASILE, IDNP 0952311544376

cota 1250000.00 lei, ce constituie 50 %,

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.07.2021

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



1 1002600032981

Declarație

[Ofertantul va semna și va include această declarație în oferta depusă. Declarația semnată va fi de asemenea inclusă în contractele ofertanților câștigători. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data: “30” iulie 2021

Licitația ID.: [ocds-b3wdp1-MD-1626941765734](#)

Către: **IMSP SCM Sf.Treime**

Dina Cociug SRL confirmă prin prezenta că:
[denumirea ofertantului]

Subsemnatul, Voinovan Octavian (*numele și prenumele în clar ale persoanei autorizate*), reprezentant împuternicit al **Dina Cociug SRL** (*denumirea/numele ofertantului*), declar ca compania **Dina Cociug SRL** ofera grantie și post-garantie pe o perioada de 12 luni sau 24 luni cu conditia inchierii contractului pe deservirea utilajului frigorific, care va derula din momentul instalrii.

Semnat:_____

Nume: Voinovan Octavian

Funcția în cadrul companiei: Inginer

Denumirea companiei: Dina Cociug SRL

L.Ș.