



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chișinău.
s. Grătiești, str. G. Cosbuc, 4.
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
001060

valabil pînă la 28 august 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 04 din 01.10.2019Amestecuri de betoane, FOCT 7473-94, FOCT 26633-91Utilizator 5 AO Invest SRLCantitatea produsului livrat 6 m3Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P-4 cmClasei betonului BCI B20 (M250)Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț F100.Impermiabilitatea la apă – W 4.Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului d beton Plastifiant-Receta N 1Dimensiunea maximă a componentelor – 5-20 mm

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa 1 Aeff 54,1 Bq/kg

Raport de încercări: Nr.144-01, Nr.144-2 din 22.08. 2017. CI,,INMACOMPROIECT,,SI
Nr.3885 din 25.06.2017. LIPA al,,CMAC,,I.S.

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară 25,7 MPa.Eliberat 01 10 2019

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL



Otrua Vladimir



CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 8684997

07.02.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B-LL 32.5R)



OCPr-049

BAZIC®

Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
205	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din acord /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1/ ≥ 27.0 MPa	1/31,6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	45.9
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32,5 - \leq 52,5$ MPa	41.2
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.5
Țimp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	142
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.59
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	$\leq 0,1$ %	0,03
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	34.0
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Acord Tehnic nr. 02/04-064:2016 valabil până la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 valabil până la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. LÎ-085 valabil până la 8 mai 2020


Numărul vagonului / autocamionului :

RZAU 805

LS 000

Sef Laborator

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei

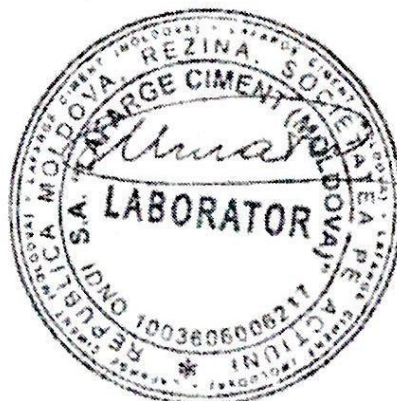

Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apăsați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



LafargeHolcim

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071357

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA PERESECINA

SRL "ACIT-TRANS"

PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071357

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA PERESECINA

SRL "ACIT-TRANS"

PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071276
Cantitatea	27,24
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3	1,20
Continutul de granule de roci moi	8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase	1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi	16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru	Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet	25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor	6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071276
Cantitatea	27,24
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3	1,20
Continutul de granule de roci moi	8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase	1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi	16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru	Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet	25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor	6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA