




Nr. Certificat: 00793
ISO 9001:2015



SRL "BASLIFT"

cod fiscal 1003600001737
m. Chisinau, str. M. Manole, 18/2
tel. fax. (+373 22) 471773, 928734, mob. 069158281,

ООО "БАСЛИФТ"

фиск. код 1003600001737
м. Кишинэу, ул. М. Маноле, 18/2
e-mail: baslift@gmail.com

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1605598077923/21030866 Conform SIA RSAP (www.achizitii.md)


Denumirea licitației: Servicii de deservire a ascensoarelor pentru anul 2021

Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5
Servicii			H G a RM Nr. 506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.
Lotul 1	1.1. AS-500-0,5; nr. înr. 6079; nr. de st.-9; a. fabr. 1989; a. inst. 1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei	1.1. AS-500-0,5; nr. înr. 6079; nr. de st.-9; a. fabr. 1989; a. inst. 1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei	
Deservirea tehnică; repararea reglementată anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni			






<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>1.2. AS-500-0,5; nr.în.r.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p> <p>1.3. AP-500-0,5; nr.în.r.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.2. AS-500-0,5; nr.în.r.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p> <p>1.3. AP-500-0,5; nr.în.r.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>1.4. AP-500-0,5; nr.în.r.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.4. AP-500-0,5; nr.în.r.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	

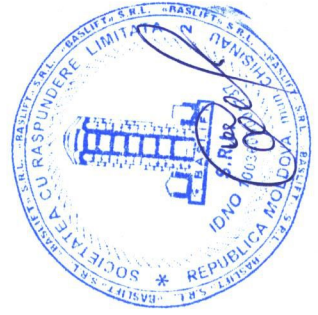

<p>Deservirea tehnică; repararea reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>tehnice repetate odata la 12 luni</p> <p>1.5. AP-400-0,71; nr.înр.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>tehnice repetate odata la 12 luni</p> <p>1.5. AP-400-0,71; nr.înр.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; repararea reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>1.6. AP-320-0,71; nr.înр.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.6. AP-320-0,71; nr.înр.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; repararea reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>1.7. AP-320-1,0; nr.înр.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.7. AP-320-1,0; nr.înр.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; repararea reglementară anuală; intervenție tehnică operativă;</p>	<p>1.8. AP-320-1,0; nr.înр.3094; nr.de st.-9;</p>	<p>1.8. AP-320-1,0; nr.înр.3094; nr.de st.-9;</p>	



<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p> <p>1.12. AMB-500-0,5; nr.înр.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p> <p>1.12. AMB-500-0,5; nr.înр.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>1.13. AM-500-0,5; nr.înр.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.13. AM-500-0,5; nr.înр.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>1.14. AMB-500-0,5; nr.înр.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.14. AMB-500-0,5; nr.înр.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	

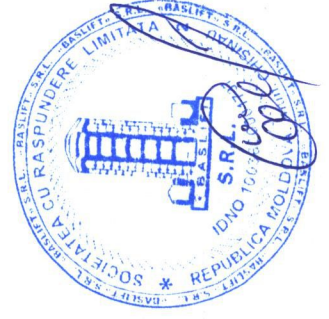

<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>tehnice repetate odata la 12 luni</p> <p>1.15. AMB-500-0,5; nr.în.r.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>tehnice repetate odata la 12 luni</p> <p>1.15. AMB-500-0,5; nr.în.r.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>1.16. AMB-500-0,5; nr.în.r.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.16. AMB-500-0,5; nr.în.r.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni</p>	<p>1.17. AS-500-0,5; nr.în.r.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.17. AS-500-0,5; nr.în.r.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>Deservirea tehnică; reparația reglementară</p>	<p>1.18. AS-500-0,5;</p>	<p>1.18. AS-500-0,5;</p>	

	<p>parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
	<p>1.22. APM-1000-1,0; nr.în.r.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	<p>1.22. APM-1000-1,0; nr.în.r.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor. Verificari tehnice repetate odata la 12 luni</p>	
<p>TOTAL</p>			

Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni

Semnat:  Numele Prenumele: Carabajac Sergiu în calitate de: director

Ofertantul: SRL „BASLIET” Adresa: m. Chișinău, str. Mesterul Manole 18/2

