


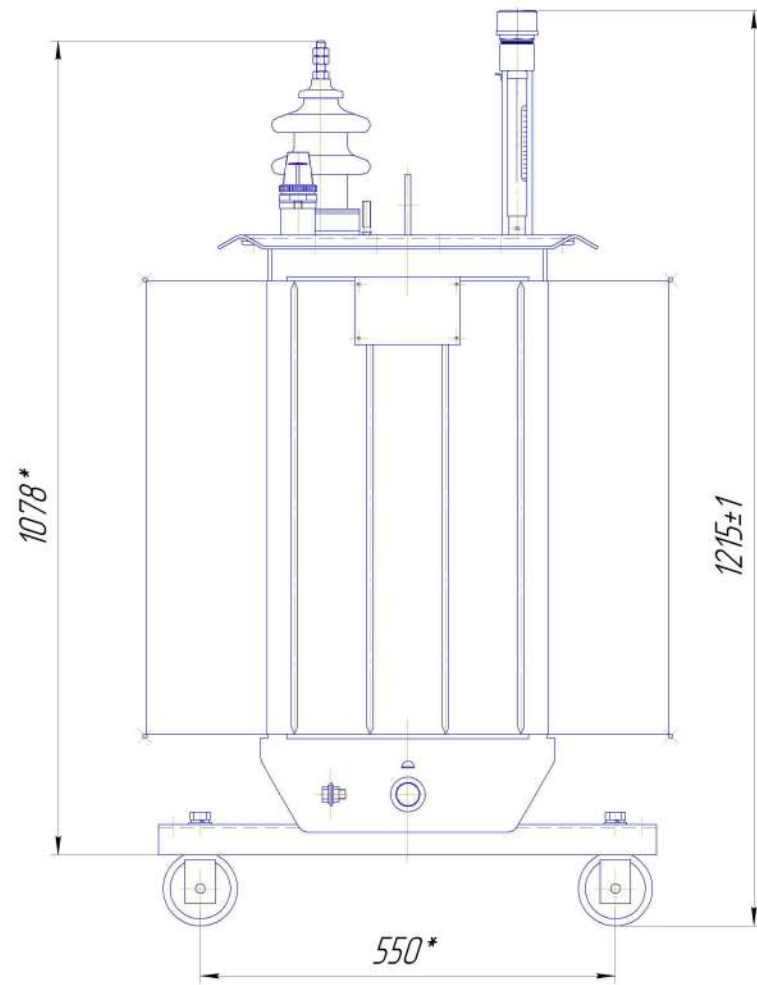


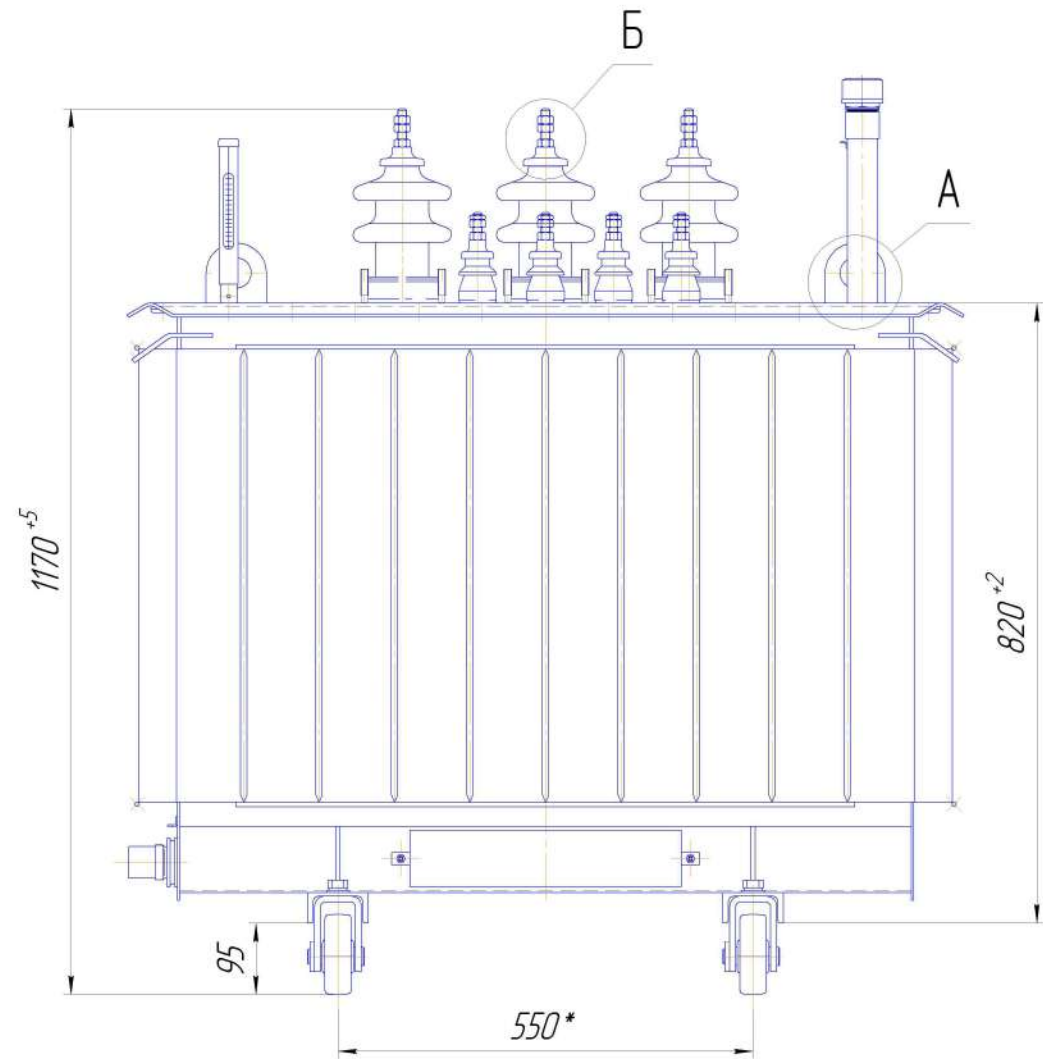

Подъем трансформатора



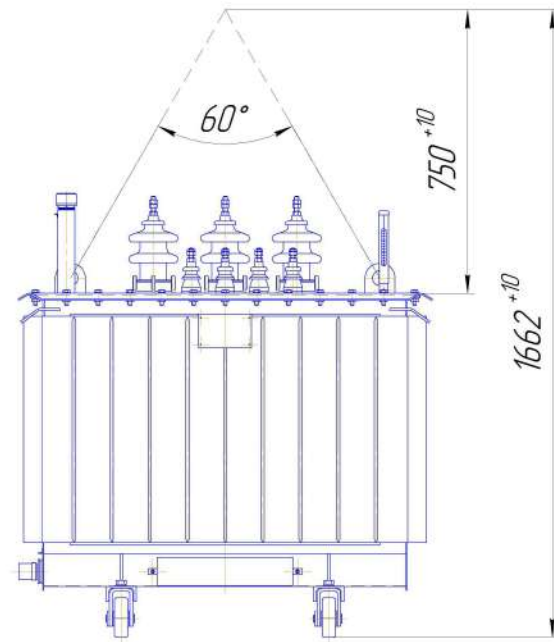


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора


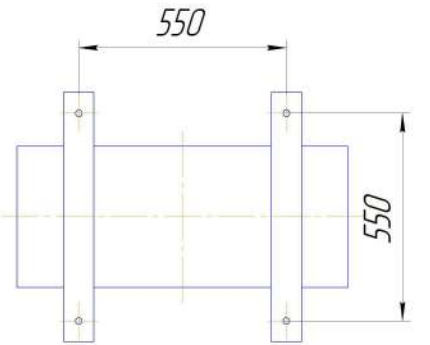


Колея для поперечного перемещения

Каток (1:2)

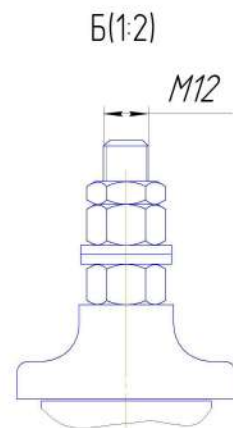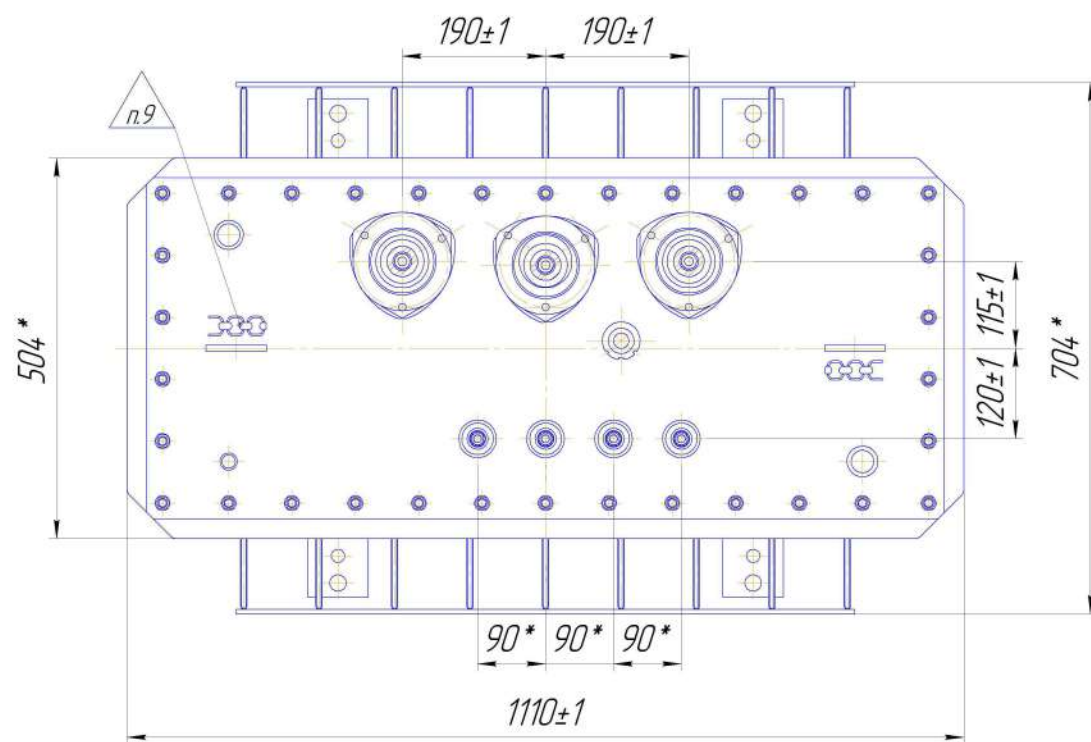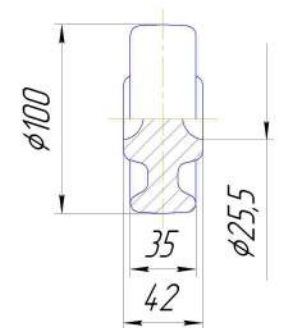

А-А (1:2)

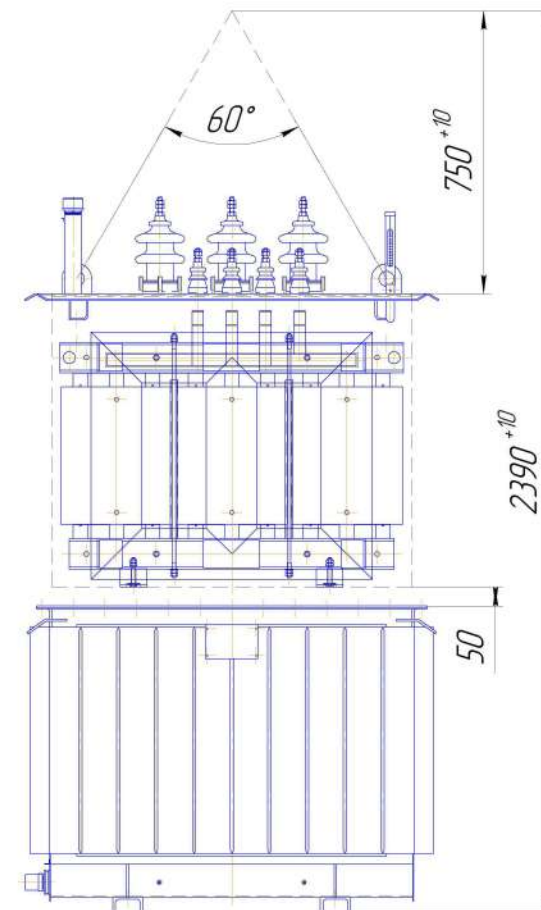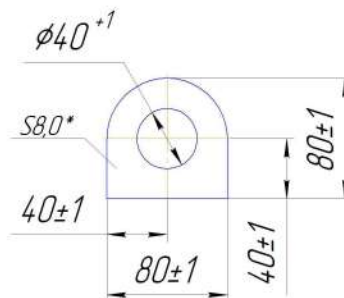






Наименование	Масса, кг
Масса масла трансформатора	150
Полная масса трансформатора (с катками)	730

- 1*. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.


ЖКУИ.672233.14.7 ГЧ				Лист		
Трансформатор ТМГЭ-160				Масштаб		
Габаритный чертеж				ОГК		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	А	Адильбаева У.			А	см. табл.
Проб.	А	Адильбаева У.			Лист	Листов
Т.контр.	И.	Чернов И.			1	1
Н.контр.	Бекназаров О.					
Утв.	Вязов Е.					

ЖКУИ.672233.148 ГЧ

Б В А

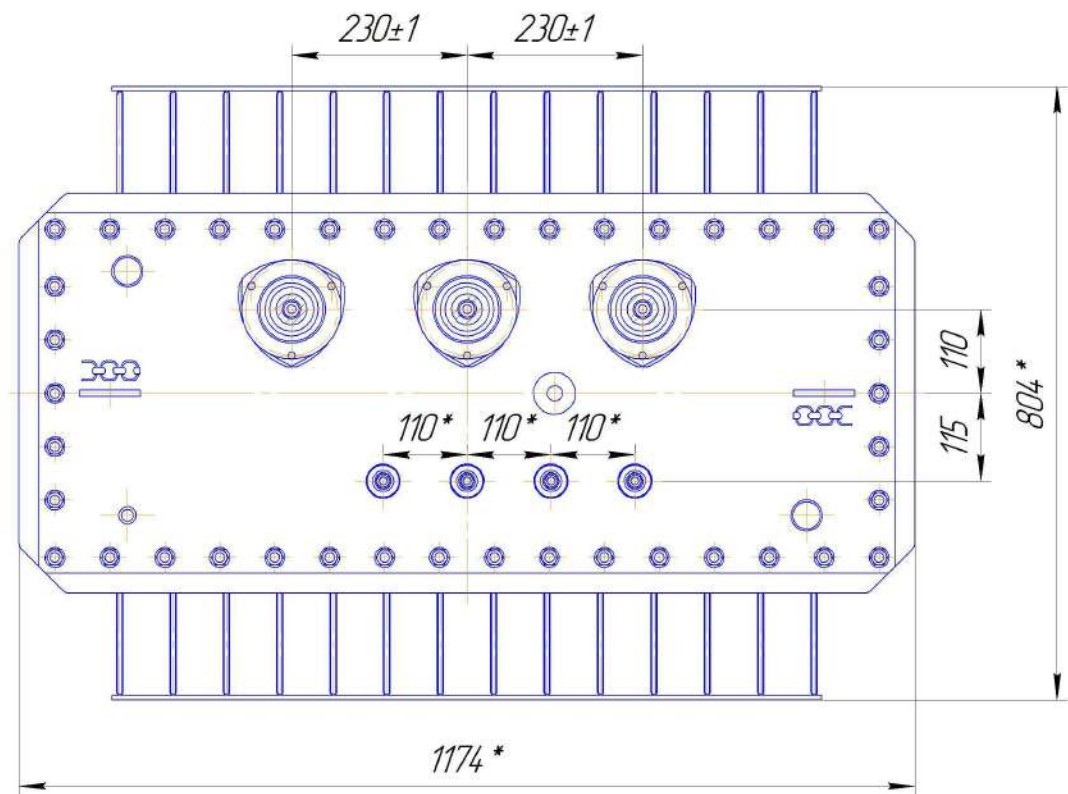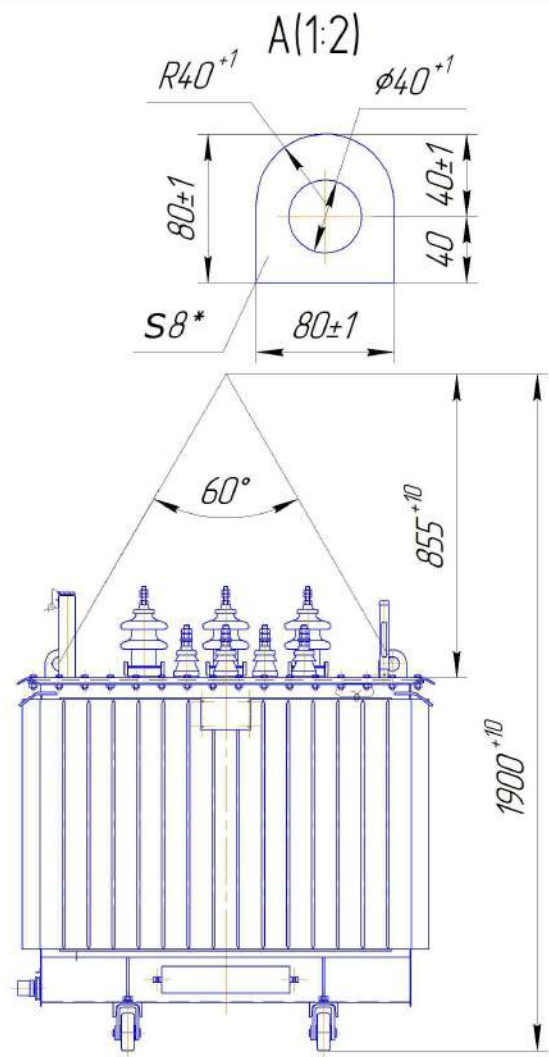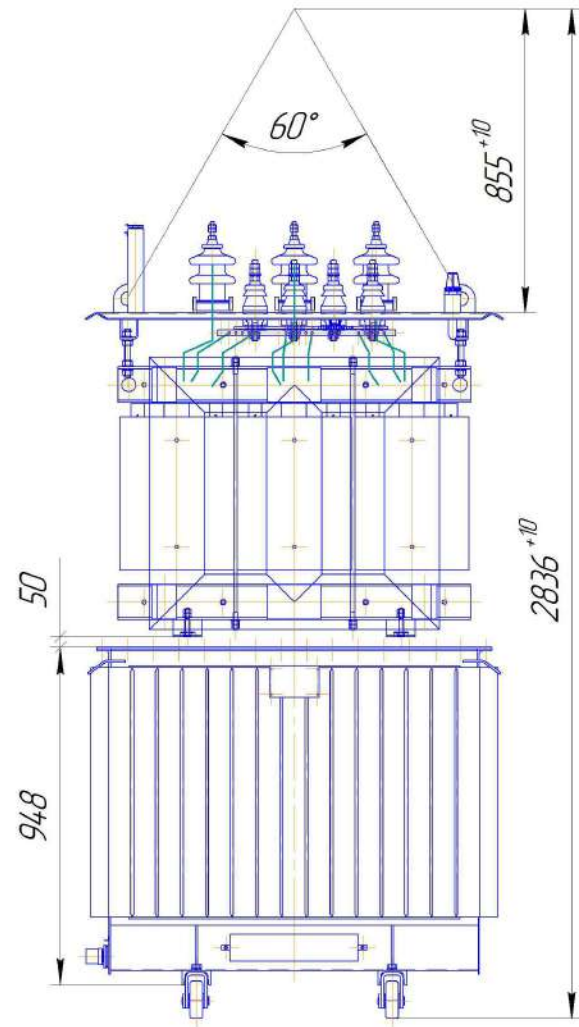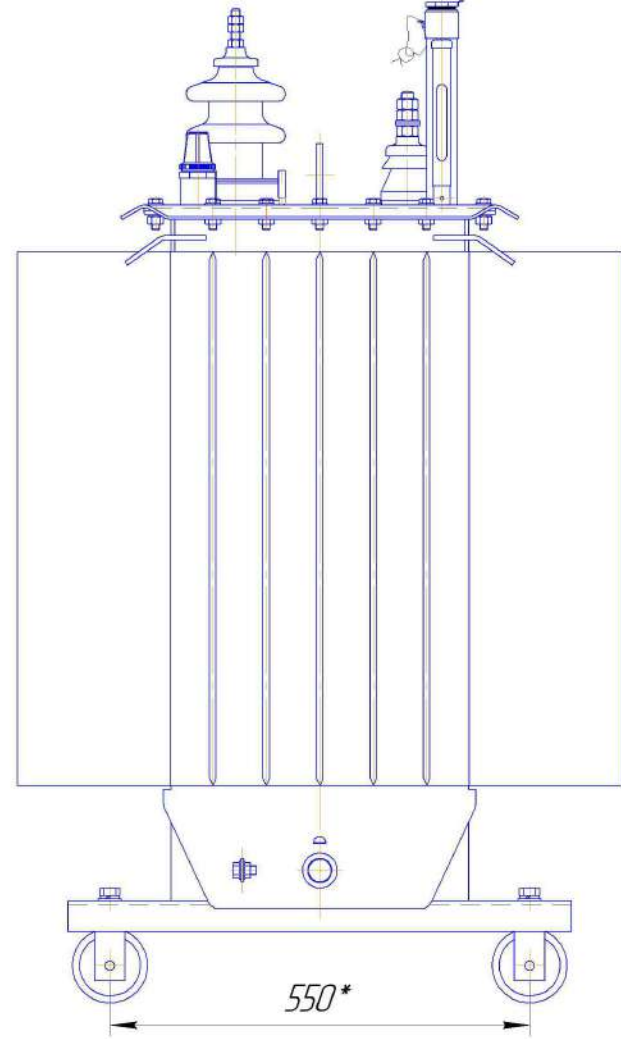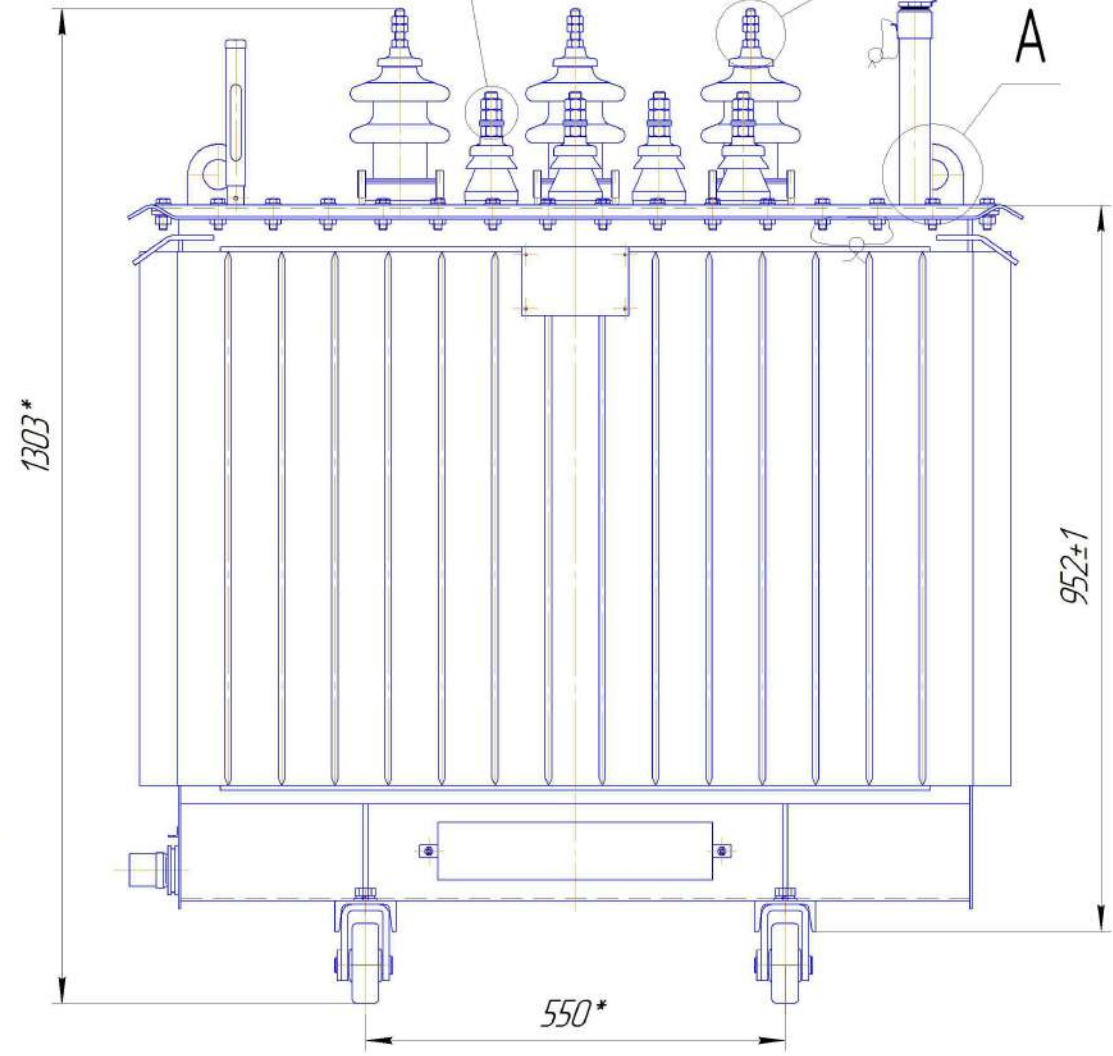


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора

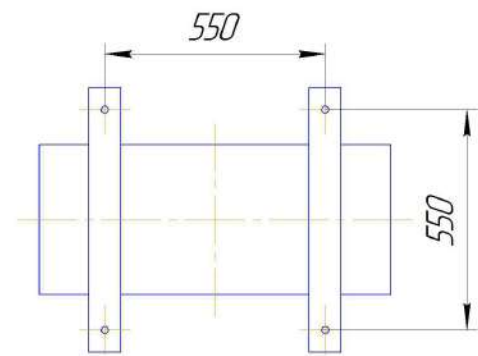


Колея для поперечного перемещения

Каток (1:2)

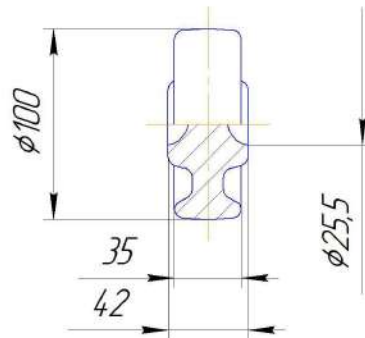

Колея для продольного перемещения

В(1:2)





Наименование	Масса, кг
Масса масла трансформатора	232
Полная масса трансформатора (с катками)	1025


1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

ЖКУИ.672233.148 ГЧ				Лит. Масса Масштаб		
Трансформатор ТМГЗ-250				А	См.табл.	1:7
Габаритный чертеж				Лист	Листов	1
А0 "КТЗ"				Формат А2		



Перв. примен. ЖКУИ.672233.14.8
Справ. № ТМГЗ-250
Инв. № дил. Подп. и дата
Инв. № дил. Подп. и дата
Инв. № дил. Подп. и дата
Инв. № дил. Подп. и дата
Инв. № дил. Подп. и дата

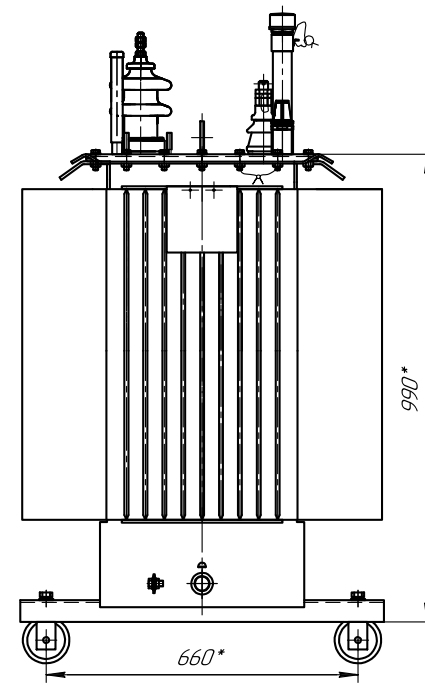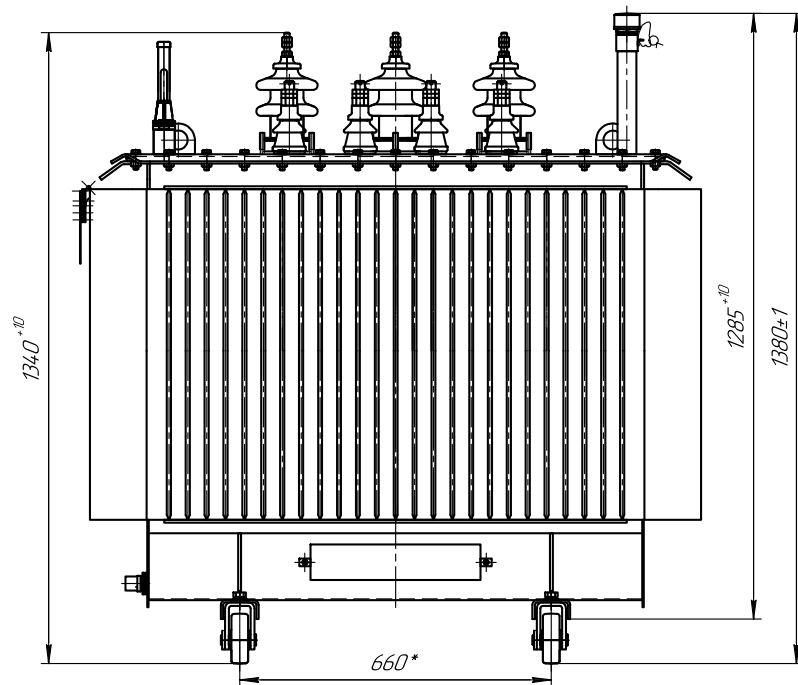


Подъем трансформатора

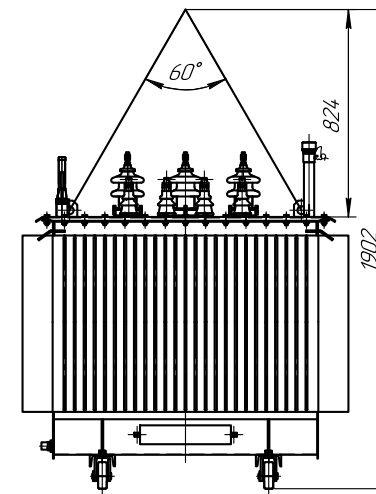


Зажим контакт
и шпилька ввода НН

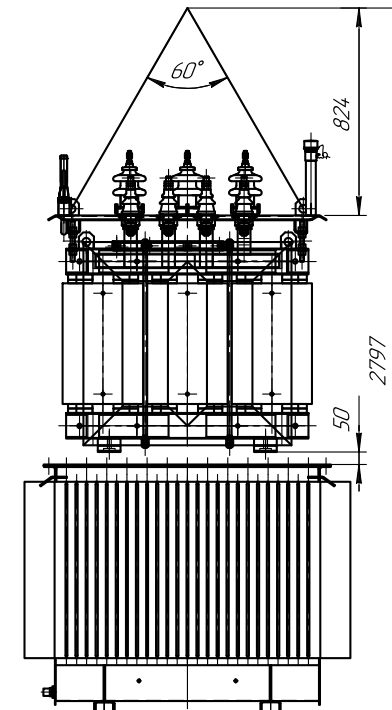

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора

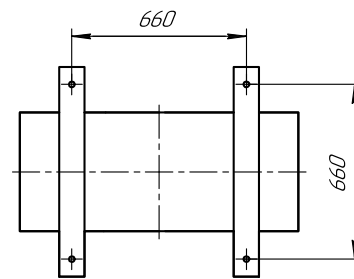




Колея для продольного перемещения
Колея для поперечного перемещения

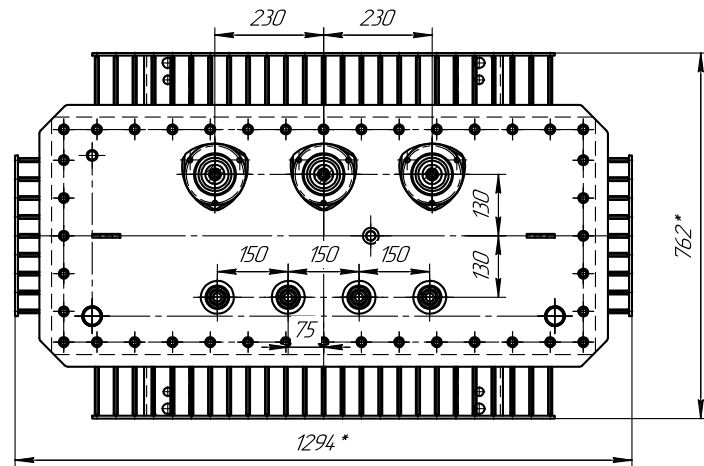

Крюк для подъема


Транспортный ролик

Шпилька ввода ВН



Обозначение	Рис.	Применяемость
ЖКУИ.672233.093	1	У/Ун-0-0.4 Л/Ун-11-0.4
-01	2	У/Ун-0-0.23 Л/Ун-11-0.23

Рис.2

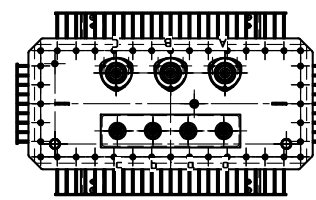

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак стропажки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.




Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	230
Полная трансформатора (с катками)	1165

ЖКУИ.672233.093 ГЧ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Нуртаза		
Пров.	Кузнецов		
Т.контр.	Чернов		
Н.контр.	Бекназаров		
Утв.	Юзай		
Трансформатор Габаритный чертеж			
(косой стык провод-провод)			
Лист	Масса	Масштаб	1:7
Лист	Листов	ОГК	


ЖКУИ672.233.025 ГЧ

Лист № 1
ЖКУИ672.233.025 ГЧ

Лист № 1
ЖКУИ672.233.025 ГЧ

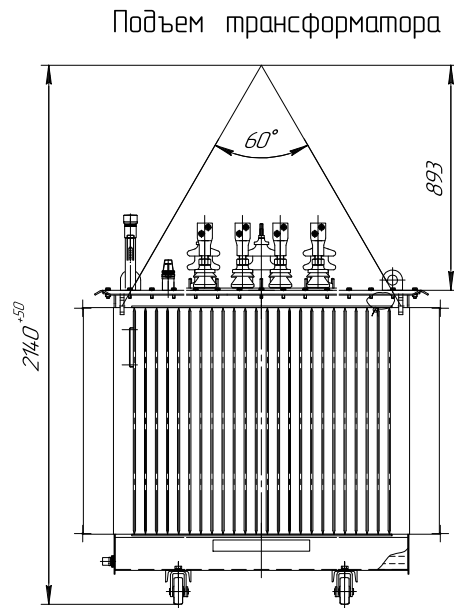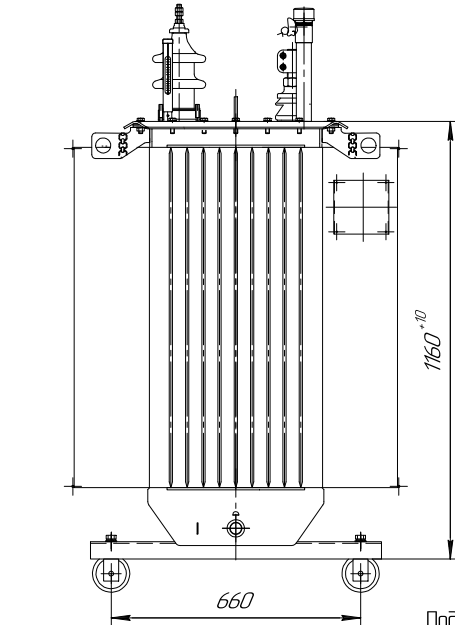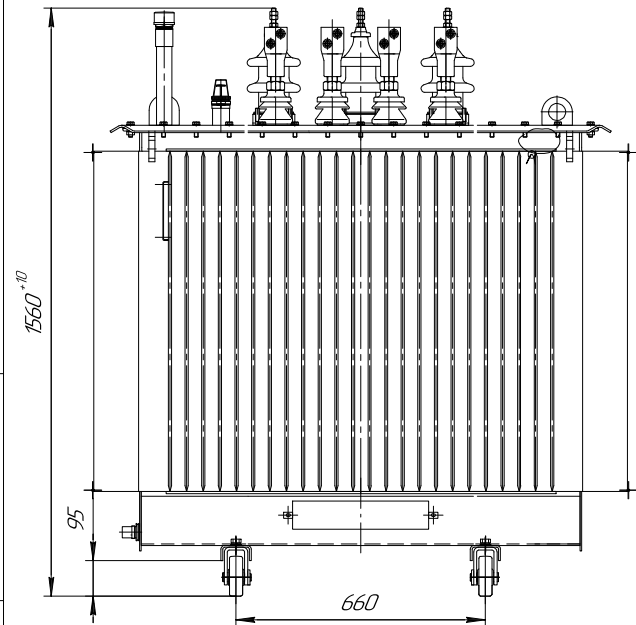


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1:20)

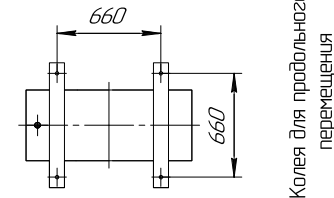


Колея для поперечного перемещения



Крюк для подъема

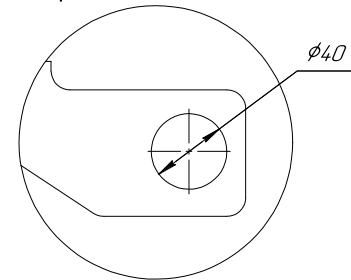

Подъем активной части


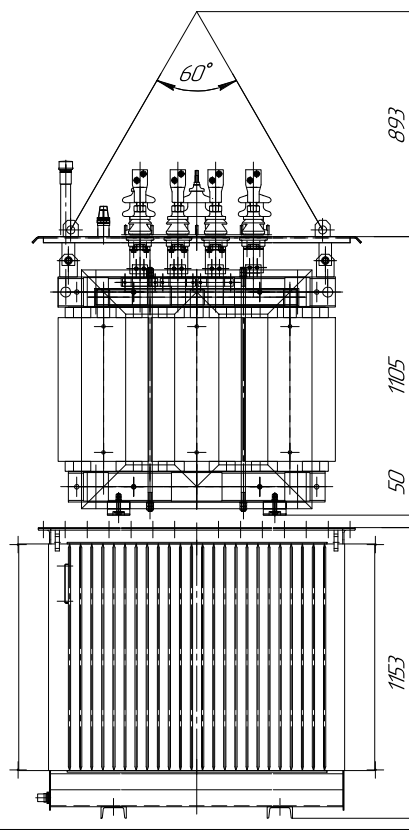


Зажим контакт и шпилька ввода НН

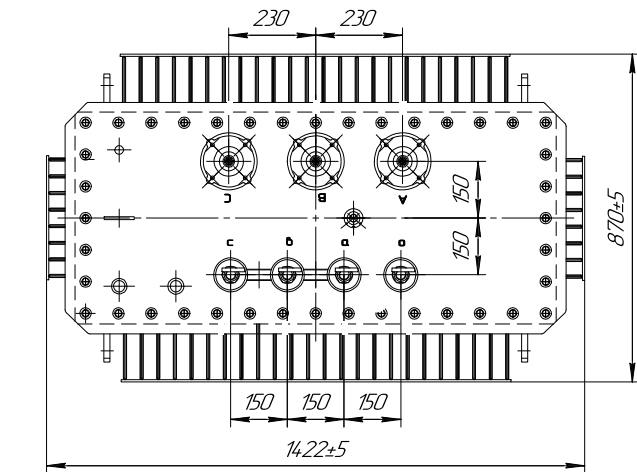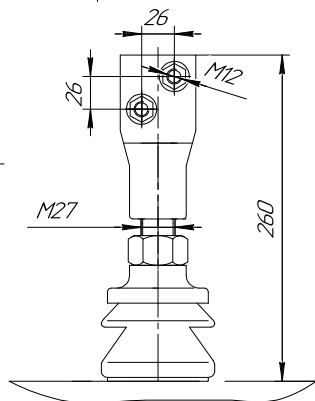

Шпилька ввода ВН

Транспортный ролик



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	390
Полная трансформатора	1645

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки и установки запрещается поднимать трансформатор через пластину на крышке.
4. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.

ЖКУИ.672.233.025 ГЧ				Трансформатор Габаритный чертеж			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Еркинбек			А	См. табл.	1:1	
Проб.	Курманшиев						
Т.контр.	Тасландекова						
Н.контр.	Бейсбаева						
Утв.	Налибаев						
(косой стык провод-провод)				АО "КТЗ"			
Копировать				Формат А2			