
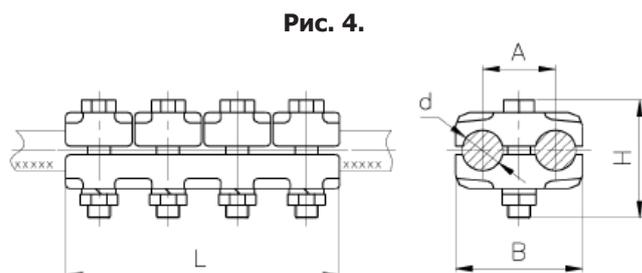
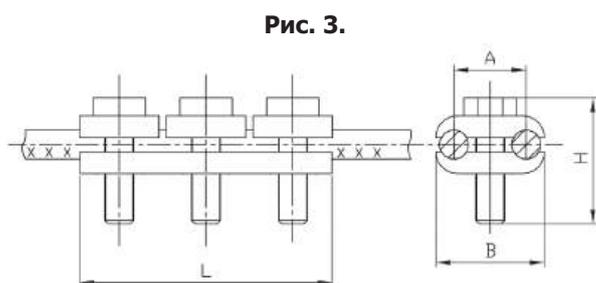
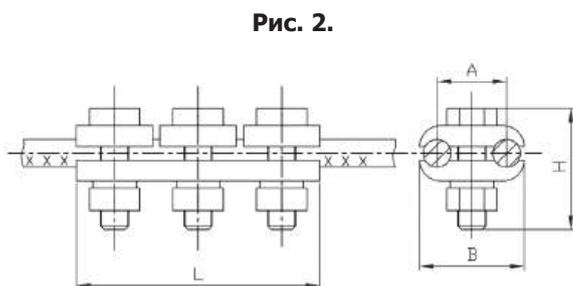


# Зажимы соединительные плашечные типа ПА

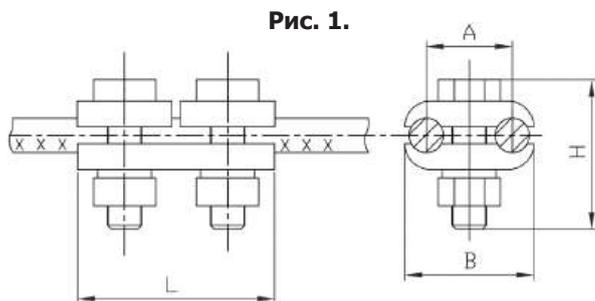

### Назначение

Для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. Зажим марки ПА-1-1 применяется также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах.

Зажимы изготавливаются по требованиям ТУ 3449-050-84716711-2010.

Обозначение	Рис.	Номинальное сечение, мм <sup>2</sup> , проводов по ГОСТ 839-80, марок А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК	Диаметр проводов, мм	Размеры, мм					Масса, кг
				A	B	d	L	H	
ПА-1-1	1	16; 25; 35; 50; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2	5,1-9,0	20	30	8	46	36	0,075
ПА-2-2	2	70; 50/8,0; 70/11	9,6-11,4	23,5	37	12	68	36	0,12
ПА-3-2	2	95; 120; 95/16	12,3-14,0	30	47	15	90	52	0,30
ПА-2-2А	1	70; 50/8; 70/11	9,6-11,4	23,5	37	12	45	36	0,08
ПА-3-2А	1	95; 120; 95/16	12,3-14,0	30	47	15	58	52	0,19
ПА-4-1	2	70/72; 95/141; 120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27	15,4 – 20,0	36	59	18	88	57	0,42
ПА-5-1	3	240; 300; 350; 185/128; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 330/30	20,0 – 24,8	41	68	24	110	57	0,48
ПА-6-1	4	400; 450; 500; 550; 330/30; 330/43; 300/204; 400/18; 400/22; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64	24,8 – 30,6	52	90	29	194	84	2,04