




# *Изоляторы керамические опорные стержневые серии ИОС*

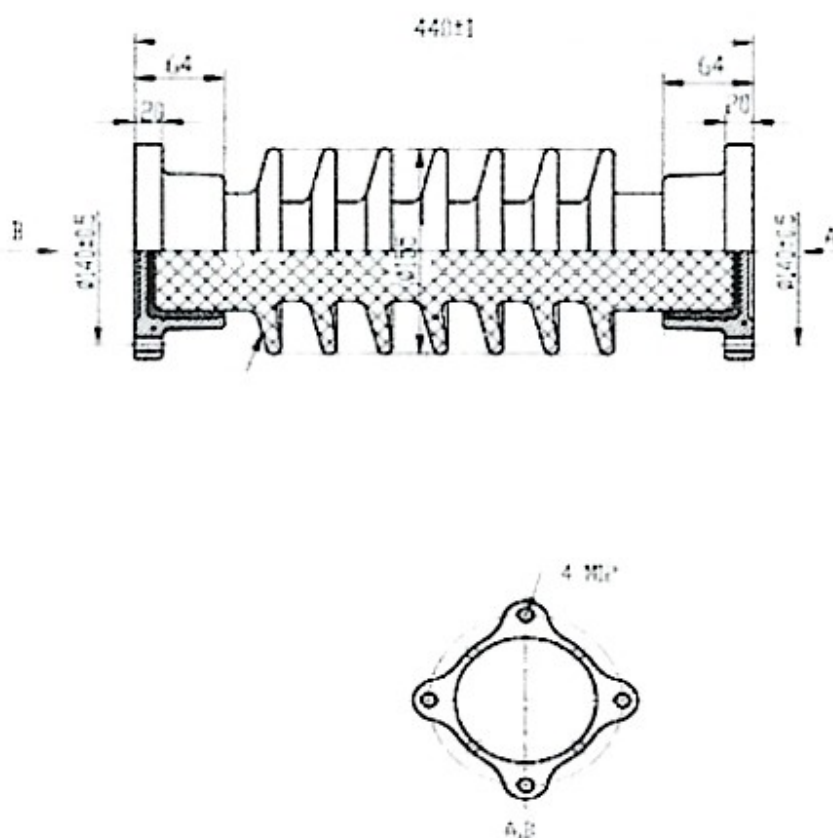

**ИОС-35-500-01-1 УХЛ 1**

**чертёж НИЮД.686143.018 СБ**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Номинальное напряжение, кВ                        | 35   |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ                 | 40,5 |
| Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН       | 5,0  |
| Минимальный разрушающий момент при кручении, кН·м | 2,0  |
| Длина пути утечки не менее, см                    | 70   |
| Масса, кг                                         | 14,2 |

Изолятор соответствует требованиям

ТУ У 23.4-36368912-014:2021, ДСТУ ІЕС 60168:2009

Срок службы не менее 30 лет


Директор



Вовченко Р.В.



**Изолятор проходной армированный  
для наружно-внутренних установок**

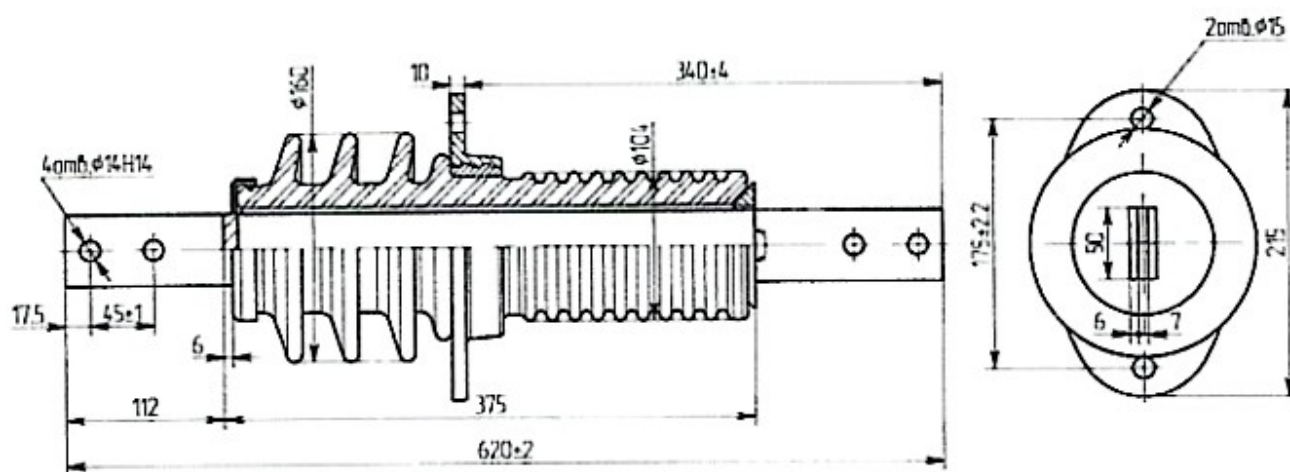




**ИПУ-10/630 - 7,5 - I УХЛ I**

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Номинальное напряжение, кВ                                                 | 10       |
| Номинальный ток, А                                                         | 630      |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, кН                               | 7,5      |
| Длина пути утечки, см                                                      | 30       |
| Масса, кг                                                                  | 7,25±10% |
| Изолятор соответствует требованиям: ТУ У 23.4-36368912-010:2019, IEC 62155 |          |
| Срок службы – не менее 25 лет                                              |          |

Директор  Вовченко Р.В.



# **Изоляторы керамические опорные стержневые серии ИОС**

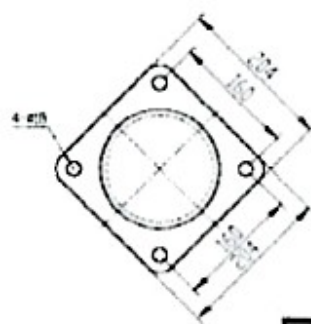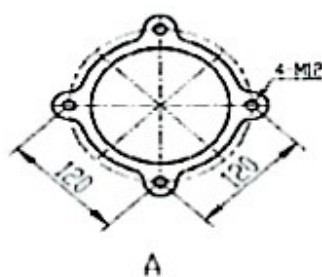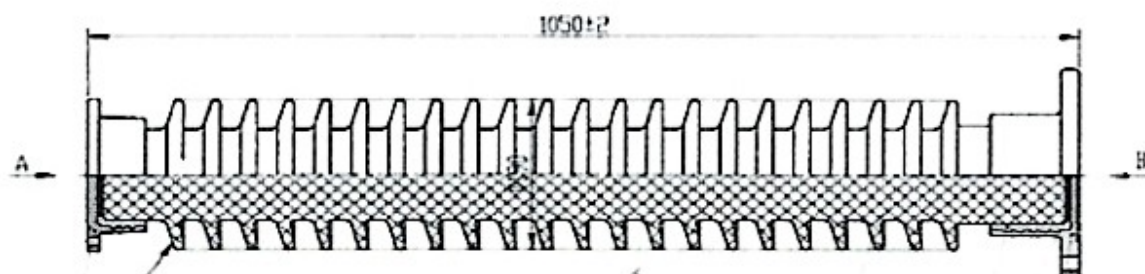

**ИОС-110-400 I-M УХЛ 1**

**чертёж НИЮД.686144.009 СБ**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Номинальное напряжение, кВ                        | 110  |
| Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН       | 4,0  |
| Минимальный разрушающий момент при кручении, кН·м | 2,5  |
| Длина пути утечки не менее, см                    | 290  |
| Масса, кг                                         | 44,1 |
| Изолятор соответствует требованиям                |      |

Директор  Вовченко Р.В.