

Лаборатория ООО "Завод ТЕХНО" (Laboratory of LLC "Zavod TECHNO")
Заключение №131 о состоянии измерений в лаборатории от 28.11.19 (Certificate
No. 131 on the status of measuring instruments from 28.11.19)
Место нахождения: ООО "Завод ТЕХНО", Рязань, Восточный промзона, дом 21/58 (Having
its seat in: LLC "Zavod TECHNO", Ryazan, Vostochnij Promuzel, building 21/58)
Происхождение: Российская Федерация (ORIGIN: Russian Federation)
Тел.(Tel.): +7 (4912) 911-240
Факс.(Fax): +7 (4912) 911-232

Паспорт качества (Quality passport)

№ 14 729

МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНО (MINERAL WOOL THERMAL INSULATION TECHNO MATS)

Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП Ф 2400.1200.50

ТУ 5762-006-74182181-2014 изм.1,2

Дата изготовления (Manufacture date)	24.12.20	Длина, мм (Length, mm)	2400
Номер партии (Batch number)	18 107	Диаметр, мм (Width, mm)	1200
Количество (Quantity)	7,056	Толщина стенки, мм (Thickness, mm)	50

Физико-механические показатели (Physical and mechanical parameters)

Наименование показателей (Essential characteristics)	норма (norm)	факт (fact)
Плотность, кг/м ³ Density, kg/m ³	72-88	80,208
Сжимаемость по ГОСТ 17177 %, не более Compressibility, GOST 17177, %, no more than	30	22,02
Содержание органических веществ по ГОСТ 17177, % по массе, не более Contents of organic substances, GOST 17177, %, by weight, not more than	2	0,538
Влажность по ГОСТ 17177, % по массе, не более Dampness by weight, %, GOST 17177, not more than	0,5	0,201
Теплопроводность при 25 град., не более Thermal conductivity at 25 deg., no more than	0,035	0,035
Упругость по ГОСТ 17177, %, не менее Elasticity, GOST, %, not less than	90	95,87

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг (Specific effective activity of natural radionuclides no more than 370 Bq / kg)

Для продукции без покрытия, с покрытием неармированной алюминиевой фольгой или сеткой из стальной проволокой – класс пожарной опасности КМ0 (негорючие НГ); с покрытием армированной алюминиевой фольгой или стеклотканью – класс пожарной опасности КМ1 (слабогорючие Г1). (For products without a coating, coated with non-reinforced aluminum foil or steel wire mesh - fire hazard class KM0 (non-flammable NG); coated with reinforced aluminum foil or fiberglass KM1 (low-flammable G1).)

Дата выдачи (Date of issue) 25.12.20

Исполнитель: А.Ю. Терехина (Executor)

Начальник лаборатории (Head of the Laboratory)

Подпись, штамп (Signature, stamp)

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5762-006-74182181-2014 изм.1,2

Conclusion: Products comply with TU 5762-006-74182181-2014 ed. One

Декларация о соответствии (Declaration of conformity)

РОСС RU Д-РУ.РА01.В.61052/20 от 19.07.2020 действует до 18.07.2025

Маты предназначены для тепловой, изоляции вертикальных, горизонтальных и наклонных трубопроводов с различным способом прокладки, емкостей и резервуаров, оборудования различного типа, инженерных коммуникаций (отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования и пр.). (Mats are designed for thermal insulation of vertical horizontal and inclined pipelines with different laying methods, tanks and reservoirs, equipment of various types, engineering communications (heating, water supply, Sewerage, ventilation, air conditioning, etc.))

Изделия применяют в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов правил или проектной документации. До проведения работ при строительстве и реконструкции зданий и сооружений и до проведения монтажно-изоляционных работ промышленного оборудования и трубопроводов изделия должны находиться в упакованном виде в условиях, исключающих увлажнение и механическое повреждение. (Products are used in accordance with the requirements of current building codes, codes of practice or project documentation. Prior to the construction and reconstruction of buildings and structures, and prior to installation and insulation of industrial equipment and pipelines, the products must be Packed in conditions that exclude moisture and mechanical damage.)

ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО»
м. Черкаси

Паспорт якості № 3195
ВИРОБИ МІНЕРАЛОВАТНІ НА СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ
Мати Технічні 40

Дата 17.10.2020
Номер партії: 3195

Назва показника	Вимоги ТУ У В.2.7-26.8-35492904-04:2010, змiна №1-4, Мати Технічні 40	Фактично встановлено
Геометричні розміри:		
довжина	4000 +5%;-2%	4000
ширина	1000 ± 1,5%	1000
товщина	50 +15%; -5 мм	50
Густина, кг/м ³ , не більше	понад 35 до 55 включ.	40
Теплопровідність Вт/(м К), не більша, за температури (298±5) К	0,042	0,041
Стисливість під навантаженням 2000 Па, %, не більше	40	28
Вологість, % за масою, не більше	1,0	0,1
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	2,0	0,8

**Висновок :за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам
ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010, змінa №1-4, марки Мати Технічні 40**

Дата видачі паспорта: 17.10.2020.

Начальник ВЛ ВТК _____

Мати необхідно зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають їх від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в запованому стані під навісами на підкладках або піддонах. Гарантійний термін зберігання мати – 6 місяців від дня виготовлення.

Після закінчення гарантійного терміну зберігання плити перед використанням необхідно перевірити на відповідність їх вимогам ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010, змінa №1-4 і можуть використовуватись за призначенням за умови підтвердження відповідності.



ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО»
м. Черкаси

Паспорт якості № 1375
ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ «РОКЛАЙТ»
«РОКЛАЙТ» ЛАЙТ

Дата виробництва 10.08.2022
Номер партії 1375

Назва показника	Вимоги ТУ У В.2.7-26.8-35492904- 002:2008, зміна №1,2,3	Фактично встановлено
Геометричні розміри, мм:		
довжина	1200 $\pm$ 10	1200
ширина	600 $\pm$ 10	600
товщина	100 $\pm$ 5	100
Густина, кг/м ³ , не більше	35	35
Теплопровідність при (298 $\pm$ 5)К, Вт/(м К), не більше	0,042	0,040
Вологість, % за масою, не більше	0,5	0,1
Водопоглинання при частковому зануренні, % за масою, не більше	15,0	7,8
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	2,5	2,2

Висновок : за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам
ТУ У В.2.7-26.8-35492904-002:2008, зміна №1,2,3 марки «РОКЛАЙТ» ЛАЙТ

Дата видачі паспорта 10.08.2022

Начальник ВЛ ВТК

Умови зберігання продукту:

Плити зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають продукт від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в запакованому стані під навісами на підкладках або піддонах.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців від дня виготовлення. Після закінчення гарантійного терміну зберігання, перед використанням необхідно перевірити на відповідність вимогам ТУ У В.2.7-26.8-35492904-002:2008, зміна №1,2,3 за умови підтвердження відповідності, продукт може використовуватись за призначенням.





ОАО «ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО»

Республика Беларусь, 211400, Витебская обл.,
г. Полоцк, ул. Строительная, 30
Тел. +375 214 41-56-73, факс +375 214 43-54-15
E-mail: info@psv.by, www.polotsk-psv.by

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ткань стеклянная марки ТСР-140(100)

Сетка стеклянная марки _____

Партия № 280 « 28 » 08 2021 г.

Количество нитей на единицу длины	нитей/см		Норма	Результат испытания
		по основе		9
		по утку		8
Разрывная нагрузка	Н/кгс	по основе		635
		по утку		608
Ширина	см			101,4
Масса на единицу площади	г/м ²			135
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании	%			
Толщина ткани	мм			
Массовая доля влаги	%			
Количество	м			1450
Количество	рулонов			5
Рулоны	№№			

Дата изготовления 28.08.21

Срок хранения 2 год от даты изготовления.

Соответствует ТУ РБ 05780 348. 021-85 и др. п. 4

Начальник службы качества _____

Акционерное
общество
«Завод ЛИТ»



152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский,
ул. Советская, 1, тел: (48535) 3-08-71, факс: (48535) 3-22-66

ПАСПОРТ № 227
на АРМОФОЛ ТК

Марка -
Партия № 227
Размер рулона 1000 мм 50 м
Количество рулонов 12 шт
Количество материала 600 м²
Дата изготовления 02 июля 2021г.


Материал сертифицирован.
Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H00525 от 30.04.2019г.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1.	Внешний вид	Не допускаются разрывы, сквозные отверстия	Совмб
2.	Ширина рулона, мм	(св. 300 до 600 вкл.) ± 3 (св. 600 до 1230 вкл.) ± 10	999
3.	Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее	100 или прочность сцепления должна превышать прочность фольги	Совмб
4.	Адгезия к нержавеющей стальной пластине, Н/м, не менее	600	—

Заключение ОТК:

Армофол ТК по качеству и упаковке соответствует ТУ 1811-081-04696843-2005

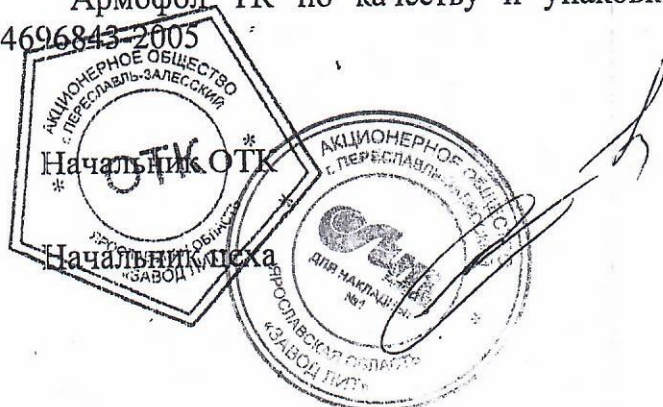

Н.Л. Веселова

