

Содержание

1. duae	2
2.1. Specificații tehnice	19
2.2. Specificații de preț	20
3. Certificat de inregistrare.semnat	21
4.1. Declaratie garantie	22
4.2. Certificat garantie	23
1 Без названия	24
2 Без названия	24
5. Certificate calitate	25
5. ISO	26
6. Confirmarea înscrierii InoxPlus[51446]	28
7. Fise tehnice	29
8. Garantia ofertei	100
9. Declaratie beneficiar efectiv	101
1 DECLARAȚIE	101
2 privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	101
10. Fisc 06.09	102
11. Extras 15082022	103
12. Declaratie livrare	104

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1660912728246
Identitatea autorității/entității contractante		

1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<i>IMSP SCM Sf. Treime</i>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<i>1003600152592</i>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<i>INOXPLUS S.R.L.</i>
2A.2	Țara	<i>Republica Moldova</i>
2A.3	Cod poștal	<i>MD-2005</i>
2A.4	Oraș/Localitate	<i>mun. Chișinău</i>
2A.5	Adresa juridică	<i>str. Rareș Petru, 36, ap.(of.) 48</i>
2A.6	Pagina web	www.inoxplus.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<i>Pletnirov Vlad</i>
2A.7.1	Telefon	<i>+37378262888</i>
2A.7.2	Adresa de e-mail	tendere@inoxplus.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	<i>1011600039984</i>
2A.9	Numărul cod TVA	<i>0607844</i>
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	<i>Societate cu răspundere limitată</i>
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	<i>N/A</i>
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	<i>Covalenco Dumitru</i>

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	N/A
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	N/A
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	N/A
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	N/A
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	N/A
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Pletniov Vlad
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Manager dezvoltare
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37378262888
2B.5	Adresa de e-mail	tendere@inoxplus.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	N/A

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	N/A
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	N/A
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	N/A
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	N/A

	Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	N/A
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>Serviciul Fiscal de Stat</i>
		Referința exactă a documentației: <i>1011600039984</i>
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da ×Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da ×Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da ×Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da ×Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da ×Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca	<input type="checkbox"/> Da ×Nu

	obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da ×Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da ×Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da ×Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	N/A
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	N/A

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		

4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificat de înregistrare, Extras din registru de stat, Autorizație de funcționare</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> https://www.infobase.md/ro/companie/s/1011600039984/s-rl-inoxplus
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Camera Înregistrării de Stat, Registrul de stat al persoanelor juridice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> 1011600039984
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> https://www.infobase.md/ro/companie/s/1011600039984/s-rl-inoxplus
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Registrul de stat al unităților de drept

		<i>Referința exactă a documentației: 1011600039984</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet: N/A</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): N/A</i>
		<i>Referința exactă a documentației: N/A</i>
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: nu se aplică Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 42 484 245 lei Anul 2019</i>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: nu se aplică Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu

4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 42 484 245 lei</i>
		<i>Anul 2019</i>
		<i>Valoarea 28 983 711 lei</i>
		<i>Anul 2018</i>
		<i>Valoarea 26 259 405 lei</i>
		<i>Anul 2017</i>
		<i>Valoarea medie totală 32 575 787 lei</i>
	Situațiile financiare	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze Situațiile financiare înregistrate, extrase din Situațiile financiare?	×Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: N/A
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): N/A
		Referința exactă a documentației: N/A
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	×Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: N/A</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): N/A</i>
		<i>Referința exactă a documentației: N/A</i>
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de	×Da <input type="checkbox"/> Nu

	participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> N/A
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> N/A
		<i>Referința exactă a documentației:</i> N/A
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019
		Angajați 56
		Anul 2018
		Angajați 53
		Anul 2017
		Angajați 48
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019
		Persoane 25
		Anul 2018
		Persoane 13
		Anul 2017
		Persoane 13
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	N/A
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Otel inoxidabil, mobilier din inox, utilaj pentru bloc alimentar, sanitar, pompe. Valoarea unui contract de la 10 000-500 000 lei, din 2012. Beneficiari sunt instituțiile publice.</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	N/A
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: N/A
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): N/A
		Referința exactă a documentației: N/A
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: N/A
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): N/A
		Referința exactă a documentației: N/A
F. Permiterea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
------	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 2 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	×Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<p>Adresa de internet: N/A</p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): N/A</p> <p>Referința exactă a documentației: N/A</p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	×Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	×Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca *IMSP SCM Sf. Treime*, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1660912728246.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)


Nume: *Covalenco Dumitru*

Funcția: *Administrator*

Data: *30.08.2022*

Adresa: *mun. Chișinău, sec. Râșcani, str. Rareș Petru, 36, ap.(of.) 48*

Semnătura

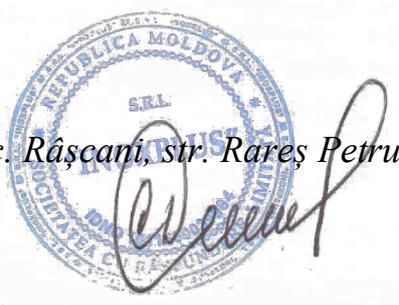

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) 21062005, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1660912728246							
Denumirea procedurii de achiziție: „Aparate electrice de uz casnic (condiționere) pentru anul 2022”							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 1	Aparate electrice de uz casnic (condiționere) pentru anul 2022					
39717200-3	Aparat de aer condiționat vara/iarnă (25m.p)	HSU09HT M103R2	Rusia	Haier	Tip: vară/iarnă. 900BTU – minim 25m.p, Tip Unitate: Split de perete, On/Off, Culoare: Alba, Puterea nominal de răcire: min 2,5, Puterea nominal de încălzire: min 2,6, Capacitate răcire aer +16+42(+/-2), Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2), Eficienta energetica: minim A, Nivel zgomot interior: maxim 49dBA, Alimentare: 220-2240V, Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, Accesorii: Telecomanda, Garanție minim 24 luni, Costul include livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului.	Tip: vară/iarnă. 9000BTU – minim 24m.p, Tip Unitate: Split de perete, On/Off, Culoare: Alba, Puterea nominal de răcire: min 2,4, Puterea nominal de încălzire: min 2,4, Capacitate răcire aer +18+43(+/-2), Capacitate încălzire aer -7+24 (+/-2), Eficienta energetica: minim A, Nivel zgomot interior: maxim 53dBA, Alimentare: 220-2240V, Tipul de agent frigorific: Freon R410A permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, Accesorii: Telecomanda, Garanție minim 24 luni, Costul include livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului.	
39717200-3	Aparat de aer condiționat vara/iarnă (35m.p)	HSU12HT M103R2	Rusia	Haier	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – minim 35m.p, Tip Unitate: Split de perete, On/Off, Culoare: Alba, Puterea nominal de răcire: minim 3,2, Puterea nominal de încălzire: minim 3,6, Capacitate răcire aer +16+42(+/-2), Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2), Eficienta energetica: minim A, Nivel zgomot interior: maxim 49dBA, Alimentare: 220-2240V, Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, Accesorii: Telecomanda, Garanție minim 24 luni, Costul include livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului.	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – minim 32m.p, Tip Unitate: Split de perete, On/Off, Culoare: Alba, Puterea nominal de răcire: minim 3,2, Puterea nominal de încălzire: minim 3,25, Capacitate răcire aer +18+43(+/-2), Capacitate încălzire aer -7+24 (+/-2), Eficienta energetica: minim A, Nivel zgomot interior: maxim 53dBA, Alimentare: 220-2240V, Tipul de agent frigorific: Freon R410A permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, Accesorii: Telecomanda, Garanție minim 24 luni, Costul include livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului.	
39717200-3	Aparat de aer condiționat vara/iarnă (80 m.p)	VAI2422FF WR	China	Vortex	Tip: vară/iarnă. 28 000 BTU – minim 80m.p, Tip Unitate: Split de perete, On/Off, Culoare: Alba, Puterea nominal de răcire: minim 8,0, Puterea nominal de încălzire: minim 8,5, Capacitate răcire aer +16+42(+/-2), Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2), Eficienta energetica: minim A, Nivel zgomot interior: maxim 49dBA, Alimentare: 220-2240V, Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, Accesorii: Telecomanda, Garanție minim 24 luni, Costul include livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului.	Tip: vară/iarnă. 24 000 BTU – minim 72m.p, Tip Unitate: Split de perete, On/Off, Culoare: Alba, Puterea nominal de răcire: minim 6,7, Puterea nominal de încălzire: minim 7,2, Capacitate răcire aer +16+42(+/-2), Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2), Eficienta energetica: minim A, Nivel zgomot interior: maxim 66dBA, Alimentare: 220-2240V, Tipul de agent frigorific: Freon R32 permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, Accesorii: Telecomanda, Garanție minim 24 luni, Costul include livrarea și descărcarea la depozitul beneficiarului.	



Semnat

Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General

Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) 21062005, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1660912728246											
Denumirea procedurii de achiziție: „Aparate electrice de uz casnic (condiționere) pentru anul 2022”											
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Lot 1	Aparate electrice de uz casnic (condiționere) pentru anul 2022									
39717200-3	Aparat de aer condiționat vara/iarnă (25m.p)	buc	5	6 500,00	7 800,00	32 500,00	39 000,00	20 zile de la comanda beneficiarului	MD21ML00000000022519664	inclus	
39717200-3	Aparat de aer condiționat vara/iarnă (35m.p)	buc	10	7 150,00	8 580,00	71 500,00	85 800,00				
39717200-3	Aparat de aer condiționat vara/iarnă (80 m.p)	buc	4	16 000,00	19 200,00	64 000,00	76 800,00				
Total oferta						168 000,00	201 600,00				

Semnat:  Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005

REPUBLICA



MOLDOVA



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "INOXPLUS"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600039984

Data înregistrării

28.11.2011

Data eliberării

28.11.2011



Bobeica Ion, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

[Signature]



MD 0112756

L.Ș.



„INOXPLUS” SRL
mun. Chișinău, str. Petricani 17/3
Tel: 022 317 318
fax: 022 317 008;
www.inoxplus.md

c/f 1011600039984 / TVA 0607844
BC Moldindconbank SA, fil. Kiev
c/d MD12ML000000002251536273
Cod Banc: MOLDM2X336

Către: **IMSP SCM Sf. Treime**

DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIE

Prin prezentul act, compania Inoxplus SRL declară pe propria răspundere ca termenul de garanție propus este de 24 luni cu condiția respectării pașaportului tehnic.

Termenul de garanție începe din data primirii echipamentului (data facturii/actului de predare-primire) și va fi supus respectării normelor de folosire a utilajului în conformitate cu documentația și instrucțiunile de folosire ce vor însoți bunurile.

Evaluarea funcționalității acestora se va face prin participățiune în comun a unei comisii constituite din Vânzător și Comparator, ce ține de depistarea eventualelor circumstanțe care au dus la întreruperea funcționării corespunzătoare, acestea vor fi elucidate la fel în urma unui efort în comun, la sediul Beneficiarului, prin prezenta unui expert, la necesitate.

Defecțiunile în condiții de garanție tehnică vor fi eliminate la fața locului, sau la sediul Furnizorului, în termeni prestabiliți prin clauze contractuale.

Defectele parvenite în urma utilizării necorespunzătoare a echipamentului, ori a întrebuințării de către personalul necalificat și/sau neinstruit din partea Beneficiarului – vor duce la anularea termenului de garanție, iar costul remediilor de bună funcțiune a utilajului vor fi purtate în întregime de Comparator, inclusiv cheltuieli de transport și intervenție a echipei de deservire/reparație.

Cu respect,

Directorul General Inoxplus SRL

Dumitru Covalenco



Perioada de garanție durează ____ luni și începe de la data livrării.

Garanția se acordă pentru utilajele cu defect de la furnizor cu condiția respectării cerințelor indicate în certificatul de exploatare și certificatul de garanție. Sunt înlăturate gratuit DOAR defectele de uzură, în urma confirmării de producător. Angajamentele de garanție a utilajului nu includ deservirea tehnică în perioada de garanție. Obiecțiile referitoare la prezența deteriorărilor mecanice exterioare sau la faptul că utilajul este incomplet, sunt acceptate DOAR în momentul transmiterii produsului clientului și nu vor fi acceptate ulterior.

Garanția încetează în următoarele cazuri:

- pierderea sau deteriorarea talonului de garanție;
- prezentarea utilajului incomplet;
- nerespectarea regulilor de păstrare, instalare, exploatare și deservire tehnică descrise în instrucțiunea de exploatare;
- intervenția specialiștilor străini în reparația utilajului;
- existența deteriorărilor exterioare;
- deteriorare cauzată de formarea calcarului sau în urma acțiunii mediilor agresive (pătrunderea prafului, ale insectelor sau altor corpuri de proveniență străină);
- murdărirea suprafețelor interioare și a celor exterioare a utilajului (aparitia zgurii, grăsimii în procesul de exploatare);
- deteriorare apărută din cauza căderilor de tensiune electrică, a presiunii din sistemele de gazoduct sau apeduct, a calamităților naturale, incendiilor etc.;
- deteriorări apărute în timpul transportării neautorizate sau a conectării incorecte la comunicații.

Garanția nu se extinde asupra:

- materialelor consumabile (materialele uzate în timpul funcționării utilajului) și accesoriilor de cauciuc, de sticlă, de plastic, garniturile pentru uși, becuri, butoane, drosele, întrerupătoare, siguranțe, plase, lame, curele, elastic pentru uși glisante, deversoare;
- pentru utilaje frigorifice: compresorului defectat din motivul neefectuării lucrărilor de profilaxie în termenul potrivit, a condensatorului, a recondării parametrilor blocului electric;
- pentru utilaje electromecanice: ascuțirea elementului de tăiere, schimbarea uleiului, panglicii de teflon, tave, zăbrele, udarea elementelor de control;
- pentru utilaje conectate la apeduct și canalizare: regenerarea filtrelor dedurizatoare, filtre, tuburi de cauciuc, furtunuri, curățarea canalizării, reparația conductei, decalcifierea;
- pentru utilaje pe paz: defectele ce țin de murdărirea dispozitivelor de ardere și lipsa de ardere.

Înlăturarea deteriorărilor se efectuează doar de personalul tehnic autorizat al Inox Plus Service Centru timp de 10 zile de la data adresării. În cazul deplasării meșterului la comandă în afara municipiului Chișinău, cheltuielile de transport vor fi achitate de client. Dacă în momentul venirii meșterului la comandă în unitate lipsește apa, gazul, energia electrică necesare funcționării utilajului, vizita repetată va fi achitată de client conform tarifelor Inox Plus Service Centru. Toate utilajele electrice trebuie obligatoriu conectate la prize cu împământare. Utilajul care nu are contact cu pământul prezintă pericol. Este interzisă folosirea prelungitorului. Vinzătorul nu poartă răspundere pentru prejudiciile aduse sănătății și averii, dacă acestea sunt consecințele nerespectării normelor de montare și conectare.

Termenul de garanție a articolelor înlocuite gratiut expiră odată cu termenul de garanție a produsului. Piese defecte înlocuite trec în proprietatea Inox Plus Service Centru. Termenul de garanției pentru utilaj nu se prelungește în cazul reparației și înlocuirii pieselor. Vă recomandăm insistent să încheiați contract pentru a beneficia de deservire tehnică.

Срок гарантии ____ месяцев со дня продажи.

Гарантия предоставляется ТОЛЬКО на оборудование, вышедшее из строя по вине завода изготовителя, при условии соблюдения всех правил, изложенных в инструкции по эксплуатации и настоящем гарантийном талоне.

Бесплатно устраняются ТОЛЬКО неисправности, вызванные заводскими дефектами, объективность которых признана заводом изготовителем.

Гарантийные обязательства на изделие не включают в себя техническое обслуживание в течение гарантийного срока. Претензии по внешнему виду, наличию любых внешних механических повреждений и комплектности оборудования принимаются в момент передачи изделия Заказчику.

Гарантия не распространяется на случаи:

- утери гарантийного талона;
- предъявления некомплектного изделия;
- нарушения правил хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в инструкции по эксплуатации
- вмешательства посторонних в ремонт изделия
- наличия внешних повреждений, повреждений этикеток завода изготовителя, содержащих модель и серийный номер;
- поломки, возникшей из-за образования накипи или от воздействия агрессивных сред, проникновения внутрь изделия жидкости, пыли, насекомых и др. инородных тел любого происхождения;
- загрязнения внутренних и наружных поверхностей оборудования (появление накипи, нагара, жира в процессе эксплуатации);
- если повреждения были вызваны перепадами напряжения в электросети, давления в системах газа или воды, явлениями природы или стихийными бедствиями, пожарами и пр.;
- поломки, возникшие в процессе транспортировки самовывозом и неправильным подключением к коммуникациям.

Гарантия не распространяется на:

- расходные материалы (материалы, подверженные износу во время работы) и комплектующие: резиновые, стеклянные и пластмассовые детали, уплотнители дверей, лампы, кнопки, предохранители, дроссели, стартеры, выключатели, сетки, лезвия, ремни, резинки возврата дверей-купе, судки для слива воды;
- для холодильного оборудования: компрессор, вышедший из строя из-за несвоевременной профилактической чистки конденсатора, перенастройки параметров электронного блока;
- для электромеханического оборудования: заточка режущего элемента, замена масла, тefлоновой ленты, на противни, решетки, ручки управления, залитые жидкостью комплектующие;
- для оборудования, подключаемого к воде и канализации: регенерация фильтра смягчителя, фильтры, резиновые патрубки, шланги, чистка канализации, ремонт трубопровода;
- для газового оборудования: неисправности, связанные с загрязнением горелочных устройств и отсутствием или неработоспособностью системы удаления продуктов сгорания.

Устранение неисправностей производится только обслуживающим персоналом Inox Plus Service Centru в течение 10 дней со дня заявки. При выезде мастера по заявке за пределы мун. Кишинэу, транспортные расходы оплачивает Заказчик. Если в момент визита мастера на объекте отсутствуют вода, газ, электроэнергия, необходимые для работы оборудования, повторный выезд оплачивает Заказчик. Электроприборы обязательно должны быть заземлены. Незаземленные электроприборы потенциально опасны. Запрещается использовать удлинитель. Продавец не несет ответственность за ущерб нанесенный здоровью и имуществу вследствие несоблюдения установленных норм подключения и эксплуатации. Гарантия на замененные детали истекает одновременно с окончанием срока гарантии на все изделие. Замененные детали являются собственностью Inox Plus Service Centru. Срок гарантии не продлевается в случае ремонта или замены деталей. Настоятельно рекомендуем заключить договор на техническое обслуживание.

MENTIUNI:
ОТМЕТКИ:



"INOXPLUS" SRL str.Petricani 17/3
Mun. Chişinău, Moldova
Tel: 022 317 318
Mob: 079 511 888



CERTIFICAT DE GARANȚIE
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Utilaj:
Оборудование:

Număr serie:
Серийный номер:

Producător:
Производитель:

Data achiziției:
Дата приобретения:

**Numele și semnătura
reprezentant prestator:**
Имя и подпись представителя
продавца:

L. S. Prestator : _____
Печать продавца:

DATE CUMPĂRĂTOR
ДАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Denumire cumpărător:
Название покупателя:

Reprezentant cumpărător:
Представитель покупателя:

Adresa:
Адрес:

Confirm recepția utilajului funcțional.
Condițiile de garanție au fost aduse la cunoștință în totalitate.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Ознакомлен условиями гарантии в полном объеме:

Semnătura cumpărător: _____
Подпись покупателя:

L. S. cumpărător : _____
Печать покупателя:



„INOXPLUS” SRL
mun. Chișinău, str. Petricani 17/3
Tel: 022 317 318
fax: 022 317 008;
www.inoxplus.md

c/f 1011600039984 / TVA 0607844
BC Moldindconbank SA, fil. Kiev
c/d MD12ML000000002251536273
Cod Banc: MOLDMD2X336

Către: **IMSP SCM Sf. Treime**

DECLARAȚIE PRIVIND CERTIFICATE DE CALITATE

Prin prezentul act, compania Inoxplus SRL declară pe propria răspundere ca toate produsele constituate a ofertei noastre tehnice au certificate de conformitate si corespund normelor de calitate.

Totodată ne obligam sa furnizam aceste acte împreună cu bunurile oferitate.

Cu respect,

Directorul General Inoxplus SRL

Dumitru Covalenco



Certificate MD21/90089

The management system of

“INOXPLUS” S.R.L.

17/3, Petricani Street,
Chisinau, MD-2059, Republic of Moldova

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Production and Delivery of Tanks, Barrels, Cisterns and other types of Stainless-Steel Vessels and Furniture. Import of Stainless-Steel Equipment for Industrial Use. Delivery of Stainless-Steel Sheets, Pipes, Long Products, Fittings and Fasteners, Railing Accessories and Welding Consumables.

This certificate is valid from 23 November 2021 until 22 November 2024 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date. Issue 1. Certified since 23 November 2021



Authorised by




0005

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

21HC 9001 2015 0421

Page 1 of 1

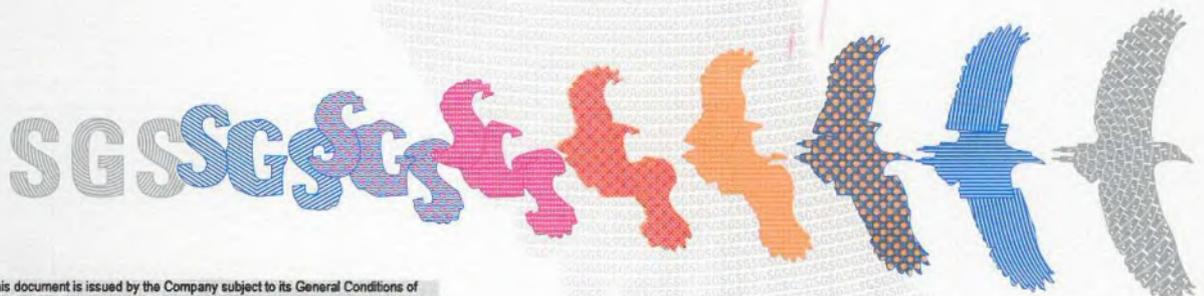

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGSPAPER_MD
90000497

MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY
OF AGRICULTURE,
REGIONAL DEVELOPMENT AND
ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC
OF MOLDOVA

AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005, mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel.: (022) 820-770, email: am@mediu.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2021-3-EEE-007

pentru INOXPLUS SRL, IDNO: 1011600039984, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Rareș Petru, 36, ap.(of.) 48.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 16.03.2021 pînă la data de 16.03.2024.

Director
Veaceslav DERMENJI

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ

Haier

Комнатный кондиционер воздуха (сплит-система)

HSU-07HTM03/R2(IN)	HSU-07HTM03/R2(OUT)
HSU-09HTM03/R2(IN)	HSU-09HTM03/R2(OUT)
HSU-09HTM103/R2(IN)	HSU-09HTM103/R2(OUT)
HSU-12HTM03/R2(IN)	HSU-12HTM03/R2(OUT)
HSU-07HMT03/R2(DB)-IN	HSU-07HMT03/R2(DB)-OUT
HSU-09HMT03/R2(DB)-IN	HSU-09HMT03/R2(DB)-OUT
HSU-12HMT03/R2(DB)-IN	HSU-12HMT03/R2(DB)-OUT
HSU-07HTM04/R2(IN)	HSU-07HTM04/R2(OUT)

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

ВАЖНО!

Каждое изделие на упаковке и корпусе имеет двадцатизначный буквенно-цифровой код, дублируемый полосой штрих кода.

Первые 11 цифр являются кодом продукта

12 позиция кода – буква А (Air conditioner) – обозначает кондиционер воздуха.

13 позиция – Номер производственной линии

14 позиция – Год выпуска изделия

15 позиция – Месяц выпуска изделия

16 позиция – День выпуска изделия

17 – 20 позиция – производственный номер.

Пример, как определить дату производства кондиционера с серийным номером:

AA1P55E0U00AVJ3F0939

AA1P55E0U00 – код продукта

A - кондиционер

V – Производственная линия №11*

J– 2018* год

3 – Март *месяц

F – 15* число

0939 – производственный номер

ДАТА ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ: 15 марта 2018 года.

*При определении цифры указанной в соответствующей позиции используются цифры от 1 до 9, далее буквы от А до Z. А-10..... F - 15, G-16, H-17, J-18, K-19, L-20 и т.д. Буквы "I" и "O" исключаются, так как их можно ошибочно прочитать, как "1" и "0".)

Содержание:

1 . Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия.....	3
2 . Установка и подготовка к работе	4
3 . Инструкции по технике безопасности	6
4 . Упаковка и утилизация изделия	8
5 . Основные части кондиционера	9
6 . Режимы работы	14
7 . Уход за кондиционером	19
8 . Установка кондиционера (руководство по монтажу).....	20
9 . Возможные неполадки.....	32
10 . Технические характеристики	33
11 . Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание	34
12 . Упаковочный лист	35

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия

Вся продукция "Haier", предназначенная для продажи на территории ЕАЭС, изготовлена с учетом условий эксплуатации на территории ЕАЭС и прошла обязательную сертификацию.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при покупке внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь в торгующую организацию.

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатное для потребителя сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю и несет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. При условии соблюдения требований и правил, описанных в этом руководстве. Более подробная информация условий гарантийного обслуживания, контактные

телефоны и адреса авторизованных сервисных центров изложены в гарантийном талоне, заполняемом при покупке изделия в магазине.

Корпорация Хайер устанавливает официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту — 7 лет с даты производства изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. По окончании срока службы изделия обратитесь в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке и соблюдайте осторожность.

Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

Продукт должен храниться в помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы продукта.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) Союза. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.09749/19 от 23.11.2019 действует до 22.11.2024. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.БЛ08.В.02687/20 от 29.02.2020 действует до 28.02.2025.

Установка и подготовка к работе

Перед использованием кондиционера в первый раз:

- Распакуйте кондиционер, удалите пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары.

Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами!

- Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.
- Убедитесь, чтобы все компоненты внутри упаковочной коробки соответствуют упаковочному листу. При наличии расхождений обратитесь в магазин, где была совершена покупка.
- Монтаж кондиционера должен производиться представителями специализированной монтажной компании, которая обеспечивает гарантию на выполненные работы по монтажу изделия не менее одного года с момента выполнения работ, делает отметку и ставит свою печать в гарантийном талоне.

Ненадлежащая установка кондиционера может привести к поломке кондиционера, поражению электрическим током, пожару, утечке воды.

Внимание!

При выборе места установки внутреннего блока необходимо обеспечить отсутствие воздействия на него прямых солнечных лучей, обогревательных приборов и, особенно, воды.

При выборе места установки внешнего блока необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг внешнего блока. Избегайте мест, где шум от работы кондиционера может причинить беспокойство соседям.

Оборудование должно быть установлено в доступном для сервисного обслуживания месте. Невозможность осуществить свободный доступ к оборудованию без применения спец. средств может быть одной из причин отказа вам в гарантийном обслуживании.

Устанавливайте кондиционер в месте недоступном для детей.

- Напряжение питания соответствует значениям, указанным в табличке технических характеристик изделия.
- Розетка имеет заземление в соответствии с нормами электробезопасности.
- Розетка подходит к вилке кондиционера, в противном случае замените розетку или вилку.
- После установки должен быть обеспечен свободный доступ к питающему кабелю и вилке изделия.
- Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут, пережат, или находится под корпусом кондиционера.
- Не используйте удлинители или многогнездовые розетки.
- Внутренний блок кондиционера не должен устанавли-

Установка и подготовка к работе

ваться вне помещений или в помещениях, не удовлетворяющих нормам электробезопасности.

- Электрическая розетка должна находиться на расстоянии не более 1,5 м от внутреннего блока кондиционера.
- **Убедитесь, что воздушный фильтр установлен правильно.**
- **Если кондиционер длительное время не работал, очистите воздушный фильтр. Порядок чистки фильтра приведен в разделе "Уход и техническое обслуживание кондиционера".**
- Не заслоняйте и не закрывайте вентиляционные решетки кондиционера. Не вставляйте пальцы или любые другие предметы в вентиляционные решетки кондиционера. Это может привести к травме, стать причиной повреждений внутреннего вентилятора или других деталей кондиционера.

Изготовитель не несет ответственности за вред, причиненный покупателю, или за повреждения кондиционера, если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации

Этот кондиционер разработан для непрофессионального, бытового использования и не должен использоваться не по назначению.

Правильная работа кондиционера может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий:

HSU-07HTM03/R2 (IN) HSU-07HTM03/R2 (OUT)
 HSU-09HTM03/R2 (IN) HSU-09HTM03/R2 (OUT)
 HSU-09HTM103/R2 (IN) HSU-09HTM103/R2 (OUT)
 HSU-12HTM03/R2 (IN) HSU-12HTM03/R2 (OUT)

Охлаждение	внутри	Максимальная темп.: 32 °C Минимальная темп.: 21 °C
	снаружи	Максимальная темп.: 43 °C Минимальная темп.: 18 °C
Обогрев	внутри	Максимальная темп.: 27 °C Минимальная темп.: 10 °C
	снаружи	Максимальная темп.: 24 °C Минимальная темп.: -7 °C

HSU-07HMT03/R2 (DB)-IN HSU-07HMT03/R2 (DB)-OUT
 HSU-09HMT03/R2 (DB)-IN HSU-09HMT03/R2 (DB)-OUT
 HSU-12HMT03/R2 (DB)-IN HSU-12HMT03/R2 (DB)-OUT

Охлаждение	внутри	Максимальная темп.: 35 °C Минимальная темп.: 21 °C
	снаружи	Максимальная темп.: 43 °C Минимальная темп.: 10 °C
Обогрев	внутри	Максимальная темп.: 27 °C Минимальная темп.: 10 °C
	снаружи	Максимальная темп.: 24 °C Минимальная темп.: -15 °C

Инструкции по технике безопасности

Внимательно изучите данные инструкции по эксплуатации кондиционера и обязательно сохраните эти инструкции для дальнейшего использования!

Кондиционер подключается к однофазной электросети переменного тока при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом (розетка и вилка в комплект поставки не входит). Провод электропитания должен быть подключен через двухполюсной защитный автомат сети.

Используйте источник питания с отдельной проводкой, предназначенный только для кондиционера.

Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.

Кондиционер должен функционировать при следующих условиях электрического напряжения: 220-240V AC/50Hz.

В результате отклонений электрического напряжения возможны прекращение функционирования кондиционера, повреждения датчика контроля температуры и компрессора или возникновение посторонних шумов во время работы компрессора. В данном случае рекомендуется дополнительно установить автоматический регулятор напряжения.

Ремонт и обслуживание, требующие соблюдения особых мер безопасности и специальной подготовки, должны выполняться только квалифицированными специалистами.

При вынимании шнура питания из розетки держитесь за штепсельную вилку, а не за сетевой провод.

В случае если сетевой провод или штепсельная вилка

имеют повреждения, выключите кондиционер и обратитесь в сервис-центр для их замены.

Не включайте и не выключайте кондиционер с помощью сетевой вилки.

Используйте предохранители номинальной силы тока.

В случае возникновения странного звука, появления запаха или дыма из кондиционера, отключите питание кондиционера и обратитесь в Сервисный центр.

Не устанавливайте кондиционер в местах с возможной утечкой воспламеняющегося газа, паров легковоспламеняющихся жидкостей и масел.

Не открывайте переднюю панель во время работы кондиционера.

Не подвергайте людей, домашних животных или растения прямому воздействию холодного или горячего воздуха в течение длительного времени.

Не используйте кондиционер в течение длительного времени в закрытом помещении или в месте, где находятся маленькие дети или люди в преклонном возрасте.

Не позволяйте пользоваться кондиционером детям и пожилым людям без присмотра.

Во избежание поломки кондиционера, сначала выключите его и не менее чем через 30 секунд отсоедините сетевую вилку от розетки.

Инструкции по технике безопасности

Не предпринимайте самостоятельных попыток ремонта, перемещения, модификации или переустановки кондиционера.

Ни в коем случае не разрешайте детям вставать или садиться на наружный блок.

Не вставляйте сверху на кондиционер и не кладите на него тяжелые предметы.

Не используйте кондиционер в целях хранения продуктов, медикаментов, картин, специального оборудования, разведения или выращивания чего либо.

Не устанавливайте цветы или контейнеры с водой на верхнюю поверхность кондиционера.

Избегайте попадания какой-либо жидкости во внутреннюю часть блока. В противном случае, извлеките электрическую вилку из розетки или отключите главный переключатель кондиционера, а затем свяжитесь с уполномоченным сервисным центром.

Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками.

Не используйте воду, выходящую из кондиционера, в качестве питьевой.

Для обеспечения электрической изоляции кондиционера, во время чистки и уборки кондиционера не распыляйте жидкость на него и не промывайте сильным напором струи. Во время очистки внешних поверхностей конди-

ционера пользуйтесь слегка влажной тканью. Не используйте при очистке абразивные материалы.

Демонтаж, монтаж и модификация кондиционера должны осуществляться квалифицированными специалистами. Любое неквалифицированное вмешательство может привести к повреждению охлаждающих труб, а также к потере свойств кондиционера и причинению вреда здоровью. Ремонт кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами сервисного центра.

Изготовитель не несет ответственности за вред, причиненный покупателю, или за повреждения кондиционера, если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.

Упаковка и утилизация изделия

Упаковка

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей среды, а так же вынуть из всех углублений упаковочных элементов дополнительные материалы, пульта и инструкции к изделию.

Утилизация

Если ваш старый кондиционер больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не нанести вред окружающей среде, кондиционер нужно правильно утилизировать. Изоляция и система охлаждения могут содержать в себе вредные для озонной оболочки материалы. Обратитесь в местные коммунальные службы для получения дополнительной информации.

При утилизации кондиционера убедитесь, что поблизости нет маленьких детей.

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами.




Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации электрического или электронного оборудования. Убедившись, что изделие будет утилизировано должным образом, вы сможете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.


Основные части кондиционера

Внутренний блок

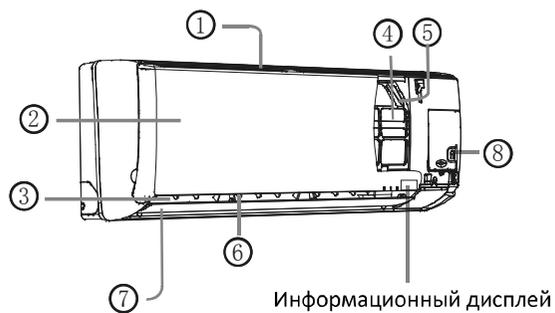


1. Входные воздушные отверстия
2. Передняя панель
3. Выходные воздушные отверстия
4. Воздушный фильтр
5. Место для ультрафиолетовой лампы*
6. Жалюзи вертикальной регулировки потока воздуха
7. Жалюзи горизонтальной регулировки потока воздуха
8. Кнопка аварийного отключения

Внешний блок

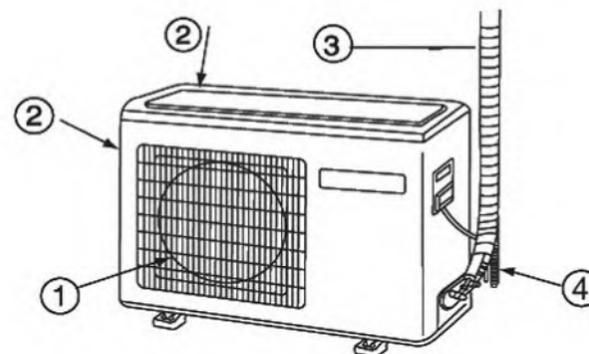


Основные части кондиционера

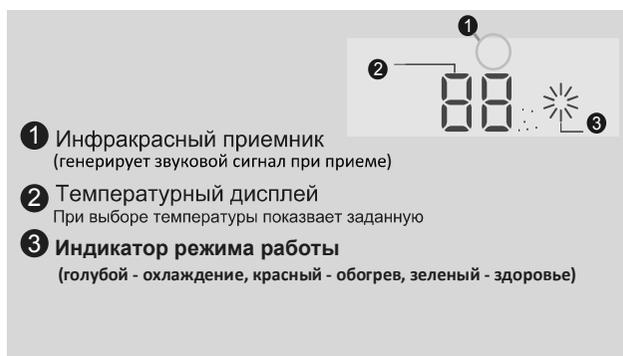

Внешний вид и схема электрической цепи кондиционера могут быть изменены без предупреждения, без ухудшения потребительских свойств изделия.

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

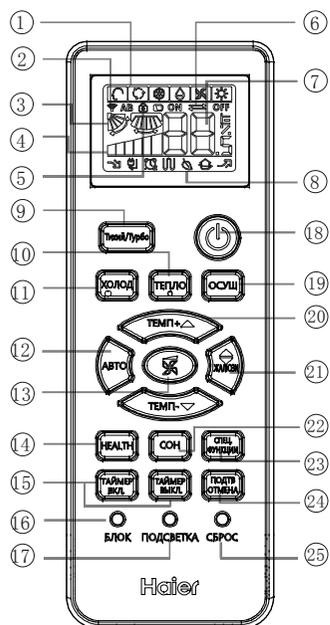

1. Индикатор режимов работы



2. Индикатор передачи сигнала

3. Индикатор режима ЖАЛЮЗИ

4. Индикатор режима работы вентилятора



5. Индикатор функции блокировки пульта (БЛОК).

6. Индикатор функции таймера: TIMER ON / TIMER OFF

7. Индикатор **ТЕМПЕРАТУРА** значения желаемой температуры.

8. Индикатор дополнительных функций.

Режим работы	ТИХИЙ	СОН	HEALTH	ТУРБО	ВОЗДУХ
Значек на пульте					

9. Кнопка **ТИХИЙ/ТУРБО** Включает тихий и турбо режимы.

10. Кнопка **ТЕПЛО** Используется для включения режима обогрева.

11. Кнопка **ХОЛОД** Используется для включения режима охлаждения.

12. Кнопка **АВТО** В автоматическом режиме работы, переключение режимов охлаждения и обогрева происходит автоматически, в соответствии с температурой в помещении.

13. Кнопка **ВЕНТИЛЯТОР** Используется для выбора скорости вентилятора: низкая, средняя, высокая, а также для выбора автоматического режима работы вентилятора.

14. Кнопка **HEALTH** . Используется для включения ультрафиолетовой лампы, если она дополнительно была установлена в блок.

15. Кнопка **ТАЙМЕР ВКЛ., ТАЙМЕРИ ВЫКЛ.,** Используется для установки времени включения/выключения по таймеру.

16. Кнопка **БЛОК** и используется для блокировки пульта.

17. Кнопка **ПОДСВЕТКА** Используется для включения подсветки ЖК панели пульта.

Основные части кондиционера

18. Кнопка **РАБОТА ВКЛ./ВЫКЛ** Используется для включения/выключения кондиционера
19. Кнопка **ОСУШ.** Используется для включения режима осушения.
20. Кнопки **ТЕМП.+ / ТЕМП.-** Используются для установки значения желаемой температуры.
21. Кнопка **ЖАЛЮЗИ** Используется для изменения направления воздушного потока.
22. Кнопка **СОН.** Используются для установки режима сна.
23. Кнопка **СПЕЦ. ФУНКЦИИ** Используется для включения дополнительных функций.
 - управление распределением воздушного потока
 - режим распределения воздушного потока №1
 - режим распределения воздушного потока №2
 - возврат к первоначальному положению воздушной заслонки
 - режим подмеса свежего воздуха «ВОЗДУХ».*
24. Кнопка **ПОДТВ./ОТМЕНА** Используются для подтверждения выбранных вами кнопкой «СПЕЦ.ФУНКЦИИ» дополнительных режимов.
25. Кнопка **СБРОС.** Используется для сброса установок пульта дистанционного управления (когда пульт дистанционного управления работает неверно, используйте заостренный предмет, например карандаш, чтобы нажать на эту кнопку).

Эта функция доступна не для всех моделей.


Блок подмеса свежего воздуха в комплект не входит - устанавливается дополнительно.

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

Установка элементов питания

1. Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управления, слегка надавив на нее большим пальцем.
2. Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с указанной полярностью (+),(-)
3. Закройте крышкой батарейный отсек.

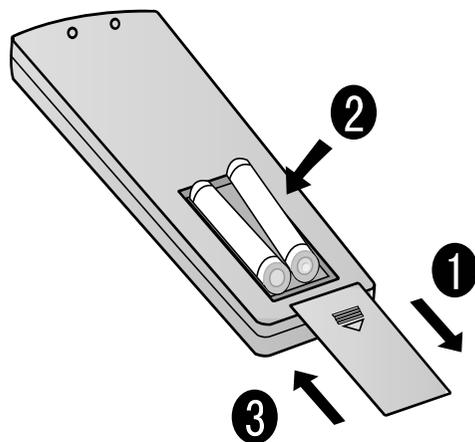

Внимание!

При использовании беспроводного пульта дистанционного управления расстояние до кондиционера не должно превышать 7 метров.

Если в комнате установлены люминесцентные лампы или радиотелефон, то пульт дистанционного управления может работать неправильно. В этом случае следует сократить дистанцию между пультом управления и кондиционером, приблизив его к отверстию приемника.

Замените батареи в пульте дистанционного управления если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или наоборот – недостаточно ярко.


Если на дисплее пульта не отображаются изменения настроек, извлеките батарейки из батарейного отсека и через 2 секунды установите их обратно.

Если после установки батареек на дисплее не отображается информация, нажмите кнопку RESET

Извлеките из пульта дистанционного управления батареи, если он не будет использоваться в течение долгого времени.

Режимы работы

Выбор режима работы

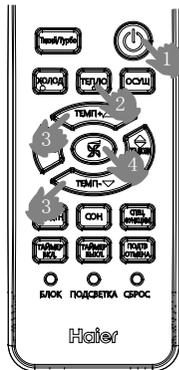

1. Для включения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится в работу согласно последнему выбранному режиму.



2. Для выбора необходимого режима работы нажмите соответствующую кнопку:
 Кнопка HEAT. Используется для включения режима обогрева.
 Кнопка COOL. Используется для включения режима охлаждения.
 Кнопка DRY. Используется для включения режима осушения.

3. Для установки значения температуры используйте кнопки / .

Каждое нажатие на кнопку будет увеличивать значение температуры на 1 °С.
 Каждое нажатие на кнопку будет уменьшать значение температуры на 1 °С.

Установленную температуру кондиционер поддерживает автоматически.

4. Для выбора скорости вращения вентилятора нажмите кнопку .



При работе кондиционера пользователь сам выбирает скорость вращения вентилятора. Когда ВЕНТИЛЯТОР установлен в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, кондиционер автоматически регулирует скорость вентилятора в зависимости установленной температуры.


Режим работы	Пульт управления	Примечание
АВТО		В этом режиме работы кондиционер автоматически выберет режим работы в зависимости от температуры в помещении. Когда режим вентилятора задан режимом AUTO, то и скорость вентилятора будет выбрана так же автоматически.
ХОЛОД		Если кондиционер "только холод, то на его дисплее нет значков для обозначения теплового режима.
ОСУШЕНИЕ		В режиме DRY, когда в комнате итак холодно, тогда температура повышается на +2 С, а блок будет работать меньшей скоростью вентилятора от LOW до установленной пользователем.
ТЕПЛО		В тепловом режиме HEAT, теплый воздух начнет выдаваться блоком с задержкой по времени, для предотвращения подачи в комнату холодного воздуха.
ВЕНТИЛЯЦИЯ		В режиме вентиляции блок не сможет работать в режимах COOL или HEAT, а так же недоступен режим AUTO, как и настройки температуры. Если включен режим AUTO для вентилятора, то скорость определяется комнатной температурой. Режим SLEEP также работать не будет.

Режимы работы

Изменение направления воздушного потока

С помощью кнопки SWING Вы можете изменить вертикальное направление воздушной заслонки. При каждом нажатии на кнопку горизонтальная заслонка примет одно из следующих положений:

При включении кондиционера, горизонтальная воздушная заслонка в зависимости от выбранного режима работы (охлаждение или нагрев) автоматически примет фиксированное положение.

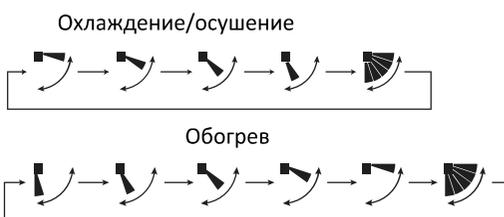

Регулировка горизонтального (влево/вправо) воздушного потока

Для изменения горизонтального воздушного потока переместите вручную вертикальные заслонки в нужном направлении. Для удобства регулировки вертикальные заслонки разбиты на независимые секции.



Выключение кондиционера

Для выключения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF. На панели внутреннего блока погаснут все индикаторы, а на пульте ДУ будет высвечиваться только значение текущего времени.

Установка таймера включения/выключения

Внимание!
Перед началом использования таймера установите значение текущего (реального) времени (см. раздел Установка часов).

Используя таймер включения/выключения, Вы можете, автоматически включать кондиционер утром, когда Вы просыпаетесь, или вечером, когда приходите с работы, и автоматически выключать кондиционер в заданное время.

Таймер включения/выключения (ON/OFF)

После включения кондиционера с помощью пульта ДУ выберите необходимый режим работы кондиционера. При этом текущий режим работы кондиционера отобразится на индикации пульта дистанционного управления.

Выбор режима таймера

Нажмите кнопку TIMER для выбора необходимого режима таймера. Каждое нажатие на кнопку TIMER будет изменять режимы таймера в следующей последовательности:



Выберите необходимый режим таймера. При этом на пульте дистанционного управления будет соответственно мигать индикация ON или OFF.

Режимы работы

Установка таймера включения или выключения

Установка времени включения или выключения по таймеру

Для установки времени включения или выключения по таймеру используйте кнопки  / .

С каждым нажатием на кнопку  значение времени будет увеличиваться на 10 минут.

Если нажать на кнопку  и удерживать ее, то значение времени будет изменяться быстрее, пока эта кнопка не будет отпущена.

С каждым нажатием на кнопку  значение времени будет уменьшаться на 10 минут.

Если нажать на кнопку  и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее, пока эта кнопка не будет отпущена.

Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов.

Подтверждение установок таймера

Для подтверждения установок времени включения/выключения по таймеру используйте кнопку SET. При этом на пульте ДУ перестанет мигать индикация ON или OFF и отобразится время включения/выключения кондиционера. На панели индикации внутреннего блока загорится индикатор TIMER.

Отмена установок таймера

Для отмены установок таймера нажмите кнопку TIMER несколько раз, пока на дисплее пульта управления не исчезнет индикация режимов таймера (ON и OFF).

Внимание!
Пульт дистанционного управления имеет возможность сохранения последних значений установок таймера.

Для того чтобы включить кондиционер в заданное время и потом выключить его по прошествии установленного времени, или выключить кондиционер в заданное время и потом включить его по прошествии установленного времени, используйте функцию TIMER ON-OFF.

Режимы работы

Режим комфортного сна (SLEEP)


В этом режиме система автоматически регулирует температуру подаваемого воздуха и скорость вращения вентилятора внутреннего блока в соответствии со специальным алгоритмом, способствующим более глубокому и здоровому сну.

Внимание!

Режим комфортного сна доступен в режиме автоматического поддержания температуры «AUTO», в режиме охлаждения «COOL», в режиме осушения «DRY» и в режиме обогрева «HEAT». В режиме вентиляции режим комфортного сна недоступен.


В режиме охлаждения

Каждый час работы после запуска режима комфортного сна установленная температура повышается на 1°C. После повышения на 2°C, показатель температуры поддерживается постоянным. Через 6 часов работы режим комфортного сна будет отключен.

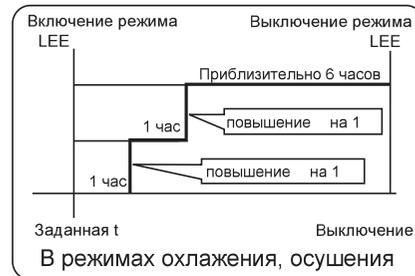

В режиме обогрева

Каждый час работы после запуска режима комфортного сна установленная температура понижается на 2°C. После понижения на 4°C, показатель температуры поддерживается постоянным в течении 3 часов. Через 3 часа работы температура увеличивается на 1°C. Через 3 часа работы режим комфортного сна будет отключен.

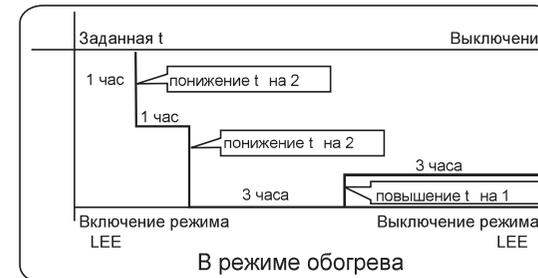


Режимы работы

Работа кондиционера без пульта дистанционного управления

С помощью данной функции Вы можете использовать кондиционер если пульт дистанционного управления неисправен (например, разряжены батарейки) или утерян.

Для включения кондиционера нажмите на кнопку **EMERGENCY SWITCH** на передней панели внутреннего блока. При этом Вы услышите одиночный звуковой сигнал, подтверждающий включение кондиционера в режим автоматического поддержания температуры. Кондиционер будет автоматически менять режимы охлаждения и обогрева в зависимости от текущей температуры внутри помещения.




Температура внутри помещения	Установленная температура	Скорость вращения вентилятора	Режим работы кондиционера
Выше 23 °С	23 °С	АВТО	Охлаждение
Ниже 23 °С	23 °С	АВТО	Обогрев

Тестовый режим

Данный режим работы кондиционера следует использовать только в том случае, когда необходимо проверить работоспособность кондиционера при температуре в помещении ниже 16 °С.

Нажмите на кнопку **EMERGENCY SWITCH** и удерживайте ее более 5 секунд (при этом Вы услышите двойной звуковой сигнал), после этого отпустите кнопку **EMERGENCY SWITCH**.

После 30 минут работы кондиционер автоматически отключится.



Для выключения кондиционера нажмите на кнопку **EMERGENCY SWITCH**. При этом Вы услышите одиночный звуковой сигнал, подтверждающий выключение кондиционера.

Для отключения данных режимов нажмите кнопку **ON/OFF** на пульте дистанционного управления, кондиционер перейдет в режим работы, ранее заданный на пульте ДУ.

Уход за кондиционером

Для бесперебойной работы кондиционера во время его эксплуатации требуется:


1. Производить регулярную чистку воздушных фильтров внутреннего блока в зависимости от интенсивности использования и степени загрязненности воздуха, но не реже одного раза в месяц.
2. Не реже одного раза в год производить техническое обслуживание системы кондиционирования.

Техническое обслуживание

1. Техническое обслуживание должно производиться специалистами Авторизованного партнера, либо Авторизованного сервисного центра. По окончании обслуживания делается отметка в гарантийном талоне.
2. Перечень сервисных операций должен включать
 - а) Чистку и мойку теплообменников и дренажных поддонов.
 - б) Проверку параметров работы холодильного контура
 - в) Протяжку силовых контактов подключения
 - г) Проверку состояния клемм, разъемов и печатных плат.

Чистка воздушных фильтров

1. Откройте переднюю панель внутреннего блока, подняв ее вверх.
2. Удалите воздушный фильтр, взяв его за среднюю часть, потяните вверх, чтобы фильтр вышел из фиксаторов, а затем потяните вниз.

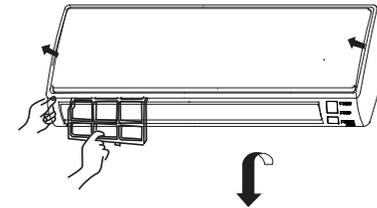

3. Для чистки фильтра используйте пылесос или промойте фильтр под водой, после чего просушите его.
4. Установите фильтр на место.
5. Закройте переднюю панель внутреннего блока.

Установка кондиционера (руководство по монтажу)

Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированным персоналом имеющим соответствующие разрешения и сертификаты, подтверждающие эту квалификацию и возможность работ с агрегатами содержащими газ под давлением и с напряжением до 1000 вольт.

При этом следует применять только специализированный инструмент для работы с фреоновыми системами и не нарушать правил техники безопасности.

Нарушение правил монтажа или неквалифицированная установка данного оборудования может привести к утечке хладагента воды, стать причиной поражения электрическим током или пожара.

Внимание!

Рекомендуется устанавливать кондиционер в легко доступном месте для удобства последующего обслуживания и ремонта.

Для соединения блоков используйте цельнотянутую трубку из фосфористой раскисленной меди

ГОСТ 617-90, EN 12735, ASTM B280. Трубки, которые вы используете, должны быть чистыми как внутри, так и снаружи. На их поверхности не должно быть вредных для работы трубопроводов веществ, таких как сера, оксиды, пыль, стружки, масло, жир и вода.

Если блок устанавливается в небольшом помещении, необходимо принять меры к тому, чтобы концентрация хладагента в случае его утечки не превысила предельно допустимую норму. При превышении допустимой нормы в случае утечки может возникнуть кислородная недостаточность.

20

Монтаж внутреннего блока

Выбор места установки

Внутренний блок должен устанавливаться в таких местах, где обеспечена равномерная циркуляция холодного и теплого воздуха.

Не следует использовать для установки следующие места:

- с высокой концентрацией соли в воздухе (приморская зона);
- с высокой концентрацией сернистых газов;
- с повышенной концентрацией масел (включая механические масла) и пара;
- места, где используются органические растворители;
- места, где установлены машины, генерирующие высокочастотные электромагнитные волны;
- рядом с дверью или окном, где возможен контакт с наружным воздухом с высоким содержанием влаги (легко образуется конденсат);

Расстояние между внутренним блоком и полом должно быть не более 2,7 м.


Не размещайте блок над телевизором, аппаратурой, картинами, пианино, радиоприемником и т.п., чтобы избежать повреждения их конденсатом.

Для соединения внутреннего и наружного блоков необходимо обеспечить возможность вывода через стену здания соединительных труб, дренажной трубы и соединительных проводов.


Установка кондиционера

Монтаж внутреннего блока

HSU-07HTM03/R2(IN)	HSU-07HTM03/R2(OUT)
HSU-09HTM03/R2(IN)	HSU-09HTM03/R2(OUT)
HSU-09HTM103/R2(IN)	HSU-09HTM103/R2(OUT)
HSU-07HMT03/R2(DB)-IN	HSU-07HMT03/R2(DB)-OUT
HSU-09HMT03/R2(DB)-IN	HSU-09HMT03/R2(DB)-OUT

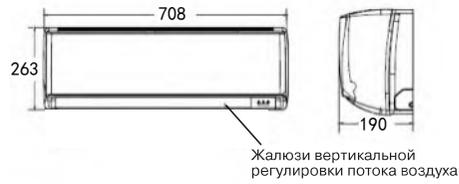

HSU-12HTM03/R2(IN)	HSU-12HTM03/R2(OUT)
HSU-12HMT03/R2(DB)-IN	HSU-12HMT03/R2(DB)-OUT




Установка монтажной пластины

Временно прикрепите монтажную пластину на ровной стене, соблюдая ее горизонтальное положение.

Отметьте на стене позиции для высверливания крепежных отверстий.

Просверлите отверстия в стене согласно разметке (диаметром 6 мм) и вставьте в них пластиковые дюбели.

Закрепите монтажную пластину на стене с помощью шурупов.

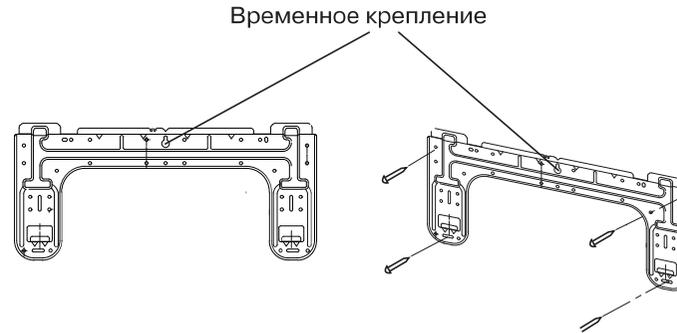

Установка кондиционера





Сверление сквозного отверстия

Для стен, содержащих металлическую арматуру или металлическую панель, необходимо установить встраиваемую в стену монтажную трубу и закрывать сквозное отверстие в стене крышкой для предотвращения возможного нагрева, поражения электрическим током или возникновения пожара. Зазоры в месте прохождения труб необходимо заделывать уплотнительным материалом для предотвращения образования конденсата.

1. Высверлите в стене сквозное отверстие диаметром 60 мм с наклоном вниз наружу.
2. Установите в отверстие монтажную трубу.
3. Закройте проделанное в стене отверстие для трубы крышкой.
4. После прокладки трубы для хладагента, электрического монтажа и монтажа дренажного трубопровода заделайте зазоры вблизи труб шпатлевкой.

Монтажная труба и крышка для отверстия в стене в комплект поставки не входит.

Монтажная труба

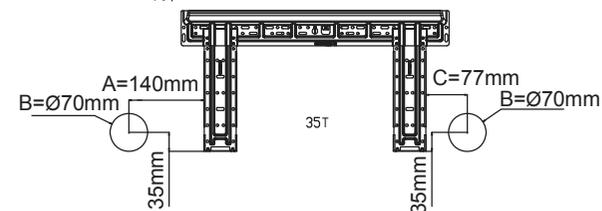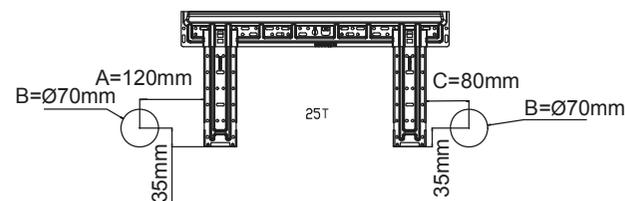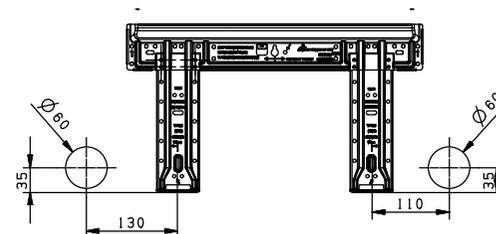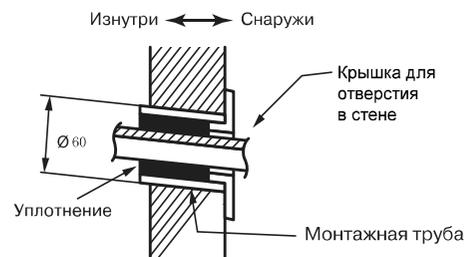


Установка кондиционера


Варианты подвода трубопровода

При подводе справа или справа снизу необходимо удалить заглушки на корпусе настенного блока. Заглушку нужно сохранить на тот случай, если кондиционер в будущем установят в другое место.

Изгибать трубы в нужное направление необходимо очень аккуратно, чтоб избежать заломов трубы. Проложите провода межблочных соединений через отверстие в стене с небольшим запасом для дальнейшего подключения внутреннего блока.

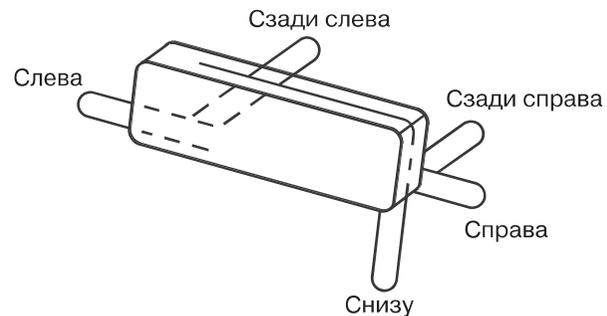

1. Прикрепите дренажный шланг к нижней стороне труб для хладагента клеей виниловой лентой.
2. Обмотайте трубы для хладагента вместе с дренажным шлангом изоляционной лентой.
3. Пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента через отверстие в стене, далее навесьте комнатный блок на крюки монтажной пластины так, чтоб они оказались в специальных выемках корпуса настенного блока.

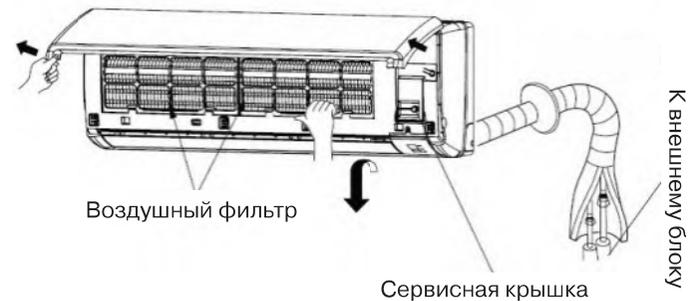


Установка кондиционера


4. Пропустите провода межблочных соединений от наружного блока через отверстие в задней части корпуса внутреннего блока. Выведите их с лицевой стороны, предварительно открутив сервисную крышку .
5. Во время работы следите за тем, чтобы провода межблочных соединений не были пережаты во внутреннем блоке; обеими руками нажмите на нижнюю часть корпуса внутреннего блока таким образом, чтобы она плотно зацепилась за крюки монтажной пластины.

В случае подвода трубопроводов слева от блока пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента через отверстие в стене с небольшим запасом, далее подвесьте комнатный блок на крюки монтажной пластины.

Отметьте необходимую длину каждой трубы и дренажного шланга для соединения с выходными трубами внутреннего блока. Соедините трубопровод между блоками.

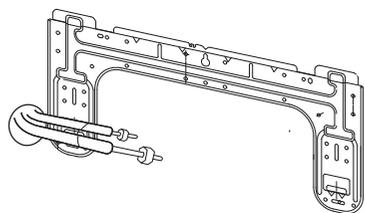

Разместите межблочный трубопровод под внутренним блоком как показано на рисунке

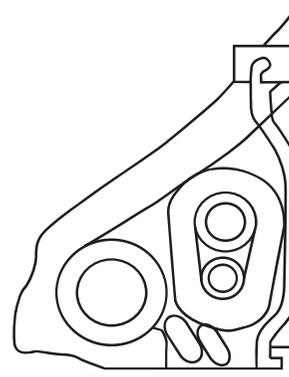

Установка кондиционера

Монтаж наружного блока

Поверхность, на которую устанавливается наружный блок кондиционера, должна быть жесткой, чтобы избежать возникновения повышенного шума и вибрации.

При установке наружного блока на горизонтальной поверхности (например, на крыше), как правило, используют специальную подставку.

При подвешивании наружного блока кондиционера на стену используются специальные кронштейны, их крепление к стене должно быть прочным, устойчивым и надежным, соответствовать техническим требованиям. Подвешивать блок можно на кирпичную или бетонную стену или стену аналогичной прочности. Соединение крепежного кронштейна с кондиционером также должно быть прочным и надежным.

Внешний блок кондиционера должен располагаться строго горизонтально.

Убедитесь, что тепло от конденсатора отводится беспрепятственно.


Если над внешним блоком установлен навес, защищающий его от дождя и солнечных лучей, убедитесь, что он не мешает отводу тепла от конденсатора.

Свободное пространство сзади и справа от наружного блока должно составлять не менее указанных на рисунке. Входящий и выходящий из кондиционера потоки воздуха не должны быть направлены на животных и растения.

Место должно быть удобным для монтажа, сухим, с хорошим доступом воздуха, но без сильного ветра.

Поверхность, на которую устанавливается наружный блок кондиционера, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать его вес.

Шум и воздушный поток от наружного блока не должны мешать соседям владельца кондиционера (не размещайте блок возле соседских окон).

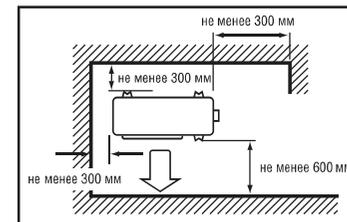


Установка кондиционера

Расположение дренажного шланга

Дренажный трубопровод должен быть установлен с уклоном в наружную сторону. Дренажный трубопровод должен быть по возможности как можно короче.

Размер дренажной трубы должен быть не меньше, чем соединительный размер дренажной трубы внутреннего блока кондиционера.


Если естественный слив невозможен - допускается установка помпы.

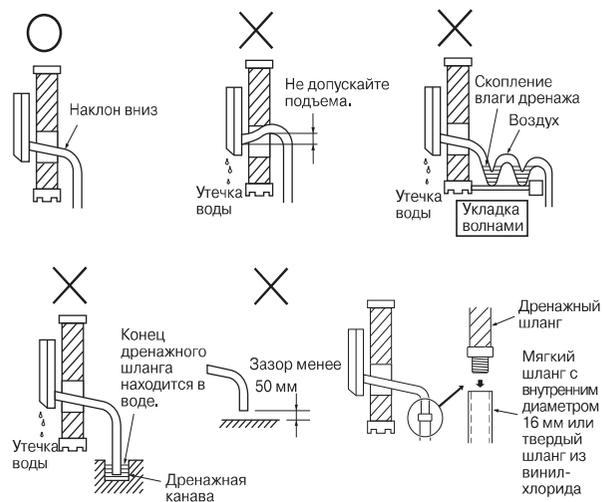

Развальцовка

Основная причина утечки хладагента из фреонового трубопровода кондиционера некачественная развальцовка труб.


1. Измерьте расстояние между внутренним и внешним блоками кондиционера и отрежьте трубы с небольшим запасом.
2. Произведите обрезку трубопровода труборезом строго под прямым углом и удалите заусенцы, расположив трубопровод фаской вниз, во избежание попадания стружки внутрь трубы.

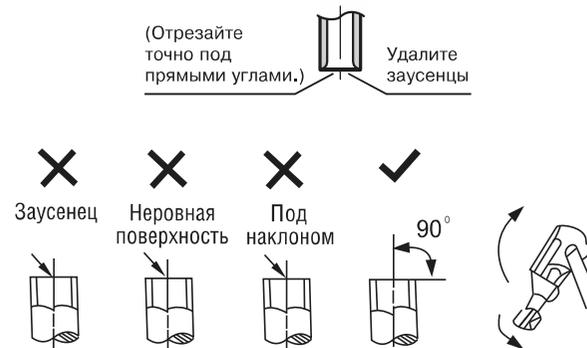


Установка кондиционера

Развальцовка

Отсоедините накидные гайки, прикрепленные к внутреннему и наружному блокам кондиционера. Перед развальцовкой установите их на трубки, с которых уже удалены заусенцы и надета теплоизоляция.

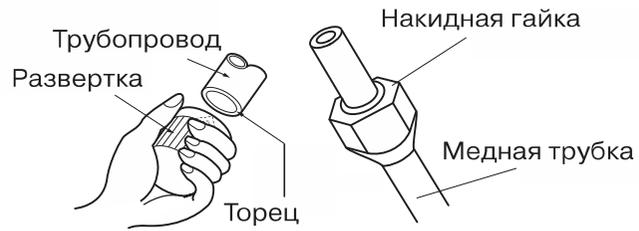

Развальцуйте конус на конце трубы. Убедитесь, что конус выполнен правильно.




Наружный диаметр мм	Максимум (А мм)	Минимум (А мм)
6,35	1,3	0,7
9,52	1,6	1,0
12,7	1,8	1,0
15,88	2,0	1,0

Правильно	Не допускается				
	Косой срез	Зазубрины от римера	Вмятины от обжима	Неравномерный конус	Длинный конус

Установка кондиционера


Установите развальцованные трубы соосно со штуцером.

Закрутите накладную гайку вручную, а затем затяните ее двумя гаечными ключами – обычным и динамометрическим.

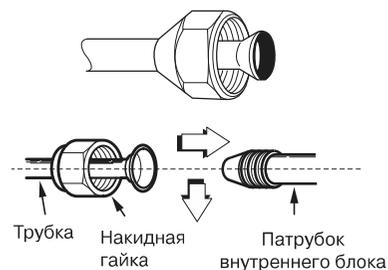

Наружный диаметр, мм	Крутящий момент кгс/м	Крутящий момент Н/см
6,35	144-176	1440-1720
9,52	133-407	3270-3990
12,7	504-616	4950-6030
15,88	556-645	5454-6325

Если при прокладке трубопровода имеются вертикальные участки с перепадами более чем 5 метров, то необходима установка маслотовратных петель на соответствующих вертикальных участках.




L, мм	R, мм
300	500
300	500

Установка кондиционера


Подключение наружного блока

1. Снимите крышку электрического отсека наружного блока.

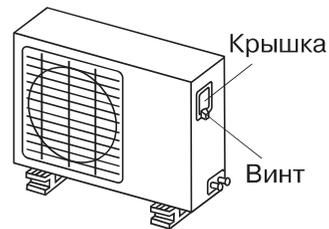

Внешний вид и схема электрической цепи кондиционера могут быть изменены без предупреждения, без ухудшения потребительских свойств изделия.

2. Подключите соединительные провода к контактам так, чтобы цифры, указанные на контактах внутреннего и наружного блоков, совпадали.

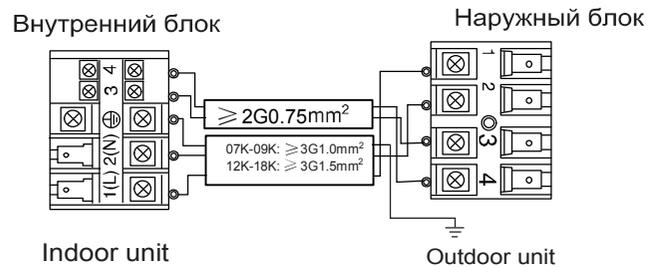

HSU-07/09HTM


Сетевой кабель $\geq 3G1.0mm^2$
 Соединительный кабель - 1, 2, $\oplus \geq 3G1.0mm^2$
 3, 4 $\geq 2G0.75mm^2$

HSU-12HTM

Сетевой кабель $\geq 3G1.5mm^2$
 Соединительный кабель - 1, 2, $\oplus \geq 3G1.5mm^2$
 3, 4 $\geq 2G0.75mm^2$

HSU-07/09HMT

HSU-12HMT

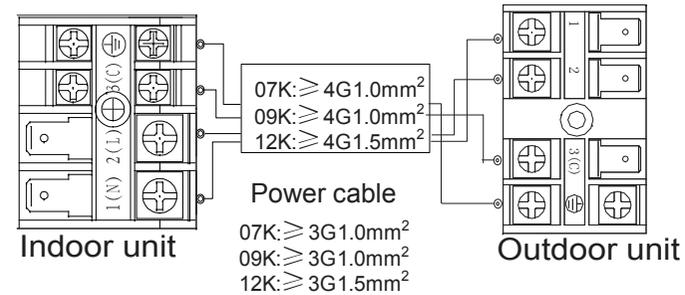

Установка кондиционера

Вакуумирование холодильного контура

Продолжительность процесса вакуумирования составляет не менее 15 мин. По окончании процесса, давление, показываемое вакуумметром, должно достичь - 760 мм рт. ст. (-1,0 x 10⁵ Па).


После завершения откачки полностью закройте вентиль **Lo** и выключите вакуумный насос. Проконтролируйте показания манометра, стрелка не должна отклоняться от значения достигнутого после остановки вакуумного насоса. Повышение давления свидетельствует о наличии негерметичности в системе. В данном случае необходимо найти и устранить негерметичность в системе и повторить процесс вакуумирования.

Поверните шток запорного вентиля жидкостной трубы (тонкая) на 45° против часовой стрелки и оставьте в таком положении 6–7 сек. Убедитесь, что давление, показываемое манометром, превышает атмосферное давление.

Отключите заправочный шланг от вакуумметра, после чего отключите заправочный шланг от кондиционера.

Наличие в холодильном контуре влаги или воздуха приводит к нежелательным последствиям негативного характера. Поэтому необходимо проверить внутренний блок и фреоновый трубопровод на наличие утечек, и полностью удалить из системы влагу, воздух и другие неконденсирующиеся примеси.

Схема присоединения вакуум насоса к внешнему блоку

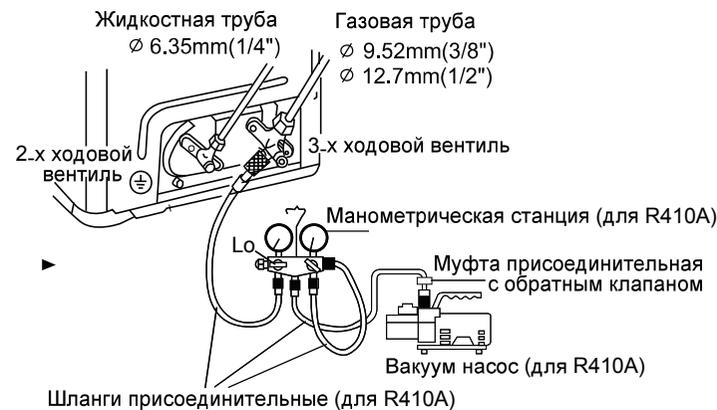

Установка кондиционера

Рекомендации по опрессовке системы

Проведение операции под давлением

1. Откройте на 1/2 оборота жидкостной вентиль на внешнем блоке и контролируйте давление по манометру до 3 кгс/см² и закройте вентиль
2. Убедитесь, что в течении 3-х минут давление остается неизменным.
3. При помощи течеискателя для R410A проверьте все вальцовочные соединения, а так же места пайки и газовый фон внутри теплоизоляции.
4. Если утечек не обнаружено откройте жидкостной вентиль для получения максимально возможного давления фреона при данной температуре окружающей среды и вновь закройте вентиль.
5. Выполните действия пп. 3 и оставьте систему под давлением на 1 час, убедитесь, что стрелка манометра не поменяла своего положения за это время. Если все предыдущие операции прошли успешно, то откройте сначала жидкостной, а затем газовый вентиль.

Внимание!

Переход к следующему этапу возможен только если вы убедились в герметичности фреонового контура.

Тестовый запуск системы

Полностью откройте штоки запорных вентилях жидкостного и газового, а затем плотно закрутите их крышки.

Перед окончательной затяжкой крышек - заглушек на запорных вентилях рекомендуется при помощи течеискателя убедиться в отсутствии утечек на всех выходах запорных вентилях.

Тестовый запуск рекомендуется выполнять в режиме охлаждения для правильного распределения фреонового масла в контуре при первом пуске кондиционера.

Температурную уставку на пульте при этом следует установить на минимальное значение.

После выхода системы на режим, дайте ей поработать 10 минут и переключите в режим "тепло" (солнышко) при этом уставку на пульте установите на максимальное значение температуры рекомендуется контролировать давление в системе при помощи манометрической станции. В режиме охлаждения при помощи шкалы Lo (голубой манометр) - В режиме нагрева используйте шкалу Ho (красный манометр)

Следует так же использовать шланги соответствующих цветов, так как они рассчитаны на разные пределы давлений.

Перед завершением работ следует произвести заключительную проверку на утечку на высоком давлении при работе системы в тепловом режиме. (См. пп. 3)

Возможные неполадки

Проблема	Возможная причина
Кондиционер не включается	Плохое соединение с розеткой Отсутствие электричества
Недостаточное охлаждение или обогрев	Настройки пульта управления выполнены недолжным образом (неправильно выставлена желаемая температура) Загрязнен воздушный фильтр
Недостаточное охлаждение	Убедитесь что в помещении отсутствуют дополнительные источники тепла. Не допускайте попадание прямых солнечных лучей в помещение (используйте шторы или жалюзи)
В процессе охлаждения происходит автоматическое переключение на режим вентиляции	Автоматическое переключение с режима охлаждения на режим вентиляции происходит для предотвращения обмерзания испарителя внутреннего блока
В режиме обогрева от наружного блока исходит пар или стекает вода	Эти явления могут возникать в процессе оттайки для удаления наледи на наружном блоке кондиционера
Шум во время работы или остановки кондиционера	Во время работы или остановки возможен свистящий или булькающий (перетекающий) шум. В первые несколько минут после запуска компрессора этот шум более значительный. (Этот шум исходит от хладагента, находящегося в системе.) Во время работы возможен – шум потрескивание. Этот шум вызван расширением или сокращением пластмассовых частей корпуса из-за температурных изменений
Кондиционер не включается повторно после отключения	После остановки кондиционера последующее включение компрессора возможно только по истечении трехминутной задержки. Пожалуйста, подождите три минуты
Блок испускает запахи	Блок может поглощать запахи от мебели, продуктов, сигарет и затем вновь испускать их в помещение

Технические характеристики

Наименование комплекта			HSU-07HTM03/R2(IN) HSU-07HTM04/R2(IN)	HSU-09HTM03/R2(IN)	HSU-09HTM103/R2(IN)	HSU-12HTM03/R2(IN)	HSU-07HMT03/R2(DB)-IN	HSU-09HMT03/R2(DB)-IN	HSU-12HMT03/R2(DB)-IN	
Внутренний блок			HSU-07HTM03/R2(OUT) HSU-07HTM04/R2(OUT)	HSU-09HTM03/R2(OUT)	HSU-09HTM103/R2(OUT)	HSU-12HTM03/R2(OUT)	HSU-07HMT03/R2(DB)-OUT	HSU-09HMT03/R2(DB)-OUT	HSU-12HMT03/R2(DB)-OUT	
Мощность	Охлаждение	Вт	2050	2400	2400	3200	2050	2500	3500	
	Обогрев	Вт	2050	2400	2400	3250	2200	2800	3700	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	755	885	885	1180	638	778	1090	
	Обогрев	Вт	635	747	747	920	610	775	1000	
EER		Вт/Вт	2.71	2.71	2.71	2.71	3.21	3.21	3.21	
COP		Вт/Вт	3.22	3.21	3.21	3.53	3.61	3.61	3.7	
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.3	3.9	3.9	5.3	2.9	3.4	4.9	
	Обогрев	А	2.8	3.3	3.3	4.0	2.8	3.4	4.5	
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°С	+21 - +32 в помещении (+18°С ~ +43°С - на улице)				+21 - +35 в помещении (+10°С ~ +43°С - на улице)			
	Обогрев	°С	10°С - +27°С в помещении (-7°С ~ +24°С - на улице)				10°С - +27°С в помещении (-35°С ~ +24°С - на улице)			
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
Расход воздуха (высокий/средний/низкий)		м3/ч	450	500	500	600	450	450	600	
(высокий/средний/низкий)		дБ/(А)	34/32/30	35/32/30	35/32/30	37/34/32	36/33/30	36/34/30	37/34/32	
Диаметр жидкостной трубы		мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
Диаметр газовой трубы		мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	
Размеры (Ш x Г x В)		мм	708/190/263	708/190/263	708/190/263	865/200/290	708/190/263	708/190/263	865/200/290	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	786/270/348	786/270/348	786/270/348	954/279/355	786/270/348	786/270/348	954/279/355	
Вес		кг.	7.3	7.3	7.3	9.4	7.3	7.7	9.6	
Наружный блок										
Уровень шума шума наружного блока		дБ/(А)	52	53	53	53	52	52	52	
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Заводская заправка хладагента (до 5 метров)		г.	400	610	580	770	700	700	780	
Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.)		г./м.	20	20	20	20	20	20	20	
Размеры (Ш x Г x В)		мм	696/256/432	696/256/432	696/256/432	696/256/432	780/245/540	780/245/540	800/280/550	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	810/354/490	810/354/490	810/354/490	810/354/490	920/351/620	920/351/620	954/409/625	
Вес		кг.	20.9	23.9	23.9	25.2	28	28	27.9	

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим обращаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров Хайер.

Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до начала использования изделия внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации.

Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством.

Упаковочный лист

Внутренний блок	1 шт.
Пульт дистанционного управления.....	1 шт.
Батарейки AAA для пульта ДУ.....	2 шт.
Наружный блок.....	1 шт.
Набор аксессуаров для монтажа.....	1 компл.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Гарантийный талон внутреннего блока.....	1 шт.
Гарантийный талон наружного блока.....	1 шт.

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Импортер:

ООО «ХАР»

Адрес:

121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8,
этаж 16, офис 1601

тел. 8-800-200-17-06, адрес эл. почты:

info@haierrussia.ru

Haier

Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства.






Manualul Utilizatorului

Aparat de aer condiționat tip split cu montare pe perete

VAI0922FA
VAI1222FA
VAI1822FAW
VAI0922FFWR
VAI1222FFWR
VAI2422FFWR
VAI1222FJMRW
VAI1222FJSVW
VAI1222JAW
VAI1822JAW
VAI2422JAW
VAI1222JPW
VAI0922FJW
VAI1222FJW
VAI1222HEW
VAI0922QW
VAI1222QW
VAI1822QW
VAI2422QW

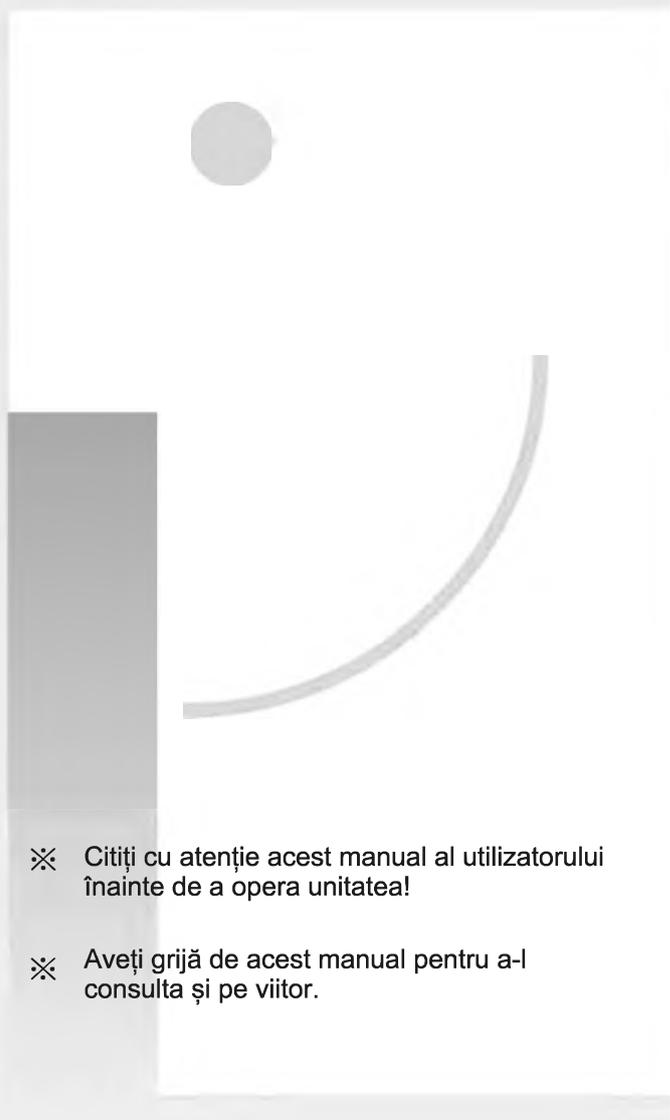

- ※ Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a opera unitatea!
- ※ Aveți grijă de acest manual pentru a-l consulta și pe viitor.

CUPRINS

Operare și întreținere

Atenționări	1
Precauții de siguranță	2
Indicații de utilizare	7
Numele fiecărei componente	9
Curățare și îngrijire	10
Depanare	12

Operare și întreținere

Indicații de instalare	14
Instalarea unității interioare	18
Instalarea unității exterioare	21
Verificare după instalare și testarea funcționării.....	24
Indicații privind întreținerea	25

Notă: Toate ilustrațiile din acest manual sunt doar pentru referință. Este posibil ca aparatul dvs. de aer condiționat să fie ușor diferit. Forma reală va predomina. Acestea pot fi modificate fără preaviz pentru îmbunătățiri viitoare.

ATENȚIONĂRI

Atenționare: Acest aparat de aer condiționat folosește agentul frigorific R32 inflamabil.

Note: Aerul condiționat cu agentul frigorific R32 dacă este tratat necorespunzător, poate cauza răni serioase asupra corpului uman sau poate afecta lucrurile din mediul înconjurător.

- * Spațiul din camera în care este realizată instalarea, utilizarea, repararea și depozitarea acestui aparat de aer condiționat trebuie să fie mai mare de 5 m².
- * Agentul frigorific nu poate fi încărcat mai mult de 1,7 kg.
- * Nu utilizați nici o metodă pentru a grăbi dezghețarea sau curățarea părților cu gheață, cu excepția situațiilor particulare recomandate de producător.
- * Nu perforați și nici nu ardeți aparatul de aer condiționat și verificați conducta pentru agentul frigorific pentru a nu avea deteriorări.
- * Aparatul de aer condiționat trebuie depozitat într-o cameră fără sursă de foc, de exemplu flacăra deschisă, aparat cu gaz, aparat de încălzire electric funcționabil și altele.
- * Luați aminte faptul că, agentul frigorific nu trebuie înghițit și nu are gust.
- * Depozitarea aparatului de aer condiționat trebuie să fie capabilă să prevină deteriorările mecanice cauzate accidental.
- * Întreținerea sau repararea aparatelor de aer condiționat folosind agentul frigorific R32 trebuie să fie efectuată după realizarea verificărilor de securitate pentru a minimiza riscul de accidente.
- * Aparatul de aer condiționat trebuie instalat cu capacul valvei.
- * Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalare, utilizare și întreținere.

Simbol	Notă	Explicație
	ATENȚIONARE	Acest simbol arată că aparatul utilizează un agent frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific prezintă scurgeri sau este expus la o sursă externă de aprindere, poate exista pericol de incendiu.
	PRECAUȚIE	Acest simbol arată că manualul de instrucțiuni trebuie citit cu atenție.
	PRECAUȚIE	Acest simbol arată că aparatul trebuie manipulat de personalul unui service calificat prin consultarea manualului de instalare.
	PRECAUȚIE	Acest simbol arată că informațiile sunt disponibile în manualul de operare sau de instalare.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Instalarea sau operarea incorectă sunt un rezultat al nerespectării acestor instrucțiuni și poate răni oamenii, poate deteriora proprietăți, etc.
Gravitatea este clasificată prin următoarele simboluri:

AVERTIZARE

Acest simbol indică riscul de moarte sau rănire serioasă.

PRECAUȚIE

Acest simbol indică riscul de rănire sau deteriorare a proprietății.

AVERTIZARE

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

(Pentru aparatele de aer condiționat cu marcajul CE).



AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

Acest aparat nu este destinat a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale, sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare dacă nu au fost instruite sau dacă nu sunt supravegheate în ceea ce privește utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.


(Pentru aparatele de aer condiționat fără marcajul CE).

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

<p>Aparatul de aer condiționat trebuie să aibă împământare. Împământarea incorectă poate avea ca rezultat electrocutarea.</p>  <p>Nu conectați cablul de împământare la conducta de gaze, de apă, paratrăsnet sau cablul de telefon.</p>	<p>Atunci când unitatea nu este utilizată timp îndelungat, pentru a respecta condițiile de siguranță, opriți întotdeauna dispozitivul și alimentarea cu energie electrică .</p> 	<p>Aveți grijă să nu udați telecomanda sau unitatea interioară și nu le depozitați în medii cu umezeală.</p>  <p style="text-align: center;">NU!</p> <p>În caz contrar, există pericolul de scurtcircuit.</p>
<p>Dacă alimentarea cu energie electrică este disfuncțională, trebuie înlocuită de producător, de către un agent de service sau de o persoană calificată.</p> 	<p>Nu opriți alimentarea cu energie electrică în timpul utilizării sau când aveți mâinile ude.</p>  <p style="text-align: center;">NU!</p> <p>Există riscul de electrocutare</p>	<p>NU introduceți alte aparate în priza la care este conectat aparatul electric.</p>  <p style="text-align: center;">NU!</p> <p>În caz contrar, există riscul de șoc electric sau chiar incendiu sau explozie.</p>
<p>Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere și curățare întotdeauna opriți aparatul și alimentarea cu energie electrică .</p>  <p>În caz contrar, există riscul de șoc electric sau deteriorări</p>	<p>Nu trageți de cablul de alimentare</p>  <p style="text-align: center;">NU!</p> <p>Deteriorările apărute în urma acestei acțiuni pot crește pericolul de electrocutare.</p>	<p>Conductele conectate la aparat nu vor avea o sursă de aprindere.</p>


PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Nu instalați aparatul de aer condiționat în locuri unde există surse de gaz sau lichid inflamabil. Distanța între acestea trebuie să fie mai mare de 1m.




Poate exista pericol de incendiu sau chiar explozie.

Nu folosiți agenți de curățare lichizi sau corozivi. Nu stropiți cu apă sau alt lichid.




Acest lucru poate cauza electrocutarea sau poate deteriora unitatea.

Nu încercați să reparați singuri aparatul de aer condiționat.



Repararea incorectă poate cauza incendii sau explozii. Contactați un agent service autorizat.

Nu folosiți aerul condiționat în timpul furtunilor.




Alimentarea cu energie electrică trebuie oprită pentru a preveni pericolele.

Nu introduceți mâinile sau obiecte în orificiile de ventilație de admisie sau de ieșire.




Acest lucru poate avea ca rezultat leziuni sau deteriorarea unității.

Aveți grijă ca suportul instalat să fie suficient de puternic.



Dacă este deteriorat, aparatul poate cădea și poate provoca răni.

Nu blocați orificiile pentru ventilație.



În caz contrar, capacitatea de răcire sau încălzire va fi afectată sau aparatul poate să nu mai funcționeze.

Nu lăsați aparatul să direcționeze aerul condiționat către un aparat cu rol de încălzire.



În caz contrar, poate apărea arderea incompletă ducând, astfel la intoxicație.

Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale.

Un circuit de împământare trebuie instalat pentru a evita riscul de electrocutare.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Acest produs conține gaze cu efect de seră.

Scurgerile de agent frigorific contribuie la schimbările climatice.

Agentul frigorific potențial de încălzire globală (GWP) scăzut ar putea contribui la scăderea efectului de încălzire globală, mai mult decât un agent frigorific cu GWP ridicat, dacă se scurge în atmosferă. Acest aparat conține fluid frigorific cu GWP egal cu [675]. Acest lucru înseamnă că, dacă un 1 kg din acest fluid frigorific s-ar scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de [675] de ori mai mare decât un kg de CO₂, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să interveniți sau să dezasamblați circuitul cu agent frigorific, întotdeauna consultați un specialist.

Asigurați-vă că următoarele obiecte nu sunt poziționate sub unitatea interioară:

- 1. cuptoare cu microunde, cuptoare sau alte obiecte fierbinți.**
- 2. computere sau alte aparate electrostatice.**
- 3. prize unde sunt conectate frecvent aparate.**

Legăturile între unitatea interioară și cea de exterior nu vor fi refolosite, cu excepția cazurilor în care acestea au fost re-dilate.

Specificațiile siguranței sunt imprimate pe plăcile pentru circuite, precum 3.15A/250V CA, etc.

Avertizare DEEE

Semnificația coșului de gunoi:




Nu aruncați aparatul electrocasnic împreună cu gunoiul menajer, folosiți centrele de reciclare.

Contactați autoritățile locale pentru informații privind sistemele de colectare. Dacă aparatele electrocasnice sunt aruncate la groapa de gunoi, pot apărea scurgeri de substanțe periculoase în pânza freatică și pot pătrunde în lanțul trofic, afectând sănătatea și starea de bine.

Când înlocuiți aparatele electrocasnice vechi cu unele noi, furnizorul este obligat în mod legal să ducă gratis aparatele vechi la centrele de colectare.



PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE ⚠		
<p>Nu deschideți ferestrele și ușile pentru o perioadă lungă de timp atunci când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.</p>  <p>În caz contrar, capacitatea de răcire sau încălzire poate fi afectată.</p>	<p>Nu vă așezați pe partea superioară a unității exterioare și nici nu amplasați obiecte grele pe aceasta.</p>  <p>Acest lucru ar putea duce la leziuni sau pot deteriora unitatea.</p>	<p>Nu utilizați aerul condiționat în alte scopuri, precum uscarea hainelor, conservarea alimentelor, etc.</p> 
<p>Nu stați în aerul rece pentru o perioadă mare de timp.</p>  <p>Vă va afecta starea fizică și poate cauza probleme de sănătate.</p>	<p>Setați temperatura potrivită.</p>  <p>Se recomandă ca diferența de temperatură între temperatura de interior și cea de exterior să nu fie prea mare.</p> <p>Ajustările corespunzătoare ale temperaturii pot preveni risipa de electricitate.</p>	<p>Dacă aparatul dvs. de aer condiționat nu este dotat cu un cablu de alimentare și ștecher, trebuie instalat un comutator anti-explozie în instalația electrică. Distanța între contactele acestuia nu trebuie să fie mai mică de 3,0 mm.</p>
<p>Dacă aparatul dvs. de aer condiționat este conectat în permanență la instalația electrică fixă este recomandată instalarea, în circuitul electric, a unui dispozitiv de curenți diferențiali, anti-explozie (RCD), având un curent rezidual de funcționare care să nu depășească 30mA .</p>		
<p>Circuitul pentru alimentarea cu energie electrică trebuie să fie dotat cu protecție împotriva scurgerilor și întrerupător a cărui capacitate trebuie să fie de 1,5 ori decât curentul maxim.</p>		
<p>În ceea ce privește instalarea aparatului de aer condiționat, consultați paragrafele următoare din acest manual.</p>		

INDICAȚII DE UTILIZARE

Condițiile în care unitatea nu poate funcționa în mod normal

* În intervalul de temperatură furnizat în tabelul de mai jos, aparatul de aer condiționat se poate opri din funcționare și pot apărea alte disfuncționalități.

Răcire	Exterior	>43°C (aplicat la T1)
		> 52°C (aplicat la T3)
	Interior	<18°C
Încălzire	Exterior	>24°C
		<-7°C
	Interior	>27°C

- * Când temperatura este ridicată, aerul condiționat poate activa automat dispozitivul de protecție, așa că aparatul de aer condiționat ar putea să se oprească.
- * Când temperatura este prea joasă, schimbătorul de căldură al aerului condiționat poate îngheța, ducând la picurări de apă sau alte disfuncționalități.
- * În cazul răcirii sau dezumidificării pe termen lung cu o umiditate relativă mai mare de 80% (ușile și ferestrele sunt deschise), poate apărea condens sau picurări de apă în apropierea orificiului pentru evacuarea aerului.
- * T1 și T3 se referă la ISO 5151.

Note privind încălzirea

- * Ventilatorul unității de interior nu va începe să funcționeze imediat după începerea încălzirii pentru a nu sufla aer rece.
- * Când este frig și umed în interior, pe unitatea de interior va apărea o peliculă de gheață pe schimbătorul de căldură, ceea ce va duce la o capacitate de încălzire crescută. Apoi, aparatul de aer condiționat va începe funcția de dezghețare.
- * În timpul dezghețării, aparatul de aer condiționat va opri încălzirea timp de 5-12 minute.
- * Vaporii pot ieși din unitatea de exterior în timpul dezghețării. Acest lucru nu reprezintă o disfuncționalitate, ci un rezultat al dezghețării rapide.
- * Încălzirea se va relua după ce dezghețarea este finalizată.


Note privind oprirea

- * Când aerul condiționat este oprit, controlerul principal va decide automat dacă să oprească imediat sau după funcționarea timp de câteva zeci de secunde la frecvență joasă și viteză redusă a aerului.

INDICAȚII DE UTILIZARE


Utilizarea în caz de urgență

- *În cazul în care telecomanda este pierdută sau deteriorată, folosiți butonul de forță pentru a opera aparatul de aer condiționat.
- *Dacă acest buton este pe poziția OFF (oprit), aparatul de aer condiționat va funcționa în modul Auto.
- *Dacă acest buton este în poziția ON (Pornit), aerul condiționat nu va mai funcționa.

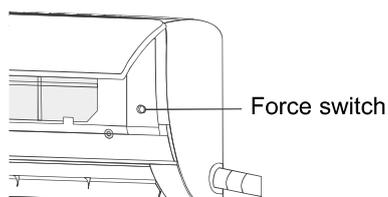

Ajustarea direcției aerului


1. Folosiți tastele sus-jos și stânga –dreapta de pe telecomandă pentru a ajusta direcția fluxului de aer. Consultați manualul de utilizare a telecomenzii pentru detalii.
2. Pentru modelele fără funcția de balansare stânga-dreapta, clapetele de direcționare trebuie orientate manual.

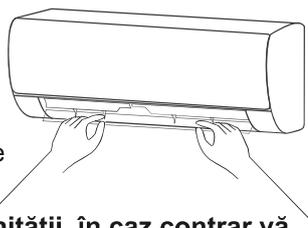

Notă: Mișcați clapetele înainte de pornirea unității, în caz contrar vă puteți răni degetele. Nu vă puneți mâna în fanta de admisie sau evacuare a aerului când aparatul este în funcțiune.


Atenție sporită

1. Deschideți panoul frontal al unității de interior.
2. Conectorii (conform fig.) nu trebuie să atingă panoul cu terminale și este poziționat conform Figurii alăturate.

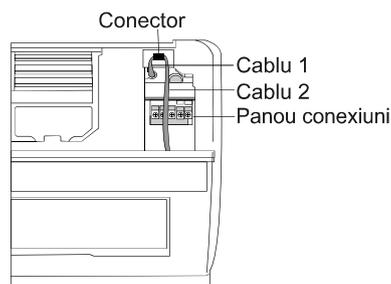


DESCRIEREA COMPONENTELOR

Unitatea internă

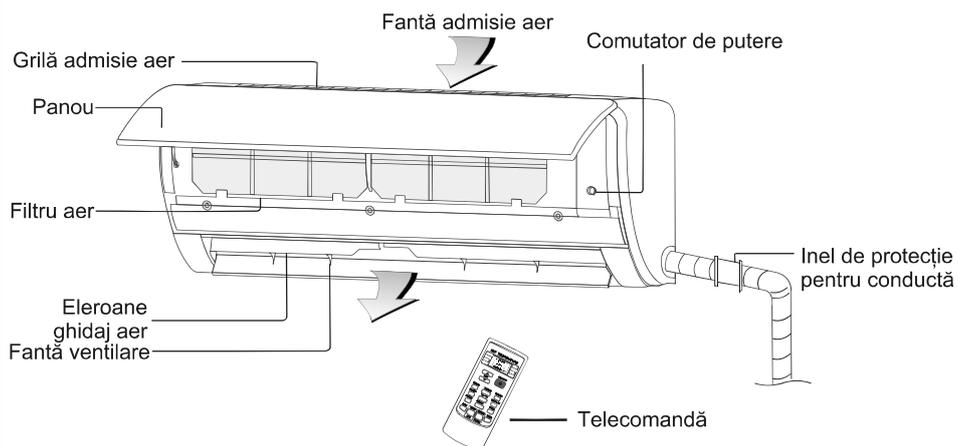

Unitatea externă

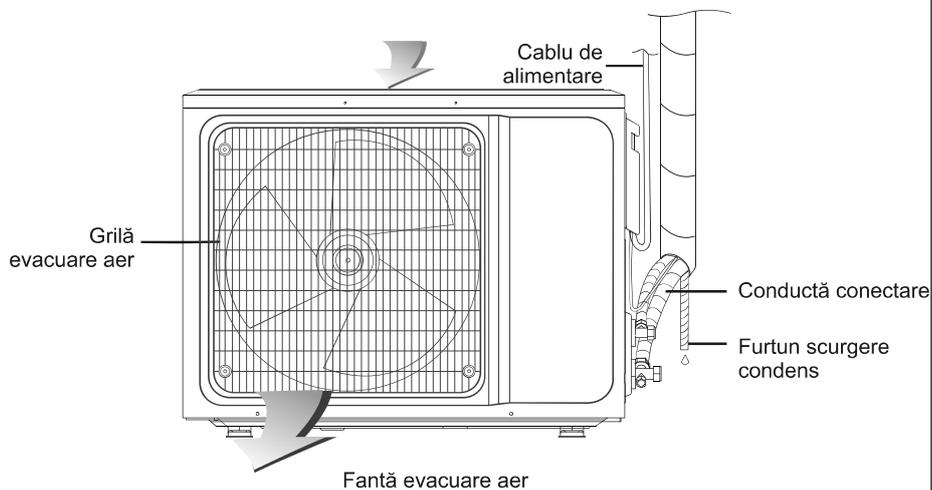

Notă: Toate ilustrațiile din acest manual sunt doar pentru referință. Este posibil ca aparatul dvs. de aer condiționat să fie ușor diferit. Forma reală va predomină. Acestea pot fi modificate fără preaviz pentru îmbunătățiri viitoare.

Ștecherul, funcția Wi-Fi, Funcția Ionică și funcțiile de baleere Verticală și Orizontală sunt opționale, unitatea va predomină. În funcție de modelul ales o parte dintre funcțiile descrise în acest manual pot fi indisponibile.


CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

⚠ Atenționare

- Înainte de a curăța aparatul de aer condiționat, acesta trebuie oprit și deconectat de la rețeaua de electricitate timp de peste 5 minute, în caz contrar poate apărea riscul de șoc electric.
- Nu udați aparatul de aer condiționat, poate apărea riscul de șoc electric. Asigurați-vă că nu clătiți aparatul cu apă.
- Lichidele volatile precum diluantul sau gazolina vor deteriora carcasa aparatului de aer condiționat, astfel că veți curăța carcasa aparatului doar cu o lavetă moale uscată și cu o lavetă umedă cu detergent neutru.
- În timpul utilizării, acordați atenție curățării regulate a filtrului pentru a preveni acumularea de praf ce poate afecta performanța aparatului. Dacă mediul în care aparatul este utilizat este plin de praf creșteți numărul curățărilor în funcție de necesități. După înlăturarea filtrului de aer, nu atingeți elementii vaporizatorului cu degetele și nu aplicați presiune asupra conductei pentru agentul frigorific.



Curățarea panoului

Când panoul unității de interior este contaminat, curățați-l ușor cu un prosop cu apă caldă, cu temperatura mai mică de 40°C și nu înlăturați panoul în timpul curățării.



Curățarea filtrului


■ Scoaterea filtrului de aer



1. Folosiți ambele mâini pentru a deschide panoul, ținând de ambele capete ale panoului conform direcției săgeții.
2. Scoateți filtrul de aer din fantă și îndepărtați-l.

■ Curățarea filtrului de aer



Folosiți un aspirator sau apă pentru a clăti filtrul și dacă acesta este foarte murdar (de exemplu, cu grăsime), curățați-l cu apă caldă (mai jos de 45°C) cu detergent dizolvat în apă și apoi puneți filtrul la umbră pentru a se usca la aer.

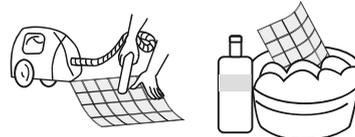

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

■ Montarea filtrului de aer

1. Reinstalați filtrul uscat în ordinea inversă îndepărtării, apoi acoperiți și închideți panoul.

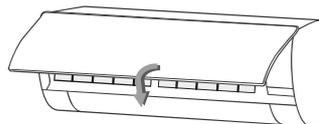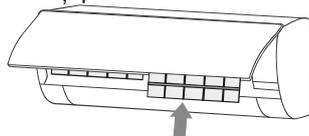

Verificați înainte de utilizare

1. Verificați ca toate fantele de admisie și evacuare a aerului să nu fie blocate.
2. Verificați să nu existe nici un obstacol care să blocheze admisia apei în conducta de scurgere și dacă există curățați imediat.
3. Verificați ca împământarea să fie corect instalată.
4. Verificați ca bateriile telecomenzii să fie instalate și ca alimentarea cu energie să fie suficientă.
5. Verificați dacă există deteriorări ale suportului pentru montarea unității de interior și dacă există, contactați cel mai apropiat centru service.

Întreținere după utilizare

1. Deconectați aparatul de aer condiționat de la sursa de alimentare cu energie electrică, opriți aparatul de la butonul principal de alimentare, scoateți bateriile din telecomandă.
2. Curățați filtrul și carcasa unității.
3. Ștergeți praful și alte impurități de pe unitatea de exterior.
4. Verificați dacă există deteriorări ale suportului pentru montarea unității de exterior și dacă există, contactați cel mai apropiat centru service.

DEPANARE

⚠ Atenționare

* Nu reparați aparatul de unul singur, întrucât întreținerea necorespunzătoare poate cauza șoc electric, incendii sau explozii. Contactați un centru autorizat de service și lăsați persoanele calificate să se ocupe de întreținere. Înainte de a contacta personalul pentru întreținere verificați următoarele aspecte, economisind astfel bani și timp.

Fenomen

CAUZĂ POSIBILĂ ȘI REMEDIERE

Aparatul de aer condiționat nu funcționează

- Pot exista pene de curent. → Așteptați revenirea energiei electrice.
- Ștecherul poate să nu fie bine introdus în priză. → Introduceți-l corect.
- Siguranța tabloului electric a sărit. → Înlocuiți siguranța.
- Timpul pentru funcția de temporizare încă nu s-a scurs. → Așteptați sau anulați setările pentru temporizare.

Aparatul de aer condiționat nu poate funcționa după pornirea imediată, după ce acesta a fost oprit.

- Dacă aparatul de aer condiționat este pornit imediat după ce a fost oprit, butonul pentru întârzierea de protecție va întârzia funcționarea timp de 3 până la 5 minute.

Aparatul de aer condiționat nu mai funcționează o perioadă de timp după ce este pornit.

- Se atinge temperatura setată. → Este un fenomen normal în timpul funcționării.
- Este posibil să fie setat pe modul de dezghețare → Va reveni la setările inițiale și va funcționa după dezghețare.
- Temporizatorul pentru Oprire poate fi setat. → Dacă veți continua utilizarea, porniți-l din nou.

Aerul este direcționat, dar răcirea/ încălzirea nu are loc

- Acumularea excesivă de praf pe filtru, blocarea fantei de admisie a aerului și unghiul excesiv de mic al lamelor canalului de ventilație vor afecta răcirea și încălzirea. → Curățați filtrul, îndepărtați obstacolele și reglați unghiul lamelor.
- Răcire și încălzire slabă cauzată de ușile și ferestrele deschise și de ventilatorul de evacuare lăsat deschis. → Închideți ușile, ferestrele, ventilatorul, etc.
- Funcția de încălzire suplimentară nu este pornită în timpul încălzirii, ceea ce poate duce la o încălzire inefficientă. → Activați funcția de încălzire suplimentară (doar pentru modelele cu această funcție)
- Setarea modului nu este corectă și temperatura și viteza aerului nu sunt corespunzătoare. → Reselectați modul și setați temperatura și viteza aerului corespunzătoare

Unitatea de interior emană miros.

- Aparatul de aer condiționat nu are un miros neplăcut. Dacă există miros, poate fi din cauza acumulării de miros în mediu. → Curățați filtrul de aer sau activați funcția de curățare.

DEPANARE

Se aude sunet de apă care curge în timpul funcționării aerului condiționat.

- Când aerul condiționat este pornit sau oprit, sau când compresorul este pornit sau oprit în timpul funcționării, se aude uneori un sunet ca un susur de apă. → Acesta este sunetul emis de fluxul agentului frigorific, nu este o disfuncționalitate

Un click se aude la pornirea și oprirea aparatului.

- Din cauza schimbărilor de temperatură, panoul sau alte componente se pot dilata, cauzând un sunet specific fricțiunii.
- Acest lucru este normal, nu reprezintă o defecțiune.

Unitatea de interior emite sunete anormale

- Sunetul emis la pornirea sau oprirea ventilatorului sau compresorului.
- Când dezghețarea se oprește sau pornește este emis un sunet. → Aceasta se întâmplă datorită faptului că agentul frigorific își schimbă sensul de curgere. Nu este o defecțiune.
- O acumulare prea mare de praf pe filtrul unității interne poate declanșa o serie de sunete. → Curățați filtrul la timp
- Prea mult aer când funcția "Vânt puternic" este pornită. → Acest lucru este normal, dacă nu vă simțiți confortabil, dezactivați funcția "Vânt puternic"

Sunt picături de apă pe suprafața unității de interior

- Când umiditatea ambientală este ridicată, picături de apă se pot acumula în jurul fantei de evacuare a aerului sau a panoului, etc. → Acest lucru este un fenomen fizic normal.
- Răcirea prelungită în spații deschise produce picături de apă. → Închideți ușile și ferestrele.
- Unghi prea mic a lamelor fanțelor de ventilație poate de asemenea avea ca rezultat picături de apă în fanta de admisie a aerului. → Măriți unghiul lamelor fanțelor de ventilație

În timpul operațiunii de răcire, unitatea de interior emite uneori vapori

- Acest lucru poate apărea uneori când temperatura din interior și umiditatea sunt ridicate. → Acest lucru se întâmplă deoarece aerul din interior este răcit rapid. După ce funcționează o perioadă de timp, temperatura de interior și umiditatea vor fi reduse și vaporii vor dispărea.

⚠ Opriți imediat toate operațiunile și opriți alimentarea cu energie, contactați centrul de service în următoarele situații.

- ▲ Auziți un sunet strident sau simțiți un miros neplăcut în timpul funcționării.
- ▲ Apare încălzirea anormală a cablului de alimentare și a ștecherului.
- ▲ Unitatea sau telecomanda sunt murdare sau ude.
- ▲ Comutatorul pentru aer sau cel de protecție împotriva scurgerilor este adesea deconectat.

INDICAȚII DE INSTALARE

📌 Indicații importante

- Înainte de instalare, contactați centrul local autorizat de service, dacă unitatea nu este instalată de un centru autorizat, defecțiunile nu pot fi rezolvate, din cauza pierderii garanției.
- Aparatul de aer condiționat trebuie instalat de profesioniști în conformitate cu reglementările naționale și cu indicațiile din acest manual.
- Un test pentru scurgerile de agent frigorific trebuie efectuat după instalare.
- Pentru a muta sau instala aparatul de aer condiționat în alt loc, contactați centrul de service local.

Verificarea la despachetare

- Deschideți cutia și verificați aerul condiționat într-o zonă bine ventilată (deschideți ușa și fereastra) și fără a avea o sursă de aprindere.
- Este necesară verificarea scurgerilor de agent frigorific de către profesioniști înainte de deschiderea cutiei pentru unitatea exterioară; opriți instalarea aerului condiționat dacă sunt prezente scurgeri.
- Echipamentul pentru prevenirea incendiilor și precauțiile antistatice vor fi pregătite/ respectate înainte de verificare. Apoi verificați conducta agentului frigorific pentru a vedea dacă există urme de lovituri și dacă aspectul este unul corespunzător.

Safety Principles for Installing Air Conditioner

- Dispozitivul pentru prevenirea incendiilor va fi pregătit înainte de instalare.
- Ventilați zona unde are loc instalarea (deschideți ușa și ferestrele).
- Sursele de aprindere, fumatul și efectuarea apelurilor nu sunt permise în zona unde se află agentul frigorific R32.
- Precauțiile antistatice sunt necesare pentru instalarea aerului condiționat, de ex. purtați haine și mănuși din bumbac.
- Mențineți detectorul de scurgeri în stare de funcționare în timpul instalării.
- Dacă apar scurgeri de agent frigorific R32 în timpul instalării, veți detecta imediat concentrația din interior până când atinge un nivel sigur. Dacă scurgerile de agent frigorific afectează performanța aerului condiționat, opriți imediat funcționarea, iar aparatul de aer condiționat trebuie întâi aerisit și apoi returnat la centrul de service pentru prelucrare.
- Țineți aparatele electrice, butonul de alimentare, ștecherul, priza, sursele de temperatură ridicată, departe de zona de sub unitatea de interior.
- Aparatul de aer condiționat va fi instalat într-un loc accesibil pentru instalare și întreținere, fără obstacole care să blocheze fantele de aer ale unității de interior/ exterior și aparatul va fi ținut la distanță de surse de căldură, de agenți inflamabili sau explozivi.

INDICAȚII DE INSTALARE

- Dacă atunci când se instalează sau se repară aparatul de aer condiționat conducta nu este suficient de lungă, întreaga conductă va fi înlocuită cu conducta originală din specificații; nu sunt permise extensiile.
- Folosiți o nouă conductă dacă nu re-dilatați conducta.

Condiții privind Poziția de Instalare

- Evitați locurile inflamabile, cu scurgeri de gaz exploziv sau zonele unde există gaz puternic agresiv.
- Evitați locurile cu câmpuri magnetice/electrice puternice.
- Evitați locurile cu zgomot și rezonanță.
- Evitați condițiile naturale severe (de ex. fum gros, vânt puternic cu praf, lumină solară directă sau surse de temperaturi înalte).
- Țineți copiii departe de aparatul de aer condiționat.
- Scurtați racordul dintre unitățile interioare și cele exterioare.
- Plasați aparatul în zone ușor accesibile și ventilate pentru efectuarea service-ului și reparațiilor.
- Unitatea exterioară va fi instalată astfel încât să nu ocupe culoarul, scara, căile de acces, ieșirile de urgență sau alte zone publice.
- Unitatea exterioară va fi instalată cât mai departe posibil de ușile și ferestrele vecinilor și de plantele verzi.

Verificarea zonei unde se instalează aparatul

- Verificați plăcuța cu numele unității exterioare pentru a vă asigura dacă agentul frigorific este R32.
- Verificați spațiul din cameră. Spațiul nu va fi mai mic 5m². Unitatea exterioară va fi instalată într-un loc bine ventilat.
- Verificați mediul înconjurător al zonei unde este instalat: R32 nu va fi instalat în spațiul închis al clădirii.
- Când folosiți un burghiu electric pentru a da găuri în perete, verificați întâi să nu existe țevi de apă, electricitate sau gaz. Se recomandă să se folosească orificiile din tavan.

Condiții privind structura pentru montaj

- Suportul pentru montaj trebuie să îndeplinească standardele relevante naționale sau industriale în ceea ce privește rezistența la sudură și legătura cu zone rezistente la rugină.
- Suportul pentru montaj și suprafața pe care este plasată greutatea trebuie să susțină o greutate de minim 4 ori mai mare decât greutatea unității sau 200 de kg, oricare este mai grea.

INDICAȚII DE INSTALARE

- Suportul pentru montaj al unității exterioare va fi fixat cu un șurub de expansiune.
- Asigurați-vă că instalația nu prezintă nici un pericol indiferent de tipul de perete pe care este instalat pentru a preveni căderea accidentală care ar putea răni persoanele.

Cerințe privind siguranța electrică

- Asigurați-vă că voltajul și circuitul aparatului de aer condiționat pentru alimentarea cu energie electrică și diametrul cablului de alimentare trebuie să îndeplinească cerințele naționale.
- Când curentul maxim al aparatului de aer condiționat este $\geq 16A$, trebuie utilizat comutatorul pentru protecție împotriva scurgerilor sau pentru aer dotate cu dispozitive de protecție.
- Intervalul de funcționare este de 90%-110% din voltajul local. Dar alimentarea insuficientă poate duce la defecțiuni, șoc electric sau foc. În cazul în care voltajul nu este constant, luați în considerare un regulator pentru voltaj.
- Distanța minimă între aparatul de aer condiționat și combustibil trebuie să fie de 1.5 m.
- Cablul pentru conectarea unității interioare cu cea exterioară trebuie să aibă mărimea corespunzătoare.
- Tipuri de cablu: Cablu pentru exterior: H07RN-F sau H05RN-F;
Cablu pentru conectarea unităților: H07RN-F sau H05RN-F;
- Secțiunea minimă transversală a Cablului de alimentare și cablul de conectare.

America de Nord

Amperaj aparat (A)	AWG
10	18
13	16
18	14
25	12
30	10
40	8

Alte regiuni

Curent nominal aparat (A)	Secțiune conductor (mm ²)
>3 și ≤ 6	0.75
>6 și ≤ 10	1
>10 și ≤ 16	1.5
>16 și ≤ 25	2.5
>25 și ≤ 32	4
>32 și ≤ 40	6

- Mărimea cablului de conectare, a cablului de alimentare, siguranței și comutatorului este determinată de curentul maxim al unității. Curentul maxim este indicat pe plăcuța de pe partea laterală a unității. Consultați plăcuța pentru a alege corect cablul, siguranța sau comutatorul.
- Notă: Numărul central al cablului se referă la diagrama detaliată a instalației atașată unității achiziționate.

INDICAȚII DE INSTALARE

Cerințe privind siguranța electrică

- Când efectuați instalarea la o distanță de 2 m sau mai mare deasupra nivelului de bază, se recomandă purtarea centurilor de siguranță și frânghiilor suficient de rezistente astfel încât unitatea exterioară să nu prezinte pericole, prevenind căderea acesteia care ar putea duce la leziuni sau moarte și distrugerea proprietăților.

Cerințe privind împământarea

- Aparatul de aer condiționat este un aparat electrocasnic de clasa I de electrosecuritate și trebuie să aibă împământare.
- Nu conectați instalația de împământare la o conductă de gaze, de apă, la un paratrăsnet, la o linie de telefon sau la un circuit care nu este bine împământat.
- Instalația electrică de împământare este special creată și nu va fi folosit în alt scop și nici nu va fi fixată cu șuruburi autofiletante.
- Diametrul cablului pentru conectare trebuie recomandat conform manualului de instrucțiuni și cu terminal tip O care respectă standardele locale (diametru intern de tip O trebuie să se potrivească cu mărimea șuruburilor unității, nu mai mare de 4,2 mm). După instalare, verificați ca șuruburile să fie bine fixate și să nu existe riscul de a se slăbi.

Altele

- Metoda de conectare a aerului condiționat, a cablului de alimentare și metoda de interconectare a fiecărui element independent se va efectua în conformitate cu diagrama atașată aparatului.
- Modelul și clasificarea siguranței vor corespunde cu ecranul de mătase de pe controlerul corespunzător.

Listă materiale

Listă materiale unitate interioară

Nume	Cantitate	Unitate
Unitate interioară	1	set
Telecomandă	1	bucată
Baterii (7#)	2	set
Manual instrucțiuni	1	set
Conductă evacuare	1	bucată

Listă materiale unitate exterioară


Nume	Cantitate	Unitate
Unitate exterioară	1	set
Conducte de legătură	2	Bucată
Bandă de matisat	1	rolă
Inel protecție conductă	1	bucată
Mastic	1	pachet

NOTĂ: Cablul de interconectare este un accesoriu opțional.

Toate accesoriile sunt în conformitate cu materialul propriu zis de ambalare, în caz de diferențe, vă rugăm să fiți înțelegători.


INSTALAREA UNITĂȚII INTERNE

Dimensiunile pentru instalarea unității interioare

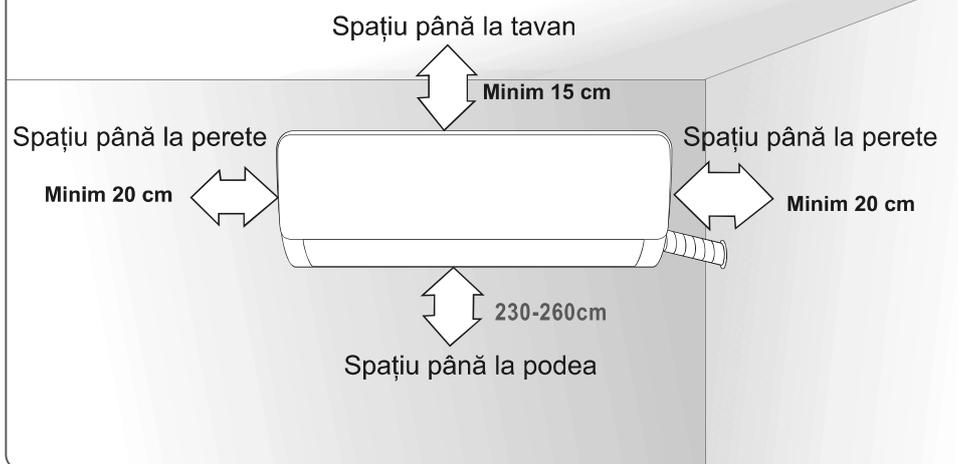

Suportul pentru montare


1. Peretele pe care se instalează unitatea de interior va fi stabil și solid pentru a preveni vibrațiile.
2. Utilizați șuruburi tip "+" pentru a fixa suportul. Montați suportul pe perete, în poziție orizontală și asigurați poziția laterală orizontală și pe cea verticală longitudinală.
3. Trageți suportul cu mâna după instalare, pentru a confirma dacă acesta este solid.

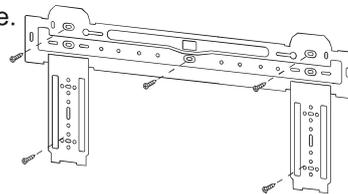

Gaură în perete

1. Dați o gaură cu un ciocan electric sau burghiu în poziția aleasă, de pe perete, pentru conductă, care va fi înclinată spre exterior cu 5°-10°.
2. Pentru a proteja conductele și cablurile de deteriorări atunci când trec prin perete și de rozătoarele care pot să apară în spațiul din perete, se va monta un inel de protecție și va fi etanșat cu mastic.

Notă: De obicei, gaura din perete are diametrul cuprins între 60 mm- 80 mm. Evitați zonele cu instalație care este deja conectată și are pereții groși.

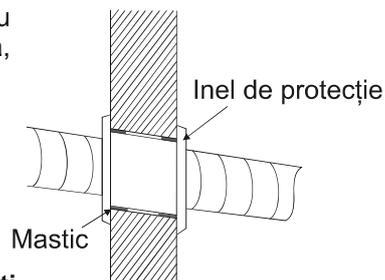

INSTALAREA UNITĂȚII INTERNE

Traseul conductei

1. În funcție de poziția unității, conducta poate avea un traseu de la stânga la dreapta (Fig. 1) sau vertical din spate (Fig 2) (în funcție de lungimea unității de interior). În cazul traseului stânga dreapta, tăiați surplusul pentru fanta de evacuare de pe partea opusă.




Conectarea conductei de evacuare

1. Îndepărtați partea fixă pentru a scoate conducta din unitatea de interior. Strângeți cu mâna șurubul hexagonal din stânga racordului.
2. Conectați conducta la unitatea de interior:
Găsiți centrul conductei, strângeți șurubul conic cu mâna și apoi strângeți-l cu o cheie cu clichet, iar direcția este indicată în diagrama din dreapta. Cheia utilizată este indicată în tabelul următor.

Notă: Verificați cu atenție dacă există deteriorări ale îmbinărilor înainte de instalare. Îmbinările nu vor fi refolosite, doar dacă se redilatază conducta.


Tabel torsiune

Diametru conductă (mm)	Torsiune (N*m)
Φ6/Φ6.35	15~25
Φ9/Φ9.52	35~40
Φ12/Φ12.7	45~60
Φ15.88	73~78
Φ19.05	75~80

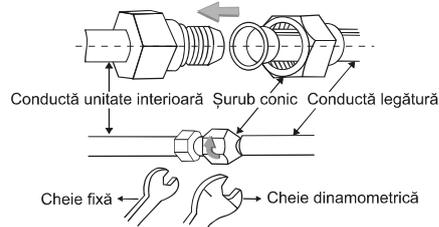


Izolarea conductelor

1. Utilizați materialul de izolație pentru a înfășura îmbinarea unității de interior și a Conductei și apoi utilizați materialul pentru a împacheta și sigila conducta pentru a preveni generarea de condens pe îmbinare.
2. Conectați fanta de ieșire a apei cu conductele de evacuare și aliniați racordul, conducta, cablurile și furtunul pentru evacuare.
3. Folosiți cablurile de plastic pentru a conecta conductele, cablurile și furtunul de evacuare. Duceți conducta în poziție înclinată în jos.



Traseul conductei

1. Prindeți unitatea de interior pe placa perforată și mișcați unitatea de la stânga spre dreapta pentru a vă asigura că, pe placa perforată, cârligul este bine poziționat.
2. Împingeți în față partea stângă inferioară și superioară a unității înspre placă până când cârligul este încorporat în fantă și emite un sunet ca un clic.




INSTALAREA UNITĂȚII INTERNE

Instalarea cablurilor de interconectare

• Conectarea cablurilor la unitatea internă

1. Deschideți capacul, îndepărtați șurubul de la capacul pentru conexiuni și scoateți-l
2. Faceți cablul de interconectare să treacă prin gaura de traversare din partea din spate a unității interioare și apoi scoateți-l prin față. (Unele modele nu au cablu de semnal)
3. Scoateți agrafa din sârmă; conectați cablul de interconectare la placa de conexiuni conform schemei; strângeți șurubul și apoi fixați cablul de interconexiune cu agrafă de sârmă.

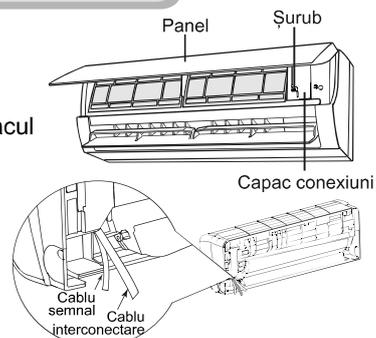


NOTE:

- ※ Acest manual include instalația electrică pentru diferite tipuri de aparate de aer condiționat. Nu putem exclude posibilitatea ca unele diagrame speciale pentru instalație să nu fie incluse.
- ※ Diagrama are doar rol informativ. Dacă diferă de această diagramă, consultați diagrama detaliată atașată unității pe care ați achiziționat-o.

Viteză constantă



La unitatea exterioară




La unitatea exterioară

Viteză variabilă




La unitatea exterioară




La unitatea exterioară

Conector



Dacă există un conector, conectați-l direct

4. Puneți înapoi capacul pentru cabluri și apoi strângeți șurubul.
5. Închideți capacul




• Verificați după instalare


1. Dacă șuruburile au fost strânse bine pentru a evita riscul de slăbire.
2. Conectorul display-ului este poziționat corespunzător pentru a nu se atinge de placa de bază.
3. Capacul este fixat și acoperă cum trebuie bornele de conexiuni.

INSTALAREA UNITĂȚII EXTERNE

Dimensiunile pentru instalarea unității exterioare

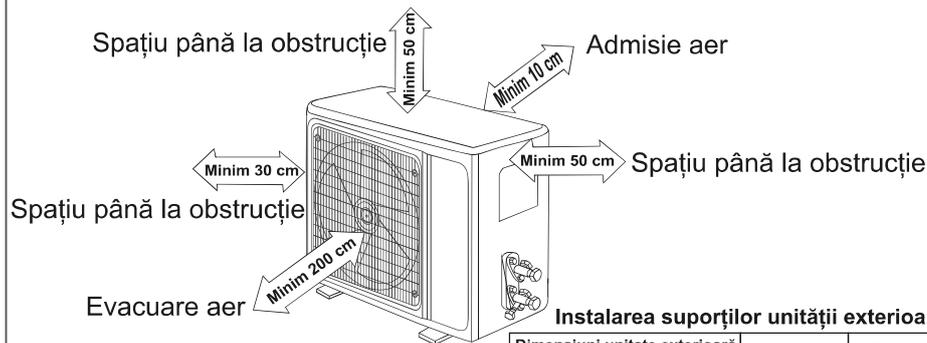

Instalarea suporturilor unității exterioare

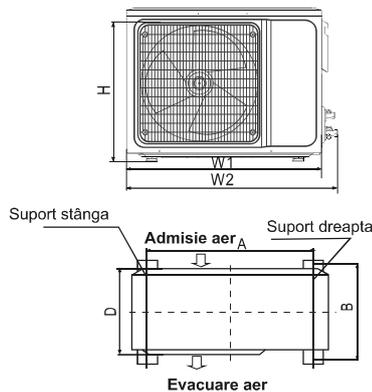


Dimensiuni unitate exterioară W1(W2)*H*D (mm)	A (mm)	B (mm)
665(710)×420×280	430	280
600(645)×485×260	400	290
660(710)×500×240	500	260
700(745)×500×255	460	260
730(780)×545×285	540	280
760(810)×545×285	540	280
790(840)×550×290	545	300
800(860)×545×315	545	315
800(850)×590(690)×310	540	325
825(880)×655×310	540	335
900(950)×700×350	630	350
900(950)×795×330	535	350
970(1044)×803×395	675	409


Instalarea conductelor de legătură

Conectați unitatea exterioară prin conducta de legătură:
Potrivii capatul bercluit al conductei pe valva de oprire și strângeți șurubul conic cu degetele. Apoi strângeți-l cu o cheie cu clichet.

- ★ Când prelungiți conducta, trebuie adăugată o cantitate suplimentară de agent frigorific, astfel încât funcționarea și performanța aparatului să nu fie compromise.



Lungime țevă	Cantitate de agent frigorific suplimentară		Cantitate maximă de refrigerant
≤5M	Nu este necesară suplimentarea		≤1kg
5-15M	CC≤12000Btu	16g/m	≤2kg
	CC≥18000Btu	24g/m	




- Notă: 1. Acest tabel are doar rol informativ.
2. Îmbinările nu vor fi reutilizate, doar cu excepția situațiilor în care se redilatază conducta.
3. După instalare, verificați să fie fixat capacul valvei corespunzător.

INSTALAREA UNITĂȚII EXTERNE


Conectarea firelor electrice

1. Slăbiți șuruburile și scoateți capacele E de pe unitate.
2. Conectați cablurile la terminalele corespunzătoare de pe plăcuța cu terminale a unității exterioare (vezi diagrama de instalare) și dacă sunt conexiuni la priză, conectați doar îmbinarea groasă.
3. Instalație împământare: Scoateți șurubul din suportul electric, conectați cablurile de împământare la acesta și înșurubați în fanta pentru împământare.
4. Fixați cablul corespunzător.
5. Puneți componentele de tip E în locul original și strângeți-le cu șuruburi.




Diagramă conectare

Viteză constantă

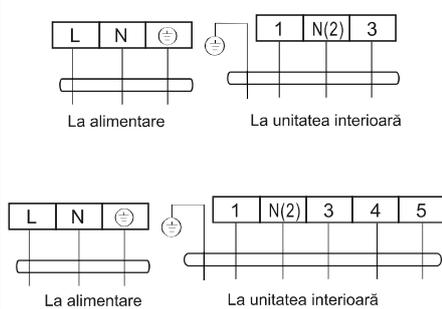

Viteză variabilă

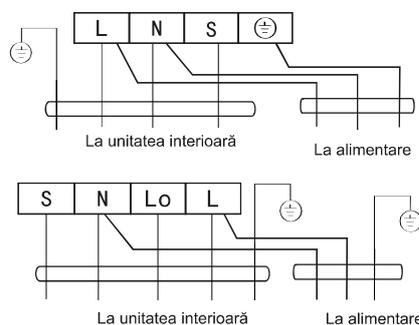

Conector



Dacă există un conector, conectați-l direct

NOTE:

- ※ Acest manual include instalația electrică pentru diferite tipuri de aparate de aer condiționat. Nu putem exclude posibilitatea ca unele diagrame speciale pentru instalație să nu fie incluse.
- ※ Diagrama are doar rol informativ. Dacă diferă de această diagramă, consultați diagrama detaliată atașată unității pe care ați achiziționat-o.

INSTALAREA UNITĂȚII EXTERNE

Vidarea

★ La vidare se va utiliza exclusiv pompa dedicată pentru agentul R32!

Înainte de a lucra la aparatul de aer condiționat, îndepărtați capacul robinetilor (robinetii pentru gaz și lichid) și asigurați-vă că le strângeți bine după aceea (pentru a preveni posibilele pierderi de aer).


1. Pentru a preveni pierderile de aer și vărsarea, strângeți toate șuruburile.

2. Conectați robinetul, furtunul, valva colectorului și pompa de vidare.

3. Deschideți la maximum maneta Lo a robinetului colectorului și realizați procesul de vidare timp de cel puțin 15 minute și verificați că aparatul de măsurat indică valoarea de -0,1 MPa (-76cmHg).

4. După aplicarea acestuia, deschideți complet robinetul cu o cheie hexagonală.

5. Verificați ca ambele unități, interioară și exterioară, să nu prezinte pierderi de aer.

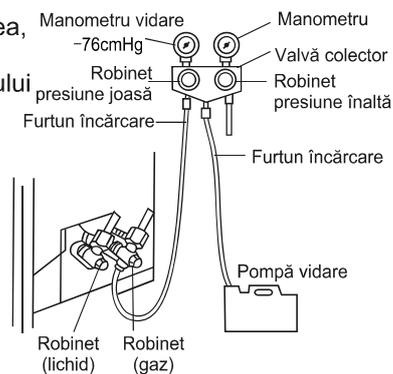


Evacuare condens unitate exterioară (model cu pompă de căldură)

Când unitatea se încălzește, condensul și apa rezultată în urma dezghețării, poate fi evacuată cu ajutorul furtunului de evacuare.

Instalare:

Instalați cotul exterior de evacuare în gaura cu Ø 25 la bază și conectați-l cu furtunul pentru evacuare, astfel încât apa rezultată din unitatea exterioară poate fi evacuată într-un recipient corespunzător.



Verificare după instalare și testarea funcționării

Verificarea după instalare

★ Verificare securitate electrică

1. Dacă tensiunea electrică este conform recomandărilor.
2. Dacă există defecțiuni sau conexiuni necorespunzătoare în cablurile de alimentare, semnal și împământare.
3. Dacă împământarea aparatului de aer condiționat este efectuată corespunzător.

★ Verificare securitate instalare

1. Dacă instalația este sigură.
2. Dacă evacuarea apei este lină.
3. Dacă sunt corect instalate cablurile și conductele.
4. Verificați să nu existe materii străine sau instrumente uitate înăuntrul unității.
5. Verificați să fie bine izolată conducta pentru agent frigorific.

★ Test pentru verificarea scurgerilor de agent frigorific

În funcție de metoda de instalare, următoarele metode pot fi utilizate pentru a verifica scurgeri suspecte, în zone precum cele patru conexiuni ale unității exterioare și a nucleelor valvelor de oprire și valvelor T:

1. Metoda bulelor: Aplicați un strat uniform de apă cu săpun pe zona în care suspectați scurgeri și verificați dacă apar bule.
2. Metoda cu instrumente: Verificați scurgerile îndreptând detectorul de scurgeri către punctele unde suspectați pierderi conform instrucțiunilor.

Notă: Asigurați-vă că înainte de verificare există o bună ventilație.

Testarea funcționării

Pregătirea verificării funcționalității

- ※ Verificați ca toate conductele și cablurile să fie bine conectate.
- ※ Verificați ca valvele de gaz și lichid să fie complet deschise.
- ※ Conectați cablul de alimentare la o priză independentă.
- ※ Instalați bateriile în telecomandă.

Notă: Asigurați-vă că înainte de verificare există o bună ventilație.

Metodă de testare:

Alimentați aparatul cu energie electrică și apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE de pe telecomandă pentru a porni aparatul de aer condiționat.

Selecția RECE, CALD (nu sunt disponibile la modelele ce au doar răcire), OSCILAȚII și alte moduri de operare cu ajutorul telecomenzii și verificați dacă funcționează corespunzător.

INDICAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA

Atenție:

Pentru întreținere sau reciclare, contactați centrele autorizate.

Întreținerea efectuată de persoane neautorizate poate cauza pericole.

Alimentați aparatul cu agent frigorific R32 și mențineți aparatul conform recomandărilor producătorului. Capitolul se concentrează pe cerințele speciale de întreținere pentru aparatul cu agent frigorific R32. Cereți-i depanatorului să citească manualul tehnic de service post-vânzare pentru informații detaliate.

Cerințe privind calificarea personalului de întreținere

1. Este necesară pregătirea specială suplimentară în afară de procedurile de reparare a echipamentului frigorific în situația în care este afectat un echipament cu agent frigorific inflamabil. În multe țări, această pregătire este oferită de organizații naționale de pregătire care sunt acreditate să prezinte standardele de competență relevante prevăzute de lege. Competențele dobândite trebuie atestate de un certificat.
2. Întreținerea și repararea aparatului de aer condiționat trebuie efectuată în conformitate cu metoda recomandată de producător. Dacă este nevoie de alte persoane calificate pentru a ajuta la repararea și întreținerea echipamentului, acest lucru trebuie efectuat sub supravegherea persoanelor care au calificarea de a repara aparate de aer condiționat ce conțin agent frigorific inflamabil.

Verificarea locației

Verificări privind siguranța trebuie realizate înainte de întreținerea echipamentului cu agent frigorific R32 pentru a vă asigura că riscul de incendiu este minimizat. Verificați dacă locul este bine ventilat și dacă echipamentul pentru prevenirea incendiilor funcționează perfect. În timp ce întrețineți sistemul frigorific, respectați următoarele precauții înainte de a opera sistemul.

Proceduri de utilizare

1. Zona generală de lucru:

Tot personalul responsabil cu întreținerea și alte persoane care lucrează în zonă vor fi instruite cu privire la natura activității ce urmează a fi desfășurate. Se va evita lucrul în spații închise. Zona din jurul spațiului de lucru va fi departajată. Asigurați-vă că sunt respectate condițiile de controlare a materialului inflamabil din zonă.

2. Verificarea prezenței agentului frigorific:

Zona va fi verificată cu un detector de agent frigorific corespunzător înainte și în timpul lucrului pentru a vă asigura că tehnicianul este conștient de posibila atmosferă toxică sau inflamabilă. Asigurați-vă că echipamentul de detectare a scurgerilor este potrivit pentru toți agenții frigorifici, de ex. fără scânteii, este sigilat corespunzător și este sigur.

3. Prezența unui stingător de incendii:

Dacă urmează a se efectua lucrul cu căldură asupra echipamentului frigorific sau părților asociate, un stingător de incendii corespunzător va fi la îndemână. De asemenea, țineți lângă zona de încărcare un alt stingător de incendii cu pulbere uscată sau CO₂.

INDICAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA

4. Fără surse de aprindere:

Nicio persoană care desfășoară activități ce implică un sistem frigorific și expunerea unei conducte nu va folosi nicio sursă de aprindere în așa manieră încât să poată duce la riscuri de incendiu sau explozie. Toate sursele posibile de aprindere, inclusiv fumatul, trebuie menținute la o distanță suficientă de zona în care se instalează, se repară, se îndepărtează și se elimină aparatul, operațiune în timpul căreia poate fi emis agent frigorific în mediul înconjurător. Înainte de începerea activității, zona din jurul echipamentului va fi supravegheată pentru a se asigura că nu există pericole de aprindere sau incendiu. Vor fi afișate indicatoare cu textul "Fumatul interzis".

5. Zonă ventilată (ușă și ferestre deschise)

Asigurați-vă că zona este deschisă, sau că este corespunzător ventilată înainte de începerea operațiunilor asupra sistemului sau efectuarea oricărei acțiuni cu temperaturi ridicate. Ventilația va continua și în timpul perioadei în care se realizează lucrarea. Ventilația trebuie să disperseze în siguranță agentul frigorific și este de preferat să îl trimită în atmosferă.

6. Verificări la echipamentul frigorific:

În situațiile în care se schimbă componente electrice, acestea vor fi adecvate scopului și specificațiilor. Recomandările producătorului în ceea ce privește întreținerea și service-ul vor fi respectate întotdeauna. Dacă aveți dubii, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență. Următoarele verificări vor fi aplicate instalațiilor cu agent frigorific inflamabil:

- Mărimea încărcăturii este conformă cu mărimea încăperii unde sunt instalate componentele ce conțin agent frigorific.
- Dispozitivele pentru ventilație funcționează corect și nu sunt obstrucționate.
- Dacă se folosește un circuit frigorific indirect, circuitul secundar va fi verificat pentru prezența unui agent frigorific.
- Conducta sau componentele pentru agentul frigorific sunt instalate într-o poziție care le permite să nu fie expuse la nicio substanță care să corodeze componentele ce conțin agent frigorific, cu excepția situațiilor în care componentele sunt realizate din materiale rezistente la coroziune sau care sunt corespunzător protejate împotriva coroziunii.

7. Verificări la dispozitivele electrice:

Reparațiile și întreținerea componentelor electrice va include verificări de securitate și proceduri de verificare a componentelor. Dacă există defecțiuni care pot compromite siguranța, atunci nicio sursă de energie electrică nu va fi conectată la circuit până când defecțiunea nu este remediată. Dacă defecțiunea nu poate fi corectată imediat, dar este necesară continuarea operațiunii, va fi folosită o soluție temporară adecvată. Această situație va fi raportată proprietarului echipamentului, astfel încât toate părțile să fie informate.

Verificările inițiale de securitate vor include:

- Descărcarea condensatoarelor: aceasta se va efectua într-o manieră sigură pentru a evita posibilitatea apariției unei scântei;
- Nu vor fi expuse componente electrice și cabluri sub tensiune în timpul încărcării, reparării sau curățării sistemului.
- Împământarea este menținută permanent.

INDICAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA

Verificarea cablurilor

Verificați cablurile pentru semne de uzură, coroziune, supratensiune, vibrații și verificați dacă sunt muchii ascuțite în mediul înconjurător. În timpul verificării, impactul folosirii pe timp îndelungat sau a vibrațiilor continue ale compresorului și ventilatorului trebuie luat în considerare.

Verificarea scurgerilor de agent frigorific R32

Notă: Verificarea scurgerilor de agent frigorific într-un mediu unde nu există o posibilă sursă de aprindere. Nu va fi folosit niciun dispozitiv cu halogen (sau oricare alt detector cu flacără deschisă).

Metoda de detectare a scurgerilor:

Pentru sistemele cu agent frigorific R32, detectarea electronică a scurgerilor este disponibilă, iar detectarea scurgerilor nu trebuie efectuată într-un mediu cu agent frigorific. Asigurați-vă că detectorul de scurgeri nu devine o potențială sursă de aprindere și este aplicabil agentului frigorific măsurat. Detectorul de scurgeri trebuie setat la concentrația minimă de aprindere (procentaj) a agentului frigorific. Calibrați și ajustați la concentrația corespunzătoare pentru gaz (nu mai mult de 25%).

Fluidul folosit în detectarea scurgerilor este aplicabil pentru majoritatea agenților frigorifici. Dar nu folosiți cloruri pentru a preveni reacția dintre clor și agenții frigorifici și coroziunea conductelor de cupru.

Dacă suspectați o scurgere, îndepărtați orice formă de flacără sau stingeți focul.

Dacă locația scurgerilor necesită sudură, atunci toți agenții frigorifici trebuie recuperați sau izolați departe de locul scurgerii (folosind valva de oprire). Înainte și în timpul sudurii, folosiți azot liber de oxigen pentru a purifica întregul sistem.

Îndepărtarea și vidarea

1. Asigurați-vă că nu există nicio sursă de foc aprins în apropierea prizei pompei de vid și că există o bună ventilație.

2. Permiteți întreținerea și alte operațiuni asupra circuitului frigorific. Acestea trebuie desfășurate în conformitate cu procedura generală, dar sunt foarte importante următoarele operațiuni. Trebuie să respectați următoarele proceduri:

- Scoateți agentul frigorific.
- Decontaminați conducta cu gaz inert.
- Evacuare
- Decontaminați din nou conducta cu gaz inert.
- Tăiați sau sudați conducta.

3. Agentul frigorific trebuie stocat într-un rezervor corespunzător. Sistemul trebuie tratat cu azot liber de oxigen pentru siguranță. Acest proces trebuie repetat de câteva ori. Această operațiune nu va fi efectuată cu aer comprimat sau oxigen.

INDICAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA

3. În timpul procesului de tratare, sistemul este încărcat în nitrogenul anaerob pentru a atinge presiunea de lucru în stare de vid, apoi azotul fără oxigen este emis în atmosferă și, la final, aspiră sistemul. Repetați procesul până când toți agenții frigorifici din sistem sunt curățați. După încărcarea finală a nitrogenului anaerob, eliberați gazul în atmosferă și apoi sistemul poate fi sudat. Această operațiune este necesară pentru sudura conductei.

Procedura de încărcare a agenților frigorifici

În plus față de procedura generală, următoarele condiții trebuie adăugate:

- Asigurați-vă că nu există contaminări printre diferiții agenți frigorifici când folosiți un dispozitiv de încărcare a agentului frigorific. Conducta pentru încărcarea agentului frigorific trebuie să fie cât de scurtă posibil pentru a reduce reziduurile de agent frigorific de pe ea.
- Rezervoarele pentru stocare trebuie să rămână în poziție verticală.
- Asigurați-vă că soluțiile pentru împământare sunt deja aplicate înainte ca sistemul frigorific să fie încărcat cu agenți frigorifici.
- După terminarea încărcării (sau când încă nu este terminată), etichetați sistemul.
- Aveți grijă să nu supraîncărcați cu agent frigorific.

Reciclare și recuperare

Reciclare:

Înainte de această procedură, personalul tehnic va fi familiarizat cu echipamentul și toate caracteristicile acestuia și va exersa reciclarea sigură a agentului frigorific. Pentru reciclarea agentului frigorific, se va analiza agentul frigorific și probele de ulei înainte de operare. Asigurați-vă că energia are puterea necesară înainte de efectuarea testului.

1. Familiarizați-vă cu echipamentul și operațiunile.
2. Deconectați sursa de energie.
3. Înainte de efectuarea acestui proces, trebuie să vă asigurați că:
 - Dacă este necesar, operarea echipamentului mecanic trebuie să faciliteze operarea rezervorului cu agent frigorific.
 - Tot personalul va purta echipament de protecție.
 - Recuperarea echipamentului și a rezervorului trebuie să se efectueze în conformitate cu standardele naționale relevante.
4. Dacă este posibil, sistemul frigorific trebuie aspirat.
5. Dacă starea de vid nu se poate atinge, trebuie să extrageți agentul frigorific din fiecare parte a sistemului din mai multe locuri.
6. Înainte de a începe recuperarea, trebuie să vă asigurați că rezervorul are o capacitate suficientă.
7. Începeți și recuperați echipamentul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

INDICAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA

8. Nu umpleți rezervorul la capacitate maximă (volumul injecției cu lichid nu depășește 80% din volumul rezervorului).

9. Chiar dacă durata este scurtă, aceasta nu trebuie să depășească presiunea maximă de lucru a rezervorului.

10. După terminarea umplerii rezervorului, asigurați-vă că rezervorul și echipamentul sunt îndepărtate rapid și toate valvele de închidere din echipament sunt închise.

11. Nu este permisă injectarea agenților frigorifici recuperați în alt sistem înainte de a fi purificați și testați.

Notă: Identificarea trebuie realizată după ce aparatul este reciclat și după ce agenții frigorifici sunt evacuați. Identificarea trebuie să conțină data și andosarea. Asigurați-vă că identificarea de pe aparat poate reflecta agenții inflamabili din acest aparat.

Recuperarea:

1. Curățarea agenților frigorifici din sistem este necesară când se repară sau se reciclează aparatul. Se recomandă scoaterea totală a agentului frigorific.

2. Se poate folosi doar un rezervor special pentru agenții frigorifici când se încarcă agentul frigorific în rezervor. Asigurați-vă că rezervorul are o capacitate corespunzătoare pentru cantitatea din injecția pentru întregul sistem. Toate rezervoarele ce vor fi folosite pentru recuperarea agenților frigorifici trebuie să aibă o identificare a agentului frigorific (de ex. rezervor pentru recuperarea agenților frigorifici). Rezervoarele trebuie să fie dotate cu valve pentru scăderea presiunii și valve tip glob și acestea trebuie să fie în bune condiții. Dacă este posibil, goliți rezervoarele și păstrați-le la temperatura camerei înainte de utilizare.

3. Echipamentul recuperat trebuie să fie menținut în bune condiții și dotat cu instrucțiuni de operare pentru acces ușor. Echipamentul trebuie să fie adecvat pentru recuperarea agentului frigorific R32. În plus, trebuie să existe și un aparat calificat de cântărire care să fie folosit în mod normal. Furtunul trebuie să fie legat prin conexiune detașabilă cu zero scurgeri și să fie păstrat în condiții bune. Înainte de a utiliza echipamentul recuperat, verificați dacă se află în bune condiții și dacă este bine întreținut. Verificați dacă părțile electrice sunt etanșe pentru a preveni scurgerea agentului frigorific și incendiul provocat de acesta. Dacă aveți întrebări, consultați producătorul.

4. Agentul frigorific recuperat va fi încărcat în rezervoarele corespunzătoare, având atașate instrucțiunile de transport și returnate producătorului de agent frigorific. Nu amestecați agenții frigorifici în echipamentul de recuperare, în special într-un rezervor.

5. Spațiul pentru încărcarea agentului frigorific R32 nu poate fi un spațiu închis în timpul procesului de transport. Luați toate măsurile anti-electrostatice dacă este necesar pe durata transportului. În procesul de transport, la încărcare și descărcare, trebuie luate măsuri de protecție pentru a se asigura faptul că aerul condiționat nu este deteriorat.

6. Când se îndepărtează compresorul sau se curăță uleiul compresorului, asigurați-vă că acesta este pompat la un nivel corespunzător pentru a se asigura că nu există agent frigorific R32 rezidual în uleiul lubrifiant. Pomparea la vid trebuie efectuată înainte de returnarea compresorului la furnizor. Asigurați-vă că descărcarea uleiului din sistem se efectuează în siguranță.

NOTE IMPORTANTE



Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul

În calitate de distribuitor responsabil, ne pasă de mediu.

Prin urmare, vă solicităm să respectați procedura corectă de eliminare a produsului, a materialelor de ambalare și, dacă este cazul, a accesoriilor și a bateriilor. Acest lucru va contribui la conservarea resurselor naturale și la asigurarea faptului că materialele sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea și mediul.

Trebuie să respectați legislația și reglementările privind eliminarea. Deșeurile de produse electrice și bateriile trebuie eliminate separat de deșeurile casnice, atunci când produsul ajunge la sfârșitul duratei de viață. Contactați magazinul de unde ați achiziționat produsul sau autoritatea locală pentru a vă informa cu privire la eliminare și reciclare.

Bateriile trebuie eliminate la punctul local de reciclare.

Marcajul CE



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

Marcajul RoHS



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2161

DATA EMITERII

24 aug 2022

TIP. DOC. 1

PLĂȚIȚI

1800-00

LEI

Una Mie Opt Sute LEI și 00 BANI

PLĂȚITOR

(R)INOXPLUS S.R.L.

COD IBAN

222480329

COD FISCAL

1011600039984

PRESTATORUL
PLĂȚILOR

BCR Chisinau suc.3 Russo

CODUL BĂNCII

RNCBMD2X518

BENEFICIAR

(R) IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime

COD IBAN

MD22ML000000000225166614

COD FISCAL

1003600152592

PRESTATORUL
BENEFICIAR

BC"Moldindconbank"S.A.

CODUL BĂNCII

MOLDMD2X

DESTINAȚIA PLĂȚII

Pentru garania pentru ofert la procedura nr. 21062005

TIPUL
TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT

N

L.S.

CODUL TRANZACȚIEI

001

DATA PRIMIRII

DATA EXECUTĂRII

24 aug 2022 16:12:40

SEMĂTURILE
EMITENTULUI

SEMĂTURA BĂNCII

L.S.

MOTIVUL REFUZULUI

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Covalenco Dumitru reprezentant împuternicit al INOXPLUS S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21062005 din data 30/08/2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Covalenco Dumitru	2000018032064

Data completării: 30.08.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Covalenco Dumitru

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic INOXPLUS S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1011600039984



CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2215625

din 22.08.2022
от

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
INOXPLUS S.R.L.	1011600039984
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Petru Rares nr.36 of.48	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat/ Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 06.09.2022



5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

DDF Rîșcani

Șef DGDF
Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Fамилия и имя

Executor: **Natalia Cebanova**
Numele și prenumele/Fамилия и имя

Tel.(022)823102

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 22.08.2022 ora 14:52:37
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



I.P. "AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 101468 din 15.08.2022**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "INOXPLUS"**

Denumirea prescurtată: **"INOXPLUS" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600039984**

Data înregistrării de stat: **28.11.2011**

Sediu: **MD-2005, str. Petru Rareș 36, ap. 48, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor și pieselor din metal pentru construcții;**
- 2. Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere;**
- 3. Fabricarea de butoaie și alte recipiente din metal;**
- 4. Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții;**
- 5. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;**
- 6. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 7. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**

Capitalul social: **4040774 Lei**

Administrator: **COVALENCO DUMITRU**

Asociați:

- 1. COVALENCO DUMITRU , partea socială 4040774 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **COVALENCO DUMITRU cota 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 15.08.2022

Specialist coordonator

Victoria Burcovschi

tel. 022-207862





„INOXPLUS” SRL
mun. Chișinău, str. Petricani 17/3
Tel: 022 317 318
fax: 022 317 008;
www.inoxplus.md

c/f 1011600039984 / TVA 0607844
BC Moldindconbank SA, fil. Kiev
c/d MD12ML000000002251536273
Cod Banc: MOLDMD2X336

Către: **IMSP SCM Sf. Treime**

DECLARAȚIE PRIVIND ASIGURAREA LIVRĂRII

Prin prezentul act, compania Inoxplus SRL declară pe propria răspundere ca toate produsele constituate a ofertei noastre tehnice vor fi livrate, descărcate (cu ajutorul și sub controlul strict a Beneficiarului), în termeni contractuali. Personalul va fi instruit. Bunurile sunt produse în condiții de fabrică, de calitate impecabilă

Beneficiarul în rândul său o să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit va accepta în primire bunurile livrate, în deplina componentă, semnând act de predare-primire respectiv. Răspunderea de bună funcționare și exploatarea utilajului trece în responsabilitatea Beneficiarului din momentul livrării.

Cu respect,

Directorul General Inoxplus SRL

Dumitru Covalenco

