



BULGARKONTROLA

BULGARKONTROLA SA -Sofia

Conformity Assessment Body for Construction Products

With identification number 14 and Permit № ПОССП-14 on 15.09.2016

Issued by Ministry of Regional Development and Public Works

CERTIFICATE OF CONFORMITY

14 – HYPBCIIICPB – 3873

Issued pursuant to Art. 14, par.1 and par.2 of the Regulation № ПД-02-20-1 on 05.02.2015 on the terms and conditions for use of construction products in the construction of the Republic of Bulgaria on Ministry of Regional Development and Public Works for the **construction product**

VALVES AND ACCESSORIES FOR WATER SUPPLY

with trademark wato/europevalves

made of grey, ductile cast iron, stainless steel and epoxy coating,
with product range, operating pressure, dimensions and evaluated characteristics
in accordance with national requirements as per Annex № 1 to this certificate.

placed on the market by

“WATO BG” LTD

6100 Kazanlak, South Industrial Zone

Id No 201549826

manufactured by

“WATO BG” LTD

6100 Kazanlak, South Industrial Zone

This certificate certifies that the product has been evaluated
and meets national requirements set out in

BDS EN 1074-1:2004

BDS EN 1074-2:2004 /A1:2006

BDS EN 1074-3:2004

BDS EN 1074-4:2004

BDS EN 1074-5:2004

*and item 7.5 of Annex 3 to item 2 of Order № 02-14-1329 from 03.12.2015
of the Minister of Regional Development and Public Works*

The Certificate was issued on **04/08/2023**, cancel the Certificate № **14-HYPBCIIICPB-3447** from **31/07/2020** and remains valid for three years until **03/08/2026** provided that the manufacturer ensures consistency of product characteristics and the conditions of production or production control have not been changed significantly.

Place: Sofia

Date: 04/08/2023

Director of "Conformity Assessment" Dept.

T. Lyubenova





1. Product range, operating pressure and dimensions

№	Product range	DN mm	PN bar
I.	Isolating valves		
1.1.	Resilient seated gate valve Series 14/15	40÷800	10/16
1.2.	Metal seated gate valve Series 14/15	40÷1200	10/16
1.3.	Butterfly valve-Wafer type, Series 20	40÷1200	10/16
1.4.	Butterfly valve-Lug type, Series 20	40÷1200	10/16
1.5.	Butterfly valve-U type, Series 20	40÷600	10/16
1.6.	Butterfly valve-Concentric, double flanged, Series 13	50÷1200	10/16
1.7.	Butterfly valve-Double eccentric, double flanged, Series 14	100÷2400	10/16
1.8.	Service gate valve	¾"÷2"	10/16
II.	Check valves		
2.1.	Counterweight check valves flanged with tilted disc and hydraulic cylinder	100÷2000	10/16/25
2.2.	Check Valves flanged swing type, Series 48	40÷600	10/16/25
2.3.	Check Valves wafer swing, Series 16	40÷600	10/16
2.4.	Check Valves wafer dual plate, Series 16	40÷800	10/16
2.5.	Silent check valves	40÷600	10/16/25
2.6.	Foot valves	40÷600	10/16/25
2.7.	Ball check valves threaded	32÷65	10/16
2.8.	Ball check valves flanged	50÷300	10/16
III.	Air valves		
3.1.	Single chamber/single function threaded Air Valves	1"÷2"	10/16/25/40
3.2.	Single chamber/single function flanged Air Valves	40÷250	10/16/25/40
3.3.	Single chamber/double function flanged Air Valves	40÷250	10/16/25/40
3.4.	Double Chamber/Triple Function flanged Air Valves	40÷500	10/16/25/40
IV.	Control valves		
4.1.	Hydraulically operated control valve	50÷1000	10/16
4.2.	Mechanically operated control valve	40÷300	10/16
4.3.	Needle Control Valves (Larner Johnson Type)	80 ÷ 1200	10/16/25
V.	Accessories		
5.1.	Strainers flanged Y type	15÷600	10/16
5.2.	Strainers flanged T type	80÷1200	10/16
5.3.	Telescopic spindles for service and gate valves		
5.4.	Extension spindles for service and gate valves, fixed length		
5.5.	Telescopic surface boxes for service and gate valves		
5.6.	Surface boxes for service and gate valves, fixed length		

Place: Sofia
Date: 04/08/2023

Director of "Conformity Assessment" Dept.
/T. Lyubanova





2. Evaluated characteristics in accordance with national requirements

Characteristics	Requirement to declare / border level
Resistance to internal pressure of the body and all pressurized parts	no damage and leakage at $P = (1,5 \times P_N)$ bar
Resistance to the closing body of internal pressure	no damage and leakage at $P = (1,5 \times P_N)$ bar
Tightness of the body in internal pressure and any parts under pressure	no damage and leakage at $P = (1,5 \times P_N)$ bar
Tightness of the body at a certain pressure	without exceeding the leaks according to levels of A-F, at $P = (1,1 \times P_N)$ bar
Tightness of the body at a certain low pressure	without exceeding the leaks according to levels of A-F, at $P = 0,5$ bar

Place: Sofia
Date: 04/08/2023

Director of "Conformity Assessment" Dept.

/T. Lyubanova/



CONCERNUL REPUBLICAN AL INDUSTRIEI
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII
"INMACOM"

SOCITATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
ȘI PROIECTARE ÎN DOMENIUL
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНЦЕРН
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ "ИНМАКОМ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

"INMACOMPROIECT"

www.inmacomproiect.md

2015, Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Sarmizegetusa nr.15, tel, fax 521-130, tel.52-10-29

2015, Республика Молдова, мун. Кишинэу,
ул. Сармизежетуса, 15, тел, факс 521-130,52-10-29

27.12.2023 nr. 01/39
la nr. _____ din _____

Г 7

"DEMATEK WATER
MANAGEMENT" SRL

Г

7

Vă înaintăm prezentul Aviz la Evaluarea tehnică nr. nr. 02/11-052:2023 care a fost aprobată în data de 15 decembrie 2023 la ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL. Avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții îl vom transmite după ce va fi semnat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Director



A. Belousova

Ex. V. Proaspăt
+373 22 52 10 29



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

**de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții
seria CSI nr. 017-17 din 25.04.2017
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant: SRL „UNIPLAST”, mun. Chișinău, str. Padurii, 6/2.

Scopul: determinarea stării de funcționare a hidrantului subteran „HP6 DN 80
PN16”, producător „Bohamet-Armatura”, Polonia.

Materialul: hidrant subteran „HP6 DN 80 PN16”, producător „Bohamet-
Armatura”, Polonia.

Prezentul certificat confirmă că, hidrantul subteran „HP6 DN 80
PN16”, producător „Bohamet-Armatura”, Polonia, prezentat de către SRL
„UNIPLAST”, mun. Chișinău, str. Padurii, 6/2, este funcțional conform
standardelor în vigoare din Republica Moldova și poate fi utilizat pe teritoriul
Republicii Moldova cu condiția respectării prevederilor pct. 4.3 și pct. 8.14
din „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a
clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII
„Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza Certificatului de Constatare a
Performanței nr. 1438-CPR-0344, prezentat în Secția Laboratorul experimental
antiincendiar a SPC și SE al MAI RM.

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



L. Ș.


Anatolie Viniciuc

ex. I. Bantaș, D. Vieru
tel. 022-25-14-90

seria CSI nr. 017-17

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

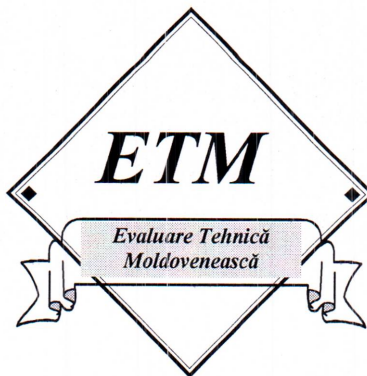

**Evaluare tehnică
Nr. 02/11-052:2023**

Valabilitate până la 30.12.2026

**Cod NM MD
KIT DWM CAMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50**

Titular: "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL,
str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România,
Tel.: +40 723 36 45 25.

Producător: "HYDROGEO SISTEMI" LTD,
Bulgaria, 1404 Sofia, 86 Ralevitsa str.,
tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883

Evaluarea tehnică a fost emisă de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, MD 2015, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, tel/fax 022 52-11-30, Grupa specializată 11 "Lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate".

Prezenta evaluare tehnică conține 16 pagini și anexa 62 pagini care face parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

***Prezenta Evaluare tehnică
nu ține loc de Certificat de calitate***

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 11 "Lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate" a ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL analizând Dosarul tehnic și documentele prezentate de firma "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România referitor la: "KIT DWM CAMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50" fabricate de firma "HYDROGEO SISTEMI" LTD, Bulgaria, 1404 Sofia, 86 Ralevitsa str., tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883, eliberează Evaluarea tehnică nr. 02/11-052:2023 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL.

1 Definirea succintă

1.1 Descrierea succintă

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50 - este prefabricat și cuprinde toate elementele necesare branșamentelor individuale de apă și este compus din:

- Cămin PEHD apometru cu diametru 540 mm, înălțime 1000 mm și baza de ancorare;

- Corp monobloc – realizat prin metoda formare rotațională;

- Capac cămin apometru termoizolat: spuma poliuretanică rigidă minim 3 cm;

- Instalație realizată din PE 100 RC D. 25 SDR 17/SDR11 și fittinguri electrosudabile;

- robinete de trecere: robinete trecere tip V17 cu maneta din oțel, cu presetupă, secțiune totală;

- contor cu mecanism umed, clasa C, DN 15, M 16 sau 17 montat la maxim 40 cm de la cota terenului.

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT este destinat branșamentelor de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora. Căminul de apometru cu baza de ancorare este monostrat pentru a permite temperaturii de la nivelul pământului să încălzească/răcească incinta acestuia. Capacul izolat cu spuma poliuretanică rigidă are rolul de a izola termic și a

reduce la minim pierderile de temperatură din incinta căminului. În acest mod, se va realiza o temperatură constantă indiferent de condițiile atmosferice.

Căminele din PEHD sunt monostrat, cu nervuri de rigidizare, fără suduri, umpleri sau adăugiri ulterioare. Nervurile sunt atât orizontale cât și verticale pentru o rezistență mecanică superioară.

Cămin PEHD apometru și baza de ancorare:

caracteristicile materiei prime	valori
rezistența chimică	$1.5 < \text{pH} < 14$
greutate	940 - 960 kg/m ³
vâsco-elasticitate	alunecarea lanțurilor moleculare fără rupere
flexibilitate	$E \geq 600 \text{ MPa}$
rezistența șocuri, îngheț	temperaturi: -23°C și 52°C
conductivitate termică	$\approx 0.430 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
dilatație termică	$\approx 0.17 \text{ mm/m } ^\circ\text{K}$ Reprezentând (+ sau -): $\approx 23 \text{ mm}$ la $\Delta 10^\circ\text{C}$ la $\approx 30 \text{ m}$ țevă
inflamabilitate	temperatura ardere: 371°C
rezistența la abraziune	structura moleculară compactă
rezistența la UV	conținut negru de fum: 2 - 2.5 %

Construcția capacului este monobloc,

dintr-o singură bucată, umplerea cu spuma poliuretanică rigidă se va face printr-un orificiu lăsat la fabricarea acestuia. Umplerea capacului cu spuma poliuretanică rigidă se face prin dozarea într-o singură etapă. Gradul de umplere cu spumă este de minim 98% din volumul acestuia.

Capac cămin apometru termoizolat:

caracteristicile	valori
conținut în solide	100% - procente volumetrice
densitate amestec lichid	$38 \pm 1 \text{ kg/m}^3$
densitatea spumei expandate	$34 \pm 1 \text{ kg/m}^3$
raport de amestec bicomponent	1:1 (volumic)
perioada de gelificare (îngheț)	$9 \pm 2 \text{ (sec) / la temperatura componentelor (A/B) = } 10^\circ\text{C}$
perioada de expandare	$20 \pm 3 \text{ (sec) / la temperatura componentelor (A/B) = } 10^\circ\text{C}$
conductivitate termică	$< 0,024 \text{ (W/m K) ; } 0,016 \text{ (kcal/mh}^\circ\text{C)}$
rezistența la compresiune	$> 2,3 \pm 1 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
inflamabilitate	nu propagă flacăra

Instalație interioară cămin apometru cu baza de ancorare:

elemente componente	caracteristici tehnice /avizări
țeavă PEHD D. 25 SDR 17 racord electrosudabil D. 25*3/4" robinet sferic tip V17 1/2 cu levier	PE 100RC, material virgin, apa potabilă SDR 11, APA material carcasa și sfera: alama CW617N presiune nominală până la 40 bar aviz de potabilitate garnitura inel dubla - teflon PTFE presetupa (piuliță de compensare) secțiune de trecere totală garanție 15 ani prevăzut cu inel de sigilare apometru
semi-olandez racord apometru	

șurub + piuliță plastic
fitinguri alama cot FI-FE $\frac{3}{4}$
reducție interior exterior $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

Apometru (contor cu mecanism umed, clasa C) tip monojet de apă rece, cu mecanism umed, folosit pentru măsurarea consumului individual:

- inel etanșare din alama forjată la cald;

- ax numerotat din oțel inoxidabil;

- sticlă securizată;

- totalul, numerele fracționare și numărul de serie sunt în compartimentul uscat și rămân întotdeauna lizibile;

- versiunea retehnologizată cu emitorul de puls păstrează atât cadranul din sticlă minerală, cât și inscripția;

- numărul de serie este marcat pe cadran, atât în cifre cât și în format de cod de bare. De asemenea este gravat și pe inelul de închidere;

- componentele interne sunt fabricate din materiale plastice higroscopice, anti-scalare și rezistente la uzură;

- instalare: orizontală sau verticală. Nu necesită montarea cu țevi drepte în aval și în amonte;

- teste hidraulice efectuate la trei rate de debit (Q1, Q2, Q3) pentru 100% din producție, respectă standardele ISO 4064 (SM EN ISO 4064-1) și EN 14154 (SM EN 14154-4) și sunt aprobate de organismul European certificate;

- turbină rezistentă la depunerile de calcar;

- scut magnetic împotriva câmpurilor magnetice exterioare.

Contoarele vor trece aprobările conform legislației în vigoare.

Instalație exterioară cămin apometru cu bază de ancorare:

elemente componente	caracteristici tehnice/avizării
țeavă PEHD D. 25 SDR 17	Certificare DVGW sau similar

racord electrosudabil D.25*3/4 FE	Certificare WRAS sau similar
mufa electrosudabila D.25	Certificare DVGW sau similar
robinet concesie 3/4 PN16 echipat	- corp si carcasa robinet GJS500;
	- sertar: bronz + EPDM;
	- ax: AISI 420;
	- tija: bronz
	- acoperire protectiva 250 µm
tub protecție 450N D.75	Certificare WRAS sau similar
	- pentru zona protecție zona carosabila
KIT teu electrosudabil orientabil D. conducta distribuite	- orientabil 360°
Căminul de apometru cu baza de ancorare este prevăzut cu garnituri de etanșare la îmbinări și treceri:	

- la nivelul capacului;
- la trecerile țevelor de racordare;
- la trecerile șuruburilor din plastic.

1.2 Identificarea produselor

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT sunt marcate din fabricație cu etichete adezive pe care sunt menționate – în original și în limba română – date referitoare la:

- sigla firmei;
- caracteristicile produsului:
 - diametru;
 - presiune;
 - tipul filetului;
 - cod produs.

Fiecare lot de livrare este însoțit de evaluarea tehnică și de declarația de conformitate a calității conform Hotărîrii Guvernului nr.913 din 25 iulie 2016.

2 EVALUARE TEHNICĂ

2.1 Domeniul de utilizare acceptat

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT este destinat bransamentelor de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora.

Produsele cuprinse în această evaluare tehnică se aplică numai urmare a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2 Precizarea asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare

Rezistență mecanică și stabilitate – produsele se execută cu mașini specializate, cu sisteme automatizate. Produsele au rezistență mecanică la condițiile nor-

male de transport specificate de producător și la sarcinile mecanice din exploatare, fiind controlate și testate la producător conform normelor în domeniu: rezistența la presiune, etanșeitate, duranță, ș.a.

Securitatea la incendiu - Clasele de reacție la foc ale materialelor din care sunt fabricate echipamentele produselor sunt următoarele:

- metal (clasa de reacție la foc A1);
- echipamentele fabricate din PEHD se încadrează în clasa de reacție la foc F (nu propagă flacăra).

Securitatea incendiară conform NCM E.03.02.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător - Echipamentele utilizate nu conțin substanțe radioactive sau cancerigene, deșeuri toxice, rebuturi industriale sau alte substanțe ori elemente dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător. La executarea lucrărilor, se

vor respecta următoarele reglementări tehnice: Normativul NCM A 08.02; Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003;

Siguranță și accesibilitate în exploatare - Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală și în condițiile prevăzute în instrucțiunile tehnice date de producător.

Produsele sunt executate din alamă și nu necesită protecție împotriva coroziunii.

Protecția împotriva zgomotului – Nu influențează această cerință.

Economia de energie – produsele sunt executate cu tehnologii moderne, cu mașini specializate, iar secțiunea de trecere este plină, astfel se realizează importante economii de energie.

Izolare termică – produsele se pot izola termic, dacă instalația necesită această lucrare.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale - Se va aplica conform Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Materialele utilizate precum și tehnologiile de execuție permit realizarea unor produse cu o durată de viață estimată de 10 ani. Producătorul acordă o garanție de 2 ani de la data livrării, dacă sunt respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, punere în operă și exploatare.

2.2.3 Fabricația și controlul

Produsele se produc pe linii tehnologice automatizate. Produsele se realizează pe baza normelor tehnice ale producătorului, în condiții care asigură reproductibilitatea performanțelor aferente domeniului de utilizare preconizat.

În vederea asigurării constanței calității, producătorul va urmări:

- **Intern unității:** controlul intern sever și eficient atât pentru materiile prime și respectarea parametrilor tehnologiei, cât și pentru produsul finit, control efectuat conform Manualului de Asigurare a Calității al producătorului.
- **Extern unității:** obținerea unei forme de certificare recunoscută pentru sistem și produs.

Evaluarea conformității produselor trebuie efectuată după sistemul 3 din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.

Produsele evaluate se situează la nivelul cel mai înalt al standardelor internaționale datorită performanțelor calitative.

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă se realizează conform instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor în vigoare din domeniu. Ea se va face de către specialiști calificați și atestați în acest tip de lucrări care vor respecta instrucțiunile tehnice stabilite de producător și prezenta evaluare.

Îmbinarea armăturilor și fittingurilor în instalații se realizează prin procedeul de filetare, etanșarea se realizează cu garnituri din cauciuc, bandă sau fir din teflon. Lucrările de îmbinare dintre armături, fittinguri și instalații se vor efectua de personal calificat cu dispozitive recomandate de producător.

Prevenirea noncalității în procesul executării lucrărilor se va asigura conform normativelor și legislației în vigoare.

2.3 Caietul de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepții

Executarea componentelor se realizează pe mașini și instalații automatizate.

Proiectarea lucrărilor de montaj a instalațiilor se va face conform reglementărilor tehnice în vigoare, ținând seama de recomandările producătorului.

Se vor avea în vedere, în principal, recomandările cuprinse în NCM A.08.02, CP G.03.02, SM EN 12201-1, NCM G.03.03, precum și precizările din prezenta Evaluare Tehnică.

2.3.2 Condițiile de fabricare

Calitatea constantă a produsului va fi asigurată și garantată de producător și comerciant prin declarația de performanță eliberată pentru fiecare lot livrat.

Controlul de inspecție se efectuează minimum o dată în an de grupa specializată care a elaborat Evaluarea tehnică pe bază de contract.

2.3.3. Condițiile de livrare

La livrare produsele trebuie să fie însoțite de Evaluarea tehnică, de Declarația de performanță cu acesta (dată de producător sau de reprezentantul acestuia), de

Certificate pentru materiile prime și materialele utilizate și de instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere elaborate de producător în limba română. Produsele se livrează ambalate individual sau în seturi, funcție de dimensiuni. Producătorul va furniza datele privind condițiile de transport, manipulare și depozitare.

2.3.4 Condițiile de punere în operă

Punerea în operă a produselor se va face conform documentelor tehnico-normative ale R. Moldova în vigoare aferente acestor produse, prevederilor și detaliilor de execuție din proiect, ținând cont de recomandările producătorului.

Controlul materialelor întrebuințate, al modului de execuție și al procesului tehnologic se va face pe toată durata lucrării.

Punerea în operă a produselor se va face conform cu NCM E.03.02, NCM A.08.02 și alte documente tehnico-normative care sunt în vigoare Republica Moldova.

3 Remarci complimentare ale grupei specializate

3.1 Grupa specializată nr. 11 a examinat produsele și remarcă că:

- Produsele pentru KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50 sunt realizate pe linii tehnologice moderne (utilaje, mașini, instalații) și automatizate și fiind aplicate corect vor avea în continuare o comportare corespunzătoare în exploatare, în condițiile specifice ale Republicii Moldova;
- constanta calității este asigurată prin autocontrol de producător și control exterior – Certificate EN ISO 9001; EN ISO 14001 eliberate pentru furnizorii de echipamente;
- sistemul necesită întreținere pe toată durata de funcționare.

3.2 Cerințe privind siguranța produsului asupra sănătății umane: nu conțin substanțe nocive, nu poluează și nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și mediul ambiant la utilizare cu respectarea condițiilor stabilite de "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL.

Calitatea produselor va fi asigurată și garantată de producător și comerciant prin declarația de performanță eliberată pentru fiecare lot livrat.

Concluzii: Utilizarea în Republica Moldova a KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50 este apreciată favorabil, dacă se respectă prevederile prezentei Evaluări Tehnice.

Condiții

- Calitatea produselor și metodele de utilizare au fost examinate și găsite satisfăcătoare de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
- Controlul de inspecție asupra stabilității caracteristicilor confirmate prin evaluarea tehnică în cursul procesului de utilizare / comercializare se efectuează de către grupa specializată care a eliberat evaluarea tehnică cu încadrarea organelor de certificare sau laboratoarelor de încercări acreditate pentru acest domeniu de activitate.
- Oriunde se face referire în această evaluare la acte legislative sau reglementări tehnice, trebuie avut în vedere ca aceste acte să fie în vigoare la data elaborării acestei evaluări;
- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu se

implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și /sau drepturile legale ale firmei de a comercializa produsul;

- Trebuie menționat ca orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, conținută în prezenta evaluare tehnică, reprezintă cerințele minime necesare la utilizarea lui;
- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu acceptă nici o responsabilitate față de vre-o persoană sau organism pentru orice pierdere sau daună survenită în legătură cu un rău personal ivit ca un rezultat direct sau indirect al folosirii acestui produs.
- Deținătorul Evaluării tehnice la folosirea produselor procurate va prezenta obligatoriu fiecărui agent economic care va folosi aceste produse copia evaluării tehnice și instrucțiunile de transport, depozitare și exploatare.

VALABILITATE:

30 decembrie 2026

NOTĂ:

1. Controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată respectivă minimum o dată în an.
2. Prelungirea valabilității sau revizuirea Evaluării tehnice trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării termenului stabilit.
3. În cazul neprelungirii valabilității, Evaluarea tehnică se anulează de la sine.

DIRECTOR
ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL



Anastasia BELOUSOVA

DOSARUL TEHNIC
KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50

Beneficiar: "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei
Nr. 6M, sector 6, București, România.

Producător: "HYDROGEO SISTEMI"
LTD, Bulgaria, 1404 Sofia, 86
Ralevitsa str.

Grupa specializată nr. 11 "Lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări,
stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate"

RAPORT TEHNIC

A. DESCRIEREA

1 Principiul

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50 – este prefabricat și cuprinde toate elementele necesare bransamentelor individuale de apă și este compus din:

- Cămin PEHD apometru cu diametru 540 mm, înălțime 1000 mm și baza de ancorare;
- Corp monobloc – realizat prin metoda formare rotațională;
- Capac cămin apometru termoizolat: spuma poliuretanică rigidă minim 3 cm;
- Instalație realizată din PE 100 RC D. 25 SDR 17/SDR11 și fittinguri electrosudabile;
- robinete de trecere: robinete trecere tip V17 cu maneta din oțel, cu presetupă, secțiune totală;
- contor cu mecanism umed, clasa C, DN 15, M 16 sau 17 montat la maxim 40 cm de la cota terenului.

KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT este destinat bransamentelor de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora. Căminul de apometru cu baza de ancorare este monostrat pentru a permite temperaturii de la nivelul pământului să încălzească/răcească incinta acestuia. Capacul izolat cu spuma poliuretanică rigidă are rolul de a izola termic și a reduce la minim pierderile de temperatură din incinta căminului. În acest mod, se va realiza o temperatură constantă indiferent de condițiile atmosferice.

2 Elemente componente primare

Căminele din PEHD sunt monostrat, cu nervuri de rigidizare, fără suduri, umpleri sau adăugiri ulterioare. Nervurile sunt atât orizontale cât și verticale pentru o rezistență mecanică superioară.

Cămin PEHD apometru și baza de ancorare:

caracteristicile materiei prime	valori
rezistența chimică	$1.5 < \text{pH} < 14$
greutate	940 - 960 kg/m ³
vâsco-elasticitate	alunecarea lanțurilor moleculare fără rupere
flexibilitate	$E \geq 600 \text{ MPa}$
rezistența șocuri, îngheț	temperaturi: -23°C și 52°C
conductivitate termică	$\approx 0.430 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
dilatație termică	$\approx 0.17 \text{ mm/m } ^\circ\text{K}$ Reprezentând (+ sau -): $\approx 23 \text{ mm}$ la $\Delta 10^\circ\text{C}$ la $\approx 30 \text{ m}$ țevă
inflamabilitate	temperatura ardere: 371°C
rezistența la abraziune	structura moleculară compactă
rezistența la UV	conținut negru de fum: 2 - 2.5 %

Construcția capacului este monobloc, dintr-o singură bucată, umplerea cu spuma poliuretanică rigidă se va face printr-un orificiu lăsat la fabricarea acestuia. Umplerea capacului cu spuma poliuretanică rigidă se face prin dozarea într-o singură etapă. Gradul de umplere cu spumă este de minim 98% din volumul acestuia.

Capac cămin apometru termoizolat:

caracteristicile	valori
conținut în solide	100% - procente volumetrice
densitate amestec lichid	$38 \pm 1 \text{ kg/m}^3$
densitatea spumei expandate	$34 \pm 1 \text{ kg/m}^3$
raport de amestec bicomponent	1:1 (volumic)
perioada de gelifiere (îngheț)	9 ± 2 (sec)/la temperatura componentilor (A/B) = 10°C
perioada de expandare	20 ± 3 (sec) / la temperatura componentilor (A/B) = 10°C
conductivitate termică	$< 0,024 \text{ (W/m K)} ; 0,016 \text{ (kcal/mh}^\circ\text{C)}$
rezistența la compresie	$> 2,3 \pm 1 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
inflamabilitate	nu propagă flacăra

Instalație interioară cămin apometru cu baza de ancorare:

elemente componente	caracteristici tehnice /avizări
țeavă PEHD D. 25 SDR 17	PE 100RC, material virgin, apa potabila
racord electrosudabil D. 25*3/4"	SDR 11, APA
robinet sferic tip V17 1/2 cu levier	material carcasa si sfera: alama CW617N presiune nominala pana la 40 bar aviz de potabilitate garnitura inel dubla - teflon PTFE presetupa (piuliță de compensare) secțiune de trecere totala garanție 15 ani
semi-olandez racord apometru	prevăzut cu inel de sigilare apometru
șurub + piuliță	plastic
fitinguri alama	cot FI-FE 3/4 reducție interior exterior 3/4 - 1/2

Apometru (contor cu mecanism umed, clasa C) tip monojet de apa rece, cu mecanism umed, folosit pentru măsurarea consumului individual:

- inel etanșare din alama forjată la cald;
- ax numerotat din otel inoxidabil;
- sticlă securizată;
- totalul, numerele fracționare și numărul de serie sunt în compartimentul uscat și rămân întotdeauna lizibile;
- versiunea retehnologizată cu emitorul de puls păstrează atât cadranul din sticlă minerală, cât și inscripția;
- numărul de serie este marcat pe cadran, atât în cifre cât și în format de cod de bare. De asemenea este gravat și pe inelul de închidere;
- componentele interne sunt fabricate din materiale plastice higroscopice, anti-scalare și rezistente la uzură;
- instalare: orizontală sau verticală. Nu necesita montarea cu țevi drepte în aval și în amonte;
- turbină rezistentă la depunerile de calcar;
- scut magnetic împotriva câmpurilor magnetice exterioare.


Contoarele vor trece aprobările conform legislației în vigoare.

Instalație exterioară cămin apometru cu bază de ancorare:

elemente componente	caracteristici tehnice/avizării
țeavă PEHD D. 25 SDR 17	Certificare DVGW sau similar
racord electrosudabil D.25*3/4 FE	Certificare WRAS sau similar
mufa electrosudabila D.25	Certificare DVGW sau similar
robinet concesie 3/4 PN16 echipat	- corp si carcasa robinet GJS500; - sertar: bronz + EPDM; - ax: AISI 420; - tija: bronz - acoperire protectiva 250 μm Certificare WRAS sau similar
tub protecție 450N D.75	- pentru zona protecție zona carosabila
KIT teu electrosudabil orientabil D. conducta distribuite	- orientabil 360°

3 Elemente

Detaliu de bransament
25 mm

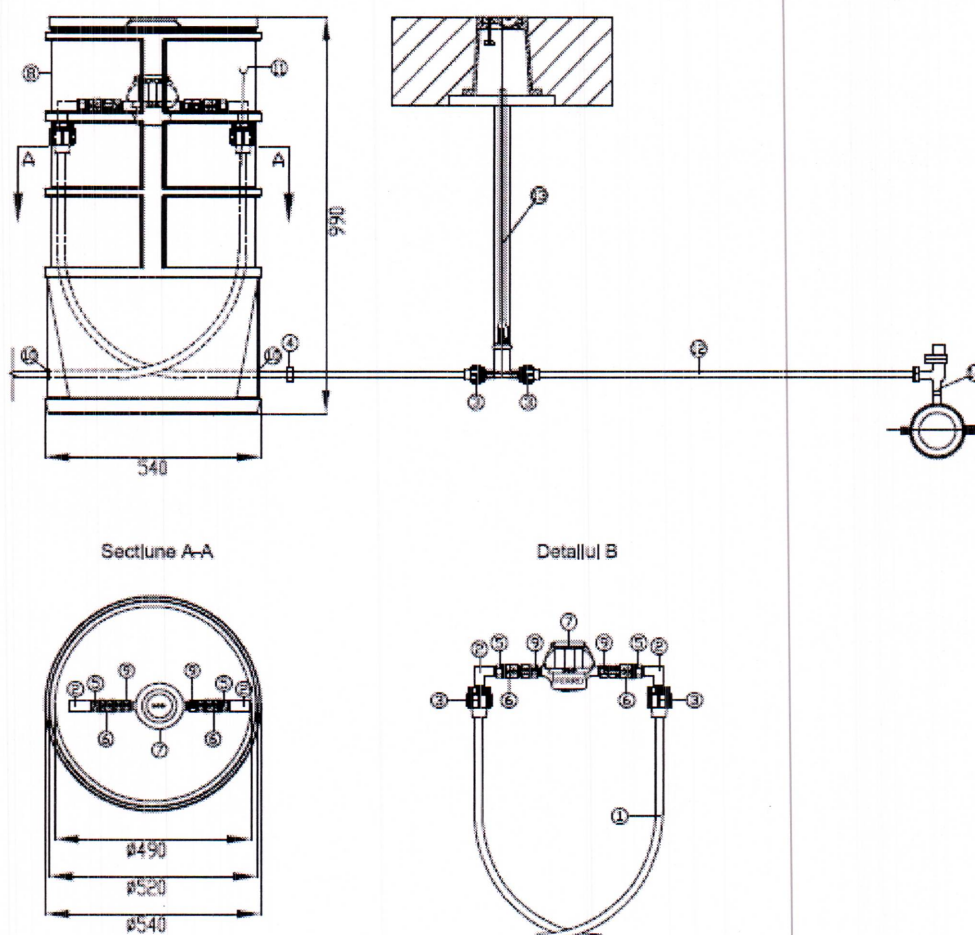

TABEL DE FITINGURI SI PIESE SPECIALE IN CAMINE DE BRANSAMENT

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1	Teava PEHD D.25 SDR 11	m	2,20
2	Cot alama 3/4 FI-FE	buc.	2
3	Racord electrosudabil D,25X3/4 FE	buc.	4
4	Mufa electrosudabila D.25	buc.	1
5	Reductie Interior-exterior alama 3/4-1/2	buc.	2
6	Robinet sferic Hercules tip V17 1/2 cu levier FI-FI	buc.	2
7	Apometru FERRO clasa C DN15 cu emltator cu Impulsuri	buc.	1
8	Corp camlin PE cu baza de ancorare H=1000mm, D=540 mm	buc.	1
9	Semlolandez racord apometru (set)	buc.	1
10	Garnitura etansare Intrare conducta camlin	buc.	2
11	Surub + Pluilla	buc.	1
12	Teava PEHD D.25 SDR 11	m	20
13	Robinet concesle 3/4 PN16 echipat	buc.	1
14	Klt teu electrosudabil orientabil D.conducta distrlb x 25 mm	buc.	1

4 Fabricare

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;
- controlul produsului finit.

5 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor evaluate se realizează în conformitate cu recomandările, instrucțiunile tehnice producătorului și cerințelor prezentei evaluări tehnice.

B. REFERINȚE

Utilizări pentru bransamentele de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora în țările UE, România.

C. REZULTATELE EXPERIMENTALE

1. Avizul sanitar Nr. P-17210/2023 din 12 mai 2023 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică a Republicii Moldova;

2. Grupa specializată nr. 11 își însușește rezultatele declarațiilor de performanță nr. ES19-001-01-CPR-14 eliberată de BASF Espanola SL, nr. 0042617, nr. 0052417, NR. 0182417 eliberate de FERRO SA, Polonia (anexate la dosar).

Sinteza rezultatelor conform tabelului 1.

Tabelul 1.

Nr. crt	Determinarea	U.M.	Valoarea declarată
Izolație termică IsoPMDI 92140			
1.	Reacție la foc	-	E, d0
2.	Permeabilitatea la apă	kg/m ²	0,2
3.	Rezistența termică	W/mk	Conform graficului de performanță
4.	Durabilitatea reacției la foc împotriva îmbătrânirii /degradării	-	Reacția la foc nu scade cu timpul
5.	Durabilitatea rezistenței termice împotriva îmbătrânirii /degradării	-	Conform graficului de performanță
6.	Durabilitatea rezistenței la compresiune împotriva îmbătrânirii /degradării	-	Rezistența la compresiune nu scade cu timpul
Contor CDONE15TRPMID			
7.	Dimensiune	mm	15
8.	Dimensiune filet racorduri	mm	1/2
9.	Performante conform cu directiva 2004/22/CE Q ₃ Q ₄	m ³ /h	2.5 3.13
10.	Temperatura minima de lucru	°C	2
11.	Clasa temperatura	-	T30 / T50
12.	Presiune nominala	bari	T50 T30 / T50 16
13.	Clasa pierdere presiune (ΔP la Q ₃)	-	ΔP 63
14.	Debit nominal	m ³ /h	2,5
15.	Debit de pornire	l/h	4-5
16.	Citire minima	l	0,05
Fitingrui KO2C, KO2Z, KOR67, KOR72, MO1C etc.			
17.	Temperatura maximă	°C	95
18.	Presiunea maximă	Mpa (bar)	1,0 (10,0)
VALVE KP, KM, KS, KPL, KPW, ZSS, ZSU, KM1SG			
19.	Temperatura maximă	°C	100
20.	Presiunea maximă	Mpa (bar)	2,5 (25,0)
Vlave Hercules tip V17			

21.	Temperatura maximă	°C	140
22.	Presiunea maximă	Mpa (bar)	4,0 (40,0)

3. Încheierea de securitate la incendiu nu se aplică pentru KIT DWM Cămin branșament D.15 - D.50.

4. Produsele au fost evaluate în Republica Moldova - Evaluare tehnică nr. 02/11-025:2018, ET 02/11-042:2021.

Lista documentelor normative utilizate la elaborarea evaluării tehnice

- 1 NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
- 2 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții
- 3 NCM G.03.02:2015 Rețele și instalații exterioare de canalizare
- 4 NCM G.03.03:2015 Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare
- 5 CP G.03.02-2006 Proiectarea și montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din materiale de polimeri
- 6 SM EN ISO 4064-1:2017 Contoare de apă pentru apă potabilă rece și apă caldă. Partea 1: Cerințe metrologice și tehnice
- 7 SM EN 14154-4:2016 Contoare de apă. Partea 4: Funcționalități suplimentare
- 8 SM EN 12201-1:2016 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apă, branșamente și sisteme de evacuare sub presiune. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalități
- 9 SM SR EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 10 SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe
- 11 Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
- 12 Hotărârea Guvernului Nr. 913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 13 Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003.

Extras din procesul verbal al ședinței de deliberare al grupeii specializate

Procesul verbal nr. 10 din 15 decembrie 2023

Grupa specializată nr. 5 alcătuită din următorii specialiști:

- președinte: V. Proaspăt
- membrii: ing. A. Belousova
ing. E. Oprea
ing. V. Mursa
ing. C. Roșca

Întrunită la data de 15 decembrie 2023 pentru a analiza documentația prezentată de solicitant și referitor la produsul "Stații de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP" fabricate de firma "HYDROGEO SISTEMI" LTD, Bulgaria, 1404 Sofia, 86 Ralevitsa str., tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883 împreună cu întreg dosar de date și documentații tehnice pus la dispoziție de beneficiar decide:

- aprobarea eliberării Evaluării tehnice nr. 02/11-052:2023 pentru "KIT DWM CĂMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50" cu domeniul de utilizare: pentru bransamentele de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora. Căminul de apometru cu baza de ancorare este monostrat pentru a permite temperaturii de la nivelul pământului să încălzească/răcească incinta acestuia.

- se recomandă furnizorului "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 3F, sector 6, București, România, tel.: +40 723 36 45 25 să realizeze încercări control calitate și suplimentare la cererea grupeii specializate conform graficului de audit a produselor evaluate pentru verificarea calității conform cerințelor Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Președintele Grupei specializate nr. 11



V. Proaspăt

CERERE

pentru evaluare tehnică în construcții

Nr.... 52din 30 octombrie 20_23__

1. **ADRESANT:** *Ghișeul unic de evaluare tehnică în construcții*
2. **SOLICITANT:** "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România.
3. **PRODUS:** KIT DWM CAMIN BRANȘAMENT D.15 - D.50
4. **UNITATEA PRODUCĂTOARE:** "HYDROGEO SISTEMI" LTD, Bulgaria, 1404 Sofia, 86 Ralevitsa str., tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883
5. **ACORDUL PRODUCĂTORULUI:** *în baza contractului cu producătorul*
6. **TITULAR EVALUARE TEHNICĂ:** "DEMATEK TRADE INVESTMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România, Tel.: +40 723 36 45 25
7. **CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI:** *conform anexelor*
8. **DOMENII PROPUSE DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCȚII:** destinat bransamentelor de apă și are rolul de a proteja armaturile și apometru de infiltrările de apă, praf, temperaturi extreme pentru a prelungi durata de exploatare a acestora

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAȚII:

- asigurarea eșantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator;
- permiterea efectuării de încercări de laborator suplimentare la cererea grupei specializate, de către un laborator acreditat;
- permiterea constatării condițiilor de fabricație a produsului sau echipamentului dacă este cazul;
- decontarea pe bază de contract a tuturor cheltuielilor derivate din procedura de elaborare a evaluării tehnice.

Am luat cunoștință că durata maximă de elaborare a evaluării tehnice este de 4 luni, începînd cu data la care sînt îndeplinite toate obligațiile contractate cu organismul elaborator de evaluare tehnică cu privire la asigurarea eșantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator.

Am fost informat despre răspunderea care survine în cazul declarării cu bună știință în cererea pentru evaluare tehnică în construcții a informației intenționat false.

SOLICITANT



Director general Alexandru Negrescu

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17210/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 12 mai 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
KIT BRANSAMENT apa potabilă de la D.15 la D.110

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Reglementărilor tehnice cu privire la produsele pentru construcții aprobate prin HG 913/2016, Regulamentului
sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobate prin HG
278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
HYDROGEO SISTEMI LTD BULGARIA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
DEMATEK WATER MANAGEMENT , România, Bucuresti, Bucuresti, sector 6, str.Preciziei nr.6M, , 062203

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, notificări, evaluare tehnică nr.02/11-025:2018, certificate, aviz tehnic din 12.10.2018
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
KIT BRANSAMENT confecționat din materiale admise pentru utilizare în industria apei potabile

Domeniu de utilizare / Область применения:
contact apă potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.05.12 13:08:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Kitemark™ Certificate

This is to certify that:

Istikamet Casting Co. Ltd.
Poyra OSB Mahallesi
10. Cadde No:5
Bozüyük
Bilecik
Turkey

Holds Certificate Number:

KM 596142

In respect of:

BS EN 124**Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas.**

This issues the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the "Conditions"). All defined terms in this Certificate shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Certificate provided at or from the above address.



For and on behalf of BSI:

Frank Lee, Product Certification Technical and Compliance Director

First Issued: 2013-07-15

Latest Issue: 2022-03-31

Effective Date: 2022-03-31

Expiry Date: 2025-03-18

Page: 1 of 4



...making excellence a habit.™

Kitemark™ Certificate

No. KM 596142

BS EN 124-2:2015 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas
Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron

Ductile Iron Castings

Manhole Tops - Class D400

Manufacturer's Reference	Description	Nominal clear opening (mm)	Nominal frame depth (mm)
ID_1035_KK	Circular cover with circular frame	600 Dia.	105
ID_1041	Hinged circular cover and frame	600 Dia.	100
ID_1148	Square cover and frame.	690 Dia.	75
ID_1158-3	Double triangular cover and square frame	750 x 750	100
ID_1159-1	Double triangular cover and square frame	675 Dia.	100
ID_1161-1	Double triangular cover and rectangular frame	750 x 600	100
ID_1162-1	Double triangular cover and square frame	600 x 600	100
ID_1160-1	Double triangular cover and square frame	750 x 750	100
ID_1073-3	Hinged self-locking circular cover and frame	800 Dia.	100
ID_1163-1	Square cover and frame	300 x 300	100
ID_1186	Manhole top (Six hinged triangular covers and rectangular frame)	1829 x 680	160
ID_1191	Manhole top (Four hinged triangular covers and rectangular frame)	1170 x 680	100
ID_1061	Hinged lockable circular cover and square frame	600 Dia.	100
ID_1556	Double square cover and rectangular frame	1380 x 670	50

First Issued: 2013-07-15

Latest Issue: 2022-03-31

Effective Date: 2022-03-31

Expiry Date: 2025-03-18

Page: 2 of 4

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom and should be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0) 345 080 9000. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.

Kitemark™ Certificate

No. KM 596142

BS EN 124-2:2015 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas
Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron

Ductile Iron Castings

Manhole Tops - Class B125

Manufacturer's Reference	Description	Nominal clear opening (mm)	Nominal frame depth (mm)
ID1219	Manhole top - Hinged Lockable square cover and frame	600 x 600	41
ID1220	Manhole top - Hinged Lockable square cover and frame	600 Dia.	75

BS EN 124-2:2015 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas
Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron

Ductile Iron Castings

Manhole Tops - Class C250

Manufacturer's Reference	Description	Nominal clear opening (mm)	Nominal frame depth (mm)
ID_1147	Square manhole top and frame	685 Dia.	52
ID_1062	Hinged lockable circular cover and square frame	600 Dia.	75

First Issued: 2013-07-15

Latest Issue: 2022-03-31

Effective Date: 2022-03-31

Expiry Date: 2025-03-18

Page: 3 of 4

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom and should be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0) 345 080 9000. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.

Kitemark™ Certificate

No. KM 596142

BS EN 124-2:2015 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas
Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron

Gully Tops - Class D400

Manufacturer's Reference	Description	Nominal clear opening (mm)	Nominal frame depth (mm)
ID_2006	Hinged concave rectangular gully top and frame.	370 x 370	80
ID_2165	Double triangular gully and rectangular frame.	435 x 435	100
ID_2001-1	Double triangular grating and square frame	700 x 700	100
ID_2187-2	Hinged rectangular grating and frame	350 Dia	100
ID2218	Gully top - Hinged lockable rectangular grating and three flange frame	434 x 374	100
ID2219	Gully top - Hinged lockable rectangular grating and three flange frame	434 x 374	100

First Issued: 2013-07-15

Latest Issue: 2022-03-31

Effective Date: 2022-03-31

Expiry Date: 2025-03-18

Page: 4 of 4

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom and should be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0) 345 080 9000. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.



BULGARKONTROLA

BULGARKONTROLA SA -Sofia

Conformity Assessment Body for Construction Products

With identification number 14 and Permit № ПОССП-14 on 15.09.2016

Issued by Ministry of Regional Development and Public Works

CERTIFICATE OF CONFORMITY

14 – HYPBCIIICPB – 3874

Issued pursuant to Art. 14, par.1 and par.2 of the Regulation № ПД-02-20-1 on 05.02.2015 on the terms and conditions for use of construction products in the construction of the Republic of Bulgaria on Ministry of Regional Development and Public Works for the **construction product**

FITTINGS AND ACCESSORIES

with trademark wato/europevalves

made of ductile cast iron and epoxy coating are designed for connection with pipes of ductile cast iron for construction of potable water supply systems outside buildings, with product range, operating pressure, and evaluated characteristics in accordance with national requirements as per Supplement № 1 to this certificate.

placed on the market by

“WATO BG” LTD

6100 Kazanlak, South Industrial Zone

Id No 201549826

manufactured by

“WATO BG” LTD

6100 Kazanlak, South Industrial Zone

This certificate certifies that the product has been evaluated and meets national requirements set out in

BDS EN 545:2010

*and item 7.1. of Annex 3 to item 2 of Order № 02-14-1329 from 12.03.2015,
the Minister of Regional Development and Public Works*

The Certificate was issued on **04/08/2023**, cancel the Certificate № **14-HYPBCIIICPB-3448** from **31/07/2020** and remains valid for three years until **03/08/2026** provided that the manufacturer ensures consistency of product characteristics and the conditions of production or production control have not been changed significantly.

Place: Sofia

Date: 04/08/2023

Director of "Conformity Assessment" Dept.

T. Lyubenova





1. Product range, operating pressure and dimensions

№	Product range	DN mm	PN bar
I.	Fittings		
1.1.	Heads for an universal tapping saddle	50÷600	16
1.2.	Flange adaptors universal	40÷2200	10/16/25
1.3.	Couplings universal	40÷2200	10/16/25
1.4.	Dismantling joints	40÷2200	10/16/25
1.5.	Studded reducer flanges	60/40÷300/250	10/16
1.6.	Double flange elbows 90°	50÷1200	10/16
1.7.	Double flange elbows 45°	50÷1200	10/16
1.8.	Double flange elbows 22°30'	50÷1200	10/16
1.9.	Double flange elbows 11°15'	50÷1200	10/16
1.10.	Double flange duckfoot bends 90°	50÷500	10/16
1.11.	Flanged S pipes	80÷100	10/16
1.12.	Double flanged pipes	L=100÷1000mm 50÷1200	10/16
1.13.	Single flanged pipes	L=100÷1000mm 50÷1200	10/16
1.14.	All Flanged tees	50÷1200	10/16
1.15.	All flanged crosses	50÷1200	10/16
1.16.	Flanged reducers	50÷1200	10/16
1.17.	Blind flanges	50÷1200	10/16
II.	Accessories		
2.1.	Repair clamps	40÷800 19-23÷970-1000	10/16 10/16

2. Evaluated characteristics in accordance with national requirements

Characteristics	Requirement to declare / border level
Dimensions , mm	BDS EN 545, item 4.3, tabl. 1, 6, 7; Табл. 18÷37
Leak tightness at internal hydrostatic pressure of the pipes and joints	No damage or leaks BDS EN 545, item 4.8
Mechanical properties of materials	
▪ Tensile strength	≥ 420 MPa BDS EN 545, item 4.4.1, tabl. 8
▪ Elongation after break	≥ 5 % BDS EN 545, item 4.4.1, tabl.8
▪ Brinell Hardness	≤ 250 HBW BDS EN 545, item 4.4.2

Place: Sofia
Date: 04/08/2023

Director of "Conformity Assessment" Dept. /T. Lyubenova/





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 49966-24

Data emiterii

21 octombrie 2024

Valabil până la

21 octombrie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă de înaltă densitate PE80, PE100, PE100RC
pentru rețele de alimentare cu apă;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (1 poziție);
producție în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2:2024

PRODUCĂTOR

PALPLAST SRL
RM, or. Calarași, str. Alexandru cel Bun, 114

Codul țării
MD

CLIENT

PALPLAST SRL
RM, or. Calarași, str. Alexandru cel Bun, 114

Codul IDNO
1005609000243

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 012 din 21.10.2024.
Raportului de evaluare nr.6/053-ev din 21.10.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006819



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă
la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 11A 49966-24 din 21.10.2024
Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tip	Material	Gama de diametre, DN						
			SDR7,4	SDR9	SDR11	SDR13,6	SDR17	SDR21	SDR26
1	monostrat	PE80 PE100 PE100RC	20÷250	20÷250	20÷250	25÷250	32÷250	40÷250	50÷250

003622
Serial



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-300-2024

Prin prezentul certificat se atestă că

**PRODUSE PREFABRICATE DE BETON
(INELE, CAPACE, TUBURI, CONURI, FUNDURI)**

*Utilizare: Accesul la rețele de canalizare care transportă ape uzate,
aerarea rețelilor de canalizare.*



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Fabricate de: **FPC ORNAMENT SRL,**
Republica Moldova, r-l Strășeni, or. Bucovăț, str. Ștefan cel Mare, 31
loc de producție: r-l Strășeni, or. Bucovăț, str. Ștefan cel Mare, 31

asigură cerințele SM SR EN 1917:2010 / SM SR EN 1917:2010/AC:2010

sunt supuse de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru
îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a
evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe
eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3 CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul, produsul pentru
construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de
producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Certificatul a fost emis în
mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras
dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 10.09.2024

Expirare 09.09.2027

Director General

Ion PUHA



de vizat
până în
septembrie
2025

de vizat
până în
septembrie
2026

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.