

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 82 din 31 mai 2022

privind lucrările: **Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în localitatea Fălești**, în cadrul proiectului investițional: „**Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă din or. Fălești**”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ Moldova, efectuată în baza contractului de antrepriză nr. 169 din 30 noiembrie 2020, încheiat între **Agencia de Dezvoltare Regională Nord, Primăria or. Fălești și S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 44 din 27.11.2019, eliberată de Primăria or. Fălești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„ 31 ” mai 2022 până la „ ____ ” _____ 2022, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Alexandr SEVERIN - Primarul or. Fălești

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI	- Director ADR Nord
Constantin BÂNDIU	- Șef SMIP ADR Nord
Igor NEAGA	- Consultant Regional GIZ
Veaceslav CERVANIUC	- Arhitect-șef al or. Fălești
Pavel IVANCIUC	- Manager de proiect, Primăria or. Fălești
Ion LEAHU	- Persoană atestată ca RT în AAC; Certificat de atestate nr. 0185 din 04.03.20
Ivan TATU	- Persoană atestată ca RT în AAC; Certificat de atestate nr. 0265 din 28.04.21

2. Au mai participat la recepție ca invitat:

Serghei COCÎRLĂ	- Director S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”
Nicolaie BÎRNAZ	- Responsabil Tehnic, S.R.L. „Aldicons”
Vasili VÎRLAN	- Reprezentant Instituție de Proiectare „Apcan Proiect”
Ion ROTARU	- Administrator-interimar al ÎM “DPGCL din orașul Fălești”
Elena GRIGORI	- Inspector principal, Direcția Supraveghere tehnică Nord al AST
Vitali PROCOPCIUC	- Inspector principal, Direcția Supraveghere tehnică Nord al AST
Iurii BOBU	- Coordonator Centrul de Sănătate Publică Bălți/Fălești
Vasile GROSU	- Șef Direcția Inspecția ecologică Fălești
Lilia ANTOCI	- Șef filiala Fălești DSE
Ion ILIEV	- Jurist, ADR Nord

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul: Lucrările de construcție privind reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în localitatea Fălești să fie recepționat.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în localitatea Fălești”.

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Aducțiune magistrală: 18,4 km, plus bransamente (conectări individuale): 13,0 km), după cum urmează:

- Reabilitarea și extinderea a 1 127m rețele cu diametrul de 315 mm; Reabilitarea și extinderea a 3 946m rețele cu diametrul de 200 mm; Reabilitarea și extinderea a 4 918m rețele cu diametrul de 160 mm;

Reabilitarea și extinderea a 3 442m rețele cu diametrul de 110 mm; Reabilitarea și extinderea a 3 224m rețele cu diametrul de 90 mm; Reabilitarea și extinderea a 550m rețele cu diametrul de 63 mm; Reabilitarea și extinderea a 1 017m rețele cu diametrul de 50 mm; Reabilitarea și extinderea a 5m rețele cu diametrul de 40 mm; Reabilitarea și extinderea a 159m rețele cu diametrul de 32 mm; Reabilitarea și extinderea a 6m rețele cu diametrul de 25 mm; Total: 18,4 km

- Cămine de vizitare pentru sistemul de alimentare cu apă – 113 buc.; Hidranți de incendiu subterani, D=100 mm, H=1,0 m – 49 buc.; Hidranți de incendiu subterani, D=80 mm, H=1,0 m – 13 buc.;

- Branșamente (Conectări individuale), după cum urmează: Conectări individuale la clădirile multietajate – 49 buc.; Conectări individuale în interiorul clădirilor multietajate (apartamente) – 442 buc.; Conectări individuale (branșamente) la rețeaua de alimentare cu apă direct din conductă – 909 buc.;

Conectări individuale (branșamente) la rețeaua de alimentare cu apă de capăt – 12 buc.; Conectări individuale (branșamente) direct din conductă (or. Fălești str. Al. cel Bun; Dr. Vodă; I. Soltis; cartierul Dacia) – 213 buc.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi: 31 mai 2022, în 3 exemplare

Președintele Comisiei:

Alexandr SEVERIN

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI

Constantin BÂNDIU

Igor NEAGA

Veaceslav CERVANIUC

Pavel IVANCIUC

Ion LEAHU

Ivan TATU

8. **Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**


lucrările sînt finalizate
Inspector principal DVT Nord

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

„ 10 ” 06 2022

TRANSMISĂ:



Serghei COCIRIĂ
Director S.R.L. Polimer Gaz Conducte”

Alexandr SEVERIN

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL
31 mai 2022

Primarul or. Fălești

PRIMITĂ:

Autoritate Contractantă:
31 mai 2022


Maria PRISACARI
Director ADR Nord



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 82 din 31 mai 2022


Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

nu sunt

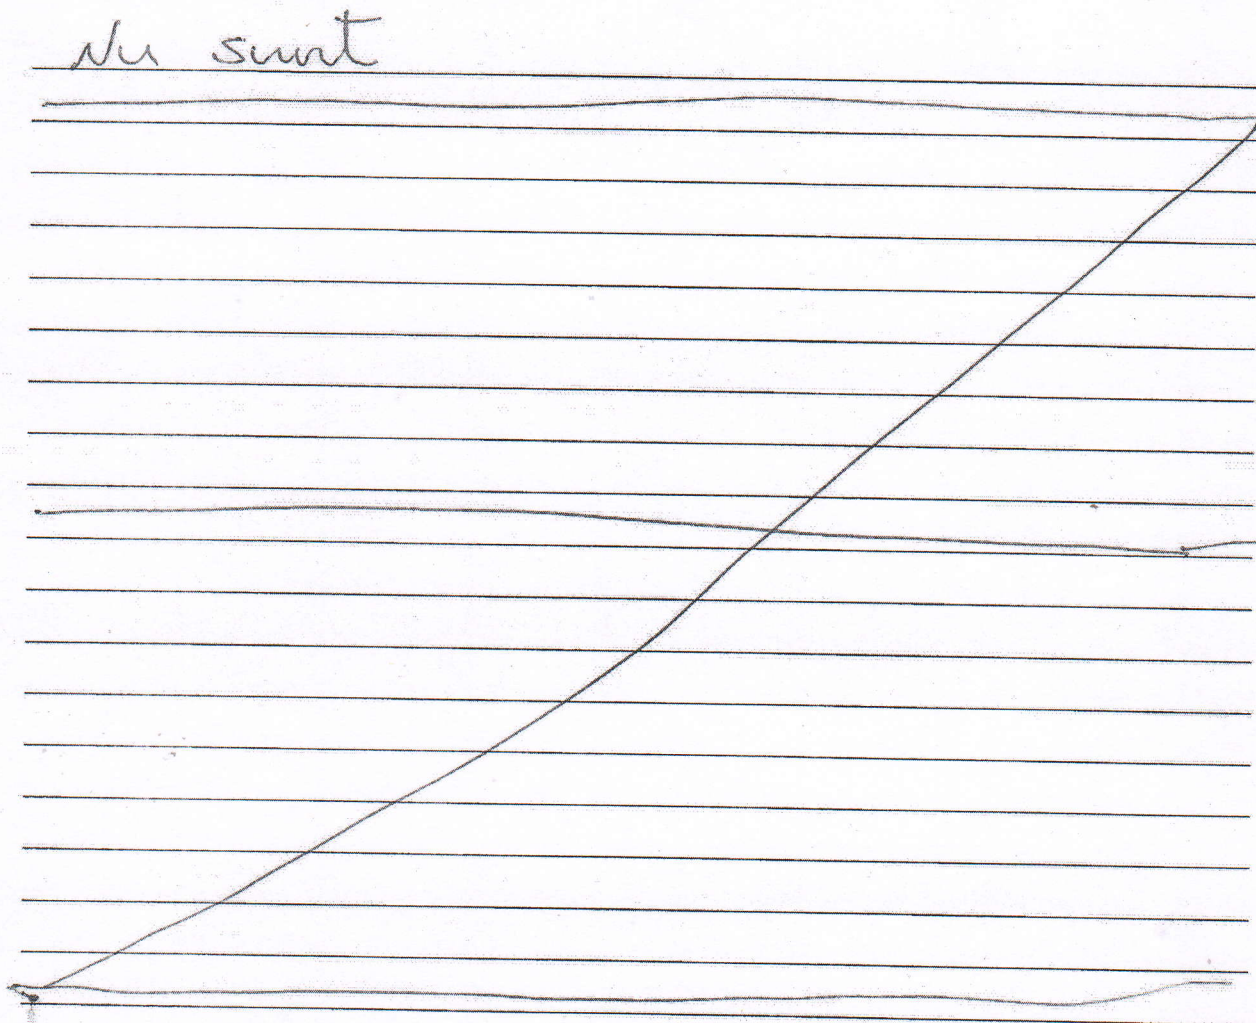

Autoritate Contractantă:

Maria PRISACARI



Director ADR Nord

Responsabil Tehnic:

Nicolae BÎRNAZ



S.R.L. „Aldicons”



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt.

Empty lined area for listing works, crossed out with a diagonal line.

Autoritate Contractantă:


Maria PRISACARI

Prisacari

Director ADR Nord

Responsabil Tehnic:

Nicolae BÎRNAZ

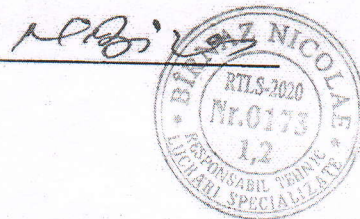

S.R.L. „Aldicons”

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Nu sunt.

Autoritate Contractantă:

Maria PRISACARI

Director ADR Nord

Responsabil Tehnic:

Nicolae BÎRNAZ

S.R.L. „Aldicons”

