

Aviz de verificare №156/05.2024

Denumirea proiectului: Проектирование питающей электрической сети очистных сооружений на пересечении ул. Островского и ул. Щусева в мун. Комрат, U.T.A. Gagauzia.

Adresa: ул. Островского и ул. Щусева в мун. Комрат, U.T.A. Gagauzia

Compartimentele: : Retele exterioare de alimentare cu energie electrică.

Plansele: 21/24-REAE (1-9).

Beneficiar: Primaria mun. Comrat.

Proiectant: "ELTEHNOM" S.R.L.

Specialist principal: V. Biber certificat seria 2020-P №0531 din 11.03.2020

ISP : V. Biber

Exigente generale: A, B, C, D, E, F,G

I. Date generale:

Proiectul de execuție este elaborat în conformitate cu documentele normative în vigoare.

II. Soluții de proiect:

Proiectul este îndeplinit în baza temei de proiectare, documentelor normative în vigoare din Republica Moldova.

Categoria de fiabilitate a obiectului – III (conform avizului de racordare)

Puterea calculată– 32,0 kW

Tensiunea–0,22/0,38kV

На проверку предоставлен проект электроснабжения 0,4кВ канализационной насосной станции. Электроснабжения 0,4кВ канализационной насосной станции предусмотрено кабелем АПвБбШп 4х95,0мм² в траншее от существующей трансформаторной подстанции РТ-22М/400кВА; F-поу, до проектируемого щита учета (ЩУ-1), от щита учета (ЩУ-1) до блока автоматического ввода резерва (АВР-1) контейнера "Onis Visa" модель Р80 с дизель-генератором электрическим кабелем АПвБбШп 5х50,0мм² в траншее, и от блока АВР-1 до главного распределительного щита ГРЩ-1 кабелем АПвБбШп 5х50,0мм² в траншее.


Для обеспечения второй категории электроснабжения проектом предусматривается установка дизель-генератора электрического типа "Onis Visa" модель Р80 (предусмотренного в проекте 1-17-28-REAE, разработанный Institutul de proiectari IPROCUM).

III. Obiectii si propuneri:

Obiectiile au fost înlăturate pe parcursul verificării proiectului.

Proiectul de execuție a fost ștampilat.

Verificator de proiect

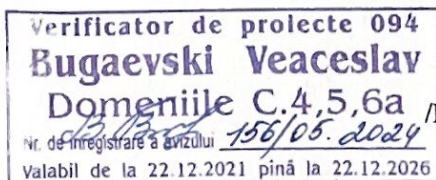

/Bugaevski V. /