

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: **STIMCORECT s.r.o.**
2. Codul fiscal: **36 351 024**
3. Decizia de înregistrare **16403/R dd 27/01/2006** **MINISTRY OF JUSTICE OF SLOVAK REPUBLIC**
(numărul, data, înregistrării, instituția emitentă)
4. Domeniile principale de activitate: **cumpărare și vânzare marfa (ehipamentelor de măsurare și control volumului de gaze**
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) **Nr 16403/R (extract from the Business Register of District Court Trencin) din 27/01/2006**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)
6. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: **NU**
(denumirea, adresa)
7. Structuri, întreprinderi afiliate: **NU**
(denumirea, adresa)
8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț **6 638,783775 EUR**
(de indicat valoarea și data)
9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe **33 230.00** **EUR**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2022 **196.88** mii euro
Anul 2023 **175.391** mii euro
Anul 2024 **229.279** mii euro
11. Datoriile totale ale operatorului economic **0,00 mii euro**, inclusiv: față de buget **0,00 mii euro**.
12. Rechizite:

DENUMIREA	STIMCORECT s.r.o.
COD FISCAL	36 351 024
BANK	PrimaBanka, a. s
SWIFT	LUBA SKBX
IBAN	SK0931000000004450023718
TVA	SK 2022126799
TEL/FAX	+ 421 32-776-39-08
MOBILE	+ 421 -903-489-100
E-MAIL	stimcorect@stimcorect.sk
WEB	
ADRESA JURIDICĂ	916 01 StaráTurá, SNP 261/35 Slovak Republic
ADRESA POȘTALĂ	916 01 StaráTurá, SNP 261/35 Slovak Republic
DIRECTOR GENERAL	Stanislav Červeňanský

Data completării:

Numele, Prenumele:

Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic
(semnătura) și L.Ș.

06.08.2025

Stanislav Červeňanský
director STIMCORECT s.r.o.



STIMCORECT s.r.o.
SNP 261/35
916 01 Stará Turá
IČO: 36 351 024

**DECLARAȚIE
PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI**

Către „**VESTMOLDTRANSGAZ**” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani, 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Automatizarea părții liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie** » prin procedura de achiziție Licitatie deschisă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de **14.10.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării:

06.08.2025

Numele, Prenumele:

Stanislav Červeňanský

Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic
(semnătura) și L.Ș.

director STIMCORECT s.r.o.



STIMCORECT s.r.o.
SNP 261/35
916 01 Stará Turá
IČO: 36 351 024
1

DECLARAȚIE
PRIVIND CONFIRMAREA IDENTITĂȚII BENEFICIARILOR EFECTIVI ȘI NEÎNCADRAREA ACESTORA ÎN
SITUAȚIA CONDAMNĂRII PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI ALE UNEI ORGANIZAȚII SAU
GRUPĂRI CRIMINALE, PENTRU CORUPȚIE, FRAUDĂ ȘI/SAU SPĂLARE DE BANI.

Subsemnatul, **Stanislav Červeňanský** reprezentant împuternicit al **STIMCORECT s.r.o. nr. 48 «Automatizarea părții liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie» din data 31 iulie 2025**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Stanislav Červeňanský	620314/6840
	Slovak Republic

Data completării:

06.08.2025

Semnat:

Numele, Prenumele:

Stanislav Červeňanský

Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

director

Denumirea operatorului economic:

STIMCORECT s.r.o.

IDNO al operatorului economic:

36 351 024



STIMCORECT s.r.o.
SNP 261/35
916 01 Stará Turá
IČO: 36 351 024

DECLARAȚIE
PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ
PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,
DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE)
PREVĂZUTE LA ART.19 DIN LEGEA NR.131/2015,
PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA
NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ APLICABILĂ

Subsemnatul, **Stanislav Červeňanský** reprezentant împuternicit al **STIMCORECT s.r.o.** în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. 48 «**Automatizarea părții liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie** » din data 31 iulie 2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscrși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Stanislav Červeňanský	620314/6840
	Slovak Republic

Data completării: **06.08.2025**

Nume/Prenume: Stanislav Červeňanský

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic: STIMCORECT s.r.o.

IDNO al operatorului economic: 36 351 024



STIMCORECT s.r.o.
SNP 261/35
916 01 Stará Turá
IČO: 36 351 024
1

STIMCORECT s.r.o.
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 34 DIN LEGEA NR. 74/2020
CU PRIVIRE LA EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Titlul achiziției: **«Automatizarea părții liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie»**

Subsemnatul, **Stanislav Červeňanský**, reprezentantul legal al **STIMCORECT s.r.o.**,
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la **nr. 48 «Automatizarea părții liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie » din data 31 iulie 2025,**
(denumirea achiziției)

organizată de „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la **art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitarea conflictului de interese**, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Data completării: **06.08.2025**

Semnat:

Operatorul economic: **STIMCORECT s.r.o.**
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:
Director Stanislav Červeňanský



STIMCORECT s.r.o.
SNP 261/35
916 01 Stará Turá
IČO: 36 351 024
1

**DECLARAȚIE
PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ
LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTELOR SIMILARE CA COMPLEXITATE
ȘI PREȚ EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE**

Prezentarea unui contract de bunuri similare a cărui valoare să fie cel puțin egală cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu valoarea viitorului contract

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Echipamente pentru automatizarea părții liniare a gazoductelor magistrale de transport gaze naturale (DATCOM plus cu GSM.modul, solar panel)	„MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L.	24 875,0 EURO fără TVA	24 mai 2024
2	Echipamente pentru automatizarea părții liniare a GM (solar/network power)	„MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L.	53 400,00 EURO fără TVA	12.05.2023

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

Contract nr. 1

Denumirea și obiectul contractului	Echipamente pentru automatizarea părții liniare a gazoductelor magistrale de transport gaze naturale (DATCOM plus cu GSM.modul, solar panel)
Numărul și data contractului	18/24 din 24 mai 2024
Denumirea/numele beneficiarului	„MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L.
Adresa beneficiarului	MD-5233, r.Drochia, s.Țarigrad.
Țara	Republica Moldova
Valoarea contractului: a) inițială (la data semnării contractului) b) finală (la data finalizării contractului)	24 875,0 EURO fără TVA 24 875,0 EURO fără TVA
Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	<u>NU</u> _____ _____ _____
Perioada de executare: a) contractată b) efectiv realizată c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul	<u>80 zile lucrătoare</u> <u>02.07.2024</u> _____ _____ _____

Contract nr. 2

	Denumirea și obiectul contractului	Echipamente pentru automatizarea părții liniare a GM (solar/network power)
	Numărul și data contractului	MTG-L-20/23 din 12.05.2023
	Denumirea/numele beneficiarului	„MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L.
	Adresa beneficiarului	MD-5233, r.Drochia, s.Țarigrad.
	Țara	Republica Moldova
	Valoarea contractului: c) inițială (la data semnării contractului) d) finală (la data finalizării contractului)	53 400,00 EURO fără TVA 53 400,00 EURO fără TVA
	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	<u>NU</u> _____ _____
	Perioada de executare: d) contractată e) efectiv realizată f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul	<u>80 zile lucrătoare</u> <u>28.08.2023</u> _____ _____ _____

Data completării:

06.08.2025

Numele, Prenumele:

Stanislav Červeňanský

Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic **Director**
(semnătura) și L.Ș.



SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTUL: AUTOMATIZAREA PĂRȚII LINIARE A CONDUCTEI MAGISTRALE TRANSPORT GAZE PRIN INSTALAREA SISTEMELOR DE TELEMETRIE

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Descrierea generală a sistemului:	Sistem industrial de telecomunicații destinat automatizării nodurilor de robinete, conceput pentru: - telemetria presiunii și a temperaturii gazului în conductă la nivelul nodurilor de robinete; - înregistrarea, transmiterea și afișarea informațiilor în cadrul centrului de date CD; - generarea unei baze de date și stocarea informațiilor pe serverele CD. Sistemul trebuie să fie caracterizat prin: - fiabilitate ridicată; - disponibilitate operațională continuă; - mentenabilitate, accesibilitate și disponibilitate a pieselor de schimb; - precizie în măsurarea parametrilor și acuratețea transmiterii datelor către CD. De asemenea, sistemul de telemetrie este conceput astfel încât să permită extinderea funcționalităților sale, fără a necesita modificări asupra configurației existente a canalelor de comunicare, interfețelor sau echipamentele din cadrul centrului de date CD.	DATCOM plus cu GSMmodul	EN ISO 9001: 2023, EN ISO 14001: 2023	Republica Cehă	ELGAS s.r.o.	Sistem industrial de telecomunicații destinat automatizării nodurilor de robinete, conceput pentru: - telemetria presiunii și a temperaturii gazului în conductă la nivelul nodurilor de robinete; - înregistrarea, transmiterea și afișarea informațiilor în cadrul centrului de date CD; - generarea unei baze de date și stocarea informațiilor pe serverele CD. Sistemul trebuie să fie caracterizat prin: - fiabilitate ridicată; - disponibilitate operațională continuă; - mentenabilitate, accesibilitate și disponibilitate a pieselor de schimb; - precizie în măsurarea parametrilor și acuratețea transmiterii datelor către CD. De asemenea, sistemul de telemetrie este conceput astfel încât să permită extinderea funcționalităților sale, fără a necesita modificări asupra configurației existente a canalelor de comunicare, interfețelor sau echipamentele din cadrul centrului de date CD.
2.	Cantitatea necesară de bunuri:	5 seturi, fiecare set fiind compus din următoarele componente: - 5 buc. Complexe de telemetrie, fiecare având în componență: • senzor presiune al gazului; • senzor de temperatură al gazului. - 5 buc. Centrale solare, livrate împreună cu:					5 seturi, fiecare set fiind compus din următoarele componente: - 5 buc. Complexe de telemetrie, fiecare având în componență: • senzor presiune al gazului; • senzor de temperatură al gazului. - 5 buc. Centrale solare, livrate împreună cu:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		- componentele de montare, - accesoriile de conexiune; materiale necesare.					- componentele de montare, - accesoriile de conexiune; materiale necesare.
3.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia:	Sistemul de comunicații are rolul de a asigura transmiterea datelor industriale. Prin instalarea sistemului de telemetrie la nodurile de robinete, se vor asigura legăturile între echipamentele active de comunicații și Centrul de dispecerat. Automatizarea părții liniare a conductei magistrale de transport gaze, prin instalarea sistemelor de telemetrie, este responsabilă pentru transmiterea datelor necesare funcționării unui sistem integrat de control, automatizare, monitorizare și supraveghere a parametrilor tehnici, care sunt esențiali în calculul bilanțului tehnic. Prin integrarea sistemului de telemetrie în cadrul Centrului de dispecerat (CD) se va asigura: - prezentarea vizuală și reflectarea rapidă a informațiilor despre parametrii gazelor naturale în timp real; - intervenția operativă dispecerului la modificările parametrilor tehnologici; - reducerea timpului de reacționare și intervenție pentru situațiile de urgență; - generarea rapoartelor operative; arhivarea evenimentelor. Scopul centralei solare: Având în vedere că la unele instalații gazoductului magistral nu există o sursă de alimentare de 220V, 50Hz, utilizarea echipamentelor, consumatoare de energie, necesită dotarea acestor instalații cu centrale solare autonome.					Sistemul de comunicații are rolul de a asigura transmiterea datelor industriale. Prin instalarea sistemului de telemetrie la nodurile de robinete, se vor asigura legăturile între echipamentele active de comunicații și Centrul de dispecerat. Automatizarea părții liniare a conductei magistrale de transport gaze, prin instalarea sistemelor de telemetrie, este responsabilă pentru transmiterea datelor necesare funcționării unui sistem integrat de control, automatizare, monitorizare și supraveghere a parametrilor tehnici, care sunt esențiali în calculul bilanțului tehnic. Prin integrarea sistemului de telemetrie în cadrul Centrului de dispecerat (CD) se va asigura: - prezentarea vizuală și reflectarea rapidă a informațiilor despre parametrii gazelor naturale în timp real; - intervenția operativă dispecerului la modificările parametrilor tehnologici; - reducerea timpului de reacționare și intervenție pentru situațiile de urgență; - generarea rapoartelor operative; arhivarea evenimentelor. Scopul centralei solare: Având în vedere că la unele instalații gazoductului magistral nu există o sursă de alimentare de 220V, 50Hz, utilizarea echipamentelor, consumatoare de energie, necesită dotarea acestor instalații cu centrale solare autonome.

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Caracteristicile tehnice a bunului:	1. Intervalul de măsurare al senzorului de presiune absolută 400-7000 kPa. 2. Intervalul de temperatură de operare al gazului pentru -25°C ÷ +70°C. 3. Execuția antideflagrantă conform Ex ia IIBT4 Ga. 4. Clasa de protecție a Pt1000 împotriva stropirii cu apă și a prafului este IP67. 5. Ecranat împotriva influenței câmpurilor electromagnetice externe. 6. Datele instantanee și înregistrate sunt afișate pe ecranul dispozitivului. 7. Conectarea la PC se face prin intermediul interfeței infraroșii sau RS232, RS485. 8. Sistemul trebuie să fie organizat ca un sistem distribuit cu obiecte de la distanță cu un post central de monitorizare (postul automatizat de lucru a dispecerului) și un server pentru colectarea și stocarea informațiilor în CD. Structura sistemului de telemetrie 1. Nivelul inferior - obiectele și dispozitivele de telemetrie în sine; 2. Nivelul superior - serverul și software-ul centrului de control și postul de dispecer; 3. Canalele de transmitere a datelor. Cerințele pentru nivelul inferior al sistemului de telemetrie includ: 1. transmiterea automată a informațiilor privind parametrii gazului de la controlerele de la distanță, precum și acționarea în cazul depășirii limitelor setate pentru unul dintre parametrii monitorizați; 2. ușurința în setarea și configurarea echipamentului; 3. capacitatea de a utiliza diferite canale de comunicare (linii cablate, GSM, fibra optică);					1. Intervalul de măsurare al senzorului de presiune absolută 400-7000 kPa. 2. Intervalul de temperatură de operare al gazului pentru -25°C ÷ +70°C. 3. Execuția antideflagrantă conform Ex ia IIBT4 Ga. 4. Clasa de protecție a Pt1000 împotriva stropirii cu apă și a prafului este IP67. 5. Ecranat împotriva influenței câmpurilor electromagnetice externe. 6. Datele instantanee și înregistrate sunt afișate pe ecranul dispozitivului. 7. Conectarea la PC se face prin intermediul interfeței infraroșii sau RS232, RS485. 8. Sistemul trebuie să fie organizat ca un sistem distribuit cu obiecte de la distanță cu un post central de monitorizare (postul automatizat de lucru a dispecerului) și un server pentru colectarea și stocarea informațiilor în CD. Structura sistemului de telemetrie 1. Nivelul inferior - obiectele și dispozitivele de telemetrie în sine; 2. Nivelul superior - serverul și software-ul centrului de control și postul de dispecer; 3. Canalele de transmitere a datelor. Cerințele pentru nivelul inferior al sistemului de telemetrie includ: 1. transmiterea automată a informațiilor privind parametrii gazului de la controlerele de la distanță, precum și acționarea în cazul depășirii limitelor setate pentru unul dintre parametrii monitorizați; 2. ușurința în setarea și configurarea echipamentului; 3. capacitatea de a utiliza diferite canale de comunicare (linii cablate, GSM, fibra optică);

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. garantarea utilizării de echipamente de telemetrie, servere și software de la Producători consacrați cu experiență de producere de cel puțin 10 ani; 5. oferirea de către Producător a suportului tehnic pentru echipamente și software; 6. capacitatea de extindere și scalabilitate (posibilitate de a suporta un volum mai mare de încărcare sau de a permite extinderea) sistemului de telemetrie. Cerințele pentru nivelul superior al sistemului de telemetrie includ: 1. colectarea automată a informațiilor de telemetrie; 2. soluții scalabile pentru crearea unui sistem de automatizare a controlului proceselor tehnologice; 3. extinderea și dezvoltarea sistemului și a software ului, actualizarea software -ului fără intervenția dezvoltatorului. Cerințele pentru canalul de transmitere a datelor includ: 1. capacitatea de a transmite date utilizând servicii de telefonie mobila, precum 4G sau tehnologii mai recente; 2. capacitatea de a transmite date utilizând infrastructura de rețea existentă (rețele locale de calculatoare); 3. transmiterea datelor de la furnizorul de servicii de telefonie mobila la serverul de colectare a datelor prin canale securizate pe Internet (HTTPS); 4. unificarea tuturor obiectelor din sistemul de telemetrie într-o rețea dedicată utilizând tehnologia VPN (Virtual Private Network). 5. Criteriile pentru nivelul superior: un pachet software bazat pe tehnologia SCADA, pachete software dezvoltate cu utilizarea limbajelor de programare moderne și pachete software care utilizează tehnologia					4. garantarea utilizării de echipamente de telemetrie, servere și software de la Producători consacrați cu experiență de producere de cel puțin 10 ani; 5. oferirea de către Producător a suportului tehnic pentru echipamente și software; 6. capacitatea de extindere și scalabilitate (posibilitate de a suporta un volum mai mare de încărcare sau de a permite extinderea) sistemului de telemetrie. Cerințele pentru nivelul superior al sistemului de telemetrie includ: 1. colectarea automată a informațiilor de telemetrie; 2. soluții scalabile pentru crearea unui sistem de automatizare a controlului proceselor tehnologice; 3. extinderea și dezvoltarea sistemului și a software ului, actualizarea software -ului fără intervenția dezvoltatorului. Cerințele pentru canalul de transmitere a datelor includ: 1. capacitatea de a transmite date utilizând servicii de telefonie mobila, precum 4G sau tehnologii mai recente; 2. capacitatea de a transmite date utilizând infrastructura de rețea existentă (rețele locale de calculatoare); 3. transmiterea datelor de la furnizorul de servicii de telefonie mobila la serverul de colectare a datelor prin canale securizate pe Internet (HTTPS); 4. unificarea tuturor obiectelor din sistemul de telemetrie într-o rețea dedicată utilizând tehnologia VPN (Virtual Private Network). 5. Criteriile pentru nivelul superior: un pachet software bazat pe tehnologia SCADA, pachete

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		WEB. Cerințele pentru Sistemul de telemetrie: 1. înregistrator de date pentru colectarea datelor telemetrice, efectuat într-o carcasă rezistentă, etanșată, cu un grad de protecție împotriva apei și prafului conform IP66, de concepție modulară cu baterii de lunga durata (nu mai puțin de 6 ani) pentru înregistratorul de date și pentru modem, cu display cu cristale lichide, panou de control, port IR extern pentru conectarea la un PC, disponibilitatea memorie de stocare și transmisie de date de la distanță prin intermediul modemului GSM/GPRS încorporat - 1 buc.; 2. senzor digital de presiune gaz tip EDT96, domeniu de măsurare a presiunii până la 100 bar, lungime cablu de semnal 50m - 1 buc.; 3. senzor digital de temperatură EDT101 sau 87 cu domenii de măsurare extinse, tip: montat pe suprafață, lungime cablu de semnal 50 m - 1 buc.; 4. baterie solară policristalină sau monocristalină 20 W, 12 VDC cu o tensiune de ieșire maximă de 18VDC - 1 set; 5. suport pentru baterie solară și montare pe suport (țeava 76x3,5 mm) - 1 set; 6. suport pentru baterie solara si montare pe suport (țeava 76x3,5 mm) - 1 set; 7. dulap de perete 400 x 310 x 170 mm IP66 cu lacăt, versiune antivandal, cu accesorii exterioare pentru montare. Dulapul trebuie să fie prevăzut cu: 1. baterie reîncărcabilă LifeP04 - 1 buc. 2. se va monta pe șină cu lățime de 35 mm; 3. controler solar: • intrare de la panoul solar,					software dezvoltate cu utilizarea limbajelor de programare moderne și pachete software care utilizează tehnologia WEB. Cerințele pentru Sistemul de telemetrie: 1. înregistrator de date pentru colectarea datelor telemetrice, efectuat într-o carcasă rezistentă, etanșată, cu un grad de protecție împotriva apei și prafului conform IP66, de concepție modulară cu baterii de lunga durata (nu mai puțin de 6 ani) pentru înregistratorul de date și pentru modem, cu display cu cristale lichide, panou de control, port IR extern pentru conectarea la un PC, disponibilitatea memorie de stocare și transmisie de date de la distanță prin intermediul modemului GSM/GPRS încorporat - 1 buc.; 2. senzor digital de presiune gaz tip EDT96, domeniu de măsurare a presiunii până la 100 bar, lungime cablu de semnal 50m - 1 buc.; 3. senzor digital de temperatură EDT101 sau 87 cu domenii de măsurare extinse, tip: montat pe suprafață, lungime cablu de semnal 50 m - 1 buc.; 4. baterie solară policristalină sau monocristalină 20 W, 12 VDC cu o tensiune de ieșire maximă de 18VDC - 1 set; 5. suport pentru baterie solară și montare pe suport (țeava 76x3,5 mm) - 1 set; 6. suport pentru baterie solara si montare pe suport (țeava 76x3,5 mm) - 1 set; 7. dulap de perete 400 x 310 x 170 mm IP66 cu lacăt, versiune antivandal, cu accesorii exterioare pentru montare. Dulapul trebuie să fie prevăzut cu: 1. baterie reîncărcabilă LifeP04 - 1 buc.

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		ieșire la bateria reîncărcabilă LiFeP04 - 1 buc.; 4. modul convertor de tensiune 12VDC/ 4,65 VDC - 1 buc.; 5. modul convertor de tensiune 12VDC/5,25 VDC - 1 buc.; 6. modul convertor de interfață RS485/RS232 - 1 buc.; 7. carcase pentru cabluri. Furnizorul va monta în interiorul fiecărui dulap un router de tip Mikrotik RB912R 2nD LTm&R11e-LTE, pus la dispoziție de către Beneficiar . Cerințe tehnice pentru achiziționarea unei centrale solare a complexului de telemetrie 1. Centrală solară este un proiect ingineresc special care servește la transformarea radiației solare în energie electrică (20 W, 12 VDC, curent continuu); 2. Tensiune maximă de ieșire 18VDC, cu protecție activă a materialului (sticlă calită cu un grad ridicat de transmisie a luminii (97%)); 3. Domeniu de funcționare: -50°C până la +90°C, cu cutie de conexiune etanșă și diod de protecție împotriva luminozității, cablu de conectare L= 3 m. 4. Curentul continuu este stabilizat pentru a încărca bateria de către regulatorul solar. 5. Controlerul de încărcare încarcă bateria și alimentează sistemul de telemetrie de la panoul solar. 6. Sistemele de telemetrie concepute pentru măsurarea parametrilor gazului sunt conectate la o sursă de alimentare de 12 V CC. Kitul de instalare trebuie să fie format dintr-o consolă, care poate fi montată pe un suport (țeava de oțel D = 76 mm), cu suport universal pentru panou solar, cu unghi de înclinare reglabil (30-700).					2. se va monta pe șină cu lățime de 35 mm; 3. controler solar: - intrare de la panoul solar, - ieșire la bateria reîncărcabilă LiFeP04 - 1 buc.; 4. modul convertor de tensiune 12VDC/ 4,65 VDC - 1 buc.; 5. modul convertor de tensiune 12VDC/5,25 VDC - 1 buc.; 6. modul convertor de interfață RS485/RS232 - 1 buc.; 7. carcase pentru cabluri. Furnizorul va monta în interiorul fiecărui dulap un router de tip Mikrotik RB912R 2nD LTm&R11e-LTE, pus la dispoziție de către Beneficiar . Cerințe tehnice pentru achiziționarea unei centrale solare a complexului de telemetrie 1. Centrală solară este un proiect ingineresc special care servește la transformarea radiației solare în energie electrică (20 W, 12 VDC, curent continuu); 2. Tensiune maximă de ieșire 18VDC, cu protecție activă a materialului (sticlă calită cu un grad ridicat de transmisie a luminii (97%)); 3. Domeniu de funcționare: -50°C până la +90°C, cu cutie de conexiune etanșă și diod de protecție împotriva luminozității, cablu de conectare L= 3 m. 4. Curentul continuu este stabilizat pentru a încărca bateria de către regulatorul solar. 5. Controlerul de încărcare încarcă bateria și alimentează sistemul de telemetrie de la panoul solar.

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
							6.Sistemele de telemetrie concepute pentru măsurarea parametrilor gazului sunt conectate la o sursă de alimentare de 12 V CC. Kitul de instalare trebuie să fie format dintr-o consolă, care poate fi montată pe un suport (țeava de oțel D = 76 mm), cu suport universal pentru panou solar, cu unghi de înclinare reglabil (30-700).
5.	Cerințe privind starea bunului livrat:	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).					Bunul și toate componentele acestuia va fi noi (neutilizate anterior, nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate).
6.	Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului:	Complex de telemetrie în componență: - senzor presiune al gazului; - senzor de temperatură al gazului. Centrala solară împreună cu componente de montare, accesorii de conexiune și materiale necesare, conform Figurii 1.					Complex de telemetrie în componență: - senzor presiune al gazului; - senzor de temperatură al gazului. Centrala solară împreună cu componente de montare, accesorii de conexiune și materiale necesare, conform Figurii 1.
7.	Cerințe privind suportul tehnic la distanță	Producătorul trebuie să garanteze oferirea de asistență tehnică la distanță și consultanță pentru personalul de exploatare al Cumpărătorului pe toată perioada de funcționar a echipamentului. La ofertare, ofertantul va prezenta: - o declarație pe proprie răspundere din partea producătorului, prin care să confirme angajamentul de a oferi suport tehnic; o descriere a serviciilor de suport tehnic oferite, inclusiv modalitățile de contact (telefon, email, platformă online) și procedurile de consultanță.					Producătorul să garanteze oferirea de asistență tehnică la distanță și consultanță pentru personalul de exploatare al Cumpărătorului pe toată perioada de funcționar a echipamentului. La ofertare, STIMCORECT s.r.o. va prezenta: - o declarație pe proprie răspundere de a oferi suport tehnic; o descriere a serviciilor de suport tehnic oferite, inclusiv modalitățile de contact (telefon, email, platformă online) și procedurile de consultanță.
8.	Cerințe privind calitatea, siguranța:	Echipamentele trebuie să fie însoțite de certificate care să ateste conformitatea cu cerințele de siguranță electrică și compatibilitate electromagnetică (EMC). Echipamentele trebuie să funcționeze corect în intervalul de temperatură a mediului înconjurător					Echipamentele însoțite de certificate care să ateste conformitatea cu cerințele de siguranță electrică și compatibilitate electromagnetică (EMC). Echipamentele funcționeze corect în intervalul de temperatură a mediului înconjurător cuprins între -

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		cuprins între -25°C +70°C. Condițiile de garanție și obligațiile producătorului privind calitatea vor fi conforme cu prevederile Pașaportului tehnic al produsului.					25°C +70°C. Condițiile de garanție și obligațiile producătorului privind calitatea vor fi conforme cu prevederile Pașaportului tehnic al produsului.
9.	Cerințe privind conformitatea bunului	Toate echipamentele livrate în cadrul fiecărui set trebuie să fie însoțite de Certificat de conformitate CE , emis de producător sau organism notificat, care să ateste respectarea cerințelor de conformitate prevăzute de legislația Uniunii Europene precum și a celor aplicabile în Republica Moldova. Certificatele de conformitate CE se vor prezenta obligatoriu la ofertare.					Echipamentele livrate în cadrul fiecărui set însoțite de Certificat de conformitate CE , emis de producător sau organism notificat, care să ateste respectarea cerințelor de conformitate prevăzute de legislația Uniunii Europene precum și a celor aplicabile în Republica Moldova. Certificatele de conformitate CE se vor prezenta la ofertare.
10.	Cerințe privind protecția antideflagrantă	Toate echipamentele electrice și electronice destinate instalării în zone cu pericol de explozie trebuie să fie realizate în execuție antideflagrantă de tip Ex ia IIB T4 Ga , în conformitate cu standardele EN 60079 și/sau IECEx/ATEX. Certificatele de conformitate Ex se vor prezenta obligatoriu la ofertare.					Toate echipamentele electrice și electronice destinate instalării în zone cu pericol de explozie trebuie să fie realizate în execuție antideflagrantă de tip Ex ia IIB T4 Ga , în conformitate cu standardele EN 60079 și/sau IECEx/ATEX. Certificatele de conformitate Ex se vor prezenta obligatoriu la ofertare.
11.	Cerințe privind actele de însoțire a bunului:	- Factura fiscală; - Certificat de garanție; - Certificat de calitate; - Certificat de conformitate; - Manual de utilizare. Toate actele se vor prezenta în limba română sau engleză.					- Factura fiscală; - Certificat de garanție; - Certificat de calitate; - Certificat de conformitate; - Manual de utilizare. Toate actele se vor prezenta în limba română sau engleză.
12.	Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității:	Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp minim de 24 de luni de la data livrării.					Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp minim de 24 de luni de la data livrării.
13.	Cerințe privind cantitatea, termenului,	Termen de livrare: 90 zile de la semnarea contractului					Termen de livrare: 90 zile de la semnarea contractului

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
	adresei și a periodicității livrării bunului:	Locația livrării: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.					Locația livrării: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.
14.	Cerințe privind deservirea bunului livrat	Furnizorul trebuie să dețină sau să aibă încheiat acord de colaborare cu un service autorizat situat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru intervenții pe perioada de garanție. Ofertantul va prezenta la ofertare dovada acestei cerințe prin copia autorizației service-ului propriu sau copia acordului de colaborare valabil semnat cu un service autorizat.					STIMCORECT s.r.o. este reprezentant oficial al producătorului ELGAS s.r.o. și poate efectua vânzarea echipamentelor, pieselor de schimb, precum și reparația echipamentelor. În confirmarea acestui fapt, a fost prezentată scrisoarea „Stimcorect-MD-exclusive_authorization_letter2025”.

*** Notă pentru ofertanți:**

Completarea prezentului tabel cu cerințele tehnice și semnarea acestuia de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită a ofertantului echivalează cu o declarație pe proprie răspundere privind conformitatea ofertei cu cerințele documentației de atribuire.

Ofertantul este obligat să indice informațiile complete privind caracteristicile tehnice ale bunurilor propuse și să demonstreze îndeplinirea cerințelor din Specificația tehnică prin documente justificative corespunzătoare.

Pentru cerințele tehnice ce presupun valori, caracteristici sau performanțe măsurabile (ex.: presiune, productivitate, capacitate etc.), precum și pentru cele referitoare la documente doveditoare (ex.: certificate de conformitate, acorduri de service, garanții, instruire, punere în funcțiune etc.), ofertantul trebuie să anexeze documente justificative relevante (ex.: fișe tehnice, cataloage, certificate, declarații, angajamente etc.).

Lipsa documentelor justificative pentru aceste cerințe poate conduce la respingerea ofertei, fiind considerată ca neconformă.

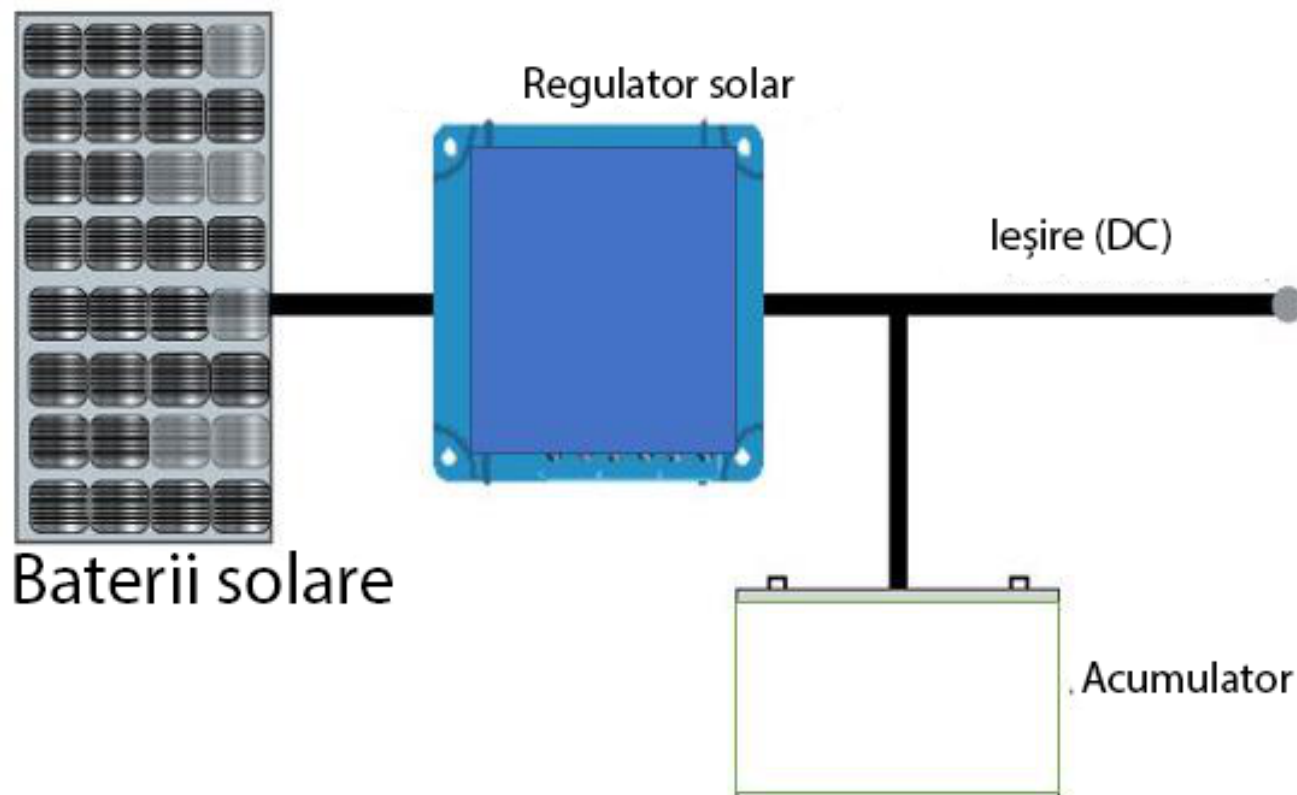


Figura1. Schema unei centrale autonome de curent continuu.

Semnat:
Numele, Stanislav Červeňanský
Prenumele:
În calitate de: Director
Ofertantul: STIMCORECT s.r.o.
Adresa: 916 01 Stará Turá, SNP 261/35 Slovak Republic
Data: 06.08.2025

STIMCORECT s.r.o.
SNP 261/35
916 01 Stará Turá
IČO: 36 351 024
1

CERERE DE PARTICIPARE

Către: „Vestmoldtransgaz” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E
(denumirea Entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.48 din 31 iulie 2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **«Automatizarea părții liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie»**

(denumirea contractului de achiziție sectorială)

noi **STIMCORECT s.r.o.**

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării:

06.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat **STIMCORECT s.r.o.**

(semnătura autorizată)



STIMCORECT s.r.o.
SNP 261/35
916 01 Stará Turá
IČO: 36 351 024
1

Denumirea operatorului economic
adresa completă
tel, fax, e-mail

STIMCORECT s.r.o.
916 01 Stará Turá, SNP 261/35 Slovak Republic
+ 421 32-776-39-08, stimcorect@stimcorect.sk

OFERTĂ

Către „Vestmoldtransgaz” S.R.L., adresa: mun. Chişinău, şos. Balcani 7/E

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la **«Automatizarea părţii liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie»**

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. «Automatizarea părţii liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie»

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA)

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: **25 990,00 EURO fără TVA (douăzeci şi cinci mii nouă sute nouăzeci, 00 cent)**

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ euro,

(suma în litere şi în cifre)

TOTAL: 25 990,00 EURO fără TVA (douăzeci şi cinci mii nouă sute nouăzeci, 00 cent)

III. Termeni de plată: **Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul Executantului, în timp de 90 zile după semnarea Procesului verbal de predare-primire a bunurilor, în baza facturii fiscale.**

IV. Timp de prestare serviciilor (executarea serviciilor): **90 zile de la semnarea contractului.**

V. Furnizarea obligaţiilor de garanţie (condiţii şi condiţii de eliminare a defecţiunilor) conform termenilor producătorului

VI. Perioada de valabilitate a ofertei **60 zile.**

06.08.2025

Stanislav Červeňanský, Director STIMCORECT s.r.o.

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):

(semnătura) şi L.Ş.



SPECIFICAȚIA DE PREȚ

**OBIECTUL: AUTOMATIZAREA PĂRȚII LINIARE A CONDUCTEI MAGISTRALE TRANSPORT GAZE PRIN
INSTALAREA SISTEMELOR DE TELEMETRIE**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Automatizarea părții liniare a conductei magistrale transport gaze prin instalarea sistemelor de telemetrie	unități	5	5 198,00 EURO	-	25 990,00 EURO	-
Valoarea totală (lei):						25 990,00 EURO	-

Semnat:

Numele, Prenumele:

Stanislav Červeňanský

În calitate de:

Director

Ofertantul

STIMCORECT s.r.o.

Adresa

916 01 Stará Turá, SNP 261/35 Slovak Republic

Data completării:

06.08.2025



STIMCORECT s.r.o.
SNP 261/35
916 01 Stará Turá
IČO: 36 351 024