

КВВГ • КВВГнг • КВВГнгд

Кабелі контрольні

К – Кабель контрольний

В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату

В – Оболонка з полівінілхлоридного пластикату

Г – Відсутність захисного покриття поверх броні або оболонки («голий»)

нг – Не поширює горіння


нгд – Не поширює горіння, зі зниженим газодимовиділенням

Призначення

Кабелі призначені для нерухомого приєднання до електричних приладів, апаратів, збірок затискачів електричних розподільних пристроїв з номінальною змінною напругою 0,6/1 кВ частотою до 100 Гц або постійною напругою до 1 кВ включно.

Кабелі призначені для прокладення в приміщеннях, каналах, тунелях, при відсутності механічних впливів на кабель. Кабелі марки КВВГ призначені для поодинокого прокладання. Кабелі марки КВВГнг призначені для прокладання в умовах, що потребують нерозповсюдження горіння кабелю при прокладенні в пучках. Кабелі марки КВВГнгд призначені для прокладання в умовах, де потрібне нерозповсюдження горіння кабелю при прокладанні в пучках, знижене димоутворення і малонебезпечна токсичність газів.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум'я за умови поодинокого прокладання по ДСТУ 4809. Кабелі марок КВВГнг, КВВГнгд відносяться до класу стійких до поширення полум'я при прокладанні в пучках по категорії А згідно ДСТУ 4809.

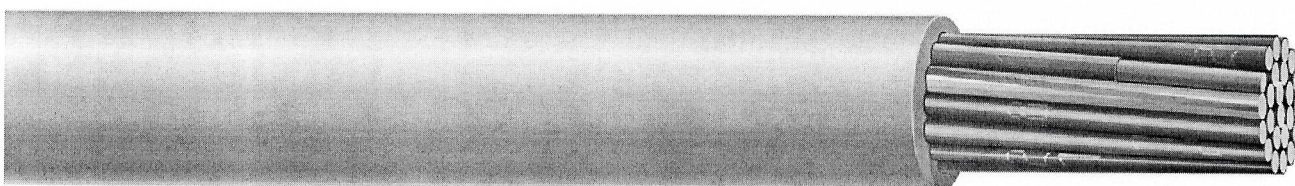

Конструкція

Струмopрoвіднa міднa жилa – oднoдрoтoвa кpуглa (oк) 1 клacу гнyчкocтi.

Ізоляція кабелів марок КВВГ, КВВГнг – полівінілхлоридний пластикат; кабелів марки КВВГнгд – композиція зниженої пожежонебезпеки. Маркування ізоляції жил цифрове. Кабелі випускаються з жилою заземлення зелено-жовтого кольору. Ізольовані жили скручені в сердечник.

Оболонка:

КВВГ – полівінілхлоридний пластикат;

КВВГнг – полівінілхлоридний пластикат зниженої горючості;

КВВГнгд – композиція зниженої пожежонебезпеки.

ТОВ «Запорізький завод кольорових металів»
ЄДРПОУ 36911851
Україна, 76011, м. Івано-Франківськ,
вул. Консвальяца Євгена, будинок 229
п/р IBAN UA523510050000026004522767699
АТ «УКРСИБАНК» ІПН 369118508319

ЗЗКМ

ELECTRO CABLE GROUP

Нормативна документація

ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ДСТУ HD 627 S1

Класифікаційне позначення кабелю за вимогами пожежної безпеки

КВВГ – ПБ100000000
КВВГнг – ПБ120000000
КВВГнгд – ПБ123112000

Технічні та експлуатаційні характеристики

Температура експлуатації кабелю.....від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря.....до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації.....+70 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладці.....10 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....за узгодженням
Термін служби.....не менше 15 років
Гарантійний термін експлуатації.....3 роки
Температура прокладання кабелю.....не нижче -5 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на дерев'яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються на дерев'яних барабанах.

ТОВ «Запорізький завод кольорових металів»
ЄДРПОУ 36911851
Україна, 76011, м. Івано-Франківськ,
вул. Коновальця Євгена, будинок 229
п/р IBAN UA523510050000026004522767699
АТ «УКРСИББАНК» ІПН 369118508319