



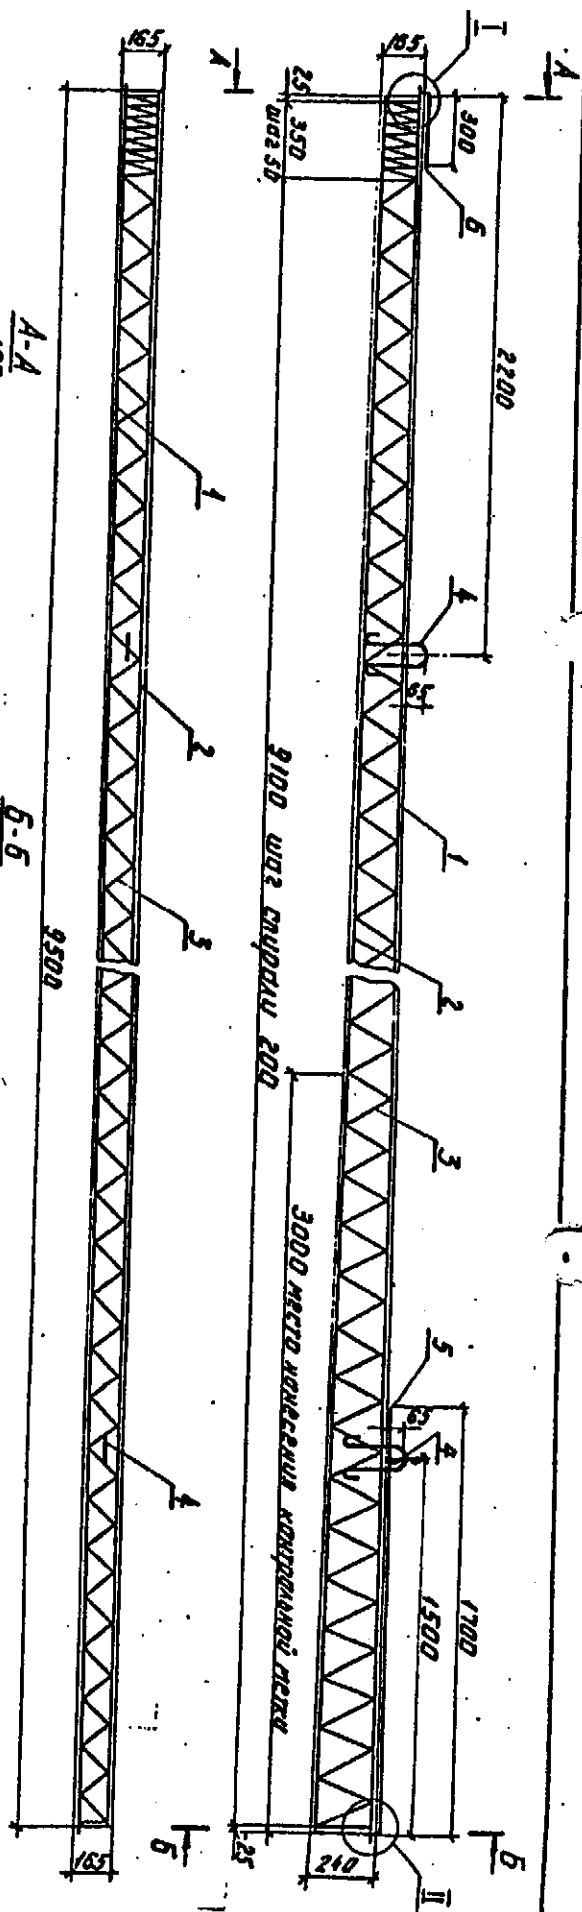

Ведомость						
расхода стали на одну стайку, кг						
Марка стали	Апримурск стали					Всего
	ГОСТ 10884-81	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 6772-80	ГОСТ 10884-81	ГОСТ 10884-81	
10A-1	10A-1	10A-1	10A-1	10A-1	10A-1	10A-1
23.5	—	1.9	0.1	3.1	0.1	28.7
СВ95-2	—	23.5				52.2
						52.8

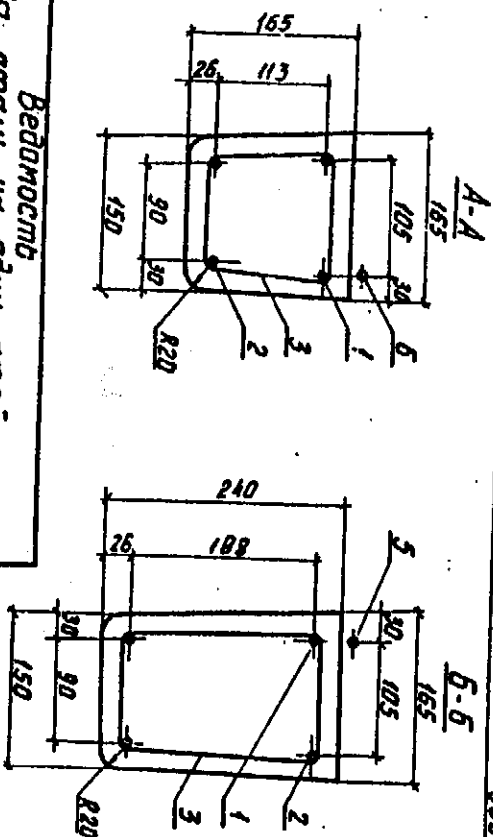


1. Проверить сформованные стержни СВЗ-2 согласно А-IV, А-I, А-V, А-VI диаметром 12 мм.
2. Контролировать напряжение для стержней:
А-I, А-II $\sigma_0 = 700 \text{ МПа}$ / 7000 кгс/см^2 ,
А-V, А-VI $\sigma_0 = 500 \text{ МПа}$ / 5000 кгс/см^2 ,
А-II, А-III $\sigma_0 = 500 \text{ МПа}$ / 5000 кгс/см^2 .
3. Стержни поз. 3 привязать к разбейке арматуры вязальной проволокой в пять мест.
4. Вывешивающие проволочки поз. 5 и 6 привязывать к разбейке арматуры поз. 1 после раскладки и поз. 5 прикрепить к петле.
5. Верхний торец стержня и концы наружной арматуры должны быть защищены от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ 5831-79 в два слоя или др. покрытием.



[illegible]

Серия 3.407.1-136 Выпуск 1

Изм. № 1/88. Подпись и дата. Взам. инв. №

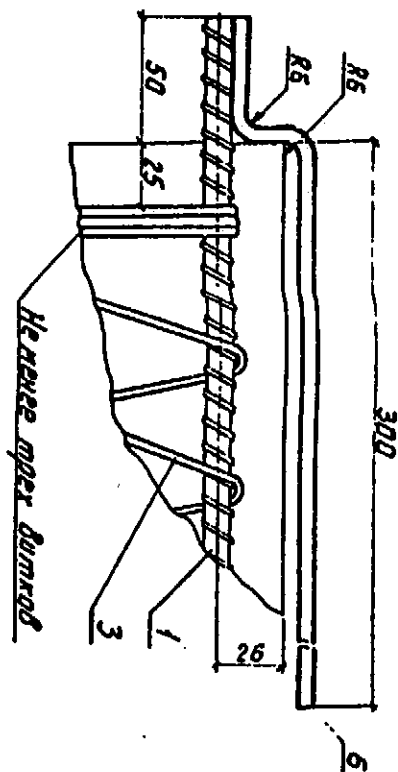

II

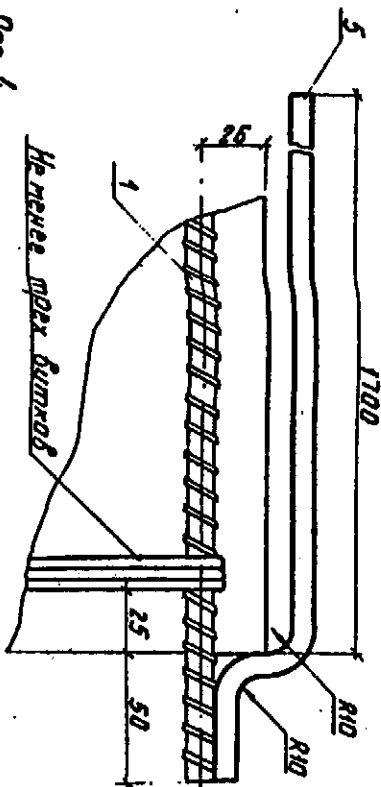

3.407.1-136.00.01С6

Исст. 2

Формат А4

Изм. № 1/88. Подпись и дата. Взам. инв. №

Формат	Земля	Площ.	Содержание	Исчисление	Код	Примеч.
1			3.407.1-136.00.01С6	Сборный чертёж	23, 44	
2				Детали		
3			Столбы			
4			Ф10А-I-ГОСТ5781-82 L=31500	1	3,12 м	
5			Лента			
6			Ф10А-I-ГОСТ5781-82 L=635	2	0,39	
7			Заземляющий проводник			
8			нижний			
9			Ф10А-I-ГОСТ5781-82 L=1700	1	1,1 м	
10			Заземляющий проводник			
11			Верхний			
12			Ф6А-I-ГОСТ5781-82 L=370	1	0,08 м	
13			Проволока			
14			2,0-0,4-ГОСТ 3282-74	4	0,025 м	
15			Материалы			
16			Бетон			
17			масса прочности В25.03			м³
18			Перечисленные данные для исполнения			
19			для СВ95-1			
20			Ф10А-I-ГОСТ10884-82 L=9600	1	5,9 м	
21			Ф10А-I-ГОСТ10884-82 L=9300	3	5,87 м	
22			для СВ95-2			
23			Ф10А-I-ГОСТ10884-82 L=9600	1	5,9 м	
24			Ф10А-I-ГОСТ10884-82 L=9300	3	5,87 м	

3.407.1-136.00.01

Усиленные бетонные столбы
СВ95-1, СВ95-2
Спецификация

21018-01

Формат А4