Caracteristicile liniei de alimentare			
Tablou electric	Tip, In, A Curent de detaşare sau a elementului fuzibilului, A		
	Tipul, Tensiunea, Curentul calculat, A Puterea instalată, kW		
Aparat de derivaţie	Tip; In, A; Curent de detaşare sau a elementului fuzibilului, A		
Marca şi secţiunea conductorului, mm2	Marcarea sau lungimea sectorului de reţea, m.		
Aparat de pornire	Tip; In, A; Curentul de reglaj a elementului de încălzire al releului termic sau al elementului fuzibilului, A		
Marca şi secţiunea conductorului, mm2.	Marcarea sau lungimea sectorului de reţea, m.		
Receptor electric	Reprezentări grafice convenţionale pe plan		
	Numărul conform planului	Gr.12	Gr.13 / Gr.14
	Tipul	Receptor de I clasă / Televizor	Receptor de I clasă / $TD_{internet}$
	Pn, kW	2.5	2.0 / 0.15
	Curentul In, A	12.5	10.0 / 1.0
	Curentul Is.c., A	240	
	ΔU%		
	Denumirea receptorului, conform planului.	Grupa de prize în sala de studii nr.21	Grupa de prize în coridor / Tablou (punct de distribuţie) internet

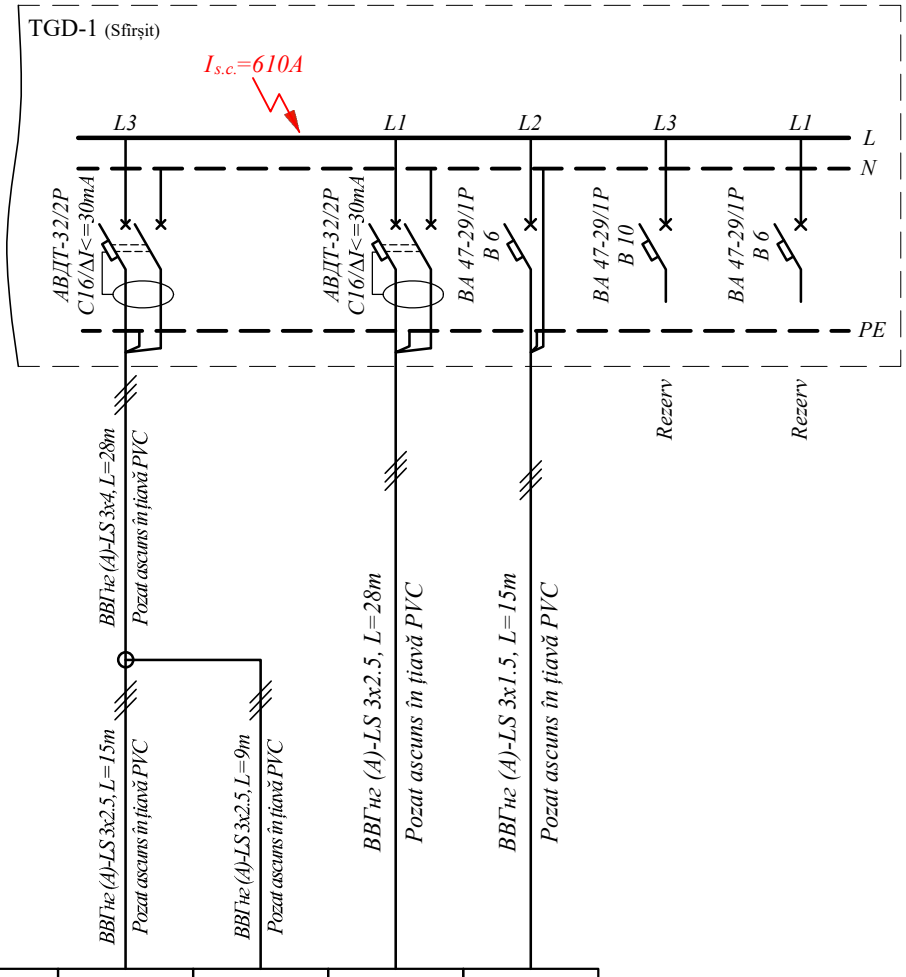

Mod.	№ par.	Coala	№ doc.	Semnătura	Data
Sp. principal		Pulbere Ed.			12.19
Elaborat		Pulbere Ed.			12.19

19/12-2019 - EEF/IEI

Reconstrucția rețelelor eletrice interne în cadrul reparației capitale a unor încăperi și a tavanului de la cota +4.000 la L.T. "N. Gogol" amplasat în mun. Bălți, str. Academicianul Nicolae Filipp nr.2.

Echipament electric de forță. Instalații electrice de iluminat.

Etapa	Coala	Coli
PE	11	16

Schema electrica monofilara. TD-1, sfîrșit.

SC „PROIECT ENERGETIC" SRL
Licența: seria A MMII
nr.049773 din 04.09.2015

In loc. N inv.

Semnatura, data

N inv. original