

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-378-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR
PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI**

Agregat grosier, sort: 8-16 mm, 8-22,4 mm, 16-31,5 mm, 31,5-63 mm

Amestec de agregate, sort: 0-8 mm, 0-40 mm, 0-32 mm



Fabricate de:

PIETRISCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Costișei, 51, mun. Orhei.



VERIFICA CERTIFICATUL

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	22.03.2021
Recertificare	22.03.2024
Expirare	21.03.2029

de vizat
până în
martie
2025

de vizat
până în
martie
2026

de vizat
până în
martie
2027

de vizat
până în
martie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA

Cantitate

26,3 (t)

Agregat fin (nisip de balastiera)

1. Tipul produsului:

Agregate pentru betoane

2. Utilizarea preconizată:

fabricarea betoanelor pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen

3. Fabricant:

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,

str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locul fabricării: s. Bălăbănești, raionul Criuleni

4. Sistem de certificare: 2+

Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică
și a emis Certificatul №: CPF-004-2020

Specificație tehnică armonizată: SM SR EN 12620+A1:2010

Caracteristici	Performanța
de granulozitate	G d
volumetrică reală în stare uscată, Mg/ m ³	2,62
volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/ m ³	1,506
utul în particule fine, %	3,10 f 10
ea părților fine, %	MB=0,5

5. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu per
declarată de la punctul 4. Această declarație de performanță este emisă pe răspun
fabricantului identificat la punctul 3.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Gîrneț Gheorghe

Numele



Data începutului încercării: 10.04.2024

Data finisării încercărilor: 12.04.2024

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Proba nr. 2 Agregat fin (nisip), sort 0-4

Denumirea indicilor	U/M	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Masa volumetrică în vrac	Mg/m ³	SM SR EN 13139:2010	SM EN 1097-3:2011	Valoarea declarată	1,23

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Trecere prin sită
Compoziția granulometrică	%	8	SM SR EN 13139:2010	SM SR EN 933-1:2016	100	100
	%	5.6			95-100	100
	%	4			85-99	100
	%	2			-	100
	%	1			-	100
	%	0.500				99,8
	%	0.250			-	25,0
	%	0.125			-	9,8
	%	0.063			-	1,4
	%	<0.063			-	1,4
Categoria după granulozitate					Categoria G ^d	G _F 85
Particule fine	%	0.063	SM SR EN 13139:2010	SM SR EN 933-1:2016	Conform Tab. 4	2,12 f ₀

Executantul

Șef interimar SCIL al LP. „OATUCL”

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. SRL „Nairi Grup”

2. SCIL al LP. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului;


Notă 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *;

Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **;

Notă 4: Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei SCIL al LP. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”. Retipărirea raportului de încercări de încercări sau reproducerea fără permisiunea SCIL al LP. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe” este strict interzisă.

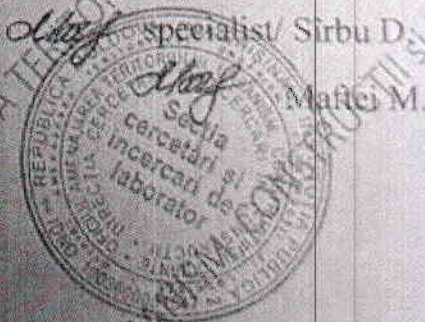

SECȚIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR
DIRECTIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚIIAL INSTITUȚIEI PUBLICE "OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE"

mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, 77 - 46 - 38

www.oatucl.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Agregat fin (nisip) sort 0-4 (1 probă)

Proba nr. 1- nisip galben;

Solicitant: „Nairi Grup” SRL, mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor, 11

Scopul încercării: încercări inițiale de tip

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 268 din 09.04.2024

Prelevarea mostrelor conform: SM SR EN 13242+A1:2010 - mostrele au fost prelevate de către solicitant

Locul prelevării mostrelor: cariera Boșcana, s. Boșcana, r-l Criuleni

Data de prelevare a mostrelor: act de prelevare a mostrelor nr. 268 din 09.04.2024

Documentul normativ pentru cerință tehnică:

SM SR EN 13242+A1:2010/G91:2022 "Agregate din material nelegate sau legate hidraulice pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri"

Document normativ pentru metodă de încercare:

SM SR EN 933-1:2016 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere.

SM SR EN 1097-3:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare.

Echipamentul folosit pentru încercări:

Set de site certificat de etalonare nr.12/8055/23—12/8072/23 din 2023;

Aparat de cântărit, tip AJ-6200CE certificat de etalonare nr.MD 10.3.2-1093/2023 din 29.11.2023;

Dulap de uscare SNOL 58/350 certificat de etalonare nr.MD 10.3.4-1071/2023 din 28.08.2023;

Condițiile climatice la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului, °C

+21

Umiditatea relativă a aerului, %

68



SECȚIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR
DIRECȚIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

**„INSTITUȚIEI PUBLICE „OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE”**

mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, 77 - 46 - 38

www.oatucl.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Agregat fin (nisip) sort 0-4 (1 probă)

Proba nr. 2- nisip alb.

Solicitant: „Nairi Grup” SRL, mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor, 11

Scopul încercării: încercări inițiale de tip

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 268 din 09.04.2024

Prelevarea mostrelor conform: SM SR EN 13139:2010 - mostrele au fost prelevate de către solicitant

Locul prelevării mostrelor: cariera Boșcana, s. Boșcana, r-l Criuleni

Data de prelevare a mostrelor: act de prelevare a mostrelor nr. 268 din 09.04.2024

Documentul normativ pentru cerința tehnică:

SM SR EN 13139:2010 "Agregate pentru mortare".

Document normativ pentru metodă de încercare:

SM SR EN 933-1:2016 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea

1: Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere.

SM SR EN 1097-3:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor.

Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare.

Echipamentul folosit pentru încercări:

Set de site certificat de etalonare nr.12/8055/23—12/8072/23 din 2023;

Aparat de cântărit, tip AJ-6200CE certificat de etalonare nr.MD 10 3 231093/2023 din 29.11.2023;

Oulap de uscare SNOL 58/350 certificat de etalonare nr.MD 10 3 4 1071/2023 din 28.08.2023;

Condițiile climatice la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului, °C

+21

Umiditatea relativă a aerului, %

68

(continuare)

Fila 02 la Certificatul de conformitate a CPF Nr. OCpr – 053 00015

(Loc liber lăsat intenționat)

Conducător OCpr



Dr. ing. Croitoru Gheorghe

Seria A Nr. 000015

Prezenta Anexă nu este valabilă în lipsa Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova