

ACTUL
de primire în exploatare a instalației

mun.Chisinau

«10» Iunie 2024

Comisia de lucru, numită de SRL "Reconscivil"
(denumirea organizației beneficiarului)

Ordin din « ____ » nr.

În componență:

Președinte – reprezentantul beneficiarului SRL "Reconscivil" Director Sufrai V.....
(funcția, nume, prenume)

Membrii comisiei reprezentanților:

Beneficiarul SRL "Reconscivil"
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare-reglare SRL "SV Engineering Group" Director Stratulat V.....
(funcția, nume, prenume)

Organul de supraveghere antiincendiară de stat *inspector principala Z. Gletsy*
(funcția, nume, prenume)

A efectuat verificarea lucrărilor îndeplinite și a stabilit:

1. Organizația de montare-reglare a prezentat spre primire instalația: de semnalizarea antiincendiară, automatizarea ventilației și evacuarea fumului, instalația automată de stingere a incendiilor în parcare.....
(denumirea instalației)

montată în "Complex rezidențial din str. Iazului, mun.Chisinau"
(denumirea obiectului)

dupa proiectul SI+AIVC, SIn
(proiectul, actul explorării)

elaborate de SRL "SecomProiect"
(denumirea organizației sau componența comisiei)

2. Lucrările de montare efectuate de SRL "SV Engineering Group"
(denumirea organizației de montare)
din «03» martie 2023 până la «06» mai 2024

3. Lucrările de pornire-reglare efectuate de SRL "SV Engineering Group"
(denumirea organizației de pornire-reglare)
din «07» mai 2024 până la «10» iunie 2024

4. Defectele și nonconformitățile depistate în procesul verificării complexe au fost înlăturate (la necesitate de indicat în anexă la actul dat).

CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de semnalizarea antiincendiara, automatizarea ventilatiei si evacuarea fumului, instalatia automata de stingere a incendiilor in parcare a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «10» iunie 2024. Instalația este transmisă beneficiarului SRL "Reconscivil" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării BINE.

(excellent, bine, satisfactor)

Lista documentelor anexate la act:

1. Actul de finisare a lucrărilor de pornire-reglare.

Comisia:

Președintele comisiei

(semnătura, amprenta ștampilei)

Membrii comisiei:

Organizația de montare-reglare

(semnătura, amprenta ștampilei)

Organul de supraveghere antiincendiar de stat

conform actului de

(semnătura, amprenta ștampilei)

*inspectare nr 10/78/0088
din 31.07.2024*

[Signature] *J. Iacob*

ACTUL
de finisare a lucrărilor de pornire-reglare

«10» Iunie 2024

Comisia în componența reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "Reconscivil"**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare -reglare **SRL "SV Engineering Group" Director Stratulat V.....**
(funcția, nume, prenume)

A stabilit:

din «07» mai 2024 până la «10» iunie 2024

SRL "SV Engineering Group"
(denumirea organizației de montare- reglare)

Au fost efectuate lucrările de pornire-reglare a instalațiilor de **semnalizarea antiincendiara, automatizarea ventilatiei si evacuarea fumului, instalatia automata de stingere a incendiilor in parcare**
(denumirea instalației)

Montate în **"Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau"**
(denumirea obiectului)

Conform proiectului SI+AIVC, SI n și contractul №04/02 din 13.02.2023r.


În urma lucrărilor efectuate au fost îndeplinite: pornirea-reglarea instalației de semnalizarea antiincendiara, automatizarea ventilatiei si evacuarea fumului, instalatia automata de stingere a incendiilor in parcare, inclusiv testarea eficienței instalației cu transmiterea ulterioara beneficiarului SRL "Reconscivil" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului.

Odată cu semnarea actului dat, lucrările de pornire-reglare sunt considerate efectuate, dar instalațiile care au trecut lucrările de pornire-reglare, se consideră îndeplinite pentru prezentarea comisiei de primire în exploatare
(pentru informații suplimentare)

Reprezentanții:

Beneficiarului.....

Organizației de montare-reglare

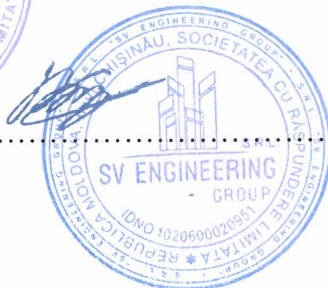

ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования
противопожарной автоматизации

"Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau"
(наименование строительства)

по проекту SI+AIVC, SIn

№	Наименование	Тип	Ед.изм.	Кол-во
1	Аккумулятор	DELTA DT 12B 7A/ч	шт	2
2	Прибор приёмно-контрольный	MAG 8Plus	шт	2
3	Извещатель пожарный тепловой	SensoMAG F10	шт	248
4	Извещатель пожарный дымовой	EP 212-141	шт	122
5	Извещатель пожарный ручной	MCP50	шт	20
6	Резервный источник питания 12В 3А	HD-PB	шт	2
7	Сирена	HC-03	шт	62
8	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-20П SMD	шт	4
9	Пульт контроля и управления	C2000-M	шт	1
10	Извещатель пожарный дымовой автономный с батареей крона	ИП 212-50M2	шт	645
11	Пульт управления	C2000-ПУ	шт	8
12	Релейный блок	C2000-СП1 исп.01	шт	11
13	Устройство дистанционного пуска	SB-7	шт	26
14	Детектор утечки угарного газа	GSD-339	шт	100
15	Модуль порошкового пожаротушения автономный	МИГ-12	шт	209
16	Аккумулятор	DELTA DT 12B 18A/ч	шт	6

Принял
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

**АКТ
ПРИЕМКИ - СДАЧИ РАБОТ**

по монтажу автоматической пожарной сигнализации, автоматизации дымоудаления, установки
автоматического порошкового пожаротушения № 01

мун. Кишинэу

«10» июня 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители
Исполнителя: **SRL "SV Engineering Group" Director Stratulat V.** _____
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)


Заказчика: **SRL "Reconscivil"** _____
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий Акт в том, что все работы по монтажу автоматической пожарной
сигнализации, автоматизации дымоудаления, установки автоматического порошкового
пожаротушения

предусмотренные договором №04/02 от 13.02.2023г выполнены в полном объеме. Оборудование
работает нормально. Претензий по качеству выполненных работ Заказчик не имеет.

Рекомендации: _____

Работу сдал
От Исполнителя



Работу принял
От Заказчика



АКТ

ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ В МОНТАЖ

Объект Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau

«06» мая 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации-поставщика Стратулат В.

(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и представитель монтажной организации Стратулат В.

SRL "SV Engineering Group"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, в присутствии представителя заказчика и шефомонтажной организации составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял в монтаж оборудование

Система противопожарной автоматизации MAG 8Plus, EP 212-141, SensoMAG F10, MCP50,

Сигнал-20П, С2000-М, С2000-ПУ, МИГ-12 и др. _____

(наименование агрегата или системы)

SI+AIVC, SIn _____

(чертеж)

Bolid, Teletek, Пожтехника _____

(тип, марка, обозначение, завод-изготов)

При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

1. Упаковка (повреждена/не повреждена) _____ **не повреждена** _____
(указать характер повреждения)

2. Тип и количество оборудование (соответствует/не соответствует) заводским отправочным документам _____ **соответствует** _____
(указать некомплектность)

3. Дефекты при наружном осмотре поступившего оборудования (обнаружены/ не обнаружены) _____ **не обнаружены** _____
(указать дефекты)

Сдал:

Представитель организации-поставщика:

Стратулат В. _____

Принял:

Представитель монтажной организации

Стратулат В. _____

При передаче присутствовали:

Представитель заказчика _____

(наименование организации, подпись представителя)

Представитель шефомонтажной организации _____

(наименование организации, подпись представителя)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

мун. Кишинэу

«13» февраля 2023г.

Объект: "Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "Reconscivil"
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации SRL "SV Engineering Group" Director Stratulat V....
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование "Complex rezidential"
(наименование объекта)

Находящегося по адресу str. Iazului, mun.Chisinau

И установила, что объект состоит из трёх зданий
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых SRL "Reconscivil"
(наименование служб)

Вид строения железобетонное
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность 2S+P+9E.....

Подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализации, автоматизации
вентиляции и дымоудаления, установки автоматического порошкового
пожаротушения
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип извещателей Дымовой EP 212-141, ручной MCP50, тепловой SensoMAG F10

Приемно-контрольные приборы MAG 8Plus, Сигнал-20П, С2000-М установленные в
помещении охраны и в технических помещениях.....
(название прибора, место установки)

С подключением с выходом на пост охраны и на ПЦН.....
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей Сирена НС-03 на стене и в посту охраны.....
(название, тип, место установки)

Провода проложить открыто.....
(открыто, скрыто)

Защитить пластиковой ПВХ трубой и металлорукавом.....
(уголком, трубой, металлорукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок SI, AIVC, SIn осуществить от **Резервированного источника питания 12В 5А**


План-схема прилагается (проект) **SI+AIVC, SIn**

Выполнение работ по монтажу установки SI, AIVC, SIn планируется провести в март 2023г. - май 2024г.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика

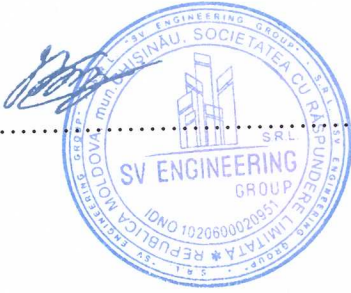
Монтажно-наладочной организации.....


А К Т
проведения индивидуальных испытаний
автоматических установок пожаротушения

мун. Кишинэу

«10 » июня 2024 г.

Объект: **"Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau"**
(наименование)

Проверка работоспособности установки автоматического порошкового пожаротушения произведена в соответствии с требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.»

Прибор приёмно-контрольный: Авномтно.....
(наименование узлов управления)

Извещатели пожарные и модули МИГ-12.....
(тип побудительного устройства)

"Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau"
(наименование и площадь защищаемого помещения)

Результаты испытания:

В результате проведенных испытаний выполнена пуско-наладка установок автоматического порошкового пожаротушения, включая испытания работоспособности установки.

Для испытания установки автоматического порошкового пожаротушения был создан очаг пожара площадью 1,2м² на основе дизельного топлива. Данный очаг пожара был потушен установкой в течение 2 минут.

.....
.....
.....
.....
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты.)

Испытание произвели представители:

Заказчика:

(подпись, место печати)

Пуско-наладочной организации.....

(подпись, место печати)



А К Т
проведения индивидуальных испытаний
автоматических установок пожарной сигнализации

мун. Кишинэу

«10 » июня 2024 г.

Объект: **"Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau"**
(наименование)

Проверка работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации произведена в соответствии с требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.»

Прибор приёмно-контрольный: MAG 8Plus.....
(наименование узлов управления)

Извещатели пожарные EP 212-141, SensoMAG F10, MCP50.....
(тип побудительного устройства)

"Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau"
(наименование защищаемого помещения)

Результаты испытания:

В результате проведенных испытаний выполнена пуско-наладка установок автоматической пожарной сигнализации, включая испытания работоспособности установки.

Для испытания установки автоматической пожарной сигнализации был создан очаг пожара площадью 1,2м² на основе дизельного топлива. Сигнал на пост охраны от очага пожара поступил в течение 0,5 минуты.

.....
.....
.....
.....
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты.)


Испытание произвели представители:

Заказчика:

.....
(подпись, место печати)

Пуско-наладочной организации.....

.....
(подпись, место печати)



ПРОТОКОЛ № 01/05
измерения сопротивления шлейфа и изоляции его электропроводов и кабелей SI, SIn, AIVC
«07» мая 2024 г.

1. Наименование и адрес объекта: "Complex rezidential din str. Iazului, mun.Chisinau"
2. Экспертиза проведена Техническим экспертом: Стратулат В., сертификат серия 2022-DLS № 0643 от 02.11.2022
3. Предоставлена проектная документация: SI+AIVC, SIn
4. Результаты измерений:
Измерение сопротивления шлейфа сигнализации и управления, а также электрического сопротивления изоляции шлейфа, произведено в следующем порядке:
- каждый шлейф отсоединён от приемно-контрольного прибора;
- выносное устройство (диод, резистор и т.п.) включаемое в конце шлейфа, выкорачивается;
- с помощью омметра измерено сопротивление шлейфа, которое не должно превышать паспортные данные;
- с помощью мегомметра произведено измерение сопротивления электрической изоляции шлейфа по отношению к земле, которое должно быть не менее 500 кОм, измеряемая при 500В постоянного тока;
- замеры производились при температуре 25С;
- сопротивление кабеля согласно спецификации 68,4 Ом/км;

№ каб.	Марка	Пункт назначения	Пож. харак-тер. (LS, HF, LTx, FR)	Предел огне-стойкости	Целостность	Сопротивление изоляции, Мом	Сопротивление шлейфа, Ом	Соответствие норма
1	КСВВнг(А)1х2х0,8	MAG 8Plus (32ШС)	FRLS	FE180 E30	+	9,5 - 9,7	10,1-10,25	+
2	КСВВнг(А)2х2х0,8	C2000-СП1 (26ШС)	FRLS	FE180 E30	+	9,9 - 10,1	4,6-4,85	+

5. Измерительные приборы и оборудование:

При проведении технической экспертизы использовались следующее измерительное оборудование и приборы:

№	Наименование оборудования	Марка	Дата метрологической проверки
1.	Омметр	ЭСО212	05.04.2022
2.	Мегаомметр	Ф4102/1-1М	05.04.2022
3.	Мультиметр	UT33D	05.04.2022
4.	Другое оборудование		

Замеры произвел:

Expert tehnic

Стратулат В.

Domeniile 1d, 2g, 3c,q, 7

