



ПОГОДЖЕНО
В.о. директора
ТзДВ «Львівелектротранс»
В.В. Ковалів
«25» 03 2024 р



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТзДВ «ГАЛ-КАТ»
В.В.Луцишин
«26» 03 2024 р



Зміна № 1

до ТУ У 27.3-38456790-012:2019

ПРОВІД КОНТАКТНИЙ МІДНИЙ ФАСОННИЙ



Дата надання чинності 28.03.2024р.

ПОГОДЖЕНО
Комерційний директор
ТзДВ «ГАЛ-КАТ»
А.Я. Шай
«14» 03 2024 р

РОЗРОБЛЕНО
Заступник директора
ТзДВ «ГАЛ-КАТ»
Р.В.Петровський
«12» 03 2024 р

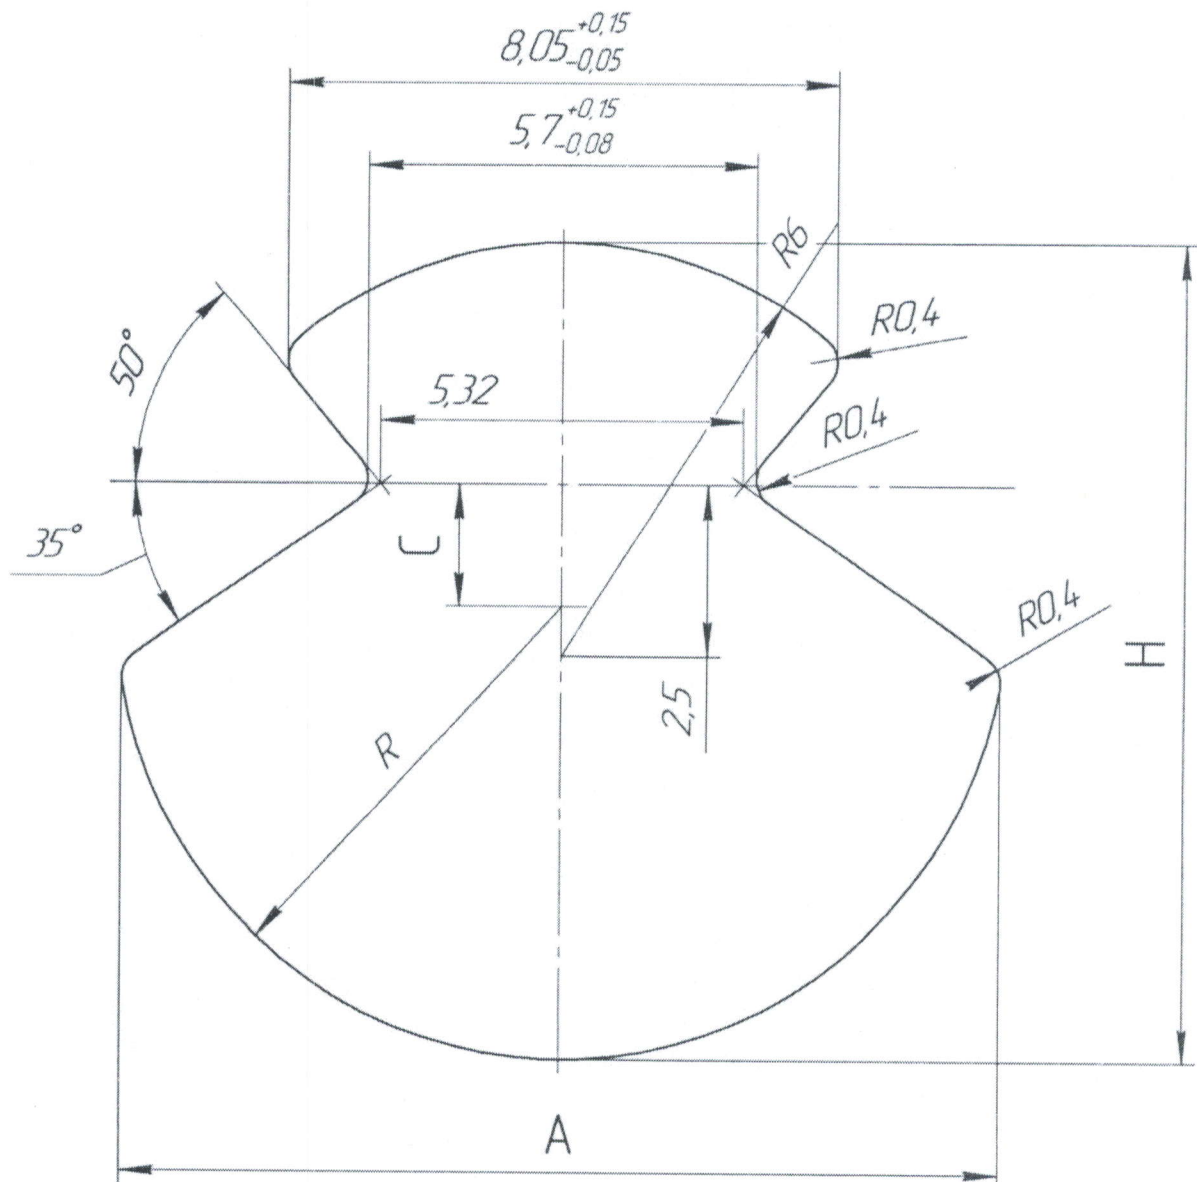


Рисунок 1

3.4 Поверхня проводу за всією довжиною повинна бути рівною, без тріщин і дефектів, глибина яких перевищує $0,2$ мм. Число допустимих дефектів не повинно перевищувати одного на 2 м довжини проводу.

3.5 Провід не повинен мати стиків за всією будівельною довжиною.

3.6 Механічні властивості проводу повинні відповідати значенням, вказаним в таблиці 2.

3.7 Питомий електричний опір проводу постійному струму за температури 20°C повинен бути не більше $0,0177$ мкОм·м (Ом·мм²/м).