

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul „Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500m³/zi din or. Florești”

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500m³/zi din or. Florești” este amplasat pe terenul c numărul cadastral 4501216.112, adresa poștală: str. Eternității f/n, or. Florești, destinația: „specială” compus din următoarele construcții: cabină de echipament – 23,4 m² (nr. cadastral 4501216.112.06), bioreactor 1 – 22,8 m² (nr. cadastral 4501216.112.07), bioreactor 2 – 22,8 m² (nr. cadastral 4501216.112.08), bioreactor 3 – 22,8 m² (nr. cadastral 4501216.112.09), bioreactor 4 – 22,8 m² (nr. cadastral 4501216.112.10), bioreactor 5 – 22,8 m² (nr. cadastral 4501216.112.11), bazin de egalizare – 112, 9 m² (nr. cadastral 4501216.112.12), bazin de stocare – 17, 0 m² (nr. cadastral 4501216.112.13) suprafața totală, 267,30 numărul de etaje: nu se aplică, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi: 22 decembrie 2023, în 6 exemplare.

Președintele Comisiei:

Iurie GANGAN

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI


Constantin BÂNDIU

Nicolae BÎRNAZ

Veaceslav PÎNZARU

Viorel PLEȘCA

Sveatoslav BUZA

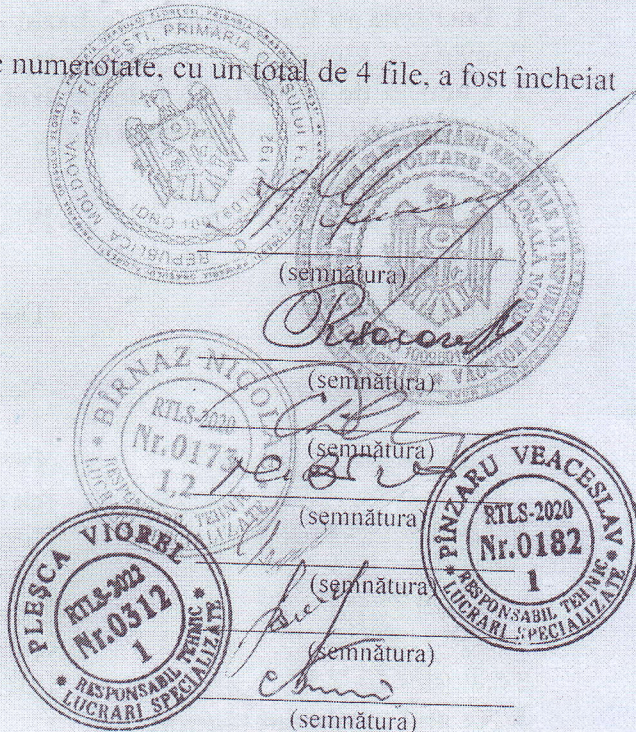


9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată

(numele, prenumele, funcția)

L.Ș.

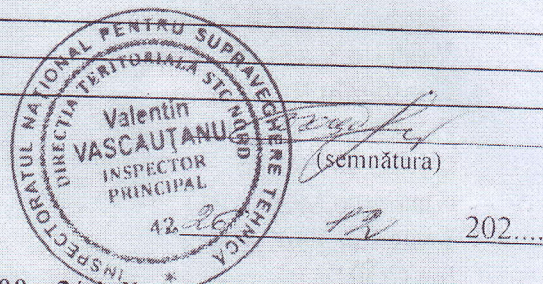

10. Lucrarea „Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500m³/zi din or. Florești” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL,

22.12.2023

Alexei MISCU

Director SRL „IZODROMGAZ”

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL,

22.12.2023

Maria PRISACARI

Director ADR Nord

L.Ș.

