
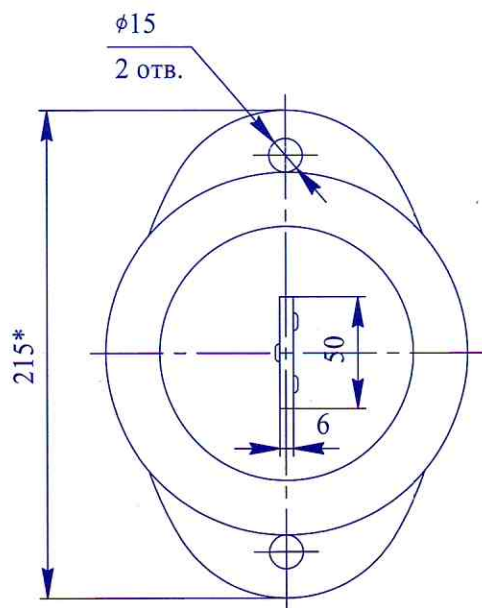


**Изолятор проходной  
на напряжение свыше 1000 В  
с токопроводом  
для наружно-внутренних установок  
ГОСТ 20454-85, ГОСТ 22229-83**

**ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ 1**

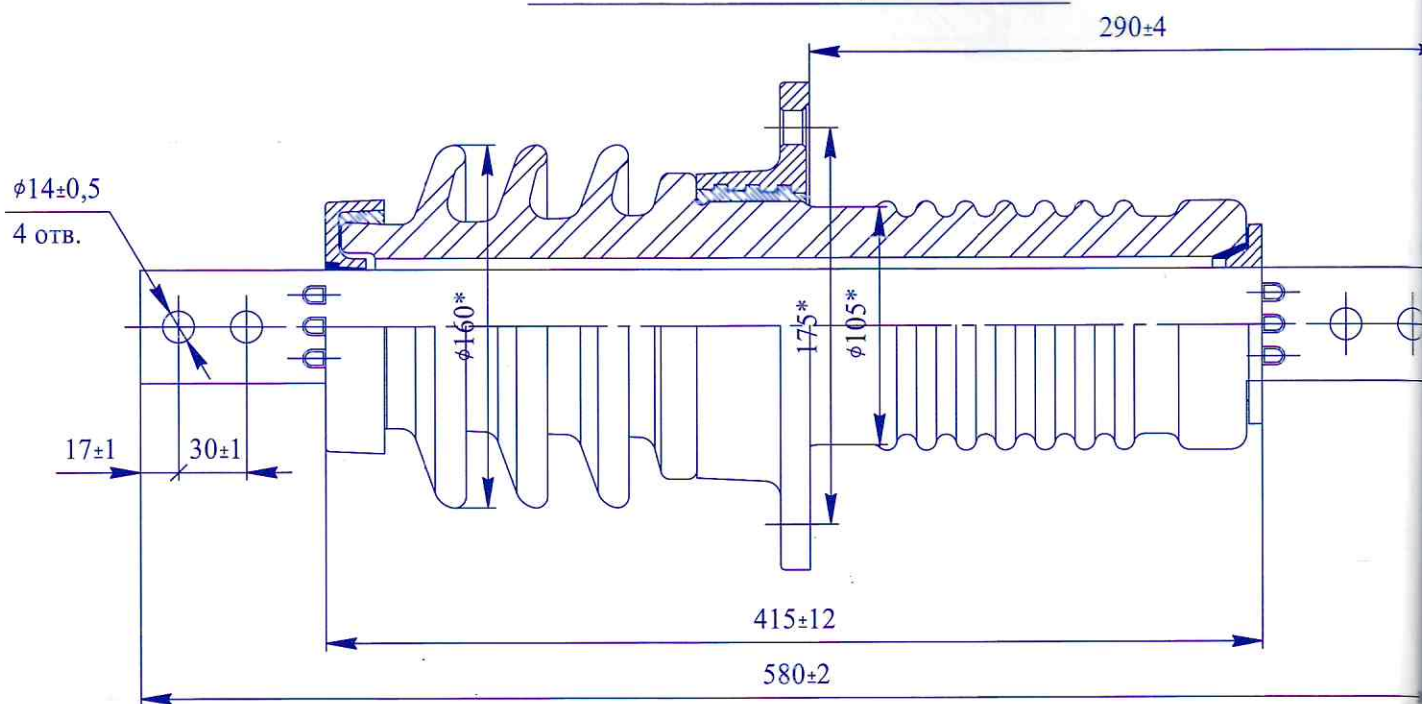

Материал изоляционной части — материал керамический электротехнический подгруппы 110 ГОСТ 20419-83.

Материал арматуры — алюминиевый сплав ГОСТ 1583-93.

Токоведущая шина — алюминиевый сплав ГОСТ 4784-97.

Покрытие поверхностей арматуры цементных швов — и торцов фарфора — эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

Герметизация со стороны наружного конца изолятора — эпоксидная композиция на основе смолы ЭД-16 ГОСТ 10587-84

1. Номинальное напряжение, кВ — 10.
2. Номинальный ток, А — 630.
3. Минимальное разрушающее усилие на изгиб, кН — 7,50.
4. Масса, кг — 8,5.
5. Заводской номер фарфора — 3272.