

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2023.05.25 08:54:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 48040-21

Data emiterii 26 februarie 2021

Valabil până la 26 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Meleștiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Tevi tehnice din polietilenă reciclată
cu gama de diametre: 16mm - 315mm,
producție fabricată în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM EN 12201-2+A1:2016, p.5.1, p.5.2, p.6.2, p.6.3, p.6.4, p.6.5, p.7.2, p.8.2, p.11

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 341 din 22.02.2021.

Raportului de evaluare nr. 6/017-ev din 25.02.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 005536




Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

*Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CC-042-2020

Data emiterii: 21 octombrie 2020 Valabil până la: 20 octombrie 2023

CertMatCon

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

TUB RIFLAT, DIN PVC, CU SONDĂ,

Diametru: 16; 20; 25mm;

fabricat în conformitate cu cerințele stabilite în SPECIFICAȚIE TEHNICĂ,

introdus pe piața și fabricat de către **VIKNOGRAD SRL**,

mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/O.

Punct de lucru: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/A.

este supus de către producător încercărilor inițiale de tip și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a sistemului calității, a evaluat rapoartele de încercare și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a sistemului calității și a produsului prin încercări de eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat inițial la data de 21.10.2020 și rămâne valabil până la data de 20.10.2023, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Se folosește la instalațiile electrice incastate în tencuială și beton.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
octombrie
2021

de vizat
până în
octombrie
2022

Conducătorul OC

PUHA Ion



Serial
000353

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov, Czech Republic

CERTIFICATE
Nº VTÚPV - 046 / 2018 / ZAHR

Applicant: **LLC "IEK HOLDING"**
107/49 Prospect Lenina, Office 457, Podolsk, Moscow Region, Russian Federation, 142100

Product: **Switch-Disconnectors, Trade Mark IEK**

Tested Model: VR32I-31A71240, VR32I-39A71240, VR32I-31V71250, VR32I-35V71250,
Derived Models: VR32I-37V71250
VR32I type

Manufacturer: **Kornkey Stock Co., Ltd.**
Shahou Industry Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang, 325604, P.R.C.

Rating and principal characteristics: Rated Insulation Voltage U_i : 690 V AC/50Hz
Specific Open Air Thermal Current: 100/250/400/630 A
Specific In-Casing Thermal Current: 80/200/315/500 A

Test results are described in the Test Reports No.:

R2017/01/093-01 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)
R2017/01/093-02 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)
R2017/01/093-03 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)
R2017/01/093-04 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)
R2017/01/093-05 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)

The sample of tested product conforms with the requirements of the following standards harmonized with the LVD Directive No. 2014/35/EU

- EN 60947-3: 2009

This certificate is valid until: **12. 06. 2023**


After preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration, the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.
The CE mark shall appear according to this sample:

CE

Vyškov 12. 06. 2018

Tel.: +420 910 105 517
e-mail: milan.bezdek@vtusp.cz
<http://www.vtusp.cz>

Milan Bezdek
Certification Head

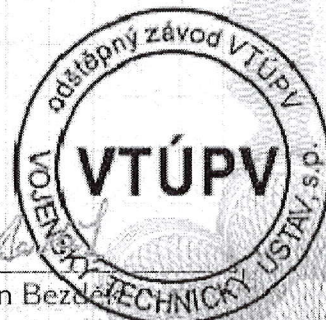



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1454-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată

Pline : 240x115x63mm, 240x115x30mm, 205x100x50mm

Cu goluri verticale : 250x120x65mm, 250x120x88mm, 205x100x50mm

Domeniu de utilizare: pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată.

Fabricat de:

Combinatul Materialelor de Construcție MACON S.A.
Republica Moldova, Chișinău, strada Uzinelor, nr.104

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+

(EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 03.09.2019, modificat 01.06.2020 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat -

OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:



07-
2021

07-
2022

07-
2023

07-
2024

Data emiterii: 03.09.2019

Data modificării: 01.06.2020

Conducătorul organismului

E. Oprea



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1454-19

Pagina 1 din 1

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP U, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța					
Dimensiuni (mm)	pline			cu goluri verticale		
-Lungimea	240	240	205	250	250	205
-Latimea	115	115	100	120	120	100
-Înălțimea	63	30	50	88	65	50
Clasa de toleranță	T1			T1		
Clasa de domeniu	R2			R2		
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3			3		
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3			3		
Configurație	grupa 1	grupa 1	grupa 1	grupa 1 – grupa 2	grupa 1 – grupa 2	grupa 1
Rezistența medie la compresiune, N/mm ²	12,5	12,5	12,5	10,0 -7,5	10,0 -7,5	10,0
pe fața de așezare						
Categorie	I	I	I	I	I	I
Aderență (valoarea fixată), N/mm ²	0,15			0,15		
Conținutul de săruri solubile active	Clasa S0			clasa S0		
Rezistența la foc	Euroclasa A1			Euroclasa A1		
Absorbție de apă, %	14			14		
Permeabilitate la vapori de apă.	5/10			5/10		
Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m ³	1900	1900	1900	1400 – -1250	1400 – -1250	1600
Clasa toleranței	D1	D1	D1	D1	D1	D1
Rezistența la îngheț-dezghet	F1			F1		

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 03.09.2019 este valabilă numai cu certificatul menționat.



Semnătură producătorului organismului

R. Popoviciu

E. Oprea



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

NR_57_ din _28_02_2023_

DPC 8.4/6.6

Ediția: 01

Data 27.01.2021

1. Identificare: Stâlpi din beton armat pretensionați pentru reazemele rețelelor aerine de electricitate trapezoidali SET 9,5-2

2. Denumire fabricant: SRL "ARMO BETON"

com. Bacioi, mun. Chișinău, str. Uzinelor 8

3. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistemul 2+

4. Organismul de certificare: AEROQ, nr.de identificare 1840-CPR-99/94/EC/0757-21

5. Lot: nr. 118


Cantitatea: (buc.) 7

6. Performanța declarată:

Codul elementului	012318		
Referință generală a standardului	SM SR EN 12843:2010		
Document de control al producției în fabrică	PTC 8.1/ed02/27.01.2021		
Caracteristici generale	u.m.	Cerințele	Performanța declarată
Standard	-	SM SR EN 12843:2010; SM EN 13369:2018 Proiectul tip 3.407.1- 136/AB-9,5	SM SR EN 12843:2010;- SM EN 13369:2018 Proiectul tip 3.407.1- 136/AB-9,5
Clasa de beton	-	C35/45	C35/45
Masa	kg	750	750
Volumul stâlpului	m3	0,3	0,3
Lungimea L	mm	9500	9500
Lațimea la bază	mm	165/150	165/150
Înălțimea	mm	240	240
Lațimea la varf	mm	165/150	165/150
Înălțimea	mm	165	165
Acoperirea minimă cu beton a armăturilor	mm	25	25
Clase de expunere pentru riscul de coroziune	-	XC4	XC4
Clase de expunere pentru atacul prin îngheț-	-	XF2	XF2
Clase de consistența exprimate prin tasare	-	S1	S1
Limită la încercare a fisurabilitatii	kN	1,9	1,9
Limită la deschiderea fisuri	mm	≤0,15	≤0,15
Limită la încercare încovoierii	kN	2,4	2,4
Săgeata de încovoierie la testare max	mm	400	400
Limită de rupere	kN	3,4	3,4
Termen de garanție	luni	36	36


7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu cerințele HG 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

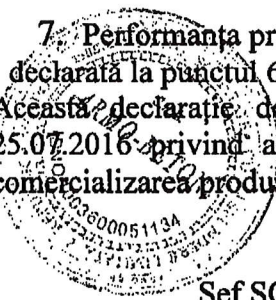

Șef SCT.

Ion GALBUR



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

NR_55_ din _06_ _02_ _2023_

DPC 8.4/6.6
Ediția: 01
Data 27.01.2021

1. Identificare: Stâlpi din beton armat pretensionați pentru reazemele rețelelor aerine de electricitate trapezoidali SET 10,5-5
2. Denumire fabricant: SRL "ARMO BETON"
com. Bacioi, mun. Chișinău, str. Uzinelor 8
3. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței: Sistemul 2+
4. Organismul de certificare: AEROQ, nr.de identificare 1840-CPR-99/94/EC/0757-
5. Lot: nr.146 Cantitatea: (buc) 9
- 6.
7. Performanța declarată:

Codul elementului	012318		
Referință generală a standardului	SM SR EN 12843:2010		
Document de control al producției în fabrică	PTC 8.1/ed02/27.01.2021		
Caracteristici generale	u.m.	Cerințele	Performanța declarată
Standard	-	SM SR EN 12843:2010; SM EN 13369:2018 Proiectul tip 3.407.1- 136/AB-10,5	SM SR EN 12843:2010;- SM EN 13369:2018 Proiectul tip 3.407.1- 136/AB-10,5
Clasa de beton	-	C35/45	C35/45
Masa	kg	1180	1180
Volumul stălpului	m3	0,47	0,47
Lungimea L	mm	10500	10500
Lațimea la bază	mm	200/180	200/180
Înălțimea	mm	280	280
Lațimea la varf	mm	200/180	200/180
Înălțimea	mm	190	190
Acoperirea minimă cu beton a armăturilor	mm	25	25
Clase de expunere pentru riscul de coroziune	-	XC4	XC4
Clase de expunere pentru atacul prin îngheț-	-	XF2	XF2
Clase de consistență exprimate prin tasare	-	S1	S1
Limită la încercare a fisurabilității	kN	5,4	5,4
Limită la deschiderea fisuri	mm	≤0,15	≤0,15
Limită la încercare încovoierii	kN	6,3	6,3
Săgeata de încovoiere la testare max	mm	400	400
Limită de rupere	kN	8,9	8,9
Termen de garanție	luni	36	36

8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu cerințele HG 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Șef SCT

Ion GALBUR



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230193-23**

Data emiterii **27 aprilie 2023**

Valabil până la **27 aprilie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - CET**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

Transformatoare electrice de putere tip: TM..., TC ..., - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului

8504

Contract de livrare: Nr. 1/05/3280 din 30.03.2023 cu OAO «Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова», Republica Belarusi

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 11677-85 p.4.1, 8.1; cap 3; GOST 12.2.007.0-75; GOST 12.2.007.2-75

PRODUCĂTOR

OAO «Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова»,
Republica Belarusi

Codul țării
BY

SOLICITANT

ENERGCOMPLETCONS SRL, str. Uzinelor 21, mun. Chisinau,
Republica Moldova

Codul IDNO
1003600153429

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 095-RE din 27.04.2023, eliberat de OCP din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 627/23 din 26.04.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 062 din 25.04.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

ENERGCOMPLETCONS - 3/2023

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

ОАО «Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова», Republica Belarusi

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Transformatoare electrice de putere tip: TM..., TC ..., - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 627/23 din 26.04.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - GOST 11677-85 p.4.1, 8.1; cap 3; GOST 12.2.007.0-75; GOST 12.2.007.2-75
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.

Reprezentantul autorizat: **“ENERGCOMPLETCONS” SRL**, mun. Chișinău, str. Uzinelor 21
Republica Moldova

Chișinău, 27.04.2023

Valabil: 27.04.2024


PRISEAJNIUC Valeriu, director

(Nume, funcția)

(semnătura)

L.Ș.

“МІНСКІ ЭЛЕКТРАТЭХНІЧНЫ
ЗАВОД ІМЯ В.І.КАЗЛОВА”
вул. Уральская, 4, г. Мінск
220037, Рэспубліка Беларусь
т. (+375 17) 272-27-27, ф. (+375 17) 347-27-77
E-mail: info@metz.by; <https://metz.by/>
УНП 100211261, ОКПО 05544590



«МІНСКІЙ ЭЛЕКТРОТЕХНІЧЕСКИЙ
ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА»
ул. Уральская, 4, г. Минск
220037, Республика Беларусь
т. (+375 17) 272-27-27, ф. (+375 17) 347-27-77
E-mail: info@metz.by; <https://metz.by/>
УНП 100211261, ОКПО 05544590

СВІДЦЕЛЬСТВА № 850

ENERGCOMPLETCONS SRL

ИНН 1003600153429

Республика Молдова

является дилером

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»

в 2023 году

Генеральный директор



А.М. Радевич

А.М.Радевич



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230045-23**

Data emiterii 20 februarie 2023

Valabil până la

20 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Generatoare electrice propulsate de motor cu ardere internă marca **GETEQA** modele:
GTQA...K-AI+ATS, GTQA...I-AI+ATS - unde (...) - cifre și/sau literece reprezintă
varian-tele modelului

Contract de livrare: nr. /nr din 28.11.2022 cu Global Tech SRL, România

Codul NCM

8502

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 61439-1:2013 cap.5, 6; p.8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.8, 10.9;

SM EN ISO 8528-13:2016 cap.6, 7, 8, 9

PRODUCĂTOR

Global Tech SRL, România

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, Chisinau, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 019-RE din 20.02.2023, eliberat de OCP din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoarte de încercări Nr. 474/23 din 20.02.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 001 din 30.09.2020.

Conducătorul organismului
de certificare

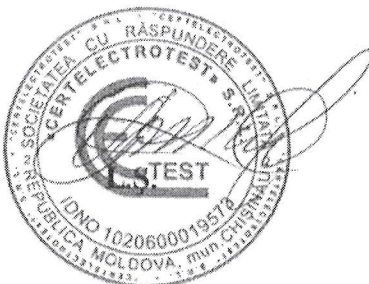

Popescu Diana

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

VOLT - 483/2023

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

GLOBAL TECH SRL China

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Generatoare electrice propulsate de motor cu ardere internă marca GETEQA modele: GTQA...K-AI+ATS, GTQA...I-AI+ATS - unde (...) - cifre și/sau literece reprezintă variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 474/23 din 20.02.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - SM SR EN 61439-1:2013 cap.5, 6; p.8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.8, 10.9; - SM EN ISO 8528-13:2016 cap.6, 7, 8, 9.
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.


Reprezentantul autorizat: **VOLTA SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19,
Republica Moldova

Chișinău, 20.02.2023

Valabil: 20.02.2024

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)

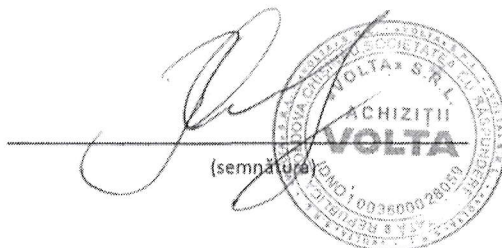
(semnătură)

L.Ș.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Raport Nr.:	474 / 23
Semnat la data:	20. 02. 2023
Total numere de pagini:	4
Numele laboratorului de încercări:	„CERTIFICARE” S.R.L.
Adresa laboratorului:	bd. Iu. Gagarin, 2, mun. Chișinău, MD-2001, RM tel. (+373) 760 04 167, e-mail: certificare.lab@gmail.com
Adresa locației:	str. Alba Iulia, 75/3B, of. 402, mun. Chișinău, MD-2071, RM
Obiectului încercărilor: (denumire, marca comercială, model/tip)	Generator electric cu motor cu ardere internă, marca comercială „GETEQA”, model Q50IAI
Standard:	SM SR EN 61439-1: 2013
Încercări în baza de	contract Nr. 003/22 din 21.11.2022
Metode de încercări nestandarde:	N/A
Producător:	Global Tech SRL România
Solicitant:	„VOLTA” SRL (mun. Chișinău, str. Pădurii, 19)
Tipul încercărilor:	Securitatea electrică
Data primirii mostrei:	17.02.2023
Număr de mostre pentru încercări:	1
Perioada de încercare:	17.02.2023 – 20.02.2023
Locul /adresa încercărilor:	SRL „VOLTA” (str. Pădurii, 19, mun. Chișinău, RM)
Încercările efectuate de: (nume, funcția, semnătura)	Boșcăneanu Vasile Specialist principal
Încercările aprobate de: (nume, funcția, semnătura)	Iorga Tudor Șef laborator

Rezultatele încercărilor prezentate în acest raport se referă numai la obiectul încercat.

Acest raport nu va fi reprodus (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilme, etc.), decât în întregime, fără aprobarea scrisă a LÎ din cadrul „CERTIFICARE” S.R.L. Autenticitatea acestui raport de încercare și conținutul acestuia pot fi verificate contactând „CERTIFICARE” S.R.L., responsabil pentru acest raport de încercare.

1. Caracteristica obiectului și domeniul de aplicare

Generatorul electric este utilizat pe scară largă în construcții, comunicații, minerit și alte locuri speciale. Generatoarele sunt o sursă de energie durabilă și economică pentru economii de energie primară sau de rezervă. Modelele din seria DIESEL sunt echipate cu o unitate automată și un sistem de injecție directă, care poate reduce semnificativ consumul de combustibil.

Marca comercială: - GETEQA
 Model: - Q50IAI
 S/N: - G202278
 Tip carburant - Motorină + ATS.
 Tensiunea de ieșire: - 380/220 V.
 Puterea nominală: - 40 kW.
 Volumul rezervorului de combustibil: - 155 L.
 După protecția șocului electric aparatul se încadrează în clasa I.
 După gradul de protecție asigurate prin carcase se clasifică ca IP23.

2. Referința la documentele normative

2.1 SM SR EN 61439-1: 2013 „Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale”.

3. Condiții de mediu de executare a încercărilor

Temperatura mediului (20 ± 5) °C.
 Umiditatea relativă a aerului (60 ± 15) %.

4. Mijloace de măsurare și utilaj de încercare utilizat în timpul încercărilor

№ d/o	Denumirea mijloacelor de măsură, utilajului	Ultima etalonare	Următoarea etalonare
1.	Termohidrometru digital, 2TPMO, nr. 8346090604002672	29.11.2021	28.11.2023
2.	Multitestor METREL, model MI 3394, nr. 20160270	02.03.2022	01.03.2024
3.	Dinamometru, model NC-300, nr. 38085561	09.02.2022	08.02.2024
4.	Cronometru digital, model: F-006, nr. 001	03.05.2022	02.05.2024
5.	Șubler digital, nr. 001	27.01.2022	26.01.2024
6.	Micrometru mecanic, tip MC 0-25, nr. 2448	25.05.2022	24.05.2025
7.	Autotransformator, tip AOC 220, f/nr	N/E	N/E
8.	Calibru de încercare B, cod D 502	- " -	- " -
9.	Dispozitiv de stopire МП 616.cod D 514	- " -	- " -

5. Abrevieri:

C – conform;
 N – neconform;
 N/A – ne aplicabil;
 N/E – nu se etalonează


6. Rezultatele încercărilor

SM SR EN 61439-1: 2013			
Clauză	Denumirea încercărilor/ Metoda de încercare	Rezultatele încercărilor	Concluzii
5	Caracteristici electrice		
5.2	Tensiunea nominală de utilizare Producătorul ansamblului trebuie să precizeze limitele de tensiune necesare unei funcționări corecte a circuitelor principale și auxiliare.	380/220 V	C
5.5	Frecvența nominală	50Hz	C
5.6	Alte caracteristici		
	grad de protecție IP;	IP23;	C
	concepția exterioară;	ansamblu în carcasă ;	C
	tipuri de sisteme de legare la pământ	se încadrează în clasa I.	C
6	Marcare		
6.1	Fiecare ansamblu trebuie prevăzut cu una sau mai multe plăcuțe de identificare marcate durabil și amplasate în loc bine vizibil. Pe plăcuțele de identificare trebuie marcate cel puțin: - numele producătorului sau marca înregistrată; - tip, număr de serie; - natura curentului; - tensiuni nominale; - puterea nominală; - simbolul clasa II; - simbolul de securitate.	„GETEQA” Q50IAI 50Hz 380/220 V 40 kW - ⚡	C C C C C N/A
6.2	Instrucțiuni de instalare, de funcționare și de întreținere Producătorul trebuie să specifice în documentele sale, dacă este cazul, condițiile de instalare, funcționare și întreținere	În Manualul utilizatorului sunt specificate condițiile de instalare, funcționare și întreținere	C
6.3	Identificarea ansamblurilor de aparataj În interiorul ansamblului circuitele individuale și dispozitivele lor de protecție trebuie identificate prin marcare corespunzătoare schemelor de conexiuni.	Marcajul corespunde schemelor de conexiuni.	C
8	Prescripții referitoare la construcție		
8.2	Gradul de protecție a carcaselor		
8.2.2	Verificarea gradului de protecțieip a carcasei		
	- împotriva accesului la părțile periculoase ale utilajului încorporat, aflate sub tensiune, - IP2X.	Calibru de încercare B, cod D 502 este aplicat cu o forță de 1 N în fiecare orificiu a carcasei. În timpul încercărilor calibru de încercare nu atinge părțile periculoase.	C
	- Încercări ale protecției împotriva pătrunderii apei - IP X3	Generatorul este supus stropilor de apă timp de 10 min cu ajutorul unui dispozitiv de stropire M1 616, cod D 514. După încercări pe părțile cablajului intern, pe părțile conductoare de curent urme de apă nu sunt depistate.	C
8.3	Distanțe de izolare și căi de scurgere		
8.3.1	- distanța de izolare prin aer – 1,5 mm;	3,8 mm	C
8.3.2	- distanța de izolare pe suprafață – 2,8 mm.	5,4 mm	C
8.4	Protecția împotriva șocurilor electrice		
	Atunci când este necesară deschiderea unei carcase, trebuie ca una din prescripțiile următoare să fie îndeplinită: a) Îndepărtarea, deschiderea sau scoaterea trebuie executate prin utilizarea unei chei sau a unei scule; b) Toate părțile active care pot fi atinse trebuie deconectate înainte de deschidere iar conductorul de legare la pământ de protecție sau conductorul neutru nu trebuie separat și nici întrerupt;	a) Accesul în interiorul generatorului poate fi realizat numai prin utilizarea unei chei speciale; b) Toate părțile active care pot fi atinse se deconectează cu un întrerupător a circuitelor de intrare. Conductorul de legare la pământ de protecție rămâne permanent conectat.	C

SM SR EN 61439-1: 2013			
Clauză	Denumirea încercărilor/ Metoda de încercare	Rezultatele încercărilor	Concluzii
		In calitate de obstacol servește carcasa care poate fi deschisă numai cu o cheie specială.	
8.4.3	Verificarea eficacității circuitului de protecție		
8.4.3.2	Verificarea eficacității legături dintre părțile conductoare expuse și circuitul de protecție. Rezistența măsurată între între borna de intrare a conductorului de protecție și partea expusă conductoare nu trebuie să depășească 0,1 Ω .	Măsurarea se execută în condițiile trecerii unui curent de 10 A printr-o impedanță de 0,1 Ω între punctele de măsurare a rezistenței circuitului de împământare. $R = 0,03 \Omega$	C
8.6	Circuite interne și conexiuni electrice		
8.6.1	Conexiunile părților parcurse de curent nu trebuie să sufere modificări excesive ca urmare a unei încălziri normale, a îmbătrînirii materialelor electroizolante. Conexiunile între părțile parcurse de curent trebuie realizate prin mijloace care asigură o presiune de contact suficientă și durabilă	Conexiunile între părțile parcurse de curent sunt realizate prin mijloace care asigură o presiune de contact suficientă și durabilă. Traseele conductoarelor interne în aparat sunt netede și nu prezintă muchii ascuțite. Conductoarele sunt protejate să nu între în contact cu asperități, susceptibile să deterioreze izolația.	C
8.8	Borne pentru cabluri externe		
8.8.1	Identificarea bornelor	Bornele pentru conductoarele externe permit racordarea conductoarelor cu ajutorul șuruburilor care asigură o presiune de contact necesară. Spațiul disponibil racordării permite conectarea corectă a conductoarelor. Borna de legare la pământ - $\oplus$ Borna neutru - N. Bornele sub tensiune - L.	C
10.9	Verificarea proprietăților dielectrice		
10.9.2	Aplicarea tensiunii de încercare conform tabelului 8 Tensiunea de încercare se aplică: - între toate părțile active și părțile conductoare expuse legate între ele; - între fiecare pol și ceilalți poli	La aplicarea tensiunii de încercare de 1890 V timp de 1 min nu apare nici o străpungere sau conturare..	C

7. Concluzii privind rezultatele încercărilor

Generatorul electric, marca comercială „GETEQA”, model Q50IAI, nr. G202278, corespunde cerințelor SM SR EN 61439-1: 2013 în volumul încercărilor efectuate.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare **CȘET MTE 26 11A 341 -22**

Data eliberării: **10 iulie 2022**

Valabil până la: **09 iulie 2023**

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Dulapuri de metal pentru protecția aparatelor de evidență a consumului de energie electrică BZUM-DDE

Codul NM MD
8537 10 990

Producție în serie conform SF 40657106-001:2011

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN IEC 61439-1:2021/AC:2022 - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune.

Partea 1: Reguli generale.

SM EN 61439-5:2016/AC:2017 - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj pentru rețele de distribuție

PRODUCĂTOR:

SRL "MECTEHCOMPLET",

Mun. Chișinău, bdul Cuza Vodă 20 ap.4, tel., fax 76-17-63

Codul țării
MD

SOLICITANT:

SRL "MECTEHCOMPLET",

Mun. Chișinău, bdul Cuza Vodă 20 ap.4, tel., fax 76-17-63

Codul CUIO
40657106

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA :

Proces-verbal de verificare № 9116/02/21 din 08.07.2021, eliberat de LÎ „Certificare”.

Actul de identificare № 256/022 din 05.07.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

Copile prezentului certificat de conformitate se MTE legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - CET 13 C230015-23

Data emiterii 17 ianuarie 2023

Valabil pînă la

17 ianuarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Cabluri și conductoare electrice conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea produsului în mm² în variantele modelului
Contract de livrare: nr.22/05-2017 din 22.05.20-17 cu ООО ПО «Энергоком-плект», R.Belarusi

Codul NCM

8544

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documentele normative indicate în anexa

PRODUCĂTOR

ООО ПО «Энергокомплект», Republica Belarusi

Codul țării

BY

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 003-RE din 17.01.2023, eliberat de OCP din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Raporte de încercări Nr.370/23 din 16.01.2023; Nr. 371/23 din 16.01.2023 eliberate de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 001 din 30.09.2020.



**Conducătorul organismului
de certificare**

Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Nr. OCpr - CET 13 C230015-23

din 17 ianuarie 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Cabluri electrice de energie (putere) clasa tensiunii pînă sau egală cu 1000 V tip: BBГ, BBГнг, BBГнг-LS, ABBГ, ABBГнг, ABBГнг-LS, ABBГп, АПВБ6ПВ-1, АПВЭгН, N2XY, N2XY-O, N2XY-J, N2XCH, N2XH, N2X2Y, N2XCY	SM CEI 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7
2	Conductoare electrice pentru instalații electrice tip: АПВ, ВПТ, ПБ1, ПБ1-F, ПБ1-FH	SM SR EN 50525-2-31:2013 SM SR EN 50525-1:2013 SM IEC 60277-1:2016 cap.2.1-2.4
3	Cabluri electrice de control clasa tensiunii pînă sau egală cu 1000 V tip: KBBГ, KBBГз, KBBГнг, KBBГнг, KBBГнг-LS	SM EN 50575:2016 cap.4, 7
4	Conductoare electrice pentru linii aeriene tip : A, AC	GOST 839-80 p.1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 5.1-5.3 IEC 61089 cap.5, 7



Conducătorul organismului de certificare

Popescu Diana

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

VOLT - 350/2022

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE Sp.z.o.o., Polonia

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Articole și accesorii pentru sistemele de împământare (cleme de conectare, platbanda zincată, seturi de împământare și produse similare) marca ELKO.
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 9565/02/22 din 13.06.2022 eliberat de LÎ CERTIFI-CARE SRL MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2 - Certificat de conformitate nr. Z/12/022/15 din 17.03.2015 eliberat de Biuro Badawcze ds. Jakosci - Declarație de conformitate nr. 3/11/02/2019 din 11.02.2019 eliberată de Elko Bis Systemy Odgromowe Sp.z.o.o., Polonia
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE - SM EN IEC 62561-2:2018 p.4.1, 4.2, 4.4, 4.4.1, 4.5
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.


Reprezentantul autorizat: **"VOLTA" SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19,
Republica Moldova

Chișinău, 14.06.2022

Valabil: 14.06.2023

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)

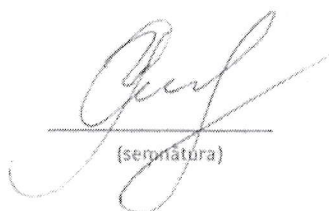
(semnătura)



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CEGOL-7

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

ООО «Торговый дом КВТ», Federația Rusă

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Manșoane termoretractabile pentru izolarea cablurilor electrice de putere m.c. KBT modele: 3КНТп..., 3КВТп..., 3СТп..., 4СТп..., 4КВНТп..., 4КВТп..., 5ПКТп..., 4ПКТп..., 4ТПИ..., 4ПСТ..., 5ПСТ..., 3+1ПКТп..., 3+1ПСТ..., 4ПКТпнг-LS, 5ПКТпнг-LS, 4ПСТнг-LS..., 5ПСТнг-LS..., 4ПТО..., 5ПТО..., 1ПКВТ..., 3ПКВТ..., 1КНТ..., 3ПКНТ..., 3ПКНТп..., ОГТ..., ТУТнг..., ТТК..., СТТК..., unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Raport de încercări Nr. 8274/02/19 din 08.07.2019, eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare Nr. LÎ - 076 din 17.06.2016
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - GOST 13781.0-86E p.1.1,1.3, 2.1, 2.2, 2.19, 7.1, 7.4
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.


Reprezentantul autorizat: "CEGOLTAR" SRL, str. Nuferilor, 25, mun. Chișinău,

Republica Moldova


Chișinău, Data: 15.07.2020

Bolgarin Mihail

(Nume, funcția)


(semnătura)





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 384-23

Data eliberării: 18 ianuarie 2023

Valabil până la: 17 ianuarie 2024

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Codul NM MD
8544 49 910

Cabluri de forță ignifuge, cu izolație și manta din PVC pentru tensiuni 0,66 și 1 kV cu frecvență de 50 Hz cu fire rotunde și plate din aluminiu și cupru de mărci: BBГ, BBГнг, BBГнг-II, BBГнг-LS, BBГз, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, АВВГз, АВВГнг-п, АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS, ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS.

Contract de livrare Nr 144 din 29.04.2022

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM IEC 60502-1+A1:2019 - Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV (Um = 1,2 kV) și 3 kV (Um = 3,6 kV).

Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE .

PRODUCĂTOR

SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”,
65013, or. Odesa, Nicolaievskaia doroga, 144, Ukraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

ÎM Casa de comerț "ODESKABEL - MOLDOVA" SRL

MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 10/2, tel. (022)27-27-27, (022) 92-13-36.

Codul CUIŢO
40052165

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatul de conformitate Ucrainei № A05758730-14021 de la 12.06.2020 până la 11.06.2025, eliberat de OC УкрБУДЦЕРТ" ТОВ "Ракурс ЛТД", 69032, or. Zaporojie, str. Sobornii 170, certificat de acreditare Nr. 10139 din 05.08.2019.


Actul de identificare № 267/023 din 10.01.2023

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an


Directorul CȘET „MOLDTESTENERGO”

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevski

Copiile prezentului certificat de conformitate se MTE tagălitzează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230091-23**

Data emiterii **24 februarie 2023**

Valabil până la

24 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

Cabluri și conductoare electrice în sortiment modele conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea în mm² în variantele modelului
Contract de livrare: nr. 1 din 27.12.2021 cu 3AO "Молдавкабель", Republica Moldova

8544

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documentele normative conform anexei

PRODUCĂTOR

3AO "Молдавкабель", Republica Moldova

Codul țării

MD

SOLICITANT

"EUROLUMINA" S.R.L., mun. Chișinău, str. Industrială 59M, Republica Moldova

Codul IDNO


1008600024540

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 042-RE din 23.02.2023, eliberat de OCP din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 451/23 din 16.02.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 029 din 16.01.2022

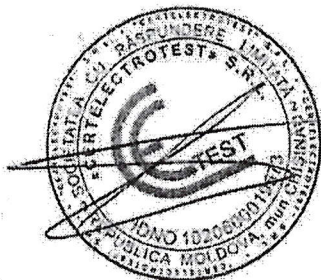

Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Nr. OCpr - CET 13 C230091-23


din 24 februarie 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ
1	Cablu electric tip: ABBГ, BBГ тт, BBГ-II тт, ABBГ-II, ABBГ тп, ABBГ тп тт, ABK тп тт, ABK, ABK тп, KBT-I, ABT	SM IEC 60502-1+A1:2019 p.4.1-4.3, 15.2, 15.3; cap.5 GOST 16442-80 p.1.2, 2.2.1-2.2.4, 6.1-6.4 (luând în considerare cerințele contractului nr.f/nr din 27.12.2021) GOST 12.2.007.14-88
2	Conductoare electrice tip: ПВС тт, ПВС-УП, ШВВП-УП, ПВС-ВП, ШВВП-ВП	SM IEC 60227-4+A1:2016 cap.2 SM IEC 60227-5:2016 p.6.1, 6.2 GOST 7399-97 p.4.1.1.1-4.1.1.2, 4.2.1-4.2.4 (luând în considerare cerințele contractului nr.f/nr din 27.12.2021) TY 16-505.637-81 GOST 12.2.007.14-88
3	Conductoare electrice tip: ПУНП тт, ВПП, ППВ	SM IEC 60227-4+A1:2016 cap.2 GOST 26445-85 p.2.4.2, 2.4.4, 2.4.7, 5.2, 5.3 (luând în considerare cerințele contractului nr.f/nr din 27.12.2021) GOST 12.2.007.14-88
4	Conductoare electrice tip: ПВІ тт, АПВ, АППВ	SM IEC 60227-4+A1:2016 cap.2 GOST 6323-79 p.1.1, 1.2, 2.1-2.4. 5.2 (luând în considerare cerințele contractului nr.f/ nr din 27.12.21) GOST 12.2.007.14-88
5	Conductoare electrice de putere flexibile tip: PKГМ	GOST R 52372-2005 cap.4, 5 GOST 24334-85 p.2.2.1, 2.2.11, 2.2.13 (luând în considerare cerințele contractului nr.f/nr din 27.12.2021) TY 16.K80-09-90 GOST 12.2.007.14-88
6	Conductoare din aramă pentru bobinaj tip: ПСДКТ-ЛІ cat I., ПСДКТ, ПЭТ	GOST 26615-85 p.1.1-1.8, 2.2, 5.1, 5.2 (luând în considerare cerințele contractului nr.2 din 27.12.2021) GOST 12.2.007.14-88
7	Conductoare electrice tip: AM, AC, A	GOST 839-80 p.1.1, 1.2,, 2.1-2.4, 5.1-5.3 (luând în considerare cerințele contractului nr.2 din 27.12.2021)



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI DE CERTIFICARE

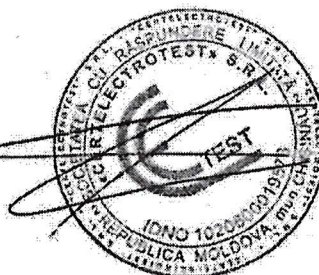

Popescu Diana