

УКРАИНА
ЧАО "Івано-Франківськцемент"

77422 с. Ямница, Тысменицкого р-на Ивано-Франковской обл.,

www.ifcem.if.ua labcem@ifcem.if.ua

Тел.: (342) 58-37-45, 58-37-03; Факс: (342) 58-37-6

Код ЄГРПОУ: 00292988



ОСпр-018

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №9505

 на портландцемент, изготовленный на основе
 клинкера нормированного состава
 ДСТУ Б В.2.7 – 46 : 2010 (EN 197-1)


10135

 Условное обозначение цемента **CEM II/A-LL 42,5 R (ПЦ II/A-B-500P- Н)**

Партія №397

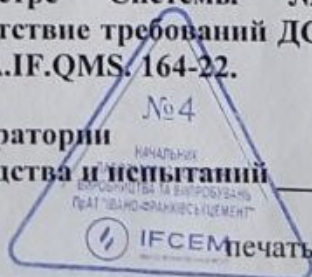
Основные показатели	Требования стандарта	Показатели
Содержание добавок, %	известняк 6-20	известняк 12,0
Прочность на сжатие, МПа: • Ранняя, 2 сутки • Стандартная, 28 суток	≥20,0 (20,0) ≥42,5 ≤62,5 (50,0)	31,0 (33,0) 56,0 (53,0)
Нормальная плотность цементного теста, %	-	29,2
Сроки схватывания, мин.: • Начало, мин. • Конец, ч.	≥60,0 (≥ 60,0)	130 4ч. 00 мин.
Средняя активность при пропаривании, МПа (согласно ДСТУ Б В.2.7-112)	≥32,0	37,0
Группа эффективности при пропаривании, МПа (согласно ДСТУ Б В.2.7-112)	-	I
Содержание трехкальциевого алюмината (C ₃ A) в клинкере, %	≤8,0	6,2-7,8

Гарантийный срок хранения - 120 суток

Согласно НРБУ-97 цемент соответствует I классу и может использоваться для всех видов строительных работ без ограничений

Контракт №	6/10-22 CEM от 11.04.2022
Вагон №	59494682 – 69,60 t
Грузополучатель, адрес, страна	S.R.L. «VECTOR TRADE», Молдова

Испытательная лаборатория ЧАО «Івано-Франківськцемент» аккредитована в НААУ на соответствие требований ДСТУ EN ISO/IEC 17025, аттестат аккредитации зарегистрирован в Реестре Системы №20062. Производство продукции сертифицировано на соответствие требований ДСТУ ISO 9001, сертификат на систему управления качеством №UA.IF.QMS.164-22.

 Начальник лаборатории
 по контролю производства и испытаний


И. Н. Гевьюк

« 30 » сентября 2022 г.