

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ97.В.01127

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ростовпожснаб».

Адрес: 344111, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 75, оф. 115

ОГРН: 1186196017061. Телефон: +7 (863) 257-81-57, факс: +7 (863) 269-27-41. E-mail: 2578157@mail.ru.

№ 0009366

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ростовпожснаб».

Адрес: 346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, д. 1.

ОГРН: 1186196017061. Телефон: +7 (863) 257-81-57, факс: +7 (863) 269-27-41. E-mail: 2578157@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru.

рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шкафы пожарные, моделей: ШП-К1, ШП-К1-О1, ШП-К1-О2, ШП-К2, ШП-К2-О2, ШП-О1, ШП-О2, в модификациях: см. приложение № 0015270, выпускаемые по ТУ 28.99.39-001-28351132-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 28.99.39.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

КОПИЯ ВЕРНА

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3797ТР-2018 от 03.10.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокол сертификационных испытаний № 127-2018 от 15.10.2018 г. (ИД ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.99.39-001-28351132-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2018

по 15.10.2023



Подпись (подпись заместителя руководителя)

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин

Д.А. Иощенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ97.В.01127

(обязательная сертификация)

№ 0015270

Шкафы пожарные, моделей: ШП-К1, ШП-К1-О1, ШП-К1-О2, ШП-К2, ШП-К2-О2, ШП-О1, ШП-О2, в модификациях:

- ШП-К1-(Н)З (310НЗ); ШП-К1-(Н)О (310НО); ШП-К1-(В)З (310ВЗ); ШП-К1-(В)О (310ВО);
- ШП-К1-О1-(Н)З (315НЗ); ШП-К1-О1-(Н)О (315НО); ШП-К1-О1-(В)З (315ВЗ); ШП-К1-О1-(В)О (315ВО);
- ШП-К1-О2-(Н)З (320НЗ); ШП-К1-О2-(Н)О (320НО); ШП-К1-О2-(В)З (320ВЗ); ШП-К1-О2-(В)О (320ВО);
- ШП-К2-(Н)З (320-21НЗ); ШП-К2-(Н)О (320-21НО); ШП-К2-(В)З (320-21ВЗ); ШП-К2-(В)О (320-21ВО);
- ШП-К2-О2-(Н)З (320-12НЗ); ШП-К2-О2-(Н)О (320-12НО); ШП-К2-О2-(В)З (320-12ВЗ); ШП-К2-О2-(В)О (320-12ВО);
- ШП-О1-(Н)З (102НЗ);
- ШП-О1-(Н)О (103НО);
- ШП-О2-(Н)З (112НЗ);
- ШП-О2-(Н)О (113НО);

выпускаемые по ТУ 28.99.39-001-28351132-2018



КОПИЯ ВЕРНА



И.И. Бурунин (подпись)

Э.И. Бурунин

Инициалы, фамилия


Д.А. Иощенко

Инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

9. ИЗГОТОВИТЕЛЬ.

ООО «Ростовпожснаб», 344111, Россия, Ростовская область, «Ростов-на-Дону»
пр-кт 40-летия Победы, д. 75, оф. 115, тел. (863) 257-81-57, 269-27-41.

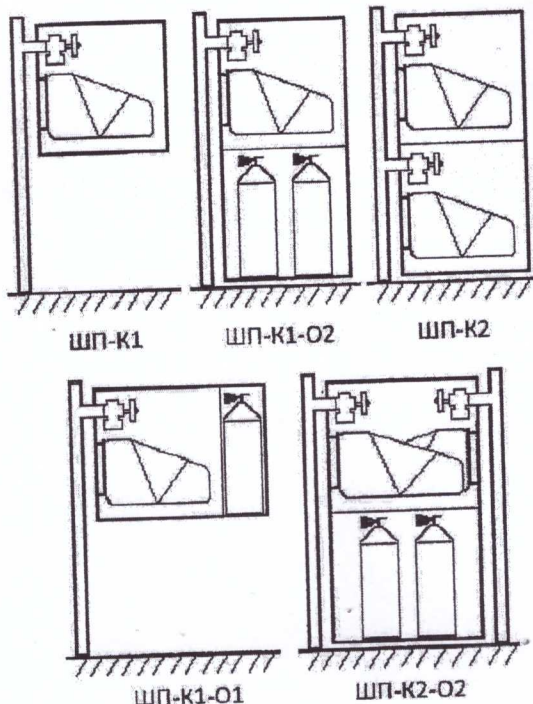

ПАСПОРТ

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ

ТУ 28.99.39-001-28351132-2018
(без комплектации)

сертификат соответствия
№ С-RU.ПБ97.В.01127



2019г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1 Шкафы пожарные служат для размещения и обеспечения сохранности комплектов оборудования пожарного крана и переносных огнетушителей, устанавливаемые на производственных объектах и в общественных зданиях (далее по тексту шкафы).
- 1.2 Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5°C до +45°C и относительной влажности до 90%.
- 1.3 Средний срок службы шкафов — 10 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1 Шкафы выполняются из листовой стали в виде ящика (или короба, разделенного на секции), оснащенного глухими или остекленными дверцами с замком или защелками. На дверцах имеется место для запасного ключа, защищенного стеклом.
- 2.1 Покраска полимерная порошковая краской красного или белого цвета.
- 2.2 Угол открывания дверей — не менее 160°.
- 2.3 В шкаф предусмотрена поворотная кассета для размещения скатки пожарного рукава внутренним диаметром 51 или 66 мм. Конструкция шкафа и кассеты являются универсальной, что позволяет производить установку как в левостороннем, так и в правостороннем варианте.
- 2.4 Угол поворота кассеты — не менее 90°.
- 2.5 Модельный ряд, назначение, габаритные размеры и масса шкафов:

Модель	Габаритные размеры (+/- 2%)			Масса, кг не более	Кол-во ПК в шкафу, шт	Наличие места под огнетушитель
	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм			
ШП-K1	540	640	230	10	1	-
ШП-K1-O1	840	640	230	15	1	1
ШП-K1-O2	540	1284	230	20	1	2
ШП-K2	540	1284	230	20	2	-
ШП-K2-O2	700	1292	300	20	2	2
ШП-O1	300	640	230	8	-	1
ШП-O2	540	640	230	10	-	2

2.6 Шкафы различают:

- по способу установки: навесные (Н) и встраиваемые (В);

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1 В комплект поставки шкафа входят:

- шкаф;
- паспорт - 1 экземпляр;
- стекло кармана хранения ключей — по 1 шт. на секцию шкафа;
- ключи — по 2 шт. на замок;

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1 Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного извлечения ключа стеклом кармана хранения ключа откинуть в сторону.

5. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

- 5.1 Распаковать шкаф.
- 5.2 Закрепить шкаф на стене или в нише с помощью крепежных отверстий в задней стенке шкафа.
- 5.3 Поместить ключи в карманы хранения и установить в карманы стекла.
- 5.4 Отсоединить кассету от транспортного изделия.
- 5.5 Наклеить на дверцы шкафа соответствующие знаки.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

- 6.1 Хранить шкафы следует в крытых складских помещениях, предохраняющих изделия от неблагоприятных факторов внешней среды при температуре окружающего воздуха от 0°C до 45°C и относительной влажности до 90%.
- 6.2 Не допускается совместное хранение с агрессивными материалами и веществами, вызывающими коррозию.
- 6.3 Для транспортировки шкафов допускается использовать ж/д, воздушный, водный, воздушный или автомобильный транспорт.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафов всем требованиям ТУ при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок службы шкафа — 12 месяцев со дня продажи.
- 7.3 При обнаружении неисправностей в течение гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, следует обращаться по следующим реквизитам: ООО «Ростовпожснаб», 344111, Россия, Ростовская область, «Ростов-на-Дону», пр-кт 40-летия Победы, д. 75, оф. 115, тел. (863) 257-81-57, 269-27-41.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкафы пожарные ШП-K1, ШП-K1-O1, ШП-K1-O2, ШП-K2, ШП-K2-O2, ШП-O1, ШП-O2 соответствуют условиям ТУ 28.99.39-001-28351132-2018, имеют сертификат № С-RU.ПБ97.В.01127 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска