

## ÎNTRERUPĂTOARE AUTOMATE model VA47-29/SGP

### 1. Denumire și mod de utilizare

Întrerupătoarele automate modelul VA47-29/SGP de marca comercială VECAS sunt destinate pentru utilizarea în rețele electrice mono și trifazate cu tensiunea pînă la 400 V c.a. și frecvența 50 Hz.


Întreruptoarele automate exercită funcțiile de deconectări automate a instalațiilor electrice la apariția supracurenților (de suprasarcină sau de scurtcircuit) și de dirijare operativă a sectoarelor din rețele electrice.

### 2. Caracteristici tehnice

Tabel. nr 1


Denumirea parametrului	VA47-29/SGP
Tensiunea nominală $U_e$ , V c.a.	~230 / 400
Frecvența nominală, Hz	50 / 60
Tensiunea de impuls, kV	6
Curent nominal $I_n$ , A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Număr poli	1, 2, 3, 4
Curba de acțiunare	B, C, D
Anduranța electrică, cicluri	6000
Anduranța mecanică, cicluri	20 000
Secțiunea maximă a conductoarelor, mm <sup>2</sup>	25
Capacitatea maximă de rupere, A	6000
Marja temperaturilor de funcționare, °C	-40 ÷ +50
Momentul de strângere a contactelor, Nm	2,5

Varianta constructivă a întrerupătoarelor automate VA47-29/SGP permite montarea accesoriilor auxiliare cum ar fi: declanșatoare independente (bobine de deconectare) și declanșatoare de minimă-maximă tensiune (bobine de tensiune) care se montează de partea dreaptă a întrerupătorului.

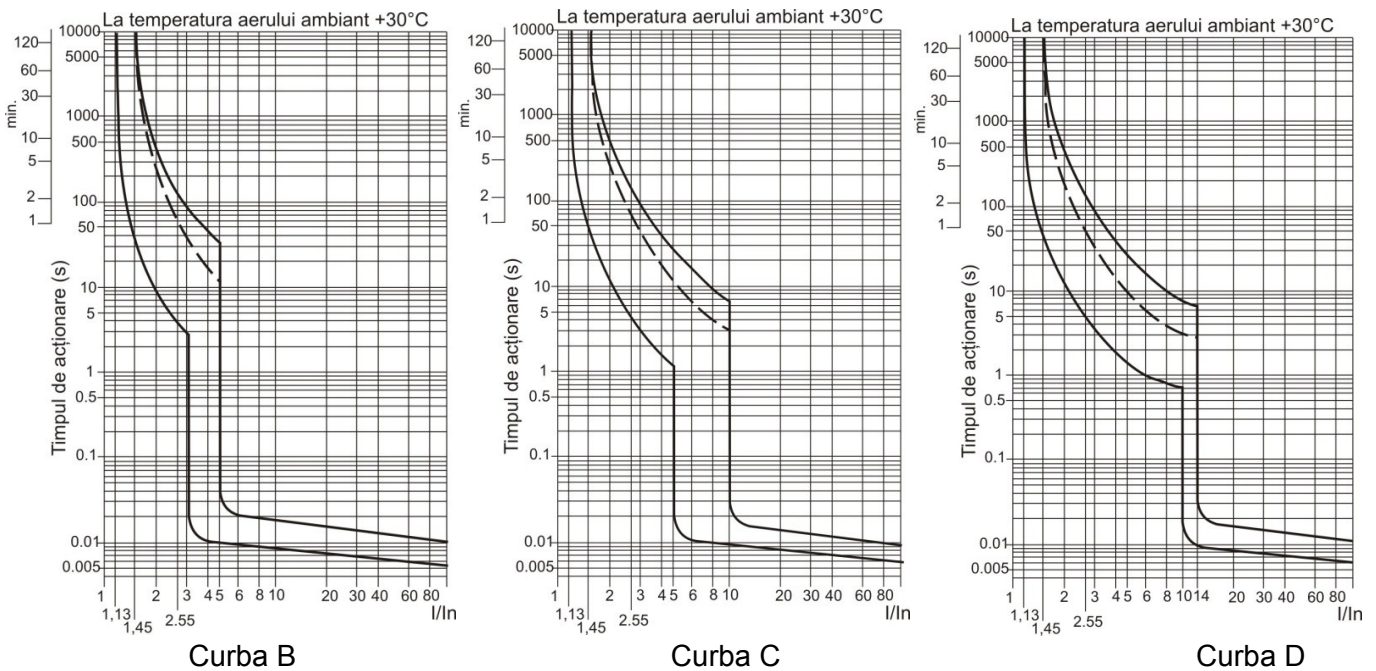


Linia punctată prezintă limita de sus a caracteristicii timp-curent pentru întreruptoarele automate cu curent nominal  $I_n < 32$  A

**Fig.1** Curbele de acțiunare a întrerupătoarelor automate

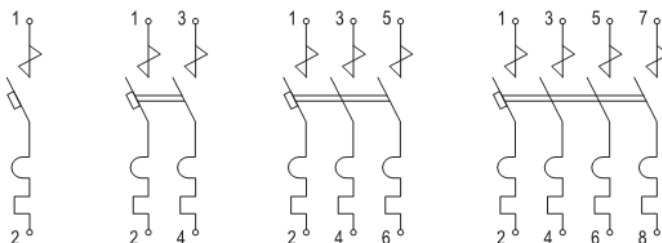

**Fig.2** Schemele electrice

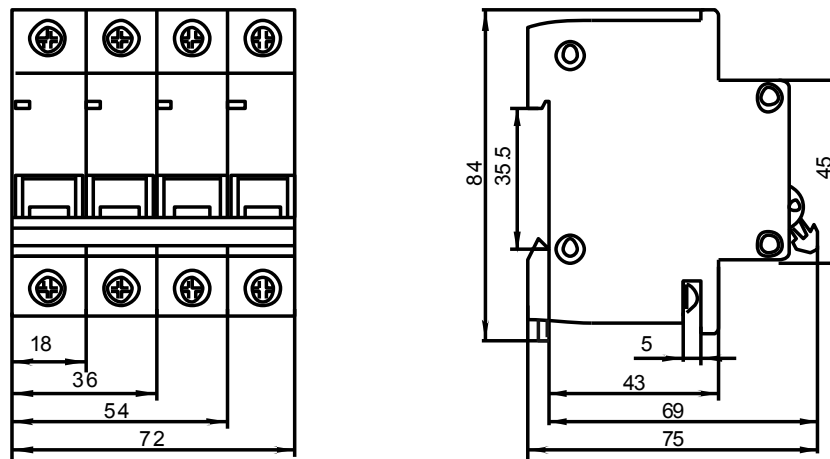

**Fig. 3** Mărimile de gabarit a întrerupătoarelor automate

### 3. Instalare și exploatare

3.1 **Montajul, conexiunea și punerea în exploatare a dispozitivului se va face numai de personal electrotehnic calificat și autorizat.**

3.2 Poziția de lucru a dispozitivului este pe verticală cu o deviere față de orizontală de  $\pm 30^\circ$ .

3.3 Întreruptoarele se vor instala în tablouri electrice cu grad de protecție nu mai mic de IP30.

3.4 Întreruptoarele se vor instala pe șină standard DIN 35 mm.

3.5 Funcționarea normală a dispozitivului se garantează la o temperatură a aerului în limitele de la  $-25^\circ\text{C} \div +50^\circ\text{C}$  și cu umiditatea până la 80%.

3.6 După finalizarea montajului și verificării corectitudinii instalării întreruptorul se comutează prin punerea mânerului de dirijare în poziția "ON" (I) - cuplat.

Starea de comutare a întreruptorului este indicată pe mânerul de dirijare prin simbolurile:

"OFF" (O) – poziție decuplată;

"ON" (I) – poziție cuplată.

**ATENȚIE!** Se recomandă verificarea și strângerea clemelor de contact o dată la șase luni, care se slăbesc cu timpul în rezultatul devierii ciclice a temperaturii aerului ambiant și deformării plastice a metalului conductoarelor.

### 4. Garanția

Garanția produsului este de 36 de luni din data vânzării.

În timpul termenului de garanție producătorul repară dispozitivul gratis, dacă apar probleme tehnice, dar numai în cazul de exploatare și păstrare conform normelor.

Dispozitivul pierde garanția produsului în următoarele condiții:

- Expirarea perioadei de garanție;
- Condițiile de montare și exploatare nu corespund documentelor normativ tehnice și „Instrucțiunii de exploatare”;
- Repararea dispozitivului în locuri neautorizate;
- Prezența daunelor mecanice, ruperea plombei, distrugerea feței comerciale, forțarea clemelor de contact, distrugerea ambalajului, păstrarea necorespunzătoare a dispozitivului (umiditate, praf, murdărire, prezența insectelor, etc.);
- Lovire de trăsnet, incendiu, inundații, păstrare în spații neventilate.

**Depozitarea și păstrarea se face în spații închise și neîncălzite cu ventilație naturală cu temperatura aerului de la  $-45^\circ\text{C} \div +50^\circ\text{C}$  și umiditatea aerului până la +98% la  $25^\circ\text{C}$ .**



Corespund cerințelor SM SR EN 60898 (IEC 60898)  
Produs în PRC

**GARANȚIA ȘI POST GARANȚIA SE ASIGURĂ PRIN**

**SC „POLEV Business” SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9,  
TEL+373 22410035: vecasmd@mail.ru**