



СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE * CERTIFICAT * ZERTIFIKAT * СЕРТИФИКАТ * CERTIFICADO

ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАВЕНЕРГОПРОМ»**

Юридична адреса: вул. Українська, буд. 100, м. Вижниця, Вижницький р-н,
Чернівецька обл., 59200, Україна
Адреса виробництва: вул. Українська, буд. 100, м. Вижниця, Вижницький р-н,
Чернівецька обл., 59200, Україна
код ЄДРПОУ 34974747

стосовно
розробки та виробництва ізоляторів полімерних, обмежувачів перенапруг
нелінійних, вводів полімерних

**ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT),
ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT)**

Сертифікат № UA.C.605-24 в Реєстрі Органу сертифікації
zareestrovaniy " 07 " червня 2024 року
чинний до " 06 " червня 2027 року

Заступник керівника
Органу сертифікації

Віктор РИМЕР



80020
Сертифікація систем
менеджменту

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЄУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, тел./факс +38 044 452-67-38

Чинність сертифікату можна перевірити на сайті www.certsystems.kiev.ua в розділі
«Сертифікація систем управління»

CERTIFICAT

Organul de certificare sisteme de management
ДП"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
CONFIRMA, CA

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATA "SLAVENERGOPROM"

Adresa juridica: str. Ulraineana, bl100, or. Vinnita, r-nul Vinita
sector Cernauț, 59200, Ucraina
Adresa producator: str. Ulraineana, bl100, or. Vinnita, r-nul Vinita
sector Cernauț, 59200, Ucraina
cod EDRPOU 34974747

cu privire la
fabricare si confectionare a izolatoarelor polimerice , limitatoare de supratensiune, racorduri polimerice

CONFORM CERINTELOR
.2015 (ISO 9001.2015, IDT), DSTU EN ISO 9001.2018 (EN ISO 9001.2015,LDT)

Certificat Nr. UA C 605-24 Din Registrul Organului de Certificare
inregistrat la "07" iunie, anul 2024
valabil pina la "06" iunie, anul 2027

DIRECTOR ADJUNCT
ORGAN DE CERTIFICARE

VICTOR RIMER

INTREPRINDERE DE STAT "CENTRUL ȘTIINȚIFIC ȘI DE PRODUCȚIE DE STAT PENTRU STANDARDIZAREA METROLOGIEI, CERTIFICAREA ȘI
PROTECȚIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR
DP"UKRMETRTTESTSTANDART"
STR. Metrologica, 4, or. Kiev, 03143 , Ucraina , tel/fax +38 044 452-67-38

Veridicitatea certificatului poate fi verificata pe saitul www.certsystems.kiev.ua in compartimentul
"Certificate si sisteme de management"

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.06247-23

Registered in the System registry for

Термін дії з 29 серпня 2023 до 11 червня 2028

Date from

Продукція
Products

Ізолятори опорні стрижньові полімерні (згідно додатку- 29 типів,
виконань 342)

Код УКТЗЕД 8546

Код ДКПП 27.90

Відповідає вимогам
Comply with the
requirements

ТУ У 31.6-34974747-003:2008 «Ізолятори опорні стрижньові
полімерні ОСК. Технічні умови», СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
«Ізолятори опорні стрижньові полімерні. Загальні технічні умови»

Заявник
Name and address of
the applicant

ТОВ «Славенергпром», 59200, Чернівецька обл., Вижицький р-н,
м. Вижиця, вул. Українська, буд.100

Виробник
Name and address of
the manufacturer

ТОВ «Славенергпром», 59200, Чернівецька обл., Вижицький р-н,
м. Вижиця, вул. Українська, буд.100. Код ЄДРПОУ 34974747

Додаткова інформація
Additional information

Випускаються серійно з 29.08.2023 до 11.06.2028. Технічний нагляд з
періодичністю один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification body

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», атестат акредитації
НААУ № 10023 від 17 грудня 2022 (дійсний до 16 грудня
2027), адреса: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 4,
тел. 526-52-29

На підставі
On the grounds of

Протоколу № 419-14/23 від 07.06.2023р. Випробувальної лабораторії ТОВ
«Славенергпром», атестат акредитації НААУ № 202276 від 23.03.2023 р.,
дійсний до 01.06.2026 р. 59200, Чернівецька обл., Вижицький р-н, м. Вижиця, вул.
Українська, буд.100, протоколу №15-21 від 15.10.2021 Випробувального центру ДП
«НДІВІВ», атестат акредитації НААУ № 21452 від 05.02.2019, сертифікату на систему
управління якістю №.UAC.528-22 від 12.09.2022, рішення ООВ від 29.08.2023

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy director of Conformity Assessment Body

Керівник або уповноважена особа ОС / Head or Authorized person

підпис / signature

ініціали, прізвище / initials, surname

М.П. / L.S.

Віктор РИМЕР

Майність сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukrsm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in
the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrsm.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВОЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.06247-23

“29” серпня 2023

Ізолятори опорні стрижньові полімерні:

- | | |
|---|--|
| 1 ОСК 10-35/190-2 (викон. Осн. - 010) | 16 ОСК 10-10/80-2 (викон. Осн. - 18) |
| 2 ОСК 20-35/190-2 (викон. Осн. - 010) | 17 ОСК 12,5-10/80-2 (викон. Осн. - 06) |
| 3 ОСК 8-35/190-3 (викон. Осн. - 010) | 18 ОСК 20-10/80-2 (викон. Осн. - 09) |
| 4 ОСК 10-35/195-2 (викон. Осн. - 015) | 19 ОСК 10-20/125-3 (викон. Осн. - 06) |
| 5 ОСК 12,5-35/195-2 (викон. Осн. - 010) | 20 ОСК 20-20/125-3 (викон. Осн. - 06) |
| 6 ОСК 12,5-35/190-3 (викон. Осн. - 035) | 21 ОСК 10-150/650-3 (викон. Осн. - 15) |
| 7 ОСК 20-35/195-3 (викон. Осн. - 010) | 22 ОСК 8-35/190-1 (викон. Осн. - 01) |
| 8 ОСК 20-35/200-3 (викон. Осн. - 07) | 23 ОСК 12,5-150/630-3 (викон. Осн. - 20) |
| 9 ОСК 10-110/450-2 (викон. Осн. - 08) | 24 ОСК 10-220/950-2 (викон. Осн. - 16) |
| 10 ОСК 10-110/480-2 (викон. Осн. - 037) | 25 ОСК 5-10/80-2 (викон. Осн. - 02) |
| 11 ОСК 12,5-110/480-2 (викон. Осн. - 010) | 26 ОСК 8-24/150-1 (викон. Осн. - 02) |
| 12 ОСК 20-110/480-2 (викон. Осн. - 011) | 27 ОСК 5-20/125-1 (викон. Осн. - 02) |
| 13 ОСК 10-110/550-2 (викон. Осн. - 015) | 28 ОСК 30-10/80-2 (викон. Осн. - 02) |
| 14 ОСК 20-110/550-2 (викон. Осн. - 011) | 29 ОСК 30-20/125-1 (викон. Осн. - 02) |
| 15 ОСК 6-10/80-2 (викон. Осн. - 07) | |

Всього: 342 позицій (29 типів, 342 виконання)

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy director of Conformity Assessment Body

Керівник або уповноважена особа ОС / Head or Authorized person

М.П. / I.S.



Віктор РИМЕР

initials/signature

initials, surname/ initials, surname

Чинність сертифіката можна перевірити в реєстрі Системи УкрСЕПРО
on caimii www.ukrsm.kiev.ua / Validity of the certificate can be checked in
the register of the UkrSEPRO System at website www.ukrsm.kiev.ua

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE DE STAT PENTRU
STANDARDIZARE, METROLOGIE, CERTIFICARE ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR DIN
ÎNTREAGA UCRAINA

SISTEM VOLUNTAR UkrSEPRO

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Înregistrat în registrul sistemului UkrSEPRO sub numărul UA.11.003.06248-23
Registered in the System registry for

Termenul este valabil de la 29 august 2023 până la 11 iunie 2028
Date from

Produsul Izolatoare liniare cu tije suspendate polimer (conform anexei -54
Products tipuri, versiunea 432) Cod UKTZED 8546
Cod DKPP 27.90

Îndeplinește cerințele TY Y 31.6-34974747-002:2007, „Izolatoare liniare cu tije suspendate polimer LKC.
Comply with the requirements Conditii tehnice”, SOU MPE 40.1.51.301:2004
„Izolatoare liniare cu tije suspendate polimer ZTU”

Solicitantul SRL „Slavenergoprom”, 59200, regiunea Cernvețica, raionul Vijinschii,
Name and address of the applicant Vijnița, st. Ukrainska, bl. 100

Producător SRL „Slavenergoprom”, 59200, regiunea Cernvețica, raionul Vijinschii,
Name and address of the manufacturer Vijnița, st. Ukrainska, bl. 100, Cod ЄДПІОУ 34974747

Informații suplimentare Se produc în serie din 29.08.2023 până 11.06.2028. Supravegherea tehnică se
Additional information efectuează o dată pe an

Certificatul este eliberat de organismul de certificare SE „UKRMETRTESTSTANDART”, certificat de acreditare
Certificate is issued by the certification body NAAU Nr. IO023 din 17 decembrie 2022 (valabil până la
16 decembrie 2027), adresa: 03143, Kiev, str. Metrologichna, bd 4,
Tel. 526-52-29

Pe baza Protocolul № 418-14/23 din 07.06.2023. Laboratorul de testare SRL „Slavenergoprom”,
On the grounds of certificat de acreditare HAAV № 202276 din 23.03.2023 valabil până la 01.06.2026.
59200 regiunea Cernvețica, raionul Vijinschii, Vijnița, st. Ukrainska, bl.100,
Protocolul №15-21 din 15.10.2021. Laboratorul centrului SE „HДIBH” certificat de
acreditare HAAV № 2T452 din 05.02.2019, Atestat pentru sistemul de
management al calității nr. UA.S.528-22 din 12.09.2022, decizia OAS din 29.08.2023

Șeful adjunct al organismului de certificare

Victor RIMER

SISTEM VOLUNTAR UkrSEPRO

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

№ UA.11.003.06247-23

„ 29 ” august 2023

Izolatoare liniare cu tije suspendate polimer:

- | | |
|---|---|
| 1. OCK 10-35/190-2 (aplic.de bază -010) | 16. OCK 10-10/80-2 (aplic.de bază -18) ✓ |
| 2. OCK 20-35/190-2 (aplic.de bază -010) | 17. OCK 12,5-10/80-2 (aplic.de bază -06) |
| 3. OCK 8-35/190-3 (aplic.de bază -010) | 18. OCK 20-10/80-2 (aplic.de bază -09) |
| 4. OCK 10-35/195-2 (aplic.de bază -015) | 19. OCK 10-20/125-3 (aplic.de bază -06) |
| 5. OCK 12,5-35/195-2 (aplic.de bază -010) | 20. OCK 20-20/125-3 (aplic.de bază -06) |
| 6. OCK 12,5-35/190-3 (aplic.de bază -035) | 21. OCK 10-150/650-3 aplic.de bază (-15) |
| 7. OCK 20-35/195-3 (aplic.de bază -010) | 22. OCK 8-35/190-1 (aplic.de bază -01) |
| 8. OCK 20-35/200-3 (aplic.de bază -07) | 23. OCK 12,5-150/630-3 (aplic.de bază -20) |
| 9. OCK 10-110/450-2 (aplic.de bază -08) | 24. OCK 10-220/950-2 (aplic.de bază -16) |
| 10. OCK 10-110/480-2 (aplic.de bază -037) | 25. OCK 5-10/80-2 (aplic.de bază -02) |
| 11. OCK 12,5-110/480-2 (aplic.de bază -010) | 26. OCK 8-24/150-1 (aplic.de bază -02) |
| 12. OCK 20-110/480-2 (aplic.de bază -011) | 27. OCK 5-20/125-1 (aplic.de bază -02) |
| 13. OCK 10-110/550-2 (aplic.de bază -015) | 28. OCK 30-10/80-2 (aplic.de bază -02) |
| 14. OCK 20-110/550-2 (aplic.de bază -011) | 29. OCK 30-20/125-1 (aplic.de bază -02) |
| 15. OCK 6-10/80-2 (aplic.de bază -07) | |

Total: 342 articole (29 tipuri, 342 versiuni)

Șeful adjunct al organismului de certificare

Victor RIMER

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЛАВЕНЕРГОПРОМ»


Р/рах. 26002301313200
ОТП банк м. Краматорськ
МФО 335775
код ОКПО 34974747




Україна
Тел: +38(050) 761-20-09

E-mail: slavsep@gmail.com


ІЗОЛЯТОР ОПОРНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ
ПОЛІМЕРНИЙ ОСК 10-10/80-2

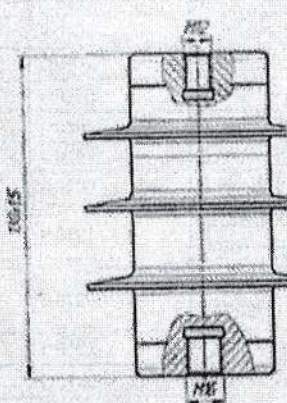


Основное исполнение

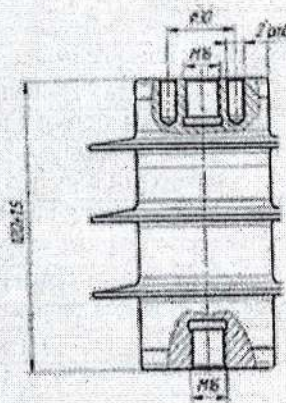


Исполнение 01

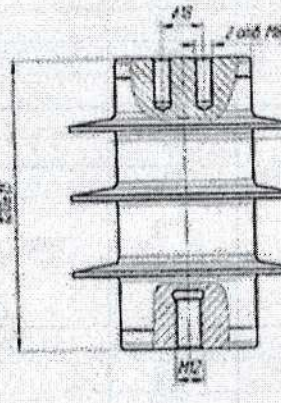


Исполнение 02

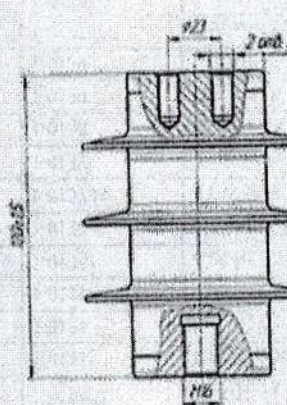


Исполнение 03

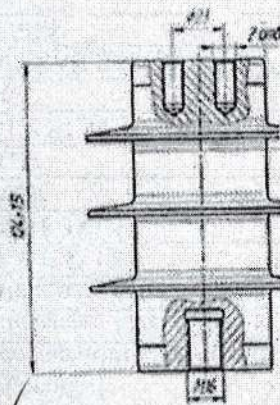


Исполнение 04

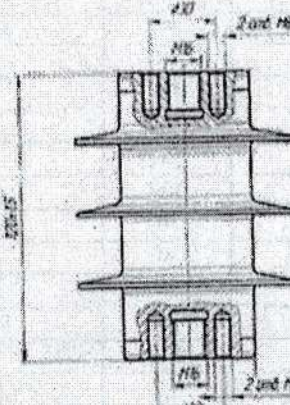


Исполнение 05

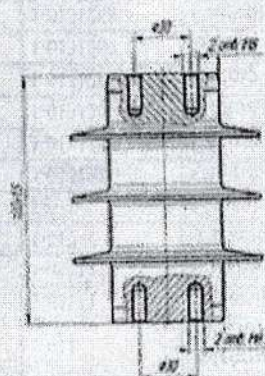


Исполнение 06

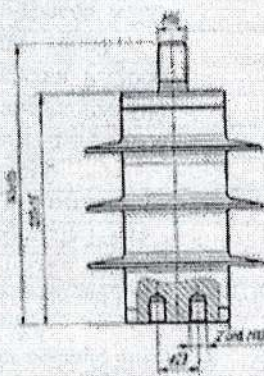

Исполнение 08

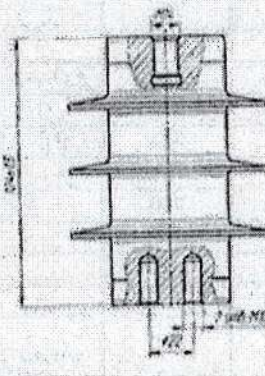

Исполнение 09

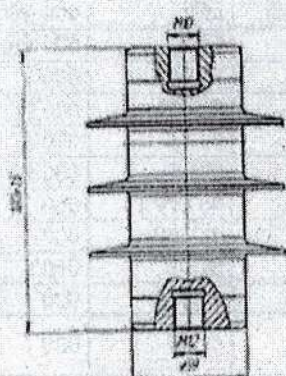

Исполнение 021

Технічні характеристики фактично витриманих величин Ізолятора

Номинальна напруга, кВ	10
Нормована руйнівна механічна сила при вигині згині, кН, не менше	10
Ступінь забруднення атмосфери по ГОСТ 9920	2
Напруга, що витримується, кВ:	
- грозового імпульсу «1,2/50»;	80
- промислової частоти:	
- у сухому стані;	42
- під дощем;	28
50% розрядна напруга в забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 10 мкСм, кВ	15
Рівень часткових розрядів при нормованій напрузі, пКл	≤2

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60 °С до +50 °С) та трекінтерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує

54 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам ТУ У 31.6-34974747-003:2008, СОУ МПБ 40.1.51.302.

Ізолятори призначені для експлуатації в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60 °С до плюс 50 °С на висоті до 1000 м над рівнем моря в районах до 2 ступеня забруднення атмосфери (СЗА) відповідно до СОУ МПБ 40.1.51.302.

Вид кліматичного виконання УХЛІ категорія розміщення І згідно з ГОСТ 15150.

Гарантійний строк служби ізоляторів з ймовірністю 99,9 % — не менше 30 років.

Гарантійний строк експлуатації п'ять років з моменту введення в експлуатацію.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитотою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та сталевих закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з'єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA


"SLAVENERGOPROM "

cod/dec 260023001313200
 OTP banca or. Kramatorsk
 MFO 3355775
 cod OKPO 34974747



UCRAINA
 TEL +38(050)761-20-09
 e-mail : slavsep@gmail.com

IZOLATOR DE SUSTINERE POLIMER OCK 10-10/80-2

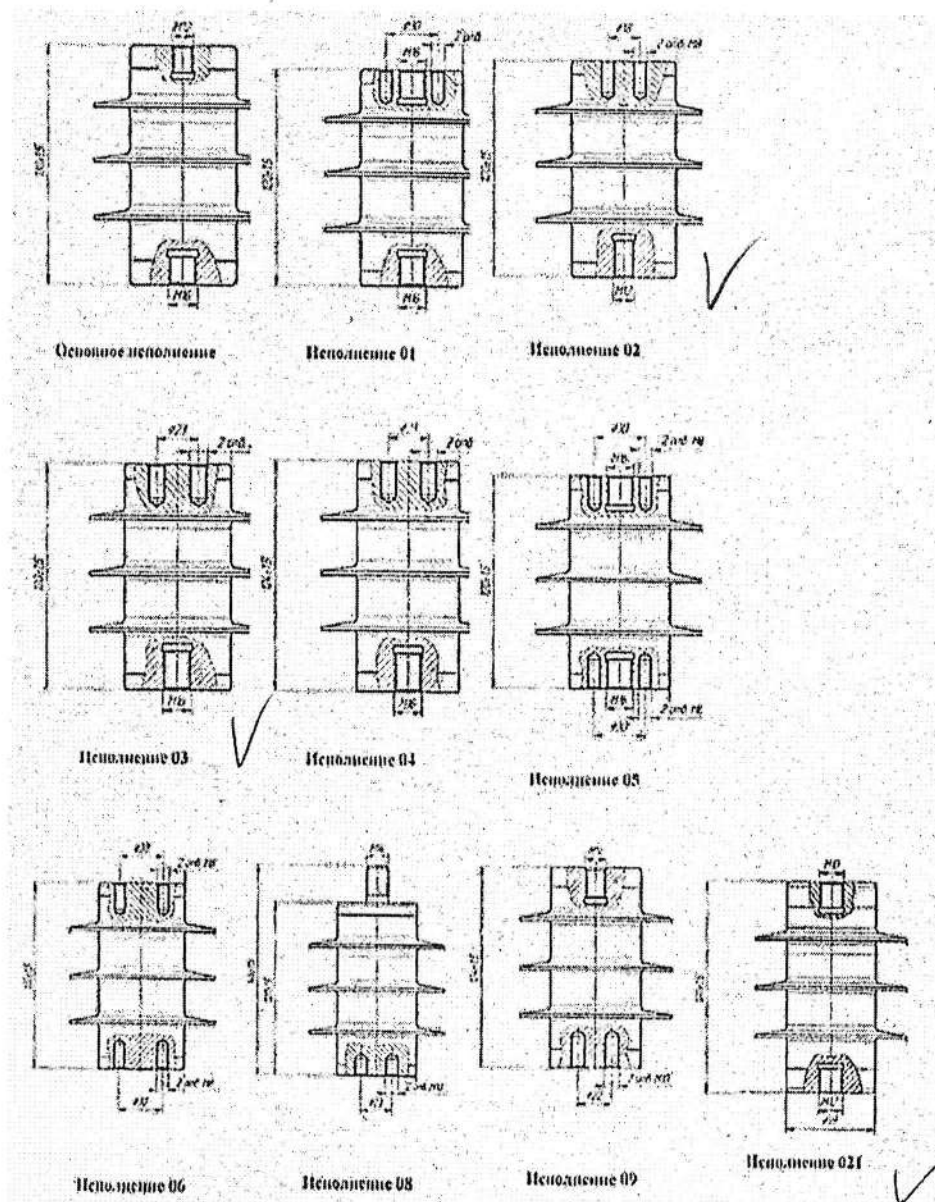

Caracteristici tehnice de rezistenta a izolatorului

Tensiunea nominala , kV	10
Forța de încovoiere mecanică distructivă normalizată a îndoirii kN, nu mai mică	10
Gradul de poluare atmosferica dupa GOST 9920	2
Tensiunea admisa , kV	
la impuls "1,2/50"	80
frecventa industrială -pe uscat	42
sub ploaie	28
50% tensiunea de descărcare în stare umedă pe suprafeța 10mkCm, kV	15
Descărcare parțială la suprafata, tensiune , nKI	<2

Izolatoare cu capacitatea termomecanica (diapazonul de temperaturi -60grC-+50grC) cu rezistivitate la coroziune

Izolatorul este rezistent la pătrunderea umezelii sub învelișul de protecție

Izolatorul rezistent la apa difuza

Nivelul de interferență al izolatoarelor la o tensiune de testare egală cu 1,1 din tensiunea de fază normativă nu depășește 54 dB

Izolatorul corespunde cerintelor TY Y 31,6-34974747-003-2008, COY MPE 40,151,302

Izolatorul este predestinat pentru exploatarea in diapazonul de temperaturi minus 60gr C pina la plus 50gr C

la inaltimea pina la 1000m deasupra nivelului mării în sectoarele de categoria 2 de poluare atmosferica

conform COY MPE 40,1,51,302

Conform conditiilor climaterice YHL categoria de locatie I, conf GOST 15150

Gama -procent de exploatare a ezolatoarelor in jurul de 99,9%-pe o durata de cel putin 30 ani

Termenul de garantie in exploatare 5 ani din momentul darii in exploatare

Stratul exterior al izolatoarelor este constituit din

cauciuc organic crem cu turnat solid și nu are părți care se lipesc între ele.

Nodulul de putere a izolatorului constă dintr-o tijă din fibră de sticlă de înaltă rezistență și elemente de fixare din oțel cu un strat de zinc la cald anticoroziv.

Carcasa de protectie este atasata de capacele de capat si tija prin metoda vulcanizarii